



GACETA OFICIAL

Edición Digital

AÑO	Panamá, R. de Panamá martes 21 de julio de 2026	Nº 30572 C
-----	---	------------

CONTENIDO

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN Nº 21660-Elec
(jueves 21 de mayo 2026)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO (IMP) A LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN METRO-OESTE, S.A. Y A LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN CHIRIQUÍ, S.A., CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE REVISIÓN TARIFARIA PARA EL PERÍODO 2026-2030 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (TOMO XVIII).



*República de Panamá***AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

Por la cual se aprueba el Ingreso Máximo Permitido (IMP) a la **EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN METRO-OESTE, S.A.** y a la **EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN CHIRIQUÍ, S.A.**, correspondiente al proceso de revisión tarifaria para el periodo 2026-2030 y se dictan otras disposiciones.

Foja 3417 a 3605





2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022070583		0.00	0	0	0	0	0	4	132	4	132	DLAMT301012022070583	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022070583		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070583	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070583		0.00	0	0	0	10	384	0	0	10	384	DLABT301012022070583	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070583		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022070583	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120221108001	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	DLAMT520120221108001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070957	DLABT1000119-P003HO-C3ALA006	3.00	113	0	0	0	0	0	0	3	13	DLABT301012022070957	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022070957	DTFRMB345M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070957	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070957	DLAMT345M100149-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	149	0	0	0	0	0	149	DLAMT301012022070957	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070957	DLABT100088-P000HO-C3ALA1/0	0.00	88	0	0	0	0	0	0	0	88	DLABT301012022070957	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110406		0.00	0	0	0	17	600	0	0	17	600	DLABT301012021110406	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021110406		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110406	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021110406		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110406	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110406		0.00	0	0	0	0	0	20	721	20	721	DLAMT301012021110406	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060138		0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012022060138	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060138		0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012022060138	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110023	DLABT100044-P000HO-C3ALA006	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT301012022110023	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110023		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022110023	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022100233		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022100233	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022100233		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022100233	1
2022	DLABT	DLABT	301012021101037		0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012021101037	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101037		0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012021101037	2
2022	DEQMC	DEQMC	EC-DEQCC-3-2022	DEQCCDT0001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC301012022100885	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100885	DLABT100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022100885	1
2022	DLABT	DLABT	301012022100885	DLABT100050-P000HO-C3ALA002	0.00	50	0	0	0	0	0	0	0	50	DLABT301012022100885	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080747		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022080747	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080747		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022080747	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120212		0.00	0	0	0	2.5	60	0	0	2.5	60	DLABT301012021120212	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120212		0.00	0	0	0	2.5	60	0	0	2.5	60	DLABT301012021120212	2
2022	DLABT	DLABT	301012021121082		0.00	0	0	0	6	160	0	0	6	160	DLABT301012021121082	1
2022	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2022-41	PEQCC00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCO301012022050837	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050837	DLAMT345M100259-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	259	0	0	0	0	0	259	DLAMT301012022050837	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022050837	DLAMT138M100017-ZB03Z0B02-SLAALA1/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022050837	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021120724		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021120724	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120724		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021120724	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110699		0.00	0	0	0	2.5	57.5	0	0	2.5	57.5	DLABT301012021110699	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110699		0.00	0	0	0	2.5	57.5	0	0	2.5	57.5	DLABT301012021110699	2
2022	DLABT	DLABT	30101202090107		0.00	0	0	0	3	26.5	0	0	3	26.5	DLABT30101202090107	2
2022	DLABT	DLABT	30101202090107		0.00	0	0	0	3	26.5	0	0	3	26.5	DLABT30101202090107	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060083		0.00	0	0	0	0	0	3	78	3	78	DLAMT301012022060083	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022060083		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DTFRMB301012022060083	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520120220310001	DTFRMB138M100100P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520120220310001	1
2022	DLABT	DLABT	3010120221060600	DLABT100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT3010120221060600	2
2022	DLABT	DLABT	3010120221060600	DLABT100161-P004HO-C3ALA002	4.00	161	0	0	0	0	0	0	4	161	DLABT3010120221060600	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031127	DLABT103113-P064HO-C3ALA1/0	64.00	3113	0	0	0	0	0	0	64	3113	DLABT301012022031127	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022031127	DTFRMB138M100203P011	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022031127	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022031127	DTFRMB138M100100P004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022031127	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022031127	DLAMT138M101331-P028HO-CASA1/0	0.00	0	28	1331	0	0	0	0	28	1331	DLAMT301012022031127	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031127	DLABT100154-P003HO-C3ALA006	3.00	154	0	0	0	0	0	0	3	154	DLABT301012022031127	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101185		0.00	0	0	0	2.5	24	0	0	2.5	24	DLABT301012021101185	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101185		0.00	0	0	0	2.5	24	0	0	2.5	24	DLABT301012021101185	2
2022	DLABT	DLABT	30101202060450	DLABT100064-P003HO-C3ALA002	3.00	64	0	0	0	0	0	0	3	64	DLABT30101202060450	2
2022	DLABT	DLABT	30101202060450	DLABT100010-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT30101202060450	2
2022	DLABT	DLABT	30101202060450	DLABT100072-P001HO-C3ALA1/0	1.00	72	0	0	0	0	0	0	1	72	DLABT30101202060450	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060049	DLAMT138T100099-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	99	0	0	0	0	0	99	DLAMT301012022060049	1
2022	DLABT	DLABT	30101202060354		0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT30101202060354	2
2022	DLABT	DLABT	30101202060354		0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT30101202060354	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020494	DLABT100012-P001HO-C3ALA002	1.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012022020494	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022020494	DTFRMB138M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022020494	1
2022	DLABT	DLABT	30101202090776		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT30101202090776	2
2022	DLABT	DLABT	30101202090776		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT30101202090776	2
2022	DLABT	DLABT	30101202090033	DLABT100105-P002HO-C3ALA002	2.00	105	0	0	0	0	0	0	2	105	DLABT30101202090033	2
2022	DLABT	DLABT	30101202090033	DLABT100008-P000HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT30101202090033	2
2022	DLABT	DLABT	520120221202001	DLABT100014-P003HO-C3ALA006	3.00	14	0	0	0	0	0	0	3	14	DLABT520120221202001	2
2022	DLABT	DLABT	520120221202001	DLABT100008-P001HO-C3ALA002	1.00	8	0	0	0	0	0	0	1	8	DLABT520120221202001	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120221202001	DLAMT138M100006-P001HO-C3ALA1/0	0.00	0	1	6	0	0	0	0	1	6	DLAMT520120221202001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040475		0.00	0	0	0	2.5	24.5	0	0	2.5	24.5	DLABT301012022040475	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040475		0.00	0	0	0	2.5	24.5	0	0	2.5	24.5	DLABT301012022040475	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022020215	DLAMT138T100055-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	55	0	0	0	0	2	55	DLAMT301012022020215	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110201	DLABT100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022110201	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110201	DLABT100006-P000HO-C3ALA002	0.00	61	0	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012022110201	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110428	DLABT100038-P001HO-C3ALA006	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012021110428	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110428	DLAMT345M100037-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	37	0	0	0	0	0	37	DLAMT301012021110428	1



[illegible]

[illegible]



2022	DLABT	DLABT	301012022040414		0.00	0	0	0	3	28	0	0	3	28	DLABT301012022040414	2
2022	DLABT	DLABT	301012022101014	DLABTM100017-P001HO-C3ALA006	1.00	17	0	0	0	0	0	0	1	17	DLABT301012022101014	2
2022	DLABT	DLABT	301012022101014	DLABTM100044-P000HO-C3ALA002	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT301012022101014	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040320	DLABTM100013-P000HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022040320	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040320	DLABTM100270-P006HO-C3ALA1/0	6.00	270	0	0	0	0	0	0	6	270	DLABT301012022040320	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040320	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022040320	1
2022	DLABT	DLABT	301012021091009	DLABTM100021-P002HO-C3ALA006	2.00	21	0	0	0	0	0	0	2	21	DLABT301012021091009	2
2022	DLABT	DLABT	301012021091009	DLABTM100066-P000HO-C3ALA002	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT301012021091009	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060502	DLABTM100066-P000HO-C3ALA002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022060502	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060502		0.00	0	0	0	35	1125	0	0	35	1125	DLABT301012022060502	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060502		0.00	0	0	0	0	0	14	420	14	420	DLAMT301012022060502	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022060502		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022060502	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040660		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022040660	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040660		0.00	0	0	0	1.5	17	0	0	1.5	17	DLABT301012022040660	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	3010120220401057	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220401057	1
2022	DLABT	DLABT	3010120220401057	DLABTM100032-P002HO-C3ALA006	2.00	32	0	0	0	0	0	0	2	32	DLABT3010120220401057	2
2022	DLABT	DLABT	3010120220401057	DLABTM100077-P000HO-C3ALA002	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT3010120220401057	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040988		0.00	0	0	0	1.5	17	0	0	1.5	17	DLABT301012022040988	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040988		0.00	26	0	0	0	1.5	17	0	1.5	17	DLABT301012022040988	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060373		0.00	0	0	0	2	30.5	0	0	2	30.5	DLABT301012022060373	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060373		0.00	0	0	0	2	30.5	0	0	2	30.5	DLABT301012022060373	2
2022	DEQDM	DEQDM	520420211103003	DCRMM345IC01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM520420211103003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010733		0.00	0	0	0	3.5	77.5	0	0	3.5	77.5	DLABT301012022010733	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010733		0.00	0	0	0	3.5	77.5	0	0	3.5	77.5	DLABT301012022010733	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040105		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012022040105	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040105		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012022040105	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100079		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012022100079	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100079		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012022100079	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120855		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012021120855	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012021120855		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021120855	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220608002	DLAMT138M100000-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLAMT520420220608002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022071102		0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012022071102	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071102		0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012022071102	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050228	DLABTM100026-P001HO-C3ALA006	1.00	26	0	0	0	0	0	0	1	26	DLABT301012022050228	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050228	DLABTM100022-P000HO-C3ALA1/0	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022050228	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022050228	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050228	1
2022	DLABT	DLABT	301012021090428		0.00	0	0	0	2	20.5	0	0	2	20.5	DLABT301012021090428	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090428		0.00	0	0	0	2	20.5	0	0	2	20.5	DLABT301012021090428	2
2022	ANAP	ANAP	EC-APP-2022-14	ANAP5079A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANAP5079A00000000	1
2022	DLABT	DLABT	301012022071222	DLABTM100055-P002HO-C3ALA002	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012022071222	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071222	DLABTM100026-P000HO-C3ALA006	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	DLABT301012022071222	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022071222	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022071222	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022071222	DLAMT345M100264-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	264	0	0	0	0	0	264	DLAMT301012022071222	1
2022	DACBT	DACBT	EC-AC-2022-18	DACBTAM34A00699934807	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT5079A00000000	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070635		0.00	0	0	0	1	25	0	0	1	25	DLABT301012022070635	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070635		0.00	0	0	0	1	25	0	0	1	25	DLABT301012022070635	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091004	DLABTM100052-P002HO-C3ALA002	2.00	52	0	0	0	0	0	0	2	52	DLABT301012022091004	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091004	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022091004	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070119		0.00	0	0	0	4	91	0	0	4	91	DLABT301012022070119	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070119		0.00	0	0	0	4	91	0	0	4	91	DLABT301012022070119	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090947		0.00	0	0	0	4	46.5	0	0	4	46.5	DLABT301012021090947	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090947		0.00	0	0	0	4	46.5	0	0	4	46.5	DLABT301012021090947	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120217		0.00	0	0	0	3	67	0	0	3	67	DLABT301012021120217	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120217		0.00	0	0	0	3	67	0	0	3	67	DLABT301012021120217	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050616		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050616	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050616		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050616	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120932	DLABTM100040-P001HO-C3ALA006	1.00	40	0	0	0	0	0	0	1	40	DLABT301012021120932	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120932	DLABTM100029-P000HO-C3ALA1/0	0.00	29	0	0	0	0	0	0	0	29	DLABT301012021120932	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090695	DLABTM100039-P000HO-C3ALA1/0	0.00	39	0	0	0	0	0	0	0	39	DLABT301012022090695	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090695	DLABTM100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022090695	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101049	DLABTM100013-P000HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012021101049	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101049	DLABTM100094-P004HO-C3ALA002	4.00	94	0	0	0	0	0	0	4	94	DLABT301012021101049	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221110003	DTRMB345M12050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221110003	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120277	DLABTM100100-P000HO-C3ALA1/0	3.00	100	0	0	0	0	0	0	3	100	DLABT301012021120277	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120277	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012021120277	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101162		0.00	0	0	0	3	33.5	0	0	3	33.5	DLABT301012021101162	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101162		0.00	0	0	0	3	33.5	0	0	3	33.5	DLABT301012021101162	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220402003	DLAMT345T100011-P006HO-CASC296	0.00	0	6	11	0	0	0	0	6	11	DLAMT520420220402003	2
2022	DLABT	DLABT	520420220402003	DLABTM100006-P003HO-C3ALA006	3.00	6	0	0	0	0	0	0	3	6	DLABT520420220402003	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220402003	DLAMT138M100028-P015HO-CASA1/0	0.00	0	15	28	0	0	0	0	15	28	DLAMT520420220402003	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080839	DLABTM100012-P002HO-C3ALA006	2.00	12	0	0	0	0	0	0	2	12	DLABT301012022080839	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080839	DLABTM100193-P000HO-C3ALA002	0.00	193	0	0	0	0	0	0	0	193	DLABT301012022080839	2
2022	DEQDM	DEQDM	520420220303002	DCRMM138IC01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM520420220303002	1





2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060632	0.00	0	0	0	0	0	1	45	1	45	DLAMT301012022060632	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060632	0.00	0	0	0	0	6	205	0	6	205	DLABT301012022060632	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022060632	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060632	1
2022	DLABT	DLABT	301012022051070	0.00	0	0	0	0	2	12	0	2	12	DLABT301012022051070	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051070	0.00	0	0	0	0	2	12	0	2	12	DLABT301012022051070	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010229	0.00	0	0	0	0	2.5	23	0	2.5	23	DLABT301012022010229	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010229	0.00	0	0	0	0	2.5	23	0	2.5	23	DLABT301012022010229	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070347	0.00	0	0	0	0	2	8	0	2	8	DLABT301012022070347	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022070347	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070347	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030546	0.00	0	0	0	0	2	10.5	0	2	10.5	DLABT301012022030546	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030546	0.00	0	0	0	0	2	10.5	0	2	10.5	DLABT301012022030546	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020450	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020450	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020450	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020450	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040939	0.00	0	0	0	0	3	41.5	0	3	41.5	DLABT301012022040939	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040939	0.00	0	0	0	0	3	41.5	0	3	41.5	DLABT301012022040939	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090647	0.00	0	0	0	0	3	46.5	0	3	46.5	DLABT301012022090647	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090647	0.00	0	0	0	0	3	46.5	0	3	46.5	DLABT301012022090647	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	DLAMT345M100251-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	251	0	0	0	251	0	DLAMT301012021110753	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100265-P00HO-C3ALA1/0	6.00	265	0	0	0	0	0	0	6	265	DLABT301012021110753	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100078-P00HO-C3ALA006	2.00	78	0	0	0	0	0	0	2	78	DLABT301012021110753	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	DTFRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110753	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040413	0.00	0	0	0	0	3	16.5	0	3	16.5	DLABT301012022040413	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022040413	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022040413	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040413	0.00	0	0	0	0	3	16.5	0	3	16.5	DLABT301012022040413	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060203	0.00	0	0	0	0	2	26	0	2	26	DLABT301012022060203	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060203	0.00	0	0	0	0	2	26	0	2	26	DLABT301012022060203	2
2022	DLABT	DLABT	301012021061264	0.00	0	0	0	0	3	37	0	3	37	DLABT301012021061264	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021061264	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021061264	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221202002	0.00	0	12	44	0	0	0	0	12	44	DLAMT520420221202002	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420221202002	0.00	0	3	11	0	0	0	0	3	11	DLAMT520420221202002	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100043-P00HO-C3ALA1/0	1.00	43	0	0	0	0	0	0	1	43	DLABT301012019120210	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012019120210	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100033-P00HO-C3ALA006	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012019120210	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	DLAMT345M100000-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLAMT301012022101095	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100072-P00HO-C3ALA1/0	3.00	72	0	0	0	0	0	0	3	72	DLABT301012022060134	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100013-P00HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022060134	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050703	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100022-P00HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022050703	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100028-P00HO-C3ALA002	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012022080376	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022080376	2
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	520420221104003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420221104003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030442	0.00	0	0	0	0	3.5	67	0	3.5	67	DLABT301012022030442	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030442	0.00	0	0	0	0	3.5	67	0	3.5	67	DLABT301012022030442	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100056-P002HO-C3ALA002	2.00	56	0	0	0	0	0	0	2	56	DLABT301012022090779	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022090779	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	DLAMT138M100056-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	56	0	0	0	0	0	56	DLAMT301012022090779	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100018-P00HO-C3ALA006	1.00	18	0	0	0	0	0	0	1	18	DLABT301012022010794	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100061-P00HO-C3ALA002	0.00	61	0	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012022010794	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022071013	0.00	0	0	0	0	0	8	238	8	238	DTFRMB301012022071013	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022071013	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022071013	1
2022	DLABT	DLABT	301012022071013	0.00	0	0	0	10	363	0	0	10	363	DLABT301012022071013	1
2022	DLABT	DLABT	301012022100346	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012022100346	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100346	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012022100346	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100033-P002HO-C3ALA002	2.00	33	0	0	0	0	0	0	2	33	DLABT301012022080748	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100022-P00HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022080748	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060238	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012022060238	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060238	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012022060238	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050515	0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012022050515	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100013-P00HO-C3ALA006	1.00	13	0	0	0	0	0	0	1	13	DLABT301012020100310	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100033-P00HO-C3ALA1/0	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012020100310	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100043-P002HO-C3ALA1/0	2.00	43	0	0	0	0	0	0	2	43	DLABT30101202020376	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	DTFRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB30101202020376	1
2022	PPUN	PPUN	EC-985-2022-37	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPUNEC-985-2022-37	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020149	0.00	0	0	0	0	2.5	36	0	2.5	36	DLABT301012022020149	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020149	0.00	0	0	0	0	2.5	36	0	2.5	36	DLABT301012022020149	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110967	0.00	0	0	0	0	3.5	58	0	3.5	58	DLABT301012021110967	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110967	0.00	0	0	0	0	3.5	58	0	3.5	58	DLABT301012021110967	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010430	0.00	0	0	0	0	2.5	57	0	2.5	57	DLABT301012022010430	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010430	0.00	0	0	0	0	2.5	57	0	2.5	57	DLABT301012022010430	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220408002	0.00	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DLAMT520420220408002	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220408002	0.00	0	13	13	0	0	0	0	13	13	DLAMT520420220408002	1
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100035-P00HO-C3ALA1/0	1.00	35	0	0	0	0	0	0	1	35	DLABT301012022040399	2
2022	DLABT	DLABT	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022040399	2



[illegible]

[illegible]



2022	DLABT	DLABT	301012022040915	0.00	0	0	0	0	2	20	0	0	0	2	20	DLABT301012022040915	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010594	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010594	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010594	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010594	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	0.00	0	0	0	72	3	72	0	0	3	72	DLAMT301012022010512	1	
2022	DLABT	DLABT	30101202201091012	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30101202201091012	2
2022	DLABT	DLABT	30101202201091012	0.00	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	DLABT30101202201091012	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022050491	0.00	0	0	0	3.5	44	0	0	0	3.5	44	DLABT301012022050491	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022050491	0.00	0	0	0	3.5	44	0	0	0	3.5	44	DLABT301012022050491	2	
2022	DLABT	DLABT	DLABT100099 P003HO-C3A1A/0	0.00	99	0	0	0	0	0	0	0	3	99	DLABT301012022070441	2	
2022	DLABT	DLABT	DLABT100017 P003HO-C3A1A/0	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022070441	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022030840	0.00	0	0	0	6	82	0	0	0	6	82	DLABT301012022030840	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022091068	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012022091068	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT1001138 P000HO-C3A1A/0	0.00	138	0	0	0	0	0	0	0	138	DLABT301012022091068	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022040743	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022040743	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022040743	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022040743	2		
2022	DLABT	DLABT	520120221110002	0.00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	DLABT3010120221110002	1		
2022	DIRMB-13.8	DIRMB	520120221110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520120221110002	1		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	3010120221110335	0.00	0	0	0	0	2	15	2	15	2	DLAMT3010120221110335	1		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	3010120221110335	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB3010120221110335	1		
2022	DLABT	DLABT	3010120221110335	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT3010120221110335	1		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220310003	3		
2022	DLABT	DLABT	520420220310003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420220310003	3		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220310003	3		
2022	DIRMB-13.8	DIRMB	520420220310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220310003	3		
2022	DLABT	DLABT	520420220310003	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	6	DLABT520420220310003	3		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022040112	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022040112	2		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	2		
2022	DLAMT-13.8	DL	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022040112	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012022040112	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022090532	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012022090532	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100055 P002HO-C3A1A/0	0.00	55	2	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012022120682	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100022 P003HO-C3A1A/0	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022120682	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022050227	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050227	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022050227	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050227	2		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050523	0.00	0	0	0	0	17	427	17	427	DLAMT301012022050523	1			
2022	DLABT	DLABT	301012022050523	0.00	1382	0	0	43	0	0	43	1382	DLABT301012022050523	2			
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022050523	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022050523	2		
2022	DLABT	DLABT	30101202201090453	0.00	0	0	0	3	65	0	0	3	65	DLABT30101202201090453	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022030669	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012022030669	1		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022030669	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022030669	1		
2022	DLABT	DLABT	3010120221108653	0.00	0	0	0	3	68	0	0	3	68	DLABT3010120221108653	1		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	DLAMT138M10072 P003HO-C3A1A/0	0.00	0	0	13	0	0	0	0	13	DLAMT520420221206802	2			
2022	DLABT	DLABT	520420221206802	7.00	28	0	0	0	0	0	0	7	28	DLABT520420221206802	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100003 P001HO-C3A1A/0	1.00	3	0	0	0	0	0	0	1	3	DLABT520420221206802	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022060187	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012022060187	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022060187	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012022060187	2		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022090323	0.00	0	0	0	0	8	217	8	217	DLAMT301012022090323	1			
2022	DLABT	DLABT	301012022090323	0.00	0	0	0	0	322	0	0	322	DLABT301012022090323	1			
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022090323	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022090323	1		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	5201202220209002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT5201202220209002	1		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100031 P001HO-C3A1A/0	1.00	31	0	0	0	0	0	0	1	31	DLABT3010120220102064	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100187 P007HO-C3A1A/0	7.00	187	0	0	0	0	0	0	7	187	DLABT3010120220102064	2		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	3010120221120682	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB3010120221120682	2		
2022	DLABT	DLABT	3010120221120682	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT3010120221120682	2		
2022	DLABT	DLABT	3010120221120682	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT3010120221120682	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100052 P001HO-C3A1A/0	1.00	52	0	0	0	0	0	0	1	52	DLABT301012022040937	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100025 P000HO-C3A1A/0	0.00	25	0	0	0	0	0	0	0	25	DLABT301012022040937	2		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022010631	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022010631	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022010631	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010631	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022020404	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020404	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022010067	2.00	90	0	0	0	0	0	0	2	90	DLABT301012022010067	2		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100010 P000HO-C3A1A/0	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022010067	2		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	DLAMT345M100072 P000HO-C3A1A/0	0.00	0	0	17	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022010699	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022090629	0.00	0	0	0	5.5	0	0	5.5	75	75	DLABT301012022090629	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022090629	0.00	0	0	0	5.5	75	0	0	5.5	75	DLABT301012022090629	2		
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220904003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220904003	0		
2022	DLABT	DLABT	301012022040019	1.00	31	0	0	0	0	0	0	1	31	DLABT301012022040019	1		
2022	DLABT	DLABT	DLABT100009 P001HO-C3A1A/0	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022040019	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022100396	0.00	0	0	0	1.5	0	0	1.5	0	DLABT301012022100396	1			
2022	DLABT	DLABT	301012022100396	0.00	0	0	0	1.5	0	0	1.5	0	DLABT301012022100396	1			
2022	PLPIN	PLPIN	EC-SIS-2022-35	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PLPIN-EC-SIS-2022-35	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022020206	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020206	0		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022020206	0.00	0	0	0	0	0	1	34	1	34	DLAMT301012022020206	0		



[illegible]



2022	DLABT	DLABT	301012022111021	DLABTM100061-P001HO-C3ALA002	1.00	61	0	0	0	0	0	1	61	DLABT301012022111021	2
2022	DLABT	DLABT	301012022111021	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022111021	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120936		0.00	0	0	0	2.5	5	0	2.5	5	DLABT301012021120936	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120936		0.00	0	0	0	2.5	5	0	2.5	5	DLABT301012021120936	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220602001	DLAMT138M100000-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	0	0	0	0	4	0	DLAMT520420220602001	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220910003	DTRMB138M10025IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220910003	2
2022	DLABT	DLABT	520120220910003	DLABTM100002-P00HO-C3ALA4/0	0.00	2	0	0	0	0	0	0	2	DLABT520120220910003	0
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520120220910003	DTRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220910003	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080133		0.00	0	0	0	3.5	20	0	3.5	20	DLABT301012022080133	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080133		0.00	0	0	0	3.5	20	0	3.5	20	DLABT301012022080133	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071103		0.00	0	0	0	3	52	0	0	3	DLABT301012022071103	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071103		0.00	0	0	0	3	52	0	0	3	DLABT301012022071103	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220910002	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220910002	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420221010003	DTRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010003	3
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221010003	DTRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010003	3
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221010003	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010003	3
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022100424	DLAMT345M100174-P003HO-CASA1/0	0.00	0	3	174	0	0	0	3	174	DLAMT301012022100424	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022100424	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100424	1
2022	DLABT	DLABT	301012022100424	DLABTM100030-P007HO-C3ALA1/0	7.00	350	0	0	0	0	0	7	350	DLABT301012022100424	1
2022	DLABT	DLABT	301012021090229	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012021090229	3
2022	DLABT	DLABT	301012021090229	DLABTM100028-P001HO-C3ALA002	1.00	28	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012021090229	3
2022	DLABT	DLABT	301012021090229	DLABTM100165-P004HO-C3ALA1/0	4.00	165	0	0	0	0	0	4	165	DLABT301012021090229	3
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221210001	DTRMB345M10025IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221210001	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221210001	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221210001	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221210001	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	1	0	DLAMT520420221210001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050255	DLABTM100012-P001HO-C3ALA006	1.00	12	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012022050255	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050255	DLABTM100034-P00HO-C3ALA1/0	0.00	34	0	0	0	0	0	0	34	DLABT301012022050255	1
2022	DLABT	DLABT	520420220202002	DLABTM100039-P006HO-C3ALA006	5.00	39	0	0	0	0	0	6	39	DLABT520420220202002	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020820		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020820	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020820		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020820	2
2022	DLABT	DLABT	301012021010238	DLABTM100011-P00HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012021010238	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021010238	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021010238	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010238	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	10	0	0	0	0	10	1526	DLAMT301012021010238	1
2022	DLABT	DLABT	301012021071121	DLABTM10001526-P001HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	1	7	DLABT301012021071121	1
2022	DLABT	DLABT	301012021071121		0.00	0	0	0	1	7	0	1	7	DLABT301012021071121	2
2022	DLABT	DLABT	301012021111040	DLABTM100182-P003HO-C3ALA1/0	3.00	182	0	0	0	0	0	3	182	DLABT301012021111040	2
2022	DLABT	DLABT	301012021111040	DLABTM100013-P00HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012021111040	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520120220604001	DTRMB5201M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220604001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070658		0.00	0	0	0	3.5	60	0	3.5	60	DLABT301012022070658	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070658		0.00	0	0	0	3.5	60	0	3.5	60	DLABT301012022070658	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070656		0.00	0	0	0	3	67	0	3	67	DLABT301012022070656	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120075	DLABTM100017-P002HO-C3ALA006	2.00	17	0	0	0	0	0	2	17	DLABT301012021120075	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120075	DLABTM100094-P00HO-C3ALA002	0.00	94	0	0	0	0	0	0	94	DLABT301012021120075	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040476		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	2.5	47.5	DLABT301012022040476	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040476		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	2.5	47.5	DLABT301012022040476	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031153	DLABTM100033-P002HO-C3ALA006	2.00	33	0	0	0	0	0	2	33	DLABT301012022031153	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031153	DLABTM100202-P00HO-C3ALA1/0	0.00	202	0	0	0	0	0	0	202	DLABT301012022031153	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070819	DLAMT345M10010547-P005HO-CASA1/0	0.00	0	5	0	0	0	0	5	547	DLAMT301012022070819	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022070819	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022070819	3
2022	DLABT	DLABT	301012022070819	DLABTM101014-P009HO-C3ALA1/0	9.00	1014	0	0	0	0	0	9	1014	DLABT301012022070819	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022070819	DTRMB345M10050IP003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022070819	3
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022070819	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022070819	3
2022	DLABT	DLABT	301012022081162		0.00	0	0	0	3	55.5	0	3	55.5	DLABT301012022081162	2
2022	DLABT	DLABT	301012022081162		0.00	0	0	0	3	55.5	0	3	55.5	DLABT301012022081162	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010806	DLABTM100010-P001HO-C3ALA006	1.00	10	0	0	0	0	0	1	10	DLABT301012022010806	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010806	DLABTM100044-P00HO-C3ALA002	0.00	44	0	0	0	0	0	0	44	DLABT301012022010806	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420221010002	DTRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010002	5
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221010002	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010002	5
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221010002	DTRMB345M10010IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010002	5
2022	DLABT	DLABT	520420221010002	DLABTM100003-P00HO-C3ALA002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420221010002	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420221010002	DTRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010002	5
2022	DLABT	DLABT	520420221010002	DLABTM100003-P00HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420221010002	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420221010002	DTRMB138M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420221010002	5
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220510001	DTRMB345M10010IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220510001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110084	DLABTM100009-P002HO-C3ALA006	2.00	9	0	0	0	0	0	2	9	DLABT301012022110084	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110084	DLABTM100070-P00HO-C3ALA002	0.00	70	0	0	0	0	0	0	70	DLABT301012022110084	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050469		0.00	0	0	0	2.5	49	0	2.5	49	DLABT301012022050469	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050469		0.00	0	0	0	2.5	49	0	2.5	49	DLABT301012022050469	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050907	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022050907	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050907	DLABTM100252-P005HO-C3ALA1/0	5.00	252	0	0	0	0	0	5	252	DLABT301012022050907	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022080922	DTRMB138T30075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022080922	1
2022	DLST	DLST	301012022080922	DLSTT100078-ZB0320B02-C4ALA4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022080922	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022080922	DLAMT138T100044-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	44	0	0	0	1	44	DLAMT301012022080922	1



[illegible]

[illegible]



2022	DLABT	DLABT	301012021051078	DLABTM100015-P001HO-C3ALA006	1.00	15	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012021051078	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022051044		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012022051044	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051044		0.00	0	0	0	0	0	2	0	2	0	DLABT301012022051044	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022030384		0.00	0	0	0	0	0	17	958	17	958	DLAMT301012022030384	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022030384		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022030384	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022030384		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022030384	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030384		0.00	0	0	0	4	90	0	0	4	90	DLABT301012022030384	1
2022	DLABT	DLABT	301012022100759	DLABTM100008-P002HO-C3ALA006	2.00	8	0	0	0	0	0	0	2	8	DLABT301012022100759	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100759	DLABTM100009-P000HO-C3ALA1/0	0.00	89	0	0	0	0	0	0	0	89	DLABT301012022100759	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040321	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022040321	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040321	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022040321	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022040321	DLAMT345M100385-P006HO-CASA1/0	0.00	0	6	385	0	0	0	0	6	385	DLAMT301012022040321	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022020962	DLAMT345M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT301012022020962	1
2022	DLABT	DLABT	301012021109963		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	3	50.5	DLABT301012021109963	1
2022	DLABT	DLABT	301012021109963		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	3	50.5	DLABT301012021109963	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040129		0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012022040129	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040129		0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012022040129	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022040129		0.00	0	0	0	0	0	10	425	10	425	DLAMT301012022040129	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040129		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022040129	1
2022	DLABT	DLABT	301012022091317		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012022091317	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091317		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012022091317	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040936		0.00	0	0	0	2.5	26.5	0	0	2.5	26.5	DLABT301012022040936	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040936		0.00	0	0	0	2.5	26.5	0	0	2.5	26.5	DLABT301012022040936	2
2022	DLABT	DLABT	301012022120145	DLABTM100077-P002HO-C3ALA002	2.00	77	0	0	0	0	0	0	2	77	DLABT301012022120145	2
2022	DLABT	DLABT	301012022120145	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022120145	2
2022	CMEDEI	CMEDEI	EC-ME-2022-69	CMEDEITMTT025	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDEI-EC-2022-69	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220804003	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220804003	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520420220404002	DTRMB066M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220404002	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120221208001	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT520120221208001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060150		0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012022060150	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060150		0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012022060150	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030628	DLABTM100028-P001HO-C3ALA006	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012022030628	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030628	DLABTM100055-P000HO-C3ALA1/0	0.00	55	0	0	0	0	0	0	0	55	DLABT301012022030628	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080703	DLABTM100245-P005HO-C3ALA1/0	5.00	245	0	0	0	0	0	0	5	245	DLABT301012022080703	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080703	DLABTM100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022080703	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100794	DLABTM100019-P000HO-C3ALA006	0.00	19	0	0	0	0	0	0	0	19	DLABT301012021100794	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100794	DLABTM100144-P003HO-C3ALA002	3.00	144	0	0	0	0	0	0	3	144	DLABT301012021100794	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010802		0.00	0	0	0	2.5	57	0	0	2.5	57	DLABT301012022010802	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010802		0.00	0	0	0	2.5	57	0	0	2.5	57	DLABT301012022010802	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120937		0.00	0	0	0	2.5	21	0	0	2.5	21	DLABT301012021120937	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120937		0.00	0	0	0	2.5	21	0	0	2.5	21	DLABT301012021120937	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110740		0.00	0	0	0	30	859	0	0	30	859	DLABT301012021110740	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110740		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110740	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110740		0.00	0	0	0	0	0	13	359	13	359	DLAMT301012021110740	1
2022	DLABT	DLABT	520120220410003	DLABTM100015-P000HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	15	DLABT520120220410003	2
2022	DLABT	DLABT	520120220410003	DLABTM100028-P000HO-C3ALA1/0	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT520120220410003	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220410003	DTRMB138M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220410003	1
2022	DLST	DLST	301012022010786	DLSTT100102-ZB0320B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022010786	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022010786	DTRMB138M10075IP003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022010786	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120934	DLABTM100014-P002HO-C3ALA006	2.00	14	0	0	0	0	0	0	2	14	DLABT301012021120934	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120934	DLABTM100065-P000HO-C3ALA002	0.00	65	0	0	0	0	0	0	0	65	DLABT301012021120934	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010156		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012022010156	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010156		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012022010156	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120680		0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012021120680	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120680		0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012021120680	2
2022	DLABT	DLABT	301012022041058		0.00	0	0	0	2.5	19.5	0	0	2.5	19.5	DLABT301012022041058	2
2022	DLABT	DLABT	301012022041058		0.00	0	0	0	2.5	19.5	0	0	2.5	19.5	DLABT301012022041058	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030548		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022030548	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030548		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022030548	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520420220404003	DTRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220404003	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221101003	DLAMT138M100017-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	17	0	0	0	0	17	DLAMT520420221101003	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021120830		0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012021120830	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120830		0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012021120830	2
2022	DLABT	DLABT	301012022101015		0.00	0	0	0	2.33333333	37	0	0	2.33333333	37	DLABT301012022101015	3
2022	DLABT	DLABT	301012022101015		0.00	0	0	0	2.33333333	37	0	0	2.33333333	37	DLABT301012022101015	3
2022	DLABT	DLABT	301012022030721		0.00	0	0	0	2.5	51.5	0	0	2.5	51.5	DLABT301012022030721	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030721		0.00	0	0	0	2.5	51.5	0	0	2.5	51.5	DLABT301012022030721	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030556	DLABTM100013-P002HO-C3ALA006	2.00	13	0	0	0	0	0	0	2	13	DLABT301012022030556	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030556	DLABTM100105-P000HO-C3ALA1/0	0.00	105	0	0	0	0	0	0	0	105	DLABT301012022030556	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090034	DLABTM100055-P002HO-C3ALA1/0	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012022090034	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022090034	DLABTM100055-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	55	0	0	0	0	2	55	DLAMT301012022090034	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022090034	DTRMB138M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022090034	1





2022	DLABT	DLABT	301012022010076		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010076	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010076		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010076	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071035	DLABTM100013-P002HO-C3ALA1/0	2.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022071035	1	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022071035	DTRMB345M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022071035	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120126	DLABTM100026-P001HO-C3ALA006	1.00	26	0	0	0	0	0	0	0	1	26	DLABT301012021120126	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120126	DLABTM100013-P000HO-C3ALA002	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012021120126	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090644		0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	0	3	27.5	DLABT301012022090644	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090644		0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	0	3	27.5	DLABT301012022090644	2
2022	DLABT	DLABT	3010120221110079		0.00	0	0	0	3	20	0	0	0	3	20	DLABT301012021110079	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030722		0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	0	2	18.5	DLABT301012022030722	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030722		0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	0	2	18.5	DLABT301012022030722	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022010596	DLAMT345M100095-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	95	0	0	0	0	0	95	DLAMT301012022010596	1	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022010596	DTRMB345M10075P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022010596	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070876		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022070876	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070876		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022070876	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120084		0.00	0	0	0	2	8.5	0	0	0	2	8.5	DLABT301012021120084	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120084		0.00	0	0	0	2	8.5	0	0	0	2	8.5	DLABT301012021120084	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010034		0.00	0	0	0	3	15.5	0	0	0	3	15.5	DLABT301012022010034	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010034		0.00	0	0	0	3	15.5	0	0	0	3	15.5	DLABT301012022010034	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021100176	DLAMT138T100011-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	11	0	0	0	0	0	1	11	DLAMT301012021100176	1
2022	AINAP	AINAP	EC-APP-2022-15	AINAPL802A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-EC-APP-2022-15	1
2022	DLABT	DLABT	301012022090450		0.00	0	0	0	1.5	20	0	0	0	1.5	20	DLABT301012022090450	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090450		0.00	0	0	0	1.5	20	0	0	0	1.5	20	DLABT301012022090450	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022020707	DTRMB345M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022020707	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020707	DLABTM100748-P012HO-C3ALA1/0	12.00	748	0	0	0	0	0	0	0	12	748	DLABT301012022020707	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022020707	DTRMB345M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022020707	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022020707	DLAMT345M100418-P007HO-CASA1/0	0.00	0	7	418	0	0	0	0	0	7	418	DLAMT301012022020707	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120933		0.00	0	0	0	3	41	0	0	0	3	41	DLABT301012021120933	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120933		0.00	0	0	0	3	41	0	0	0	3	41	DLABT301012021120933	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120274		0.00	0	0	0	2	19	0	0	0	2	19	DLABT301012021120274	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120274		0.00	0	0	0	2	19	0	0	0	2	19	DLABT301012021120274	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050606		0.00	0	0	0	2	25	0	0	0	2	25	DLABT301012022050606	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050606		0.00	0	0	0	2	25	0	0	0	2	25	DLABT301012022050606	2
2022	DLABT	DLABT	520420220961001	DLABTM100028-P000HO-C3ALA006	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT520420220961001	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022060709	DTRMB096M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022060709	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060709	DLABTM100055-P002HO-C3ALA002	2.00	55	0	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012022060709	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110707		0.00	0	0	0	2	42	0	0	0	2	42	DLABT301012021110707	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110707		0.00	0	0	0	2	42	0	0	0	2	42	DLABT301012021110707	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220502002	DLAMT138M100028-P003HO-CASA1/0	0.00	0	3	28	0	0	0	0	0	3	28	DLAMT520420220502002	1
2022	DLABT	DLABT	520420220502002	DLABTM100028-P003HO-C3ALA006	3.00	28	0	0	0	0	0	0	0	3	28	DLABT520420220502002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022081136	DLABTM100010-P002HO-C3ALA006	2.00	10	0	0	0	0	0	0	0	2	10	DLABT301012022081136	1
2022	DLABT	DLABT	301012022081136	DLABTM100077-P000HO-C3ALA002	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT301012022081136	2	
2022	DTRMB-34.5	DLAMT	520420220802002	DLAMT345M100022-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	22	0	0	0	0	0	1	22	DLAMT520420220802002	2
2022	DLABT	DLABT	520420220802002	DLABTM100013-P001HO-C3ALA010	1.00	13	0	0	0	0	0	0	0	1	13	DLABT520420220802002	3
2022	DLABT	DLABT	520420220802002	DLABTM100113-P007HO-C3ALA002	7.00	113	0	0	0	0	0	0	0	7	113	DLABT520420220802002	3
2022	DLABT	DLABT	520420220802002	DLABTM100007-P000HO-C3ALA006	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT520420220802002	3
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220802002	DLAMT138M100022-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	22	0	0	0	0	0	1	22	DLAMT520420220802002	3
2022	DLABT	DLABT	520420220802002	DLABTM100012-ZB0150802-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT520420220802002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060050		0.00	0	0	0	5.5	167	0	0	0	5.5	167	DLABT301012022060050	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060050		0.00	0	0	0	5.5	167	0	0	0	5.5	167	DLABT301012022060050	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070043		0.00	0	0	0	4.5	112.5	0	0	0	4.5	112.5	DLABT301012022070043	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070043		0.00	0	0	0	4.5	112.5	0	0	0	4.5	112.5	DLABT301012022070043	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080307		0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	0	2.5	34.5	DLABT301012022080307	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080307		0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	0	2.5	34.5	DLABT301012022080307	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110770	DLABTM100024-P002HO-C3ALA002	2.00	24	0	0	0	0	0	0	0	2	24	DLABT301012022110770	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110770	DLABTM100007-P000HO-C3ALA006	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT301012022110770	2	
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220910001	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220910001	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220910001	DTRMB138M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220910001	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030567	DLABTM100022-P002HO-C3ALA006	2.00	22	0	0	0	0	0	0	0	2	22	DLABT301012022030567	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030567	DLABTM100020-P000HO-C3ALA1/0	0.00	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220	DLABT301012022030567	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051006		0.00	0	0	0	2.5	26	0	0	0	2.5	26	DLABT301012022051006	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051006		0.00	0	0	0	2.5	26	0	0	0	2.5	26	DLABT301012022051006	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220704003	DTRMB138M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220704003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060270	DLABTM100097-P005HO-C3ALA002	5.00	97	0	0	0	0	0	0	0	5	97	DLABT301012022060270	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060270	DLABTM100010-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022060270	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050141		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	DLABT301012022050141	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050141		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	DLABT301012022050141	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060051		0.00	0	0	0	3	49	0	0	0	3	49	DLABT301012022060051	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060051		0.00	0	0	0	3	49	0	0	0	3	49	DLABT301012022060051	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220702002	DLAMT345M100182-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	182	0	0	0	0					



[illegible]



2022	DLABT	DLABT	520420220810002	DLABTM100004-P000HO-C3ALA4/I	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	4	DLABTS20420220810002	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220810002	DTRMB345M10025IP005	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220810002	4
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220810002	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220810002	4
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220810002	DTRMB138M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220810002	4
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220810002	DTRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220810002	4
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220810002	DLAMT138M100220-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	220	0	0	0	0	0	220	DLAMTS20420220810002	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220810002	DLAMT138M100032-P012HO-CASA1/I	0.00	0	12	32	0	0	0	0	12	32	DLAMTS20420220810002	1
2022	DLABT	DLABT	520420220810002	DLABTM100015-P004HO-C3ALA006	4.00	10	0	0	0	0	0	0	4	10	DLABTS20420220810002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220810002	DLABTM100003-P001HO-C3ALA1/I	1.00	3	0	0	0	0	0	0	1	3	DLABTS20420220810002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220810002	DLABTM100006-P002HO-C3ALA002	2.00	6	0	0	0	0	0	0	2	6	DLABTS20420220810002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220810002	DLABTM100011-P004HO-CALA4/I	4.00	11	0	0	0	0	0	0	4	11	DLABTS20420220810002	4
2022	DLABT	DLABT	301012022080749		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS301012022080749	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080749		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS301012022080749	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120402		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABTS301012021120402	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120402		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABTS301012021120402	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060139		0.00	0	0	0	3	55	0	0	3	55	DLABTS301012022060139	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060139		0.00	0	0	0	3	55	0	0	3	55	DLABTS301012022060139	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010341		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	3	50.5	DLABTS301012022010341	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010341		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	3	50.5	DLABTS301012022010341	2
2022	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2022-23	PEDYMO00040501F0002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYMEC-MOB-2022-23	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031288		0.00	0	0	2	20	0	0	0	2	20	DLABTS301012022031288	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031288		0.00	0	0	2	20	0	0	0	2	20	DLABTS301012022031288	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110346	DLABTM100032-P001HO-C3ALA4/I	1.00	32	0	0	0	0	0	0	1	32	DLABTS301012022110346	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022110346	DLAMT138M100120-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	120	0	0	0	0	2	120	DLAMTS301012022110346	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022110346	DTRMB138M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012022110346	1
2022	DLABT	DLABT	520420220902002	DLABTM100029-P016HO-C3ALA002	16.00	209	0	0	0	0	0	0	16	209	DLABTS20420220902002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220902002	DLABTM100011-P001HO-C3ALA4/I	1.00	11	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABTS20420220902002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220902002	DLABTM100007-P001HO-C3ALA1/I	1.00	7	0	0	0	0	0	0	1	7	DLABTS20420220902002	4
2022	DLABT	DLABT	520420220902002	DLABTM100220-P017HO-C3ALA006	17.00	220	0	0	0	0	0	0	17	220	DLABTS20420220902002	4
2022	DLABT	DLABT	301012022010239		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABTS301012022010239	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022010239		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012022010239	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220308003	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/I	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMTS20420220308003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110346		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABTS301012022110346	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090694		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABTS301012022090694	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010632		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABTS301012022010632	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010632		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABTS301012022010632	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010724		0.00	0	0	0	3	98.5	0	0	3	98.5	DLABTS301012022010724	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010724		0.00	0	0	0	3	98.5	0	0	3	98.5	DLABTS301012022010724	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040107	DLABTM100080-P002HO-C3ALA1/I	2.00	80	0	0	0	0	0	0	2	80	DLABTS301012022040107	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040107	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABTS301012022040107	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520420220704002	DTRMB042M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220704002	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520420220704002	DTRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220704002	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012020070795	DLAMT345M100253-P003HO-CASA1/I	0.00	0	5	253	0	0	0	0	5	253	DLAMTS301012020070795	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012020070795	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012020070795	1
2022	DLABT	DLABT	301012020070795	DLABTM100011-P000HO-C3ALA002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABTS301012020070795	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060514		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	3	67.5	DLABTS301012022060514	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060514		0.00	0	0	0	0	0	4	187	4	187	DLAMTS301012022060514	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060514		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	3	67.5	DLABTS301012022060514	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010530	DLABTM100017-P001HO-C3ALA002	1.00	17	0	0	0	0	0	0	1	17	DLABTS301012022010530	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022010530	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012022010530	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031188		0.00	0	0	0	3	49.5	0	0	3	49.5	DLABTS301012022031188	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031188		0.00	0	0	0	3	49.5	0	0	3	49.5	DLABTS301012022031188	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090738		0.00	0	0	0	2.5	26.5	0	0	2.5	26.5	DLABTS301012022090738	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090738		0.00	0	0	0	2.5	26.5	0	0	2.5	26.5	DLABTS301012022090738	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010308		0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABTS301012022010308	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020049		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABTS301012022020049	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020049		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABTS301012022020049	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110410	DTRMB345M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012021110410	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110410	DLAMT345M100696-P010HO-CASA1/I	0.00	0	10	696	0	0	0	0	10	696	DLAMTS301012021110410	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110410	DLABTM100594-P009HO-C3ALA1/I	9.00	594	0	0	0	0	0	0	9	594	DLABTS301012021110410	3
2022	DLABT	DLABT	301012021110410	DLABTM100820-P012HO-C3ALA006	12.00	820	0	0	0	0	0	0	12	820	DLABTS301012021110410	3
2022	DLABT	DLABT	301012021110410	DLABTM100042-P001HO-C3ALA002	1.00	42	0	0	0	0	0	0	1	42	DLABTS301012021110410	3
2022	DLABT	DLABT	30101202040044	DLABTM100017-P002HO-C3ALA006	2.00	17	0	0	0	0	0	0	2	17	DLABTS30101202040044	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040044	DLABTM100209-P009HO-C3ALA1/I	0.00	209	0	0	0	0	0	0	0	209	DLABTS30101202040044	2
2022	DLABT	DLABT	301012023030287		0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABTS301012023030287	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040222	DTRMB345M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012022040222	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040222	DLABTM100013-P001HO-C3ALA4/I	1.00	13	0	0	0	0	0	0	1	13	DLABTS301012022040222	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120849		0.00	0	0	0	5	88	0	0	5	88	DLABTS301012021120849	1
2022	DLABT	DLABT	520120220604001	DLABTM100002-P000HO-C3ALA4/I	0.00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	DLABTS20120220604001	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220604001	DTRMB138M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220604001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010252	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABTS301012022010252	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022010252	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5301012022010252	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022010252	DLAMT345M104950-P053HO-CASA1/I	0.00	0	53	4950	0	0	0	0	53	4950	DLAMTS301012022010252	1





2022	DLABT	DLABT	520120221002003	DLABTM100011-P00H0-C3ALA006	4.00	11	0	0	0	0	0	0	0	4	11	DLABT520120221002003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030566		0.00	0	0	0	2.5	16.5	0	0	2.5	16.5	DLABT301012022030566	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022030566		0.00	0	0	0	2.5	16.5	0	0	2.5	16.5	DLABT301012022030566	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100521		0.00	0	0	0	3.5	60	0	0	3.5	60	DLABT301012021100521	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100521		0.00	0	0	0	3.5	60	0	0	3.5	60	DLABT301012021100521	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022030511		0.00	0	0	2	2	31	0	0	2	31	DLABT301012022030511	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022030511		0.00	0	0	0	2	31	0	0	2	31	DLABT301012022030511	2	
2022	DLABT	DLABT	520420221102003	DLABTM100042-P019H0-C3ALA006	19.00	42	0	0	0	0	0	0	19	42	DLABT520420221102003	1	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021120020	DLABTM138M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021120020	1	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012021120020	DLABTM138M10050P001-P00H0-CASA1/0	0.00	0	5	0	230	0	0	0	5	230	DLABT301012021120020	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021120020	DLABTM138M10050P001-C3ALA006	1.00	30	0	0	1	0	0	0	1	30	DLABT301012021120020	1	
2022	OTRMB-34.5	OTRMB	301012022030118	DLABTM345M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022030118	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022030118	DLAMT345M10050P001-P00H0-CASA1/0	0.00	0	2	73	0	0	0	0	2	73	DLAMT301012022030118	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022030118	DLABTM100011-P00H0-C3ALA002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	11	DLABT301012022030118	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022071015	DLABTM100022-P01H0-C3ALA006	1.00	22	0	0	0	0	0	0	1	22	DLABT301012022071015	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022071015	DLABTM100055-P00H0-C3ALA002	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012022071015	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021060905		0.00	0	0	0	27.5	0	0	0	27.5	DLABT301012021060905	2		
2022	DLABT	DLABT	301012021060905		0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012021060905	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120403		0.00	0	0	0	4	52	0	0	4	52	DLABT301012021120403	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120403		0.00	0	0	0	4	52	0	0	4	52	DLABT301012021120403	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060678		0.00	0	0	0	5.5	81	0	0	5.5	81	DLABT301012022060678	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060678		0.00	0	0	0	5.5	81	0	0	5.5	81	DLABT301012022060678	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022100011	DLABTM100033-P00H0-C3ALA006	2.00	33	0	0	0	0	0	0	2	33	DLABT301012022100011	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022100011	DLABTM100044-P00H0-C3ALA1/0	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT301012022100011	2	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021090622	OTRMB138M10167G004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021090622	5	
2022	DL-SMT-13.8	DL-SMT	301012021090622	DL-SMT138M100232-ZB0320B02-SLAAL/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012021090622	4	
2022	DL-SBT	DL-SBT	301012021090622	DL-SBT1011342-ZB0320B02-CAL/4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SBT301012021090622	6	
2022	DL-SBT	DL-SBT	301012021090622	DL-SBTM101151-ZB0150B02-C3ALA002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SBT301012021090622	6	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021090622	DLABTM138T10750G001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021090622	5	
2022	DL-SMT-13.8	DL-SMT	301012021090622	DL-SMT138T100470-ZB0480B02-SLAALC500500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012021090622	4	
2022	DLABT	DLABT	301012021090622	DLABTM100055-P00H0-C3ALA002	6.00	55	0	0	0	0	0	0	6	55	DLABT301012021090622	2	
2022	DL-SBT	DL-SBT	301012021090622	DL-SBT100666-ZB0150B02-CAL/4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SBT301012021090622	6	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021090622	DLAMT345M10050P001-P00H0-CASA1/0	0.00	37	0	0	0	0	0	0	37	DLAMT301012021090622	3		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021090622	DLAMT345T10050P001-P00H0-CASC266	0.00	0	4	33	0	0	0	0	4	33	DLAMT301012021090622	3	
2022	DLABT	DLABT	301012021090622	DLABTM100064-P007H0-CAL/4/0	7.00	64	0	0	0	0	0	0	7	64	DLABT301012021090622	2	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021090622	OTRMB138T1030G005	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021090622	5	
2022	DL-SMT-13.8	DL-SMT	301012021090622	DL-SMT138T100630-ZB0480B02-SLAALC750750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012021090622	4	
2022	DL-SMT-13.8	DL-SMT	301012021090622	DL-SMT138T100110-ZB0480B02-SLAAL/4/0/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012021090622	4	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021090622	DLAMTM100022-P00H0-CASA1/0	0.00	0	2	22	0	0	0	0	2	22	DLAMT301012021090622	3	
2022	DL-SBT	DL-SBT	301012021090622	DL-SBT101448-ZB0320B02-CALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SBT301012021090622	6	
2022	DL-SBT	DL-SBT	301012021090622	DL-SBTM100055-ZB0320B02-CAL/4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SBT301012021090622	6	
2022	DL-SMT-13.8	DL-SMT	301012021090622	DL-SMT100141-ZB0150B02-CAL/1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012021090622	6	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021090622	OTRMB138T1050G002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021090622	5	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021090622	OTRMB138T10100P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021090622	5	
2022	DLABT	DLABT	301012021120365		0.00	0	0	0	3	98	0	0	3	98	DLABT301012021120365	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021090450		0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT301012021090450	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021090450		0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT301012021090450	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021071040		0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012021071040	1	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	301012021071040		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012021071040	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021120727		0.00	0	0	0	3	24	0	0	3	24	DLABT301012021120727	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022031378		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022031378	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022031378		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022031378	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022080704		0.00	0	0	0	3	60	0	0	3	60	DLABT301012022080704	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022080704		0.00	0	0	0	3	60	0	0	3	60	DLABT301012022080704	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022100827	DLABTM100022-P00H0-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022100827	2		
2022	DLABT	DLABT	301012022100827	DLABTM100022-P00H0-C3ALA002	2.00	220	0	0	0	0	0	0	220	DLABT301012022100827	2		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220508001	DLAMT138M100000-P00H0-CASA1/0	0.00	0	5	0	0	0	0	0	5	0	DLAMT520420220508001	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010211		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010211	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010211		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010211	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010331		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010331	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010331		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010331	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022061102		0.00	0	0	0	7	81	0	0	7	81	DLABT301012022061102	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022091133	DLABTM100042-P00H0-C3ALA1/0	1.00	42	0	0	0	0	0	0	1	42	DLABT301012022091133	3	
2022	DLABT	DLABT	301012022091133	DLABTM100152-P00H0-C3ALA002	5.00	152	0	0	0	0	0	0	5	152	DLABT301012022091133	3	
2022	DLABT	DLABT	301012022091133	DLABTM100011-P00H0-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	11	DLABT301012022091133	3	
2022	OTRMB-13.8	OTRMB	520420220604002	OTRMB138M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB520420220604002	3	
2022	OTRMB-OTR	OTRMB	520420220604002	OTRMB042M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB520420220604002	3	
2022	OTRMB-34.5	OTRMB	520420220604002	OTRMB345M10060P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB520420220604002	3	
2022	DLABT	DLABT	301012021090554		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021090554	3	
2022	DLABT	DLABT	301012021090554		0.00	0	0	0	3	52.5	0	0	3	52.5	DLABT301012021090554	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022050522	DLABTM100721-P017H0-C3ALA1/0	0.00	0	72	0	0	0	0	0	72	DLABT301012022050522	1		
2022	DL-SMT-34.5	DL-SMT	301012022050522	DL-SMT345M100023-ZB0320B02-SLAAL/1/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DL-SMT301012022050522	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010063		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012022010063	2	





2022	DLABT	DLABT	301012022010063		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012022010063	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120127	DLABTM100257-P004HO-C3ALA1/0	4.00	257	0	0	0	0	0	0	4	257	DLABT301012021120127	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120127	DLABTM100032-P000HO-C3ALA006	0.00	32	0	0	0	0	0	0	0	32	DLABT301012021120127	2
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022040324	DTFRMB042M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022040324	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040324	DLABTM100029-ZB0320B02-C3ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022040324	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031078		0.00	0	0	0	5	66	0	0	5	66	DLABT301012022031078	1
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	520420220904001	DTFRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220904001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010795	DLABTM100010-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022010795	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022010795	DLAMT345M100380-P008HO-CASA1/0	0.00	0	8	380	0	0	0	0	8	380	DLAMT301012022010795	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022010795	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010795	1
2022	DACBT	DACBT	EC-AC-2022-19	DACBTAM3ALA00699934807	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT-EC-2022-19	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080448		0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012022080448	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080448		0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012022080448	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120132		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012021120132	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120132		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012021120132	2
2022	DLABT	DLABT	301012021050969		0.00	0	0	0	3	31.5	0	0	3	31.5	DLABT301012021050969	2
2022	DLABT	DLABT	301012021050969		0.00	0	0	0	3	31.5	0	0	3	31.5	DLABT301012021050969	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080947		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012021080947	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080947		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012021080947	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022070576		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070576	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070576		0.00	0	0	0	6	173	0	0	6	173	DLABT301012022070576	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070576		0.00	0	0	0	0	0	3	73	3	73	DLAMT301012022070576	1
2022	PPLIN	PPLIN	520420221002001	DLAMT138M100006-P008HO-CASA1/0	0.00	0	8	6	0	0	0	0	8	6	DLAMT520420221002001	1
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-33	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2022-33	1
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	520120220404002	DTFRMB042M10075IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520120220404002	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022110157		0.00	0	0	0	0	0	14	544	14	544	DLAMT301012022110157	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022110157		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022110157	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110157		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022110157	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010797	DLABTM100072-P002HO-C3ALA002	2.00	72	0	0	0	0	0	0	2	72	DLABT301012022010797	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010797	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022010797	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100763		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012022100763	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100763		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012022100763	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022010513		0.00	0	0	0	0	0	1	52	1	52	DLAMT301012022010513	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120336		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	47.5	DLABT301012021120336	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120336		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	47.5	DLABT301012021120336	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070733		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022070733	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070733		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022070733	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022070733		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070733	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080294	DLABTM100026-P000HO-C3ALA006	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	26	DLABT301012022080294	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080294	DLABTM100176-P000HO-C3ALA002	0.00	176	0	0	0	0	0	0	0	176	DLABT301012022080294	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030430	DLABTM100102-P000HO-C3ALA1/0	0.00	102	0	0	0	0	0	0	0	102	DLABT301012022030430	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030430	DLABTM100019-P000HO-C3ALA006	0.00	19	0	0	0	0	0	0	0	19	DLABT301012022030430	2
2022	DLABT	DLABT	301012022041103	DLABTM100091-ZB0320B02-C4ALA4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022041103	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022041103	DLAMT345M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT301012022041103	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022041103	DTFRMB345T30150IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022041103	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050225	DLABTM100012-P001HO-C3ALA006	1.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012022050225	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050225	DLABTM100033-P000HO-C3ALA1/0	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012022050225	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090775		0.00	0	0	0	3	53.5	0	0	3	53.5	DLABT301012022090775	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090775		0.00	0	0	0	3	53.5	0	0	3	53.5	DLABT301012022090775	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060239		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLABT301012022060239	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060239		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLABT301012022060239	2
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-46	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2022-46	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010809	DLABTM100061-P001HO-C3ALA002	1.00	61	0	0	0	0	0	0	1	61	DLABT301012022010809	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010809	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022010809	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050256		0.00	0	0	0	3	35.5	0	0	3	35.5	DLABT301012022050256	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050256		0.00	0	0	0	3	35.5	0	0	3	35.5	DLABT301012022050256	2
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-42	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2022-42	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120848		0.00	0	0	0	4	40	0	0	4	40	DLABT301012021120848	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080597		0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012021080597	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080597		0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012021080597	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220810001	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220810001	4
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220810001	DTFRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220810001	4
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220810001	DTFRMB138M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220810001	4
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220810001	DTFRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220810001	4
2022	DLABT	DLABT	301012021070739		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012021070739	2
2022	DLABT	DLABT	301012021070739		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012021070739	2
2022	DACBT	DACBT	EC-AC-2022-22	DACBTAM3ALA00677034921	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT-EC-AC-2022-22	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050654		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012022050654	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050654		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012022050654	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080373	DLABTM100297-P004HO-C3ALA1/0	4.00	297	0	0	0	0	0	0	4	297	DLABT301012022080373	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080373	DLABTM100012-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012022080373	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010588	DLABTM100014-P002HO-C3ALA006	2.00	14	0	0	0	0	0	0	2	14	DLABT301012022010588	2





2022	DLABT	DLABT	301012022010588	DLABTM100087-P000HO-C3ALA002	0.00	87	0	0	0	0	0	0	87	DLABT301012022010588	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022080291	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022080291	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080291	DLABTM100209-P000HO-C3ALA1/0	9.00	209	0	0	0	0	0	9	209	DLABT301012022080291	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022080291	DLAMT345M10006-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	6	0	0	0	0	6	DLAMT301012022080291	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080291	DLABTM100017-P001HO-C3ALA006	1.00	17	0	0	0	0	0	1	17	DLABT301012022080291	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030169		0.00	0	0	0	2	10	0	2	10	DLABT301012022030169	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030169		0.00	0	0	0	2	10	0	2	10	DLABT301012022030169	2
2022	DLABT	DLABT	201022021120698		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301022021120698	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020040		0.00	0	0	0	2.5	39	0	2.5	39	DLABT301012022020040	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020040		0.00	0	0	0	2.5	39	0	2.5	39	DLABT301012022020040	2
2022	DLABT	DLABT	301012021060676		0.00	0	0	0	1	24	0	1	24	DLABT301012021060676	2
2022	DLABT	DLABT	301012021060676		0.00	0	0	0	1	24	0	1	24	DLABT301012021060676	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022060631		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022060631	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060631		0.00	0	0	0	8	268	0	8	268	DLABT301012022060631	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060631		0.00	0	0	0	0	0	2	126	126	DLAMT301012022060631	1
2022	AINAP	AINAP	EC-APP-2022-12	AINAP5030A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2022-12	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022100590	DLAMT345T100035-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	35	0	0	0	2	35	DLAMT301012022100590	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022100590	DTRMB345T30030IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100590	1
2022	DLABT	DLABT	301012022100590	DLABTM100028-P000HO-C3ALA010	0.00	28	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012022100590	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050762	DLABTM100015-P000HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012022050762	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220710003	DTRMB345M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220710003	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220710003	DTRMB345M10010IP004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220710003	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050821		0.00	0	0	0	2	19	0	2	19	DLABT301012022050821	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080290	DLABTM100278-P004HO-C3ALA002	4.00	278	0	0	0	0	0	4	278	DLABT301012022080290	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080290	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022080290	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022080290	DLAMT138M100909-P014HO-CASA1/0	0.00	0	14	909	0	0	0	14	909	DLAMT301012022080290	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022080290	DTRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022080290	1
2022	DLABT	DLABT	520420221002003	DLABTM100110-P010HO-C3ALA006	10.00	110	0	0	0	0	0	10	110	DLABT3010120221002003	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	3010120211100157	DLAMT100110-P010HO-C3ALA006	0.00	0	0	0	0	0	6	174	174	DLAMT3010120211100157	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	3010120211100157		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120211100157	1
2022	DLABT	DLABT	301012021100157		0.00	0	0	0	9	278	0	9	278	DLABT301012021100157	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040640	DLABTM100013-P001HO-C3ALA006	1.00	13	0	0	0	0	0	1	13	DLABT301012022040640	2
2022	DTRMB-13.8	DLAMT	301012022040640	DLABTM138M100002-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	2	0	0	0	0	2	DLAMT301012022040640	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040640	DLABTM100061-P000HO-C3ALA1/0	0.00	61	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012022040640	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040386		0.00	0	0	0	2	11.5	0	2	11.5	DLABT301012022040386	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040386		0.00	0	0	0	2	11.5	0	2	11.5	DLABT301012022040386	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022040386		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022040386	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022040813	DLAMT345M100154-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	154	0	0	0	2	154	DLAMT301012022040813	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040813	DTRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022040813	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040813	DLABTM100088-P000HO-C3ALA1/0	0.00	88	0	0	0	0	0	0	88	DLABT301012022040813	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040813	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022040813	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120220901003	DLAMT138M100110-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	110	0	0	0	0	110	DLAMT3010120220901003	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120398		0.00	0	0	0	3	57	0	3	57	DLABT301012021120398	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120398		0.00	0	0	0	3	57	0	3	57	DLABT301012021120398	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080879	DLABTM100022-P001HO-C3ALA1/0	1.00	22	0	0	0	0	0	1	22	DLABT301012021080879	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022080993	DTRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022080993	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080879	DLABTM100026-P001HO-C3ALA002	1.00	26	0	0	0	0	0	1	26	DLABT301012021080879	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080879	DLABTM100016-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012021080879	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110028	DLABTM100155-780320802-CICUA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021110028	1
2022	DLABT	DLABT	3010120221100427	DLABTM101579-P035HO-C3ALA1/0	35.00	1979	0	0	0	0	0	35	1979	DLABT3010120221100427	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022100427	DTRMB345M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100427	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022100427	DTRMB345M10025IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100427	2
2022	DACBT	DACBT	301012022100427	DLAMT345M100705-P013HO-CASA1/0	0.00	0	13	705	0	0	0	13	705	DLAMT301012022100427	1
2022	DACBT	DACBT	EC-AC-2022-17	DACBTAM3ALA00699934807	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTAC-2022-17	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010647		0.00	0	0	0	4	91	0	4	91	DLABT301012022010647	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010647		0.00	0	0	0	4	91	0	4	91	DLABT301012022010647	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010064	DLABTM100013-P000HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022010064	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010064	DLABTM100055-P000HO-C3ALA1/0	0.00	55	0	0	0	0	0	0	55	DLABT301012022010064	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080645	DLABTM100156-P005HO-C3ALA1/0	5.00	198	0	0	0	0	0	5	198	DLABT301012022080645	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080645	DLABTM100019-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022080645	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091152	DLABTM100363-P008HO-C3ALA1/0	8.00	363	0	0	0	0	0	8	363	DLABT301012022091152	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091152	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022091152	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071229		2.00	23	0	0	0	0	0	2	23	DLABT301012022071229	1
2022	DLABT	DLABT	301012022091063	DLABTM100023-P002HO-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	4	105	0	4	105	DLABT301012022091063	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091063		0.00	0	0	0	4	105	0	4	105	DLABT301012022091063	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020152		0.00	0	0	0	2	25	0	2	25	DLABT301012022020152	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020152		0.00	0	0	0	2	25	0	2	25	DLABT301012022020152	2
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-40	CMEDIMBSN0999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDIEC-ME-2022-40	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040093		0.00	0	0	0	2.5	0	0	2.5	0	DLABT301012022040093	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040093		0.00	0	0	0	2.5	0	0	2.5	0	DLABT301012022040093	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080647		0.00	0	0	0	3.5	80	0	3.5	80	DLABT301012022080647	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080647		0.00	0	0	0	3.5	80	0	3.5	80	DLABT301012022080647	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022071014	DLAMT138M100040-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	40	0	0	0	1	40	DLAMT301012022071014	1



[illegible]



2022	DLABT	DLABT	301012022040542	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012022040542	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040389	0.00	0	0	0	4	87.5	0	0	4	87.5	DLABT301012022040389	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040389	0.00	0	0	0	4	87.5	0	0	4	87.5	DLABT301012022040389	2
2022	DLABT	DLABT	301012020070962	4.00	128	0	0	0	0	0	0	4	128	DLABT301012020070962	2
2022	DLABT	DLABT	301012020070962	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012020070962	2
2022	DEQDM	DEQDM	EC-DEQDM3-2022	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM3-2022	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050175	1.00	18	0	0	0	0	0	0	1	18	DLABT301012022050175	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022050175	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050175	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022050175	0.00	0	0	21	0	0	0	0	0	21	DLAMT301012022050175	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120139	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012021120139	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120139	5.00	220	0	0	0	0	0	0	5	220	DLABT301012021120139	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022030490	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022030490	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030490	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022030490	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020949	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012022020949	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020949	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012022020949	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070606	0.00	0	0	0	4	57	0	0	4	57	DLABT301012022070606	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070606	0.00	0	0	0	4	57	0	0	4	57	DLABT301012022070606	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022031155	0.00	0	4	183	0	0	0	0	4	183	DLAMT301012022031155	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031155	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022031155	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022031155	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022031155	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021120220	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021120220	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120220	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012021120220	1
2022	DLABT	DLABT	301012021100718	0.00	0	0	0	3	55	0	0	3	55	DLABT301012021100718	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100718	0.00	0	0	0	3	55	0	0	3	55	DLABT301012021100718	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022010810	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022010810	1
2022	DLABT	DLABT	201022021120696	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30101202201120696	2
2022	DLABT	DLABT	201022021120696	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30101202201120696	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050399	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022050399	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022050399	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050399	1
2022	DLABT	DLABT	301012022110717	3.00	176	0	0	0	0	0	0	3	176	DLABT301012022110717	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110717	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	DLABT301012022110717	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080454	0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012022080454	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080454	0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012022080454	2
2022	DLABT	DLABT	301012022021100	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022021100	2
2022	DLABT	DLABT	301012022021100	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022021100	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090508	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012021090508	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090508	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012021090508	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040882	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT30101202040882	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040882	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT30101202040882	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090698	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022090698	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090698	4.00	182	0	0	0	0	0	0	4	182	DLABT301012022090698	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220610003	4
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220610003	4
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220610003	4
2022	DLABT	DLABT	520420220610003	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	4	DLABT3010120220610003	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220610003	4
2022	DLABT	DLABT	301012022040111	0.00	0	0	0	8	47	0	0	8	47	DLABT301012022040111	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040111	0.00	0	0	0	8	47	0	0	8	47	DLABT301012022040111	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520320221010002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120221010002	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080677	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012021080677	2
2022	DLABT	DLABT	301012021080677	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012021080677	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110966	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012021110966	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110966	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012021110966	2
2022	DLABT	DLABT	301012022081301	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022081301	2
2022	DLABT	DLABT	301012022081301	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022081301	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051224	0.00	0	0	0	3.5	83.5	0	0	3.5	83.5	DLABT301012022051224	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051224	0.00	0	0	0	3.5	83.5	0	0	3.5	83.5	DLABT301012022051224	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070591	0.00	0	0	0	6	139.5	0	0	6	139.5	DLABT301012022070591	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070591	0.00	0	0	0	6	139.5	0	0	6	139.5	DLABT301012022070591	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010808	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022010808	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010808	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022010808	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100342	0.00	0	0	0	3.5	53.5	0	0	3.5	53.5	DLABT301012021100342	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100342	0.00	0	0	0	3.5	53.5	0	0	3.5	53.5	DLABT301012021100342	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012020100115	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012020100115	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012020100115	0.00	0	0	0	0	0	6	194	6	194	DLAMT301012020100115	1
2022	DLABT	DLABT	301012020100115	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012020100115	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012020100115	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012020100115	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220404001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120220404001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040109	1.00	42	0	0	0	0	0	0	0	42	DLABT301012022040109	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040109	0.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012022040109	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090597	0.00	0	0	0	2.5	32	0	0	2.5	32	DLABT301012022090597	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090597	0.00	0	0	0	2.5	32	0	0	2.5	32	DLABT301012022090597	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060394	0.00	0	0	0	2	67.5	0	0	2	67.5	DLABT301012022060394	2





2022	DLABT	DLABT	301012022060394	0.00	0	0	0	2	67.5	0	0	2	67.5	DLABT301012022060394	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040696	0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012022040696	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040696	0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012022040696	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520402202030201	0.00	0	7	26	0	0	0	0	7	26	DLAMT520402202030201	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520402202030201	0.00	0	11	37	0	0	0	0	11	37	DLAMT520402202030201	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090448	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012022090448	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090448	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012022090448	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090866	1.00	44	0	0	0	0	0	0	1	44	DLABT301012022090866	1
2022	PPUN	PPUN	EC-SB-2022-44	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPUNEC-SB-2022-44	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060754	0.00	0	7	782	0	0	0	0	7	782	DLAMT301012022060754	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022060754	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022060754	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060754	11.00	1152	0	0	0	0	0	0	11	1152	DLABT301012022060754	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022060754	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022060754	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090801	0.00	0	0	0	4.5	35	0	0	4.5	35	DLABT301012022090801	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031154	0.00	0	0	0	4.5	35	0	0	4.5	35	DLABT301012022031154	2
2022	DLABT	DLABT	30101202111046	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT30101202111046	2
2022	DLABT	DLABT	30101202111046	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT30101202111046	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090801	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012022090801	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022090801	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022090801	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080997	1.00	20	0	0	0	0	0	0	1	20	DLABT301012022080997	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080997	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT301012022080997	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040106	0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012022040106	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022040106	0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012022040106	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	5204022020504002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB5204022020504002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022091211	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022091211	2
2022	DLABT	DLABT	301012022091211	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022091211	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020478	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020478	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020478	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020478	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040538	0.00	0	0	0	3.5	75	0	0	3.5	75	DLABT301012022040538	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040538	0.00	0	0	0	3.5	75	0	0	3.5	75	DLABT301012022040538	2
2022	DLABT	DLABT	30101202111050	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT30101202111050	2
2022	DLABT	DLABT	30101202111050	0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT30101202111050	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520120220504002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220504002	2
2022	DLABT	DLABT	520120220504002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520120220504002	2
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520120220504002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220504002	2
2022	DLST	DLST	520120220901001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST520120220901001	1
2022	DLST-13.8	DLST	520120220901001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST520120220901001	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012021070701	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021070701	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021070701	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT301012021070701	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012021070701	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021070701	2
2022	DLST	DLST	301012021070701	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012021070701	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080783	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012022080783	2
2022	DLABT	DLABT	301012021121002	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012021121002	2
2022	DLABT	DLABT	301012021121002	7.00	292	0	0	0	0	0	0	7	292	DLABT301012021121002	2
2022	DLABT	DLABT	301012021121002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012021121002	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021121002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021121002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022081127	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022081127	2
2022	DLABT	DLABT	301012022081127	10.00	220	0	0	0	0	0	0	10	220	DLABT301012022081127	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040392	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012022040392	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040392	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012022040392	2
2022	DLABT	DLABT	30101202110690	0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT30101202110690	2
2022	DLABT	DLABT	30101202110690	0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT30101202110690	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010235	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010235	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010235	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010235	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100344	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012021100344	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100344	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012021100344	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070914	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022070914	1
2022	DLABT	DLABT	520402202050203	19.00	283	0	0	0	0	0	0	19	283	DLABT520402202050203	4
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520402202050203	0.00	0	8	114	0	0	0	0	8	114	DLAMT520402202050203	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520402202050203	0.00	0	4	61	0	0	0	0	4	61	DLAMT520402202050203	2
2022	DLABT	DLABT	520402202050203	1.00	9	0	0	0	0	0	0	1	9	DLABT520402202050203	4
2022	DLABT	DLABT	520402202050203	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	4	DLABT520402202050203	4
2022	DLABT	DLABT	520402202050203	6.00	83	0	0	0	0	0	0	6	83	DLABT520402202050203	4
2022	DLABT	DLABT	301012022031147	0.00	0	0	0	4	28	0	0	4	28	DLABT301012022031147	1
2022	DLABT	DLABT	301012022090165	4.00	150	0	0	0	0	0	0	4	150	DLABT301012022090165	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090165	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012022090165	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022090165	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DLAMT301012022090165	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020385	1.00	9	0	0	0	0	0	0	1	9	DLABT301012022020385	1
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022020385	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022020385	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022020385	0.00	0	0	56	0	0	0	0	0	56	DLAMT301012022020385	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010208	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010208	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022010208	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022010208	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022010208	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022010208	1





2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220401003	DLAMT138M100033-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	33	0	0	0	0	1	33	DLAMT520420220401003	2	
2022	DLABT	DLABT	520420220401003	DLABTM100033-P000HO-C3ALA006	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT520420220401003	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220401003	DLAMT345M100044-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	44	0	0	0	0	0	44	DLAMT520420220401003	2	
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022120464	DTRMB138T300759P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120464	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022120464	DLAMT138T100039-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	39	0	0	0	0	2	39	DLAMT301012022120464	1	
2022	DLST	DLST	301012022120464	DLSTT100029-ZB0320802-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022120464	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022051046	DLABTM100065-P000HO-C3ALA1/0	0.00	65	0	0	0	0	0	0	0	65	DLABT301012022051046	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022051046	DLABTM100014-P000HO-C3ALA006	0.00	14	0	0	0	0	0	0	0	14	DLABT301012022051046	2	
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012021110460		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110460	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021110460		0.00	0	0	8	201	0	0	0	8	201	DLABT301012021110460	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120220208002	DLAMT138M100000-P001ME-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT520120220208002	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120220208002	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT520120220208002	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021110712		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012021110712	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021110712		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012021110712	2	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021100883	DLAMT345M100176-P001HO-C3ALA1/0	0.00	0	1	176	0	0	0	0	1	176	DLAMT301012021100883	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021100883	DLABTM100121-P001HO-C3ALA006	1.00	121	0	0	0	0	0	0	1	121	DLABT301012021100883	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100883	DLABTM100182-P002HO-C3ALA1/0	2.00	182	0	0	0	0	0	0	2	182	DLABT301012021100883	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020096	DLABTM100176-P004HO-C3ALA1/0	4.00	176	0	0	0	0	0	0	4	176	DLABT301012022020096	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020096	DLABTM100015-P000HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012022020096	2	
2022	DLABT	DLABT	520120220902003	DLABTM100164-P009HO-C3ALA002	9.00	164	0	0	0	0	0	0	9	164	DLABT3010120220902003	2	
2022	DLABT	DLABT	520120220902003	DLABTM100102-P005HO-C3ALA006	5.00	102	0	0	0	0	0	0	5	102	DLABT3010120220902003	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060110		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	3	67.5	DLABT301012022060110	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060110		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	3	67.5	DLABT301012022060110	2	
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SBS-2022-45	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SBS-2022-45	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021110738		0.00	0	0	0	32	941	0	0	32	941	DLABT301012021110738	1	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110738		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110738	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110738		0.00	0	0	0	0	9	267	9	267	DLAMT301012021110738	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022060498	DLABTM100017-P000HO-C3ALA002	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022060498	1		
2022	DLABT	DLABT	301012022060155		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012022060155	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060155		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012022060155	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010125		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010125	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010125		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010125	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022051125		0.00	0	0	0	2.5	60	0	0	2.5	60	DLABT301012022051125	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022051125		0.00	0	0	0	2.5	60	0	0	2.5	60	DLABT301012022051125	2	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021080259	DLAMT345M100000-P003ME-CASA1/0	0.00	0	3	0	0	0	0	0	3	0	DLAMT301012021080259	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022100392	DLABTM100107-P002HO-C3ALA1/0	2.00	107	0	0	0	0	0	0	2	107	DLABT301012022100392	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022100392	DLAMT138M100234-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	234	0	0	0	4	234	DLAMT301012022100392	1		
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022100392	DTRMB138M100259P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100392	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021081004		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012021081004	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021081004		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012021081004	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021101038		0.00	0	0	0	3	86	0	0	3	86	DLABT301012021101038	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021101038		0.00	0	0	0	3	86	0	0	3	86	DLABT301012021101038	2	
2022	DLST	DLST	301012021090205		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012021090205	2	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021090205		0.00	0	0	0	0	16.5	1480.1	16.5	1480.1	16.5	1480.1	DLAMT301012021090205	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021090205		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021090205	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021090205		0.00	0	0	0	0	16.5	1480.1	16.5	1480.1	16.5	1480.1	DLAMT301012021090205	2
2022	DLST	DLST	301012021090205		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012021090205	2	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021090205		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021090205	2	
2022	DTRMB-OTRA	DTRMB	520420220204002	DTRMB042M100509P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220204002	1	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220610002	DTRMB345M100109P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220610002	3	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220610002	DTRMB345M100509P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220610002	3	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220610002	DTRMB345M100259P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220610002	3	
2022	DLABT	DLABT	301012021120215		0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012021120215	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120215		0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012021120215	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021110820		0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012021110820	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021110820		0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012021110820	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022070199		0.00	0	0	0	2.5	37	0	0	2.5	37	DLABT301012022070199	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022070199		0.00	0	0	0	2.5	37	0	0	2.5	37	DLABT301012022070199	2	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220110001	DTRMB345M100509P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220110001	3	
2022	DLABT	DLABT	520420220110001	DLABTM100003-P001HO-C3ALA1/0	1.00	3	0	0	0	0	0	1	3	DLABT520420220110001	2		
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220110001	DTRMB345M100509P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220110001	3	
2022	DLABT	DLABT	520420220110001	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420220110001	2		
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220110001	DTRMB345M100109P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220110001	3	
2022	DLABT	DLABT	301012021110400		0.00	0	0	0	22	880	0	22	880	DLABT301012021110400	1		
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110400		0.00	0	0	0	0	0	0	701.4	0	701.4	DLAMT301012021110400	1	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110400		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110400	2	
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110400		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110400	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021111036		0.00	0	0	0	2.5	25	0	0	2.5	25	DLABT301012021111036	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021111036		0.00	0	0	0	2.5	25	0	0	2.5	25	DLABT301012021111036	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220702003	DLAMT138M100033-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	33	0	0	0	0	2	33	DLAMT520420220702003	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021110819	DLABTM100143-P002HO-C3ALA1/0	2.00	143	0	0	0	0	0	0	2	143	DLABT301012021110819	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021110819	DLAMT345M100209-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	209	0	0	0	4	209	DLAMT301012021110819	1		
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021110819	DTRMB345M100509P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110819	1	





2022	DLABT	DLABT	301012022050934	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012022050934	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050934	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012022050934	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030378	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012022030378	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030378	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012022030378	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	52040221202001	0.00	0	1	0	0	0	0	1	0	DLAMT52040221202001	1	
2022	DLABT	DLABT	301012020110360	0.00	0	0	0	4	55	0	0	4	55	DLABT301012020110360	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030946	0.00	0	0	0	2	55	0	0	2	55	DLABT301012022030946	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030946	0.00	0	0	0	2	55	0	0	2	55	DLABT301012022030946	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030445	0.00	0	0	0	2.5	37	0	0	2.5	37	DLABT301012022030445	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030445	0.00	0	0	0	2.5	37	0	0	2.5	37	DLABT301012022030445	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110023	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012021110023	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110023	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012021110023	2
2022	DLABT	DLABT	301012021090556	0.00	0	0	0	6	104	0	0	6	104	DLABT301012021090556	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	52040220308001	0.00	0	1	0	0	0	0	1	0	DLAMT52040220308001	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	52040220308001	0.00	0	3	0	0	0	0	3	0	DLAMT52040220308001	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020014	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020014	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020014	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020014	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022050839	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022050839	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050839	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022050839	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100713	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022100713	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100713	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022100713	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031150	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022031150	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031150	0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012022031150	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021101186	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021101186	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021101186	0.00	0	0	0	4	70.5	0	0	4	70.5	DLABT301012021101186	2
2022	DLABT	DLABT	301012021101186	0.00	0	0	0	4	70.5	0	0	4	70.5	DLABT301012021101186	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050726	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050726	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050726	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022050726	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030484	0.00	0	0	0	3	18	0	0	3	18	DLABT301012022030484	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050731	0.00	0	0	0	0	0	9	309	9	309	DLAMT301012022050731	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050731	0.00	0	0	0	44	1522	0	0	44	1522	DLABT301012022050731	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022050731	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050731	2	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022050731	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050731	2	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050731	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022050731	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022110017	0.00	55	0	0	0	0	0	0	0	55	DLABT301012022110017	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110017	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022110017	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040619	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012022040619	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040619	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012022040619	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090699	1.00	9	0	0	0	0	0	1	9	DLABT301012022090699	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022090699	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	DLABT301012022090699	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050656	1.00	55	0	0	0	0	0	1	55	DLABT301012022050656	2	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022050656	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050656	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022050656	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022050656	2
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-40	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2022-40	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030257	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022030257	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030257	0.00	61	0	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012022030257	2
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-56	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-ME-2022-56	1
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2022-50	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010434	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010434	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010434	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010434	2
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-45	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-ME-2022-45	1
2022	DLABT	DLABT	301012021100904	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012021100904	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100904	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012021100904	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080053	0.00	61	0	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012022080053	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080053	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012022080053	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060315	4.00	219	0	0	0	0	0	4	219	DLABT301012022060315	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060315	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022060315	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022060315	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060315	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022060315	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060315	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060315	0.00	0	3	167	0	0	0	3	167	DLAMT301012022060315	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022081221	1.00	44	0	0	0	0	0	1	44	DLABT301012022081221	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022081221	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012022081221	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020039	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022020039	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020039	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022020039	2
2022	DLABT	DLABT	301012021121046	1.00	12	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012021121046	2	
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012021121046	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021121046	1
2022	DLABT	DLABT	301012021121046	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012021121046	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070536	0.00	0	0	0	3.5	98	0	0	3.5	98	DLABT301012022070536	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070536	0.00	0	0	0	3.5	98	0	0	3.5	98	DLABT301012022070536	2
2022	DLABT	DLABT	52040220604001	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT52040220604001	1
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	52040220604001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB52040220604001	2
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	52040220604001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB52040220604001	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110944	0.00	59	0	0	0	0	0	0	0	59	DLABT301012021110944	2





2022	DLABT	DLABT	301012021109944	DLABTM100019-P00HO-C3ALA006	0.00	19	0	0	0	0	0	0	19	DLABT301012021109944	2	
2022	DLABT-13.8	DLABT	520402211102002	DLABTM138M100022-P00BHO-CASA1/0	0.00	0	8	22	0	0	0	8	22	DLABT520402211102002	1	
2022	DLABT	DLABT	520402211102002	DLABTM100003-P001HO-C3ALA4/0	1.00	3	0	0	0	0	0	1	3	DLABT520402211102002	1	
2022	DLABT	DLABT	3010120220200902		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	DLABT3010120220200902	2	
2022	DLABT	DLABT	3010120220200902		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	DLABT3010120220200902	2	
2022	DLABT	DLABT	3010120220200401		0.00	0	0	0	3.5	75.5	0	3.5	75.5	DLABT3010120220200401	2	
2022	DLABT	DLABT	3010120220200401		0.00	0	0	0	3.5	75.5	0	3.5	75.5	DLABT3010120220200401	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120544		0.00	0	0	0	2.5	17.5	0	2.5	17.5	DLABT301012021120544	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120544		0.00	0	0	0	2.5	17.5	0	2.5	17.5	DLABT301012021120544	2	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012021120544		0.00	0	0	0	0	0	4	104	4	DLABT301012021120544	1	
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021120544		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021120544	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022090777	DLABTM100008-P002HO-C3ALA006	2.00	8	0	0	0	0	0	2	8	DLABT301012022090777	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022090777	DLABTM100075-P00HO-C3ALA1/0	0.00	75	0	0	0	0	0	0	75	DLABT301012022090777	2	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012022090777	DLABTM138M100077-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	77	0	0	0	0	77	DLABT301012022090777	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021110225		0.00	0	0	0	4.5	112	0	4.5	112	DLABT301012021110225	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021110225		0.00	0	0	0	4.5	112	0	4.5	112	DLABT301012021110225	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010104	DLABTM100009-P002HO-C3ALA006	2.00	9	0	0	0	0	0	2	9	DLABT301012022010104	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010104	DLABTM100091-P00HO-C3ALA002	0.00	91	0	0	0	0	0	0	91	DLABT301012022010104	2	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012022050623		0.00	0	0	0	0	0	0	70	0	DLABT301012022050623	1	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220410003	DTFRMB345M10050P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220410003	5	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220410003	DTFRMB345M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220410003	5	
2022	DLABT	DLABT	520420220410003	DLABTM100275-P00HO-C3ALA1/0	0.00	275	0	0	0	0	0	0	275	DLABT520420220410003	2	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220410003	DTFRMB345M10075P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220410003	5	
2022	DLABT	DLABT	520420220410003	DLABTM100003-P00HO-C3ALA002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420220410003	2	
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220410003	DTFRMB138M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220410003	5	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220410003	DTFRMB345M10010P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB520420220410003	5	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012021101143		0.00	0	0	0	0	0	7	452	7	452	DLABT301012021101143	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021101143		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021101143	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021101143		0.00	0	0	2	2	0	0	2	2	DLABT301012021101143	1	
2022	DLABT	DLABT	301012018010505	DLABTM108252-P08BHO-C3ALA002	88.00	8252	0	0	0	0	0	88	8252	DLABT301012018010505	1	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012018010505	DLABTM345M123320-P24BHO-CASA1/0	0.00	0	248	23320	0	0	0	248	23320	DLABT301012018010505	2	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012018010505	DTFRMB345M10010P023	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012018010505	5	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012018010505	DLABTM138M101100-P012HO-CASA1/0	0.00	0	12	1100	0	0	0	12	1100	DLABT301012018010505	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010102		0.00	0	0	0	4	20	0	4	20	DLABT301012022010102	1	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012022010169		0.00	0	0	0	0	0	2	22	2	DLABT301012022010169	1	
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022010169		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010169	3	
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022010169		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010169	3	
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022010169		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010169	3	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012022031075	DLABTM345M100061-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	61	0	0	0	1	61	DLABT301012022031075	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022031075	DLABTM100816-P016HO-C3ALA1/0	16.00	816	0	0	0	0	0	16	816	DLABT301012022031075	1	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022031075	DTFRMB345M10050P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022031075	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022080998		0.00	0	0	0	4	56.5	0	4	56.5	DLABT301012022080998	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022080998		0.00	0	0	0	4	56.5	0	4	56.5	DLABT301012022080998	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010633		0.00	0	0	0	2.5	30.5	0	2.5	30.5	DLABT301012022010633	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010633		0.00	0	0	0	2.5	30.5	0	2.5	30.5	DLABT301012022010633	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020750		0.00	0	0	0	2.5	14	0	2.5	14	DLABT301012022020750	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020750		0.00	0	0	0	2.5	14	0	2.5	14	DLABT301012022020750	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020750	DLABTM100102-ZB0320B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020750	1	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023010141	DTFRMB345M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023010141	1	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012023010141	DLABTM345M100197-P014HO-CASA1/0	0.00	0	14	197	0	0	0	14	197	DLABT301012023010141	1	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012022010511	DLABTM345M100572-P011HO-CASA1/0	0.00	0	11	572	0	0	0	11	572	DLABT301012022010511	1	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022010511	DTFRMB345M10010P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010511	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010511	DLABTM100165-P003HO-C3ALA002	3.00	165	0	0	0	0	0	3	165	DLABT301012022010511	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010511	DLABTM100017-P00HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	17	17	DLABT301012022010511	2	
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022100080	DTFRMB042M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022100080	1	
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012022100080	DLABTM138M100039-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	39	0	0	0	2	39	DLABT301012022100080	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022100080	DLABTM100017-P00HO-C3ALA4/0	0.00	17	0	0	0	0	0	17	17	DLABT301012022100080	1	
2022	DLABT	DLABT	520120221102001	DLABTM100044-P003HO-C3ALA006	3.00	44	0	0	0	0	0	3	44	DLABT520120221102001	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022030164	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	10	10	DLABT301012022030164	2	
2022	DLABT-34.5	DLABT	301012022030164	DLABTM345M100825-P005HO-CASA1/0	0.00	0	5	825	0	0	0	5	825	DLABT301012022030164	1	
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022030164	DTFRMB345M10010P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022030164	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022030164	DLABTM100072-P00HO-C3ALA1/0	0.00	72	0	0	0	0	0	72	72	DLABT301012022030164	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010210		0.00	0	0	0	3.5	100	0	3.5	100	DLABT301012022010210	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010210		0.00	0	0	0	3.5	100	0	3.5	100	DLABT301012022010210	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020097	DLABTM100160-P004HO-C3ALA1/0	4.00	160	0	0	0	0	0	4	160	DLABT301012022020097	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020097	DLABTM100011-P00HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	11	11	DLABT301012022020097	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021060737		0.00	0	0	0	3.5	37.5	0	3.5	37.5	DLABT301012021060737	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021060737		0.00	0	0	0	3.5	37.5	0	3.5	37.5	DLABT301012021060737	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021070956		0.00	0	0	0	3	65.5	0	3	65.5	DLABT301012021070956	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021070956		0.00	0	0	0	3	65.5	0	3	65.5	DLABT301012021070956	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021091075	DLABTM100083-P002HO-C3ALA002	2.00	83	0	0	0	0	0	2	83	DLABT301012021091075	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021091075	DLABTM100011-P00HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	11	11	DLABT301012021091075	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022110719		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022110719	2	





2022	DLABT	DLABT	301012022110719		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022110719	2
2022	DLABT	DLABT	301012021061382	DLABTM100033-P001HO-C3ALA1/I	1.00	33	0	0	0	0	0	0	0	1	33	DLABT301012021061382	3
2022	DLABT	DLABT	301012021061382	DLABTM100019-P001HO-C3ALA006	1.00	19	0	0	0	0	0	0	0	1	19	DLABT301012021061382	3
2022	DLABT	DLABT	301012021061382	DLABTM100067-P002HO-C3ALA002	2.00	67	0	0	0	0	0	0	0	2	67	DLABT301012021061382	3
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012021061382	DIRMB345M10010F001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012021061382	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060886		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022060886	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060886		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012022060886	2	
2022	DLABT	DLABT	520420220908002	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABT520420220908002	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021100245		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012021100245	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100245		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012021100245	2	
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-55	CMEDIMBON0584	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-ME-2022-55	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022070873		0.00	0	0	0	3	28	0	0	3	28	DLABT301012022070873	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022050822	DLABTM100013-P000HO-C3ALA4/I	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012022050822	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022071099	DLABTM100083-P002HO-C3ALA002	2.00	83	0	0	0	0	0	0	2	83	DLABT301012022071099	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022071099	DLABTM100039-P001HO-C3ALA006	1.00	39	0	0	0	0	0	0	1	39	DLABT301012022071099	2	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220810003	DIRMB345M10050F004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220810003	4	
2022	DLABT	DLABT	520420220810003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/I	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420220810003	1	
2022	DIRMB-13.8	DIRMB	520420220810003	DIRMB138M10050F001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220810003	4	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220810003	DIRMB345M10025F002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220810003	4	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	520420220810003	DIRMB345M10010F004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB520420220810003	4	
2022	DLABT	DLABT	301012022101011	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022101011	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022101011	DLABTM100149-P003HO-C3ALA1/I	3.00	149	0	0	0	0	0	0	3	149	DLABT301012022101011	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010630		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010630	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010630		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010630	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022100013	DLABTM100094-P002HO-C3ALA002	2.00	94	0	0	0	0	0	0	2	94	DLABT301012022100013	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022100013	DLABTM100029-P001HO-C3ALA006	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012022100013	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022060372	DLABTM100132-P001HO-C3ALA002	1.00	132	0	0	0	0	0	0	1	132	DLABT301012022060372	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022080603		0.00	0	0	0	0	2	35	2	35	2	DLAMT301012022080603	1	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022080603	DIRMB345M10025F002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022080603	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022080603		0.00	0	0	0	2	17	0	0	2	17	DLABT301012022080603	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022080432	DLABTM100014-P001HO-C3ALA006	1.00	14	0	0	0	0	0	0	1	14	DLABT301012022080432	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022080432	DLABTM100033-P000HO-C3ALA002	0.00	31	0	0	0	0	0	0	31	DLABT301012022080432	2		
2022	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2022-39	PEQCC00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCO-EC-SIS-2022-39	1	
2022	DIRMB-13.8	DIRMB	301012022081335	DIRMB138M10025F001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022081335	1	
2022	DLST	DLST	301012022081335	DLSTT100060-ZB0320B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022081335	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022081335	DLAMT138T100080-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	80	0	0	0	0	0	80	DLAMT301012022081335	1	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022031201	DIRMB345M10050F001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022031201	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022031201	DLABTM100018-P000HO-C3ALA1/I	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT301012022031201	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022010333		0.00	0	0	0	3.5	81.5	0	0	3.5	81.5	DLABT301012022010333	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022010333		0.00	0	0	0	3.5	81.5	0	0	3.5	81.5	DLABT301012022010333	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022040697		0.00	0	0	0	3	12	0	0	3	12	DLABT301012022040697	1	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022040697	DIRMB301012022040697	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022040697	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022040697		0.00	0	0	0	0	0	1	59	1	59	DLAMT301012022040697	1	
2022	DLST	DLST	301012022060579	DLSTT100056-ZB0320B02-C3ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022060579	3	
2022	DLST	DLST	301012022060579	DLSTT100011-ZB0320B02-C3ALA4/I	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022060579	3	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060579	DLAMT345M100484-P003HO-CASA1/I	3.00	611	0	0	0	0	0	0	3	611	DLAMT301012022060579	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060579	DLAMT345M100484-P003HO-CASA1/I	0.00	0	3	484	0	0	0	0	3	484	DLAMT301012022060579	1	
2022	DLST-34.5	DLST	301012022060579	DLSTT345M100023-ZB0320B02-SLAALA1/I0/I0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022060579	1	
2022	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022060579	DIRMB345M10025F004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022060579	1	
2022	DLST	DLST	301012022060579	DLSTT100124-ZB0150B02-C3ALA1/I	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022060579	3	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220408001	DLAMT345T100020-P003HO-CASC266	0.00	0	3	20	0	0	0	0	3	20	DLAMT520420220408001	1	
2022	DLABT	DLABT	520420220408001	DLABTM100003-P000HO-C3ALA006	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420220408001	1		
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220408001	DLAMT138M100017-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	17	0	0	0	0	2	17	DLAMT520420220408001	2	
2022	DLABT	DLABT	30101202110278	DLABTM100204-P005HO-C3ALA002	5.00	204	0	0	0	0	0	0	5	204	DLABT30101202110278	2	
2022	DLABT	DLABT	30101202110278	DLABTM100018-P000HO-C3ALA006	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT30101202110278	2	
2022	DEQDM	DEQDM	520420220403003	DCRMMS45IC01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM520420220403003	1	
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220403003	DLAMT345T100017-P000HO-CASC266	0.00	0	0	17	0	0	0	0	0	17	DLAMT520420220403003	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220403003	DLAMT138M100022-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	22	0	0	0	0	0	22	DLAMT520420220403003	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100797		0.00	0	0	0	3	31.5	0	0	3	31.5	DLABT301012021100797	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021100797		0.00	0	0	0	3	31.5	0	0	3	31.5	DLABT301012021100797	2	
2022	DEQMC	DEQMC	EC-DEQCC1-2022	DEQCCDT0001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC-EC-DEQCC1-2022	1	
2022	DLABT	DLABT	301012021120319		0.00	0	0	0	3	44	0	0	3	44	DLABT301012021120319	2	
2022	DLABT	DLABT	301012021120319		0.00	0	0	0	3	44	0	0	3	44	DLABT301012021120319	2	
2022	DIRMB-13.8	DIRMB	301012022090643	DIRMB138M10010F001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022090643	1	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022090643	DLAMT138M100201-P005HO-CASA1/I	0.00	0	5	201	0	0	0	0	5	201	DLAMT301012022090643	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022090643	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022090643	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022090643	DLABTM100062-P002HO-C3ALA002	2.00	62	0	0	0	0	0	0	2	62	DLABT301012022090643	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022090828	DLABTM100011-P002HO-C3ALA006	2.00	11	0	0	0	0	0	0	2	11	DLABT301012022090828	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022090828	DLABTM100050-P000HO-C3ALA002	0.00	50	0	0	0	0	0	0	0	50	DLABT301012022090828	2	
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120220402001	DLAMT138M100011-P016HO-CASA1/I	0.00	0	16	11	0	0	0	0	16	11	DLAMT520120220402001	1	
2022	DLABT	DLABT	301012022040398		0.00	0	0	0	2	15	0</						





2022	DLABT	DLABT	301012022021102	DLABTM100113-P003HO-C3ALA1/I	3.00	113	0	0	0	0	0	0	3	113	DLABT301012022021102	2
2022	DLABT	DLABT	301012022021102	DLABTM100018-P000HO-C3ALA006	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT301012022021102	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080780	DLABTM100113-P003HO-C3ALA1/I	3.00	113	0	0	0	0	0	0	3	113	DLABT301012022080780	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080780	DLABTM100008-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012022080780	2
2022	DLABT	DLABT	301012021040084	DLABTM100067-P002HO-C3ALA1/I	2.00	67	0	0	0	0	0	0	2	67	DLABT301012021040084	2
2022	DLABT	DLABT	301012021040084	DLABTM100021-P000HO-C3ALA006	0.00	21	0	0	0	0	0	0	0	21	DLABT301012021040084	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031205		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022031205	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031205		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012022031205	2
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	520420220304001	DTFRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220304001	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220304001	DTFRMB138M10075IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220304001	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022090449	DLAMT138T100028-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	28	0	0	0	0	2	28	DLAMT301012022090449	1
2022	DLABT	DLABT	301012022090449	DLABTM100007-P000HO-C3ALA1/I	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT301012022090449	1
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022090449	DTFRMB042M10050IP003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022090449	1
2022	DLST	DLST	301012022090449	DLSTMT100304-ZB0320802-C4ALA4/I	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012022090449	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220901003	DLAMT138M100088-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	88	0	0	0	0	0	88	DLAMT3010120220901003	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021110864	DTFRMB345T10300IG001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110864	4
2022	DLST-13.8	DLST	301012021110864	DLSTMT138T100282-ZB0480B02-SLAALA4/I04/I	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012021110864	4
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021110864	DTFRMB138T10500IG001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110864	1
2022	DLST	DLST	301012021110864	DLSTMT100304-ZB0320802-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012021110864	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021110864	DTFRMB345T10500IG001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110864	4
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021110864	DTFRMB138T10750IG001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110864	4
2022	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2022-36	FEQCO0001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQCOEC-SIS-2022-36	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022020854		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022020854	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020854		0.00	0	0	2	25	0	0	0	2	25	DLABT301012022020854	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020854		0.00	0	0	0	2	25	0	0	0	0	DLABT301012022020854	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022090865		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022090865	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022090865		0.00	0	0	0	0	0	55	4571	55	4571	DLAMT301012022090865	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022010433	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010433	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010433	DLABTM100003-P000HO-C3ALA006	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010433	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010433	DLABTM100033-P000HO-C3ALA1/I	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012022010433	2
2022	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022060763		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060763	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060763		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012022060763	1
2022	DLABT	DLABT	301012022071179		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022071179	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050391	DLABTM100092-P003HO-C3ALA002	3.00	92	0	0	0	0	0	0	0	92	DLABT301012022050391	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050391	DLABTM100008-P000HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT301012022050391	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060059		0.00	0	0	0	8	252	0	0	8	252	DLABT301012022060059	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022060059		0.00	0	0	0	0	0	4	108	4	108	DLAMT301012022060059	1
2022	DLST-13.8	DLST	301012022060059		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012022060059	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022060059		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060059	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020210		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020210	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020210		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020210	2
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-46	CMEDI000296	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI000296	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050742		0.00	0	0	0	2.5	14.5	0	0	2.5	14.5	DLABT301012022050742	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050742		0.00	0	0	0	2.5	14.5	0	0	2.5	14.5	DLABT301012022050742	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070869		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012022070869	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070869		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012022070869	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120679		0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012021120679	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120679		0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012021120679	2
2022	DLABT	DLABT	520420220901003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/I	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT3010120220901003	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031151	DLABTM100198-P000HO-C3ALA1/I	0.00	198	0	0	0	0	0	0	0	198	DLABT301012022031151	2
2022	DLABT	DLABT	301012022031151	DLABTM100028-P000HO-C3ALA006	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012022031151	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050908		0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012022050908	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050908		0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012022050908	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100668	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT301012022100668	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100668	DLABTM100142-P003HO-C3ALA002	3.00	142	0	0	0	0	0	0	3	142	DLABT301012022100668	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220310001	DTFRMB138M10050IP003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220310001	4
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	520420220310001	DTFRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220310001	4
2022	DLABT	DLABT	520420220310001	DLABTM100013-P002HO-C3ALA4/I	2.00	13	0	0	0	0	0	0	2	13	DLABT3010120220310001	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220310001	DTFRMB345M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220310001	4
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220310001	DTFRMB345M10025IP006	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220310001	4
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220310001	DLAMT345M100022-P003HO-CASA1/I	0.00	0	3	22	0	0	0	0	3	22	DLAMT3010120220310001	1
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME-2022-44	CMEDI000464	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI000464	1
2022	DLABT	DLABT	301012021060678		0.00	0	0	0	1.5	25	0	0	1.5	25	DLABT301012021060678	2
2022	DLABT	DLABT	301012021060678		0.00	0	0	0	1.5	25	0	0	1.5	25	DLABT301012021060678	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021120676		0.00	0	0	0	0	0	7	516	7	516	DLAMT301012021120676	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120676		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012021120676	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021120676		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021120676	1
2022	DLABT	DLABT	30101202040045	DLABTM100168-P005HO-C3ALA1/I	5.00	168	0	0	0	0	0	0	5	168	DLABT30101202040045	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040045	DLABTM100112-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT30101202040045	2
2022	DLABT	DLABT	30101202081114	DLABTM100056-P002HO-C3ALA006	2.00	56	0	0	0	0	0	0	2	56	DLABT30101202081114	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022081114	DLAMT345T100118-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	118	0	0	0	0	0	118	DLAMT301012022081114	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022010345		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022010345	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022010345		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022010345	1





2022	DLABT	DLABT	301012022010345	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010345	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010345	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010345	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022050910	0.00	0	0	0	0	0	0	8	340	8	340	8	340	DLAMT301012022050910	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022050910	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050910	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050910	0.00	0	0	0	2	10	0	0	0	2	10	0	2	DLABT301012022050910	1
2022	DLABT	DLABT	301012022049900	4.00	275	0	0	0	0	0	0	0	4	275	0	4	DLABT301012022049900	2
2022	DLABT	DLABT	301012022049900	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	DLABT301012022049900	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120337	0.00	0	0	0	2	37.5	0	0	0	2	37.5	0	2	DLABT301012021120337	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120337	0.00	0	0	0	2	37.5	0	0	0	2	37.5	0	2	DLABT301012021120337	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100764	1.00	55	0	0	0	0	0	0	0	1	55	0	1	DLABT301012022100764	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100764	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	DLABT301012022100764	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022010671	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022010671	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010671	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	DLABT301012022010671	1
2022	DLABT	DLABT	3010120211061387	0.00	46	0	0	0	4	182.5	0	0	4	182.5	0	4	DLABT3010120211061387	2
2022	DLABT	DLABT	3010120211061387	0.00	0	0	0	4	182.5	0	0	0	4	182.5	0	4	DLABT3010120211061387	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110767	0.00	0	0	0	1	10	0	0	0	1	10	0	1	DLABT301012021110767	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110767	0.00	0	0	0	1	10	0	0	0	1	10	0	1	DLABT301012021110767	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110211	2.00	25	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0	2	DLABT301012021110211	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110211	0.00	46	0	0	0	5.5	178	0	0	0	46	0	0	DLABT301012021110211	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520120220210001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520120220210001	1
2022	DLABT	DLABT	301012021100438	0.00	0	0	0	3	42	0	0	0	3	42	0	3	DLABT301012021100438	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100438	0.00	0	0	0	3	42	0	0	0	3	42	0	3	DLABT301012021100438	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040110	0.00	0	0	0	5.5	178	0	0	0	5.5	178	0	5.5	DLABT30101202040110	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040110	0.00	0	0	0	5.5	178	0	0	0	5.5	178	0	5.5	DLABT30101202040110	2
2022	DLABT	DLABT	30101202040931	0.00	0	0	0	4	30	0	0	0	4	30	0	4	DLABT30101202040931	1
2022	DLABT	DLABT	301012022061022	2.00	10	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	2	DLABT301012022061022	2
2022	DLABT	DLABT	301012022061022	0.00	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	DLABT301012022061022	2
2022	DLABT	DLABT	520420220510002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	DLABT520420220510002	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220510002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220510002	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220510002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220510002	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220910003	0.00	0	0	0	0	10050P004	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220910003	5
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220910003	0.00	0	0	0	0	10050P002	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220910003	5
2022	DLABT	DLABT	520420220910003	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	DLABT520420220910003	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	520420220910003	0.00	0	0	0	0	10050P002	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220910003	5
2022	DLABT	DLABT	520420220910003	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	DLABT520420220910003	2
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220910003	0.00	0	0	0	0	10025IP001	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220910003	5
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	520420220910003	0.00	0	0	0	0	10010IP001	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB520420220910003	5
2022	DLABT	DLABT	301012022100567	3.00	79	0	0	0	0	0	0	0	3	79	0	3	DLABT301012022100567	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110567	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	DLABT301012021110567	2
2022	DLABT	DLABT	301012021111057	0.00	0	0	0	2.5	52.5	0	0	0	2.5	52.5	0	2.5	DLABT301012021111057	2
2022	DLABT	DLABT	301012021111057	0.00	0	0	0	2.5	52.5	0	0	0	2.5	52.5	0	2.5	DLABT301012021111057	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100762	1.00	39	0	0	0	0	0	0	0	1	39	0	1	DLABT301012022100762	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100762	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	DLABT301012022100762	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110168	0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	0	2.5	29	0	2.5	DLABT301012021110168	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110168	0.00	0	0	0	0	0	5	193	5	193	5	0	193	DLABT301012021110168	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012021110168	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021110168	1
2022	DLABT	DLABT	30101202030610	0.00	0	0	0	5	124	0	0	0	5	124	0	5	DLABT30101202030610	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	30101202050441	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30101202050441	1
2022	DLABT	DLABT	30101202050441	0.00	0	0	0	2	16	0	0	0	2	16	0	2	DLABT30101202050441	1
2022	DTRMB-13.8	DTRMB	301012021080251	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021080251	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080251	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021080251	1
2022	DLABT	DLABT	30101202091006	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	0	2.5	31	0	2.5	DLABT30101202091006	2
2022	DLABT	DLABT	30101202091006	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	0	2.5	31	0	2.5	DLABT30101202091006	2
2022	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2022-51	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2022-51	1
2022	DLABT	DLABT	301012021071043	4.00	262	0	0	0	0	0	0	0	4	262	0	4	DLABT301012021071043	2
2022	DLABT	DLABT	301012021071043	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	DLABT301012021071043	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021071043	0.00	0	12	815	0	0	0	0	0	12	815	0	12	DLAMT301012021071043	1
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021071043	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021071043	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010358	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010358	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030509	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	0	2.5	33	0	2.5	DLABT301012022030509	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030509	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	0	2.5	33	0	2.5	DLABT301012022030509	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020741	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	0	2	27.5	0	2	DLABT301012022020741	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020741	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	0	2	27.5	0	2	DLABT301012022020741	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120931	1.00	10	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1	DLABT301012021120931	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120931	0.00	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	DLABT301012021120931	2
2022	DTRMB-34.5	DTRMB	301012021120931	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012021120931	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020045	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020045	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020045	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022020045	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420220602003	0.00	0	3	17	0	0	0	0	0	3	17	0	3	DLAMT520420220602003	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420211202002	0.00	0	2	11	0	0	0	0	0	2	11	0	2	DLAMT520420211202002	2
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420211202002	0.00	0	3	13	0	0	0	0	0	3	13	0	3	DLAMT520420211202002	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110012	2.00	13	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	DLABT301012022110012	2





2022	DLABT	DLABT	301012022110012	DLABTM100077-P00HO-C3ALA002	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT301012022110012	2	
2022	DLABT	DLABT	301012022020477		0.00	0	0	0	0	3	41.5	0	0	3	41.5	DLABT301012022020477	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020477		0.00	0	0	0	3	41.5	0	0	0	3	41.5	DLABT301012022020477	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022090774	DLAMT138M100581-P014HO-CASA1/0	0.00	0	14	581	0	0	0	0	0	14	581	DLAMT301012022090774	1
2022	DLABT	DLABT	301012022090774	DLABTM100015-P00HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012022090774	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022090774	DTFRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022090774	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022091275	DLAMT138M100116-P003HO-CASA1/0	0.00	0	3	116	0	0	0	0	0	3	116	DLAMT301012022091275	1
2022	DLABT	DLABT	301012022091275	DLABTM100044-P001HO-C3ALA1/0	1.00	44	0	0	0	0	0	0	0	1	44	DLABT301012022091275	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010478		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010478	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010478		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010478	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221008001	DLAMT138M100000-P002HE-CASA1/0	0.00	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	DLAMT3010120221008001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022081038		0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	0	2	11.5	DLABT301012022081038	2
2022	DLABT	DLABT	301012022081038		0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	0	2	11.5	DLABT301012022081038	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070599	DLABTM100182-P005HO-C3ALA1/0	5.00	182	0	0	0	0	0	0	0	5	182	DLABT301012022070599	3
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022070599	DLAMT345M100055-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	55	0	0	0	0	0	1	55	DLAMT301012022070599	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070599	DLABTM100028-P001HO-C3ALA006	1.00	28	0	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012022070599	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022070599	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022070599	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221102002	DLAMT138M100000-P001HE-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT3010120221102002	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221102002	DLAMT138M100000-P006HO-CASA1/0	0.00	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	DLAMT3010120221102002	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520120221102003	DLAMT138M100033-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	33	0	0	0	0	0	2	33	DLAMT3010120221102003	1
2022	DLABT	DLABT	520120221102003	DLABTM100015-P001HO-C3ALA002	1.00	15	0	0	0	0	0	0	0	1	15	DLABT3010120221102003	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420210801003	DLAMT345M100495-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	495	0	0	0	0	0	0	495	DLAMT30101202210801003	1
2022	DLABT	DLABT	520420210801003	DLABTM100007-P000HO-C3ALA1/0	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT30101202210801003	2
2022	DLABT	DLABT	520420210801003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	2.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT30101202210801003	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020887		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	0	3	67.5	DLABT301012022020887	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020887		0.00	0	0	0	3	67.5	0	0	0	3	67.5	DLABT301012022020887	2
2022	DLABT	DLABT	520120220302003	DLABTM100088-P002HO-C3ALA006	2.00	88	0	0	0	0	0	0	0	2	88	DLABT3010120220302003	1
2022	DLABT	DLABT	520420220201003	DLABTM100020-P004HO-C3ALA006	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	DLABT3010120220201003	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110430		0.00	0	0	0	2	10	0	0	0	2	10	DLABT301012021110430	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021110430		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110430	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022041106	DTFRMB345T20050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022041106	1
2022	DLABT	DLABT	301012022041106	DLABTM100037-P000HO-C4ALA4/0	0.00	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	DLABT301012022041106	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110704		0.00	0	0	0	1.5	26	0	0	0	1.5	26	DLABT301012021110704	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110704		0.00	0	0	0	1.5	26	0	0	0	1.5	26	DLABT301012021110704	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040385	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABT301012022040385	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022040385	DLAMT138M100057-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	57	0	0	0	0	0	0	57	DLAMT301012022040385	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040385	DLABTM100118-P000HO-C3ALA1/0	0.00	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118	DLABT301012022040385	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120452	DLABTM100091-P000HO-C3ALA006	0.00	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	DLABT301012021120452	1
2022	DLABT	DLABT	301012021120173	DLABTM100165-P002HO-C3ALA006	2.00	165	0	0	0	0	0	0	0	2	165	DLABT301012021120173	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021120173	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021120173	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040812	DLABTM100026-P000HO-C3ALA006	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	DLABT301012022040812	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020535		0.00	0	0	0	4	105	0	0	0	4	105	DLABT301012022020535	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020535		0.00	0	0	0	4	105	0	0	0	4	105	DLABT301012022020535	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010002	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010002	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120686		0.00	0	0	0	3	63	0	0	0	3	63	DLABT301012021120686	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120686		0.00	0	0	0	3	63	0	0	0	3	63	DLABT301012021120686	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070436	DLABTM100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012022070436	2
2022	DLABT	DLABT	301012022070436	DLABTM100204-P004HO-C3ALA1/0	4.00	204	0	0	0	0	0	0	0	4	204	DLABT301012022070436	2
2022	DLABT	DLABT	301012021061058	DLABTM100012-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012021061058	2
2022	DLABT	DLABT	301012021061058	DLABTM100297-P004HO-C3ALA002	4.00	297	0	0	0	0	0	0	0	4	297	DLABT301012021061058	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021061058	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021061058	1
2022	DLABT	DLABT	301012022030171		0.00	0	0	0	5	31	0	0	0	5	31	DLABT301012022030171	1
2022	DLABT	DLABT	301012022071127	DLABTM100011-P002HO-C3ALA006	2.00	11	0	0	0	0	0	0	0	2	11	DLABT301012022071127	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071127	DLABTM100044-P000HO-C3ALA1/0	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT301012022071127	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110031		0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	2	15	DLABT301012021110031	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110377		0.00	0	0	0	2	17	0	0	0	2	17	DLABT301012021110377	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050470	DLAMT345M100550-P008HO-CASA1/0	0.00	0	8	550	0	0	0	0	0	8	550	DLAMT301012022050470	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022050470	DTFRMB345M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050470	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050470	DLABTM100008-P000HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT301012022050470	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220604003	DTFRMB345T100300G001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220604003	1
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420220604003	DLAMT345M100011-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	DLAMT3010120220604003	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	520420220604003	DTFRMB345M105000P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120220604003	1
2022	DLABT	DLABT	520420221108002	DLABTM100099-P021HO-C3ALA006	21.00	99	0	0	0	0	0	0	0	21	99	DLABT3010120221108002	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010796		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010796	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010796		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022010796	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090889	DLABTM100064-P001HO-C3ALA002	1.00	64	0	0	0	0	0	0	0	1	64	DLABT301012022090889	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090889	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022090889	2
2022	PPUN	PPUN	EC-95-2022-31	PPUNJ	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPUNEC-95-2022-31	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	520420221201001	DLAMT138M101100-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	1100	DLAMT3010120221201001	1
2022	DLABT	DLABT	301012022010532		0.00	0	0	0	3.5	86	0	0	0	3.5	86	DLABT301012022010532	2
2022	DLABT	DLABT	301012022010532		0.00	0	0	0	3.5	86	0	0	0	3.5	86	DLABT301012022010532	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040396		0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	2	15	DLABT30	



2022	DLABT	DLABT	301012022040396		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022040396	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060522	DLABTM100099-P002HO-C3ALA1/I	2.00	99	0	0	0	0	0	0	2	99	DLABT301012022060522	2
2022	DLABT	DLABT	301012022060522	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022060522	2
2022	DLABT	DLABT	520420211001003	DLABTM100033-P000HO-C3ALA1/I	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT520420211001003	3
2022	DLABT	DLABT	520420211001003	DLABTM100011-P000HO-C3ALA002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT520420211001003	3
2022	DLABT	DLABT	520420211001003	DLABTM100026-P000HO-C3ALA006	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	26	DLABT520420211001003	3
2022	DLABT	DLABT	301012022110844	DLABTM100041-P000HO-C3ALA1/I	1.00	41	0	0	0	0	0	0	1	41	DLABT301012022110844	2
2022	DLABT	DLABT	301012022110844	DLABTM100021-P000HO-C3ALA006	0.00	21	0	0	0	0	0	0	0	21	DLABT301012022110844	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050311		0.00	0	0	0	2.5	75	0	0	2.5	75	DLABT301012022050311	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050311		0.00	0	0	0	2.5	75	0	0	2.5	75	DLABT301012022050311	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100248	DLABTM100028-P000HO-C3ALA006	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012021100248	2
2022	DLABT	DLABT	301012021100248	DLABTM100397-P006HO-C3ALA1/I	6.00	397	0	0	0	0	0	0	6	397	DLABT301012021100248	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022080921	DTFRMB345M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022080921	1
2022	DLABT	DLABT	301012022080921	DLABTM100099-P001HO-C3ALA1/I	1.00	99	0	0	0	0	0	0	1	99	DLABT301012022080921	2
2022	DLABT	DLABT	301012022080921	DLABTM100017-P000HO-C3ALA002	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022080921	2
2022	DLABT	DLABT	301012021050391	DLABTM100012-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012021050391	2
2022	DLABT	DLABT	301012021050391	DLABTM100276-P004HO-C3ALA1/I	4.00	276	0	0	0	0	0	0	4	276	DLABT301012021050391	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050468	DLABTM100066-P002HO-C3ALA1/I	2.00	66	0	0	0	0	0	0	2	66	DLABT301012022050468	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050468	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012022050468	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022031380	DLAMT138M100556-P006HO-CASA1/I	0.00	0	6	550	0	0	0	0	6	550	DLAMT301012022031380	1
2022	DLABT	DLABT	301012022031380	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012022031380	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022031380	DTFRMB138M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022031380	1
2022	DLABT	DLABT	520420221002002	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/I	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT520420221002002	3
2022	DLAMT-34.5	DLAMT	520420221002002	DLAMT345M100022-P000HO-CASA1/I	0.00	0	3	22	0	0	0	0	3	22	DLAMT520420221002002	1
2022	DLABT	DLABT	520420221002002	DLABTM100094-P013HO-C3ALA002	13.00	94	0	0	0	0	0	0	13	94	DLABT520420221002002	3
2022	DLABT	DLABT	520420221002002	DLABTM100007-P001HO-C3ALA006	1.00	7	0	0	0	0	0	0	1	7	DLABT520420221002002	3
2022	DLABT	DLABT	301012022060768		0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012022060768	1
2022	DLABT-13.8	DLABT	301012022060768		0.00	0	0	0	0	0	1	13	1	13	DLAMT301012022060768	1
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022060768		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022060768	1
2022	DLABT	DLABT	301012022060307	DLABTM100051-P002HO-C3ALA1/I	2.00	51	0	0	0	0	0	0	2	51	DLABT301012022060307	1
2022	DLABT-13.8	DLAMT	301012022060307	DLAMT138T100094-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	94	0	0	0	0	0	94	DLAMT301012022060307	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040395		0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	0	3.5	62.5	DLABT301012022040395	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040395		0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	0	3.5	62.5	DLABT301012022040395	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020150		0.00	0	0	0	3.5	51	0	0	3.5	51	DLABT301012022020150	2
2022	DLABT	DLABT	301012022020150		0.00	0	0	0	3.5	51	0	0	3.5	51	DLABT301012022020150	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090753		0.00	0	0	0	3	59	0	0	3	59	DLABT301012022090753	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090753		0.00	0	0	0	3	59	0	0	3	59	DLABT301012022090753	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100278	DLABTM100059-P003HO-C3ALA1/I	3.00	59	0	0	0	0	0	0	3	59	DLABT301012022100278	2
2022	DLABT	DLABT	301012022100278	DLABTM100029-P000HO-C3ALA006	0.00	29	0	0	0	0	0	0	0	29	DLABT301012022100278	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022100278	DLAMT138M100059-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	59	0	0	0	0	0	59	DLAMT301012022100278	1
2022	DLABT	DLABT	301012022070762		0.00	0	0	0	5	72	0	0	5	72	DLABT301012022070762	1
2022	DLABT	DLABT	301012022040030		0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012022040030	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040030		0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012022040030	2
2022	DLABT	DLABT	301012021110703		0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012021110703	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012021110703		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021110703	1
2022	DLABT	DLABT	301012021110703		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012021110703	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120232		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012021120232	2
2022	DLABT	DLABT	301012021120232		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012021120232	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040415		0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012022040415	2
2022	DLABT	DLABT	301012022040415		0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012022040415	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071248	DLABTM100022-P002HO-C3ALA006	2.00	22	0	0	0	0	0	0	2	22	DLABT301012022071248	2
2022	DLABT	DLABT	301012022071248	DLABTM100077-P000HO-C3ALA1/I	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT301012022071248	2
2022	DLABT	DLABT	301012022030560		0.00	0	0	0	2	8	0	0	2	8	DLABT301012022030560	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080056		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012021080056	2
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012021080056		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012021080056	1
2022	DLABT	DLABT	301012021080056		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012021080056	2
2022	CMEDI	CMEDI	EC-ME 2022-39	CMEDIMBSN0999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-ME 2022-39	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022050836		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022050836	1
2022	DLABT	DLABT	301012022050836		0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012022050836	2
2022	DLABT	DLABT	301012022050836		0.00	0	0	0	0	0	4	255	4	255	DLAMT301012022050836	1
2022	DLABT	DLABT	301012021060921	DLABTM100028-P001HO-C3ALA006	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012021060921	2
2022	DLABT	DLABT	301012021060921	DLABTM100182-P003HO-C3ALA002	3.00	182	0	0	0	0	0	0	3	182	DLABT301012021060921	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090528		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012022090528	2
2022	DLABT	DLABT	301012022090528		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012022090528	2
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022020154		0.00	0	0	0	0	0	2	25	2	25	DLAMT301012022020154	1
2022	DLABT	DLABT	301012022020154		0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012022020154	1
2022	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022020154		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022020154	1
2022	DLABT	DLABT	301012022051200	DLABTM100033-P001HO-C3ALA006	1.00	33	0	0	0	0	0	0	1	33	DLABT301012022051200	2
2022	DLABT	DLABT	301012022051200	DLABTM100203-P004HO-C3ALA1/I	4.00	253	0	0	0	0	0	0	4	253	DLABT301012022051200	2
2022	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012022051200	DTFRMB138M100440IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022051200	1
2022	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022051200	DLAMT138M100440-P007HO-CASA1/I	0.00	0	7	440	0	0	0	0	7	440	DLAMT301012022051200	1
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023081130		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023081130	1





2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023081130	0.00	0	0	0	0	0	0	2	30	2	30	DLAMT301012023081130	1
2023	DLST	DLST	301012023081130	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023081130	1
2023	DLABT	DLABT	530420230301001	0.00	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	DLABT530420230301001	4
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230301001	0.00	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	DLAMT530420230301001	1
2023	DLABT	DLABT	530420230301001	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT530420230301001	4
2023	DLABT	DLABT	530420230301001	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT530420230301001	4
2023	DLABT	DLABT	530420230301001	0.00	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	DLABT530420230301001	4
2023	DLABT	DLABT	301012023010651	0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023010651	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010651	0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023010651	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010186	0.00	0	0	0	2.5	17.5	0	0	2.5	17.5	DLABT301012023010186	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010186	0.00	0	0	0	2.5	17.5	0	0	2.5	17.5	DLABT301012023010186	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010837	0.00	0	0	0	5.5	38.5	0	0	5.5	38.5	DLABT301012023010837	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010837	0.00	0	0	0	5.5	38.5	0	0	5.5	38.5	DLABT301012023010837	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071182	0.00	0	0	0	3	54	0	0	3	54	DLABT301012023071182	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071182	0.00	0	0	0	3	54	0	0	3	54	DLABT301012023071182	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010732	0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012023010732	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010732	0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012023010732	2	
2023	DLST	DLST	301012022110774	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012022110774	1
2023	DLABT	DLABT	301012023071182	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012023071182	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071182	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012023071182	2	
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-APP-2023-1	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010471	0.00	0	0	0	3	8	0	0	3	8	DLABT301012023010471	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023010471	0.00	0	0	0	0	0	3	45	3	45	DLAMT301012023010471	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023070679	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0	113	DLABT301012023070679	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070679	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012023070679	2	
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023050613	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023050613	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050613	0.00	0	0	0	2	12	0	0	2	12	DLABT301012023050613	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020850	0.00	0	0	0	3	10	0	0	3	10	DLABT301012023020850	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023060577	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023060577	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023060577	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023060577	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023051221	0.00	0	0	0	3.5	46.5	0	0	3.5	46.5	DLABT301012023051221	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023051221	0.00	0	0	0	3.5	46.5	0	0	3.5	46.5	DLABT301012023051221	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023090752	0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012023090752	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023090752	0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012023090752	2	
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530120230910002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB3010120230910002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023060152	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012023060152	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023060152	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012023060152	2	
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023060152	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023060152	1
2023	DLABT	DLABT	301012022091091	0.00	0	0	0	3.5	90	0	0	3.5	90	DLABT301012022091091	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022091091	0.00	0	0	0	3.5	90	0	0	3.5	90	DLABT301012022091091	2	
2023	DLABT	DLABT	530120230501002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT3010120230501002	2	
2023	DLST-34.5	DLST	530120230501002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST3010120230501002	1
2023	DLABT	DLABT	530120230501002	0.00	61	0	0	0	0	0	0	0	61	DLABT3010120230501002	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023051062	0.00	0	0	0	2	17	0	0	2	17	DLABT301012023051062	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023011075	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012023011075	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023011075	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012023011075	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230201002	0.00	285	0	0	0	0	0	0	0	285	DLABT530420230201002	4	
2023	DLABT	DLABT	530420230201002	0.00	105	0	0	0	0	0	0	0	105	DLABT530420230201002	4	
2023	DLABT	DLABT	530420230201002	0.00	304	0	0	0	0	0	0	0	304	DLABT530420230201002	4	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230201002	0.00	0	0	50	0	0	0	0	0	50	DLAMT530420230201002	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230201002	0.00	55	0	0	0	0	0	0	0	55	DLABT530420230201002	4	
2023	DLABT	DLABT	301012022120148	0.00	0	0	0	3.5	19	0	0	3.5	19	DLABT301012022120148	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022120148	0.00	0	0	0	3.5	19	0	0	3.5	19	DLABT301012022120148	2	
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2023-16	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010142	0.00	0	0	0	2.5	32	0	0	2.5	32	DLABT301012023010142	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010142	0.00	0	0	0	2.5	32	0	0	2.5	32	DLABT301012023010142	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031279	0.00	0	0	0	4	37.5	0	0	4	37.5	DLABT301012023031279	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230406002	0.00	0	4	0	0	0	0	0	4	0	DLAMT530420230406002	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010187	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023010187	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010187	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023010187	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230902003	0.00	0	9	0	0	0	0	0	9	0	DLAMT530420230902003	1	
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-4	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2023-4	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010094	0.00	0	0	0	4	62	0	0	4	62	DLABT301012023010094	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040025	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023040025	1	
2023	DLST	DLST	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023030407	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	15	594.5	15	594.5	DLAMT301012023030407	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030407	0.00	0	0	0	21	1525	0	0	21	1525	DLABT301012023030407	1	
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023030407	2
2023	DLST-34.5	DLST	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023030407	1
2023	DLST	DLST	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023030407	2
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023030407	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023030407	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051174	0.00	0	0	0	4	44	0	0	4	44	DLABT301012023051174	2	





2023	DLABT	DLABT	301012023051174	0.00	0	0	0	4	44	0	0	4	44	DLABT301012023051174	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010747	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012023010747	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010747	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012023010747	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120223030303	0.00	0	0	22	0	0	0	0	0	22	DLAMT301012023030303	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230301003	0.00	0	0	182	0	0	0	0	0	182	DLAMT3010120230301003	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050486	0.00	0	0	0	4.5	75	0	0	4.5	75	DLABT301012023050486	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050486	0.00	0	0	0	4.5	75	0	0	4.5	75	DLABT301012023050486	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020808	0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012023020808	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020808	0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012023020808	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040812	0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012023040812	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040812	0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012023040812	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230302003	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT30420230302003	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120209	0.00	0	0	0	3.5	28.5	0	0	3.5	28.5	DLABT301012022120209	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120209	0.00	0	0	0	3.5	28.5	0	0	3.5	28.5	DLABT301012022120209	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080031	1.00	20	0	0	0	43.5	0	0	1	43.5	DLABT301012023080031	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080031	0.00	96	0	0	0	43.5	0	0	0	96	DLABT301012023080031	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040534	2.00	77	0	0	0	0	0	0	2	77	DLABT301012023040534	1
2023	DLABT-34.5	DLAMT	301012023080497	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT301012023080497	1
2023	DLABT	DLABT	301012023051219	0.00	0	0	0	4	35	0	0	4	35	DLABT301012023051219	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230408003	0.00	0	3	0	0	0	0	0	3	0	DLAMT3010120230408003	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230108003	0.00	0	17	22	0	0	0	0	17	22	DLAMT30420230108003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023011089	0.00	0	0	0	4.5	149	0	0	4.5	149	DLABT301012023011089	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011089	0.00	0	0	0	4.5	149	0	0	4.5	149	DLABT301012023011089	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011006	0.00	0	0	0	1	25	0	0	1	25	DLABT301012023011006	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023011006	0.00	0	0	0	0	0	0	81	1	81	DLAMT301012023011006	1
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230401003	5
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230401003	0.00	0	1	781	0	0	0	0	1	781	DLAMT30420230401003	3
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230401003	5
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230401003	5
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230401003	5
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230401003	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT30420230401003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230401003	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT30420230401003	4
2023	DLABT	DLABT	530420230401003	0.00	43	0	0	0	0	0	0	0	43	DLABT30420230401003	4
2023	DLABT	DLABT	530420230401003	0.00	208	0	0	0	0	0	0	0	208	DLABT30420230401003	4
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230401003	5
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230401003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420230401003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230401003	0.00	180	0	0	0	0	0	0	0	180	DLABT30420230401003	4
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230401003	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT30420230401003	3
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-9	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2023-9	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-14	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDIEC-MED-2023-14	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031091	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023031091	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030272	0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012023030272	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030272	0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012023030272	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050975	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023050975	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050975	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023050975	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020743	0.00	0	0	0	3.5	84.5	0	0	3.5	84.5	DLABT301012023020743	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020743	0.00	0	0	0	3.5	84.5	0	0	3.5	84.5	DLABT301012023020743	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010738	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023010738	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010738	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023010738	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030429	1.00	51	0	0	0	0	0	0	1	51	DLABT301012023030429	1
2023	DLABT	DLABT	530420230407003	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0	113	DLABT30420230407003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230407003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420230407003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230407003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30420230407003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230407003	0.00	495	0	0	0	0	0	0	0	495	DLABT30420230407003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230407003	0.00	842	0	0	0	0	0	0	0	842	DLABT30420230407003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230407003	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DLAMT30420230407003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030350	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023030350	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030350	0.00	0	0	0	0	0	2	20	2	20	DLAMT301012023030350	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031273	0.00	0	0	0	2	14.5	0	0	2	14.5	DLABT301012023031273	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031273	0.00	0	0	0	2	14.5	0	0	2	14.5	DLABT301012023031273	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010415	0.00	0	0	0	2	39	0	0	2	39	DLABT301012023010415	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010415	0.00	0	0	0	2	39	0	0	2	39	DLABT301012023010415	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023031242	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT301012023031242	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023031242	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023031242	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031341	0.00	0	0	0	4	60	0	0	4	60	DLABT301012023031341	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-13	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDIEC-MED-2023-13	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-6	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDIEC-MED-2023-6	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070076	0.00	0	0	0	4	108.5	0	0	4	108.5	DLABT301012023070076	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070076	0.00	0	0	0	4	108.5	0	0	4	108.5	DLABT301012023070076	2
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530120230210002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120230210002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020336	0.00	0	0	0	2	27	0	0	2	27	DLABT301012023020336	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020336	0.00	0	0	0	2	27	0	0	2	27	DLABT301012023020336	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060471	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023060471	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070338	0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012023070338	2





2023	DLABT	DLABT	301012023070338	0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012023070338	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022120149	0.00	0	0	0	3	57.5	0	0	3	57.5	DLABT301012022120149	2	
2023	DIRMB-OTRA	DIRMB	301012022120149	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022120149	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022120149	0.00	0	0	0	0	0	15	700	15	700	DLAMT301012022120149	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022120149	0.00	0	0	0	3	57.5	0	0	3	57.5	DLABT301012022120149	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022100984	0.00	0	0	0	0	0	5	143.5	5	143.5	DLAMT301012022100984	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022100984	0.00	0	0	0	3	105.58	0	0	3	105.58	DLABT301012022100984	2	
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022100984	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022100984	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022100984	0.00	0	0	0	3	105.58	0	0	3	105.58	DLABT301012022100984	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230409001	DLAMT1381011635-ZB480B02-LAALA04/04/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB3010120230409001	1
2023	DLABT	DLABT	530420230408001	DLABT100165-P01HO-C3ALA002	10.00	165	0	0	0	0	0	10	165	DLABT30420230408001	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230408001	DLABT100017-P00HO-C3ALA006	1.00	17	0	0	0	0	0	1	17	DLABT30420230408001	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023060049	DLABT100008-P00HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	8	DLABT301012023060049	4	
2023	DLABT	DLABT	301012023060049	DLABT100103-P00HO-C3ALA006	3.00	103	0	0	0	0	0	3	103	DLABT301012023060049	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023021003	DLABT10012021003	0.00	0	0	2	12	0	0	2	12	DLABT301012023021003	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230808002	DLAMT13810008B-P01HO-CASA1/0	0.00	0	11	88	0	0	0	11	88	DLAMT30420230808002	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230808002	DLAMT100094-P01HO-C3ALA006	11.00	94	0	0	0	0	0	11	94	DLABT30420230808002	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230808002	DLABT100061-P00HO-C3ALA002	7.00	61	0	0	0	0	0	7	61	DLABT30420230808002	3	
2023	DLABT	DLABT	530420230808002	DLABT100013-P00HO-C3ALA002	2.00	13	0	0	0	0	0	2	13	DLABT30420230808002	3	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040992	DLABT1001203040992	0.00	0	0	0	0	0	2816	47	2816	DLAMT301012023040992	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040992	DLABT1001203040992	0.00	0	0	30	1264	0	0	30	1264	DLABT301012023040992	1	
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023040992	DLABT1001203040992	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023040992	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023100271	DLABT301012023100271	0.00	0	0	3	28	0	0	3	28	DLABT301012023100271	1	
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-18	CMEDITHMT004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-18	1	
2023	DLABT	DLABT	530420231001002	DLABT100209-P00HO-C3ALA002	0.00	209	0	0	0	0	0	209	DLABT30420231001002	3		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231001002	DLAMT138100022-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	627	0	0	0	627	DLAMT30420231001002	3		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231001002	DLAMT13810004A-P00HO-CASC477	0.00	0	0	24	0	0	0	24	DLAMT30420231001002	3		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231001002	DLAMT138100023-ZB480B02-LAALA1/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420231001002	3	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420231001002	DLAMT345100110-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	110	0	0	0	110	DLAMT30420231001002	3		
2023	DLABT	DLABT	530420231001002	DLAMT100127-P00HO-C3ALA1/0	0.00	127	0	0	0	0	0	127	DLABT30420231001002	3		
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420231001002	DLAMT345100017-ZB480B02-LAALA1/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420231001002	2	
2023	DLABT	DLABT	530420231001002	DLABT100143-P00HO-C3ALA006	0.00	143	0	0	0	0	0	143	DLABT30420231001002	3		
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230701003	DLAMT345100138-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	138	0	0	0	138	DLAMT30420230701003	3		
2023	DLABT	DLABT	530420230701003	DLAMT100086-P00HO-C3ALA1/0	0.00	86	0	0	0	0	0	86	DLABT30420230701003	3		
2023	DLABT	DLABT	530420230701003	DLAMT100127-P00HO-C3ALA002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30420230701003	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230701003	DLAMT138100309-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	396	0	0	0	396	DLAMT30420230701003	3		
2023	DLABT	DLABT	530420230701003	DLAMT100127-P00HO-C3ALA006	0.00	171	0	0	0	0	0	171	DLABT30420230701003	3		
2023	DLABT	DLABT	530420230701003	DLAMT100193-P00HO-C3ALA002	0.00	193	0	0	0	0	0	193	DLABT30420230701003	3		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230701003	DLAMT138100071-P00HO-CASC266	0.00	0	0	17	0	0	0	17	DLAMT30420230701003	3		
2023	DLABT	DLABT	301012023040039	DLABT301012023040039	0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012023040039	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040039	DLABT100078-P00HO-C3ALA006	0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012023040039	2	
2023	DLABT	DLABT	530420231108001	DLAMT100003-P00HO-C3ALA1/0	6.00	78	0	0	0	0	0	6	78	DLABT30420231108001	2	
2023	DLABT	DLABT	530420231108001	DLAMT100003-P00HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	3	DLABT30420231108001	2		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231108001	DLAMT138100083-P00HO-C3ALA002	0.00	0	6	83	0	0	0	6	83	DLAMT30420231108001	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010150	DLABT301012023010150	0.00	0	0	0	6	191.5	0	6	191.5	DLABT301012023010150	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010150	DLABT301012023010150	0.00	0	0	0	6	191.5	0	6	191.5	DLABT301012023010150	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040046	DLABT301012023040046	0.00	0	0	0	6	24	0	6	24	DLABT301012023040046	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023070676	DLABT301012023070676	0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012023070676	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070676	DLABT301012023070676	0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012023070676	2	
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530120231010001	DIRMB138100250P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB3010120231010001	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040382	DLABT301012023040382	0.00	0	0	0	2.5	35	0	2.5	35	DLABT301012023040382	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040382	DLABT301012023040382	0.00	0	0	0	2.5	35	0	2.5	35	DLABT301012023040382	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230310001	DLABT100019-P00HO-C3ALA1/0	1.00	13	0	0	0	0	0	1	13	DLABT30420230310001	2	
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	530420230310001	DIRMB345100050P006	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	6	
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	530420230310001	DIRMB345100025P006	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	6	
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230310001	DIRMB138100250P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230310001	DLAMT138100028-P00HO-CASA1/0	0.00	0	3	28	0	0	0	3	28	DLAMT30420230310001	6	
2023	DIRMB-OTRA	DIRMB	530420230310001	DIRMB060410010P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	6	
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230310001	DIRMB138100100P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	6	
2023	DLABT	DLABT	530420230310001	DLABT100003-P00HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT30420230310001	2	
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230310001	DIRMB138100050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB30420230310001	6	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023061339	DLAMT301012023061339	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023061339	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023061339	DLAMT301012023061339	0.00	0	0	0	0	4	186	4	186	DLAMT301012023061339	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020760	DLABT301012023020760	0.00	0	0	0	4	91	0	4	91	DLABT301012023020760	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030728	DLABT301012023030728	0.00	0	0	0	2.5	26	0	2.5	26	DLABT301012023030728	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030728	DLABT301012023030728	0.00	0	0	0	2.5	26	0	2.5	26	DLABT301012023030728	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023071074	DLAMT301012023071074	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023071074	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023071074	DLAMT301012023071074	0.00	0	0	0	0	2	15	2	15	DLAMT301012023071074	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022120904	DLABT301012022120904	0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	DLABT301012022120904	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022120904	DLABT301012022120904	0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	DLABT301012022120904	2	
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023031294	DIRMB301012023031294	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023031294	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023031294	DLABT301012023031294	0.00	0	0	0	3	53.5	0	3	53.5	DLABT301012023031294	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031294	DLABT301012023031294	0.00	0	0	0	3	53.5	0	3	53.5	DLABT301012023031294	2	





2023	DLABT	DLABT	301012023061148	0.00	0	0	0	2.5	20	0	0	2.5	20	DLABT301012023061148	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061148	0.00	0	0	0	2.5	20	0	0	2.5	20	DLABT301012023061148	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031293	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023031293	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031293	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023031293	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023081195	0.00	0	0	0	0	0	7	362	7	362	DLAMT301012023081195	1
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	301012023081195	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023081195	1
2023	DLABT	DLABT	301012023081195	0.00	0	0	0	3	57	0	0	3	57	DLABT301012023081195	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081195	0.00	0	0	0	3	57	0	0	3	57	DLABT301012023081195	2
2023	DLABT	DLABT	530420230602002	4.00	3	0	0	0	6	89.5	0	4	89.5	DLABT530420230602002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020381	0.00	0	0	0	2	7.5	0	0	2	7.5	DLABT301012023020381	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020381	0.00	0	0	0	2	7.5	0	0	2	7.5	DLABT301012023020381	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230602001	0.00	0	3	11	0	0	0	0	3	11	DLAMT530420230602001	1
2023	DLABT	DLABT	301012022111056	0.00	0	0	0	6	89.5	0	0	6	89.5	DLABT301012022111056	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030269	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023030269	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030269	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023030269	2
2023	FEQCO	FEQCO	EC-SIS-2023-15	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQCOEC-SIS-2023-15	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040533	0.00	0	0	0	5	109	0	0	5	109	DLABT301012023040533	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040533	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023040533	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071184	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023071184	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230610002	0.00	0	0	33	0	0	0	0	0	33	DLAMT530420230610002	1
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	530420230610002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230610002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230610002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT530420230610002	1
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230610002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230610002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060475	0.00	0	0	0	3	64	0	0	3	64	DLABT301012023060475	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060475	0.00	0	0	0	3	64	0	0	3	64	DLABT301012023060475	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050845	0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLABT301012023050845	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050845	0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLABT301012023050845	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120279	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012022120279	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120279	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012022120279	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020751	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023020751	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020751	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023020751	2
2023	DLABT	DLABT	530120230808001	2.00	28	0	0	0	0	0	0	2	28	DLABT530120230808001	2
2023	DLABT	DLABT	530120230808001	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT3010120230808001	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080287	2.00	18	0	0	0	0	0	0	2	18	DLABT301012023080287	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080287	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012023080287	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050292	0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023050292	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050292	0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023050292	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050339	1.00	62	0	0	0	28	0	0	1	62	DLABT301012023050339	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050339	0.00	8	0	0	0	28	0	0	0	28	DLABT301012023050339	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080164	2.00	72	0	0	0	0	0	0	2	72	DLABT301012023080164	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080164	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012023080164	2
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	301012023020767	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023020767	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020767	0.00	0	0	0	3	12	0	0	3	12	DLABT301012023020767	1
2023	DLABT	DLABT	301012023071079	1.00	9	0	0	0	0	0	0	1	9	DLABT301012023071079	1
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023071079	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023071079	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023071079	0.00	0	0	44	0	0	0	0	0	44	DLAMT301012023071079	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070496	0.00	91	0	0	0	0	0	0	0	91	DLABT301012023070496	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023081153	0.00	0	0	0	0	0	13	514	13	514	DLAMT301012023081153	1
2023	DLABT	DLABT	301012023081153	0.00	0	0	0	26	920	0	0	26	920	DLABT301012023081153	1
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023081153	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023081153	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040947	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040947	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040947	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040947	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060764	0.00	0	0	0	2	28	0	0	2	28	DLABT301012023060764	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060764	0.00	0	0	0	2	28	0	0	2	28	DLABT301012023060764	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020546	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023020546	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020546	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023020546	2
2023	DLABT	DLABT	301012022021004	0.00	0	0	0	3	71	0	0	3	71	DLABT301012022021004	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022060135	0.00	0	0	0	0	0	4	139	4	139	DLAMT301012022060135	1
2023	DLABT	DLABT	301012022060135	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022060135	1
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	301012022060135	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022060135	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230602003	0.00	0	12	17	0	0	0	0	12	17	DLAMT530420230602003	1
2023	PPUN	PPUN	EC-SIS-2023-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPUNEC-SIS-2023-7	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230407002	0.00	0	0	440	0	0	0	0	0	440	DLAMT530120230407002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023041215	0.00	0	0	0	4	48	0	0	4	48	DLABT301012023041215	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030262	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023030262	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030262	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023030262	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040935	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040935	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040935	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040935	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040933	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023040933	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040933	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023040933	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090710	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012023090710	2





2023	DLABT	DLABT	301012023090710	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012023090710	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010658	0.00	0	0	0	3.5	29.5	0	0	3.5	29.5	DLABT301012023010658	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010658	0.00	0	0	0	3.5	29.5	0	0	3.5	29.5	DLABT301012023010658	2
2023	DLABT	DLABT	301012023120690	0.00	0	0	0	3.5	99	0	0	3.5	99	DLABT301012023120690	2
2023	DLABT	DLABT	301012023120690	0.00	0	0	0	3.5	99	0	0	3.5	99	DLABT301012023120690	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081282	21.00	14	0	0	0	0	0	0	3	10	DLABT301012023081282	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081282	0.00	75	0	0	0	0	0	0	0	75	DLABT301012023081282	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040128	0.00	0	0	0	3.33333333	67	0	0	3.33333333	67	DLABT301012023040128	3
2023	DLABT	DLABT	301012023040128	0.00	0	0	0	3.33333333	67	0	0	3.33333333	67	DLABT301012023040128	3
2023	DLABT	DLABT	301012023040128	0.00	0	0	0	3.33333333	67	0	0	3.33333333	67	DLABT301012023040128	3
2023	DLABT	DLABT	301012023030548	61.00	15	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023030548	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030548	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023030548	2
2023	CMEDI	CMEDI	EC MED-2023-12	CMEDI08MDX003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI08-MED-2023-12	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120152	0.00	0	0	0	3.5	48	0	0	3.5	48	DLABT301012022120152	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120152	0.00	0	0	0	3.5	48	0	0	3.5	48	DLABT301012022120152	2
2023	DIRMB	OTRA	DIRMB530420230810003	DIRMB0604ZM1005IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230810003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230810003	DLABT7100007-P000H0-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	7	DLABT530420230810003	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030051	0.00	0	0	0	4.5	89	0	0	4.5	89	DLABT301012023030051	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030051	0.00	0	0	0	4.5	89	0	0	4.5	89	DLABT301012023030051	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061335	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023061335	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061335	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023061335	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020711	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012023020711	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020711	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012023020711	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	30101202120987	0.00	152	0	0	0	0	4	152	4	152	DLAMT30101202120987	1
2023	DLABT	DLABT	30101202120987	0.00	0	0	0	3	77	0	0	3	77	DLABT30101202120987	2
2023	DLABT	DLABT	30101202120987	0.00	0	0	0	3	77	0	0	3	77	DLABT30101202120987	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040805	DLABT7100142-P00H0-C3ALA002	0.00	14	0	0	0	0	0	142	DLABT301012023040805	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040805	DLABT7100101-P00H0-C3ALA006	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023040805	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060217	0.00	0	0	0	3.5	13	0	0	3.5	13	DLABT301012023060217	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060217	0.00	0	0	0	3.5	13	0	0	3.5	13	DLABT301012023060217	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050106	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023050106	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050106	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023050106	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060767	0.00	0	0	0	2.5	8.5	0	0	2.5	8.5	DLABT301012023060767	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060767	0.00	0	0	0	2.5	8.5	0	0	2.5	8.5	DLABT301012023060767	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230601003	DLAMT138M10009-P000H0-CASA1/0	0.00	0	0	9	0	0	0	0	9	DLAMT530420230601003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230601003	DLABT7100101-P000H0-C3ALA1/0	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABT530420230601003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020759	0.00	0	0	0	3.5	87.5	0	0	3.5	87.5	DLABT301012023020759	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020759	0.00	0	0	0	3.5	87.5	0	0	3.5	87.5	DLABT301012023020759	2
2023	DLABT	DLABT	530420231008002	DLABT7100073-P00H0-C3ALA1/0	5.00	73	0	0	0	0	0	0	73	DLABT530420231008002	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231008002	DLABT138M100828-P002H0-CASA1/0	0.00	0	2	28	0	0	0	2	28	DLAMT530420231008002	2
2023	DLABT	DLABT	530420231008002	DLABT71000101-P013H0-C3ALA006	13.00	201	0	0	0	0	0	13	201	DLABT530420231008002	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	30101202301239	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30101202301239	1
2023	DLABT-34.5	DLABT	30101202301239	0.00	0	0	0	0	0	3	105	3	105	DLABT30101202301239	1
2023	DLABT	DLABT	30101202120832	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT30101202120832	2
2023	DLABT	DLABT	30101202120832	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT30101202120832	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040378	0.00	0	0	0	0	30	0	0	4	30	DLABT301012023040378	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040378	0.00	0	0	0	3.5	90	0	0	3.5	90	DLABT301012023040378	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060684	0.00	0	0	0	3.5	90	0	0	3.5	90	DLABT301012023060684	2
2023	DIRMB	OTRA	DIRMB530420230510002	DIRMB0606ZM1010P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230510002	2
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230510002	DIRMB138M10075P0001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230510002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230510002	DLABT7100073-P000H0-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230510002	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023010500	1
2023	DLABT-34.5	DLABT	301012023010500	0.00	0	0	0	217	9553	0	0	217	9553	DLABT301012023010500	1
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023010500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023010500	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010500	0.00	0	0	0	0	0	0	214	10847	214	DLAMT301012023010500	1
2023	DLABT	DLABT	301012023090027	DLABT7100025-P001H0-C3ALA006	1.00	25	0	0	0	0	0	1	25	DLABT301012023090027	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090027	DLABT7100022-P000H0-C3ALA1/0	0.00	22	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012023090027	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080974	0.00	0	0	0	3	77	0	0	3	77	DLABT301012023080974	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120154	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012022120154	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120985	0.00	0	0	0	2	35	0	0	2	35	DLABT301012022120985	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120985	0.00	0	0	0	2	35	0	0	2	35	DLABT301012022120985	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230208002	DLAMT345M100044-P003H0-CASA1/0	0.00	0	3	44	0	0	0	3	44	DLAMT530120230208002	1
2023	DLABT	DLABT	530120230208002	DLABT7100017-P001H0-C3ALA006	1.00	17	0	0	0	0	0	1	17	DLABT530120230208002	2
2023	DLABT	DLABT	530120230208002	DLABT7100003-P000H0-C3ALA002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530120230208002	2
2023	DLABT	DLABT	530120230208002	DLABT7100121-P000H0-C3ALA002	0.00	121	0	0	0	0	0	0	121	DLABT530120230208002	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120231101003	DLAMT138M10009-P011H0-CASA1/0	0.00	0	0	11	0	0	0	0	11	DLAMT530120231101003	1
2023	DLABT	DLABT	530120231101003	DLABT7100259-P000H0-C3ALA006	0.00	259	0	0	0	0	0	0	259	DLABT530120231101003	2
2023	DLABT	DLABT	530120231101003	DLABT7100132-P000H0-C3ALA002	0.00	132	0	0	0	0	0	0	132	DLABT530120231101003	2
2023	DLABT	DLABT	530420230908003	DLABT7100088-P010H0-C3ALA002	10.00	88	0	0	0	0	0	10	88	DLABT530420230908003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230908003	DLABT7100007-P001H0-C3ALA000	1.00	7	0	0	0	0	0	1	7	DLABT530420230908003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230606003	DLAMT138M10009-P011H0-CASA1/0	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	DLAMT530420230606003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230608003	DLABT7100033-P000H0-C3ALA006	4.00	33	0	0	0	0	0	4	33	DLABT530420230608003	3
2023	DLABT	DLABT	30101202310896	0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT30101202310896	2





2023	DLABT	DLABT	301012023010896		0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT301012023010896	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230502003	DLAMT138M100000-P003ME-CASA1/0	0.00	0	3	0	0	0	0	0	3	0	DLAMT530420230502003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050610		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023050610	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050610		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023050610	2
2023	DLABT	DLABT	530120230907001	DLABTM100187-P001HO-C3ALA002	1.00	187	0	0	0	0	0	0	1	187	DLABT530120230907001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040941		0.00	0	0	0	5	74	0	0	5	74	DLABT301012023040941	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040941		0.00	0	0	0	5	74	0	0	5	74	DLABT301012023040941	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070341		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012023070341	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070341		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012023070341	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031288		0.00	0	0	0	2	8	0	0	2	8	DLABT301012023031288	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031288		0.00	0	0	0	2	8	0	0	2	8	DLABT301012023031288	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051217		0.00	0	0	0	5	125	0	0	5	125	DLABT301012023051217	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020982		0.00	0	0	0	2.5	19	0	0	2.5	19	DLABT301012023020982	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020982		0.00	0	0	0	2.5	19	0	0	2.5	19	DLABT301012023020982	2
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530420230510001	OTRMB042M10025IF002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530420230510001	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-19	CMEDIITMTT002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-19	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120703		0.00	0	0	0	3.5	38.5	0	0	3.5	38.5	DLABT301012022120703	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120703		0.00	0	0	0	3.5	38.5	0	0	3.5	38.5	DLABT301012022120703	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010655		0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012023010655	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010655		0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012023010655	2
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-13	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2023-13	1
2023	DLABT	DLABT	301012023090437		0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012023090437	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090437		0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012023090437	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040386		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023040386	1
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	301012023040386		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023040386	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120237		0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012022120237	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-10	CMEDIMBSKN099	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-10	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230701002	DLAMT345M100000-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLAMT530120230701002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010664		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012023010664	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010664		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012023010664	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010741		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLABT301012023010741	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010741		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLABT301012023010741	2
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	530120230810003	OTRMB345M100100FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530120230810003	2
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	530120230810003	OTRMB138M100259FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530120230810003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040442		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040442	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040442		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040442	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040535		0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLABT301012023040535	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040535		0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLABT301012023040535	2
2023	DLABT	DLABT	530420230908001	DLABTM100154-P005HO-C3ALA002	5.00	154	0	0	0	0	0	0	5	154	DLABT530420230908001	3
2023	DLABT	DLABT	530420230908001	DLABTM100265-P009HO-C3ALA006	9.00	265	0	0	0	0	0	0	9	265	DLABT530420230908001	3
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230908001	DLAMT345M100022-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	22	0	0	0	0	1	22	DLAMT530420230908001	1
2023	DLABT	DLABT	530420230908001	DLABTM100022-P001HO-C3ALA1/0	1.00	22	0	0	0	0	0	0	1	22	DLABT530420230908001	3
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	3010120221211020		0.00	0	0	0	0	0	2.5	22.5	2.5	22.5	DLAMT3010120221211020	2
2023	DLABT	DLABT	3010120221211020		0.00	0	0	0	0	0	2.5	22.5	2.5	22.5	DLAMT3010120221211020	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040206		0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023040206	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040206		0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023040206	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090435		0.00	0	0	0	3.5	80	0	0	3.5	80	DLABT301012023090435	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090435		0.00	0	0	0	3.5	80	0	0	3.5	80	DLABT301012023090435	2
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530120230510002	OTRMB042M10025IF001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530120230510002	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120231001003	DLAMT138M100017-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	17	0	0	0	0	0	17	DLAMT530120231001003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040537		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023040537	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040537		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023040537	2
2023	DLABT	DLABT	301012022080375		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012022080375	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230108002	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT530420230108002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030354		0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023030354	1
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023030354		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023030354	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080983		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012023080983	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080983		0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012023080983	2
2023	DLABT	DLABT	530420230907002	DLABTM100168-P000HO-C3ALA006	0.00	168	0	0	0	0	0	0	0	168	DLABT530420230907002	1
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530420231010002	OTRMB0606M10010IF001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530420231010002	4
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	530420231010002	OTRMB138M10025IF002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530420231010002	4
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	530420231010002	OTRMB138M10050IF001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530420231010002	4
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530420231010002	OTRMB042M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530420231010002	4
2023	DLABT	DLABT	301012023010002	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	DLABT530420231010002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080405	DLABTM100055-P002HO-C3ALA002	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012023080405	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080405	DLABTM100010-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012023080405	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031086		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	0	2.5	37.5	DLABT301012023031086	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031086		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	0	2.5	37.5	DLABT301012023031086	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031291		0.00	0	0	0	2.5	47	0	0	2.5	47	DLABT301012023031291	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031291		0.00	0	0	0	2.5	47	0	0	2.5	47	DLABT301012023031291	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230608002	DLAMT138M100033-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	33	0	0	0	0	4	33	DLAMT530420230608002	1
2023	DLABT	DLABT	530420230608002	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABT530420230608002	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230502002	DLAMT138M100026-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	26	0	0	0	0	4	26	DLAMT530420230502002	1





2023	DLABT	DLABT	530420230502002	DLABTM100004-P001HO-C3ALA006	1.00	4	0	0	0	0	0	0	1	4	DLABTS30420230502002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031090		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	2.5	47.5	DLABTS01012023031090	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031090		0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	2.5	47.5	DLABTS01012023031090	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230908002	DLAMT138M100023-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	33	0	0	0	2	33	DLAMTS010120230908002	1	
2023	DLABT	DLABT	530120230908002	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABTS30120230908002	2	
2023	DLABT	DLABT	530120230908002	DLABTM100061-P004HO-C3ALA002	4.00	61	0	0	0	0	0	4	61	DLABTS30120230908002	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023080585		0.00	0	0	0	0	0	17	482	17	482	DLAMTS01012023080585	1
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023080585		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS01012023080585	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023080585		0.00	0	0	0	22	581	0	22	581	DLABTS01012023080585	1	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023080585		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS01012023080585	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050608		0.00	0	0	0	3	65	0	3	65	DLABTS01012023050608	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050608		0.00	0	0	0	3	65	0	3	65	DLABTS01012023050608	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230308003	DLAMT345M100002-P004HO-CASA1/0	0.00	0	4	2	0	0	0	4	2	DLAMTS30420230308003	1	
2023	DLST	DLST	530120230701001	DLSTT100005-ZB0320B02-C4ALA4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTTS010120230701001	2	
2023	DLST	DLST	530120230701001	DLSTT100006-ZB0320B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTTS010120230701001	2	
2023	DLABT	DLABT	530120230701001	DLABTM100019-P000HO-C3ALA006	0.00	19	0	0	0	0	0	0	19	DLABTS30120230701001	2	
2023	DLABT	DLABT	530120230701001	DLABTM100083-P000HO-C3ALA002	0.00	83	0	0	0	0	0	0	83	DLABTS30120230701001	2	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110003	DTRMB345M100100P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230110003	5	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110003	DTRMB345M100250P004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230110003	5	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110003	DTRMB345M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230110003	5	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110003	DTRMB345M100100P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230110003	5	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110003	DTRMB345M102500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230110003	5	
2023	DLABT	DLABT	530420230110003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABTS30420230110003	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	EC-AT-2023-1		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBEC-AT-2023-1	5	
2023	DLST-34.5	DLST	EC-AT-2023-1		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTSEC-AT-2023-1	2	
2023	DLST-34.5	DLST	EC-AT-2023-1		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTSEC-AT-2023-1	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	EC-AT-2023-1		0.00	0	0	0	0	0	0	147	0	DLAMTEC-AT-2023-1	1	
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-8	AINAPL455A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2023-8	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030632		0.00	0	0	0	3	13	0	3	13	DLABTS01012023030632	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030632		0.00	0	0	0	3	13	0	3	13	DLABTS01012023030632	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230606844		0.00	0	0	0	0	61.5	0	0	61.5	DLABTS010120230606844	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230606844		0.00	0	0	0	0	61.5	0	0	61.5	DLABTS010120230606844	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230901002	DLAMT345M100286-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	286	0	0	0	0	286	DLAMTS30120230901002	2	
2023	DLABT	DLABT	530120230901002	DLABTM100001-P000HO-C3ALA1/0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	1	DLABTS010120230901002	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230901002	DLAMT138M100165-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	165	0	0	0	0	165	DLAMTS010120230901002	2	
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230710001	DTRMB138M100250P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710001	2	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230710001	DTRMB138M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710001	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020948		0.00	0	0	0	6	73	0	6	73	DLABTS01012023020948	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023060179		0.00	0	0	0	2	15	0	2	15	DLABTS01012023060179	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023060179		0.00	0	0	0	2	15	0	2	15	DLABTS01012023060179	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230710003	DLABTM100011-P000HO-C3ALA4/0	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	DLABTS30420230710003	3	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230710003	DTRMB345M100750P003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230710003	DTRMB345M100100P004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230710003	DTRMB138M100250P004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230710003	DTRMB345M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230710003	DLAMT138M100077-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	77	0	0	0	0	77	DLAMTS30420230710003	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230710003	DTRMB345M100250P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230710003	DTRMB138M100100P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230710003	DTRMB138M100750P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230710003	DTRMB138M100500P004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230710003	DTRMB066M100100P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DLABT	DLABT	530420230710003	DLABTM100010-P000HO-C3ALA1/0	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	DLABTS30420230710003	3	
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230710003	DTRMB066M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	DLABT	DLABT	530420230710003	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABTS30420230710003	3	
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230710003	DTRMB042M100500P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS30420230710003	11	
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-7	AINAPL999A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2023-7	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023060153		0.00	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABTS01012023060153	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023060153		0.00	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABTS01012023060153	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023051063		0.00	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS01012023051063	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023051063		0.00	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS01012023051063	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020756		0.00	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS01012023020756	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020756		0.00	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABTS01012023020756	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120231001002	DLAMT138M100177-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	177	0	0	0	0	177	DLAMTS30120231001002	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120231001002	DLAMT345M100165-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	165	0	0	0	0	165	DLAMTS30120231001002	2	
2023	DLABT	DLABT	530120231001002	DLABTM100057-P000HO-C3ALA002	0.00	57	0	0	0	0	0	0	57	DLABTS010120231001002	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022110061		0.00	0	0	0	17	609	0	17	609	DLABTS01012022110061	1	
2023	DLST-34.5	DLST	301012022110061		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTTS01012022110061	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022110061		0.00	0	0	0	0	0	24	1353	24	1353	DLAMTS301012022110061	1
2023	DLST	DLST	301012022110061		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTTS01012022110061	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022110061		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS01012022110061	2	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022110061		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMBS01012022110061	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230302001	DLAMT138M100065-P018HO-CASA1/0	0.00	0	18	65	0	0	0	18	65	DLAMTS30420230302001	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230302001	DLABTM100003-P001HO-C3ALA4/0	1.00	3	0	0	0	0	0	1	3	DLABTS30420230302001	2	





2023	DLABT	DLABT	530420230302001	DLABTM100003-P001HO-C3ALA1/0	1.00	3	0	0	0	0	0	0	1	DLABTS30420230302001	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023070113		0.00	0	0	0	0	3	52	0	3	52	DLABT301012023070113	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070113		0.00	0	0	0	0	3	52	0	3	52	DLABT301012023070113	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230701787		0.00	0	0	0	0	3.5	43	0	3.5	43	DLABT3010120230701787	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230701787		0.00	0	0	0	0	3.5	43	0	3.5	43	DLABT3010120230701787	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040730		0.00	0	0	0	0	3	48.5	0	3	48.5	DLABT301012023040730	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040730		0.00	0	0	0	0	3	48.5	0	3	48.5	DLABT301012023040730	2	
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-14	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2023-14	1		
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010151		0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	DLAMT301012023010151	1		
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023010151		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023010151	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023010151		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023010151	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023081127		0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023081127	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023081127		0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023081127	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020755		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023020755	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020755		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023020755	2	
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-15	CMEDITBOT047	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-15	1		
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB138M10025IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	3		
2023	DLABT	DLABT	530420230910003	DLABTM100010-P001HO-C3ALA1/0	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABT3010120230910003	6	
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB345M10050IP004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	6		
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB042M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	6		
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	6		
2023	DLABT	DLABT	530420230910003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230910003	3		
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	6		
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	530420230910003	DTFRMB345M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230910003	6		
2023	DLABT	DLABT	530420230910003	DLABTM100166-P000HO-C3ALA006	0.00	168	0	0	0	0	0	0	168	DLABT530420230910003	3		
2023	DLABT	DLABT	53042023077003	DLABTM100026-P000HO-C3ALA1/0	0.00	26	0	0	0	0	0	0	26	DLABT53042023077003	4		
2023	DLABT	DLABT	53042023077003	DLABTM100639-P000HO-C3ALA006	0.00	639	0	0	0	0	0	0	639	DLABT53042023077003	4		
2023	DLABT	DLABT	53042023077003	DLABTM100700-P000HO-C3ALA002	0.00	700	0	0	0	0	0	0	700	DLABT53042023077003	4		
2023	DLABT	DLABT	53042023077003	DLABTM100020-P000HO-C3ALA4/0	0.00	20	0	0	0	0	0	0	20	DLABT53042023077003	4		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	53042023077003	DLAMT138M100209-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	209	0	0	0	209	DLAMT53042023077003	2		
2023	DLABT	DLABT	53042023077003	DLABTM100002-ZB0150B02-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT53042023077003	1		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	53042023077003	DLAMT138T100006-P000HO-CASC266	0.00	0	0	0	0	0	0	0	6	DLAMT53042023077003	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023080980	DLABTM100094-P002HO-C3ALA1/0	2.00	94	0	0	0	0	0	0	2	94	DLABT301012023080980	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023080980	DLABTM100015-P000HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012023080980	2		
2023	DLABT	DLABT	530420230608001	DLABTM100052-P009HO-C3ALA002	9.00	52	0	0	0	0	0	0	9	52	DLABT530420230608001	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230608001	DLABTM100022-P004HO-C3ALA006	4.00	22	0	0	0	0	0	0	4	22	DLABT530420230608001	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040682		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040682	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040682		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040682	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030359		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023030359	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030359		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023030359	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030359		0.00	0	0	0	0	0	1	40	1	40	DLAMT301012023030359	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010246		0.00	0	0	0	0	3	14	0	3	14	DLABT301012023010246	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023070104		0.00	0	0	0	0	2	24.5	0	2	24.5	DLABT301012023070104	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070104		0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLABT301012023070104	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010897		0.00	0	0	0	2	19.5	0	0	2	19.5	DLABT301012023010897	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010897		0.00	0	0	0	2	19.5	0	0	2	19.5	DLABT301012023010897	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030351		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023030351	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030351		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023030351	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022121051		0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012022121051	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022121051		0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012022121051	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010828	DLABTM100010-P001HO-C3ALA006	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABT301012023010828	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010828	DLABTM100176-P000HO-C3ALA002	0.00	176	0	0	0	0	0	0	176	DLABT301012023010828	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023090028		0.00	0	0	0	0	13	0	0	13	DLABT301012023090028	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023090028		0.00	0	0	0	0	13	0	0	13	DLABT301012023090028	2		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230902002	DLAMT138M100000-P006HO-CASA1/0	0.00	0	6	0	0	0	0	0	6	DLAMT530420230902002	1		
2023	DLABT	DLABT	530420230308002	DLABTM100305-P039HO-C3ALA002	39.00	305	0	0	0	0	0	0	39	305	DLABT530420230308002	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230308002	DLABTM100101-P013HO-C3ALA1/0	13.00	101	0	0	0	0	0	0	13	101	DLABT530420230308002	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230308002	DLAMT345M100011-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	11	0	0	0	0	1	11	DLAMT530420230308002	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230308002	DLAMT138M100044-P006HO-CASA1/0	0.00	0	6	44	0	0	0	0	6	44	DLAMT530420230308002	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030479		0.00	0	0	0	2	17	0	0	2	17	DLABT301012023030479	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010046		0.00	0	0	0	0	0	1	253	1	253	DLAMT301012023010046	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023010046		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023010046	1		
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530120230410003	DTFRMB042M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230410003	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023090510		0.00	0	0	0	0	105	0	0	105	DLABT301012023090510	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023090510		0.00	0	0	0	0	105	0	0	105	DLABT301012023090510	2		
2023	DLABT	DLABT	301012022100078		0.00	0	0	0	2.5	47	0	0	2.5	47	DLABT301012022100078	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022100078		0.00	0	0	0	2.5	47	0	0	2.5	47	DLABT301012022100078	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010109		0.00	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	DLAMT301012023010109	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010109		0.00	0	0	0	8	45	0	0	8	45	DLABT301012023010109	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040529		0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLABT301012023040529	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040529		0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLABT301012023040529	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030439		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023030439	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030439		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023030439	2	





2023	DLABT	DLABT	301012023040888	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040888	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040888	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040888	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011048	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023011048	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011048	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023011048	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061334	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023061334	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061334	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023061334	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010832	0.00	0	0	0	4	145	0	0	4	145	DLABT301012023010832	1
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530120230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530120230110002	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022111057	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022111057	1
2023	DLABT	DLABT	301012022111057	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012022111057	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022111057	0.00	0	0	0	0	0	8	340	8	340	DLAMT301012022111057	1
2023	DLABT	DLABT	530420231102001	9.00	3	0	0	0	0	0	0	9	3	DLABT530420231102001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020758	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023020758	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020758	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023020758	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060682	0.00	0	0	0	3.5	68	0	0	3.5	68	DLABT301012023060682	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060682	0.00	0	0	0	3.5	68	0	0	3.5	68	DLABT301012023060682	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023010821	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023010821	1
2023	DLST	DLST	301012023010821	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023010821	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010821	0.00	0	0	0	0	0	5	215	5	215	DLAMT301012023010821	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010329	0.00	0	0	0	3	18	0	0	3	18	DLABT301012023010329	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010329	0.00	0	0	0	3	18	0	0	3	18	DLABT301012023010329	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010899	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023010899	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010899	0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023010899	2
2023	DLST	DLST	301012023071077	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023071077	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020079	0.00	0	0	0	4	108	0	0	4	108	DLABT301012023020079	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020079	0.00	0	0	0	4	108	0	0	4	108	DLABT301012023020079	2
2023	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2023-5	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM-EC-AT-2023-5	1
2023	DLST	DLST	301012023051168	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023051168	1
2023	PPUN	PPUN	EC-SIS-2023-8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPUN-EC-SIS-2023-8	1
2023	DLABT	DLABT	530420230708002	20.00	149	0	0	0	0	0	0	20	149	DLABT530420230708002	1
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023061338	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023061338	1
2023	DLST	DLST	301012023061338	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023061338	1
2023	DLABT	DLABT	301012023090434	0.00	0	0	0	2	12	0	0	2	12	DLABT301012023090434	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090434	0.00	0	0	0	2	12	0	0	2	12	DLABT301012023090434	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230408003	0.00	0	2	23	0	0	0	0	2	23	DLAMT530420230408003	2
2023	DLABT	DLABT	530420230408003	9.00	109	0	0	0	0	0	0	9	109	DLABT530420230408003	2
2023	DLABT	DLABT	530420230408003	10.00	118	0	0	0	0	0	0	10	118	DLABT530420230408003	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230408003	0.00	0	2	22	0	0	0	0	2	22	DLAMT530420230408003	2
2023	DLABT	DLABT	301012022121021	0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	3	27.5	DLABT301012022121021	2
2023	DLABT	DLABT	301012022121021	0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	3	27.5	DLABT301012022121021	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050103	3.00	208	0	0	0	0	0	0	3	208	DLABT301012023050103	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050103	0.00	24	0	0	0	0	0	0	0	24	DLABT301012023050103	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070612	0.00	0	0	0	7	106	0	0	7	106	DLABT301012023070612	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050343	0.00	0	0	0	2.5	55	0	0	2.5	55	DLABT301012023050343	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050343	0.00	0	0	0	2.5	55	0	0	2.5	55	DLABT301012023050343	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120320	0.00	0	0	0	4	58	0	0	4	58	DLABT301012022120320	1
2023	DLABT	DLABT	530420230808001	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	3	DLABT530420230808001	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230808001	0.00	0	2	17	0	0	0	0	2	17	DLAMT530420230808001	2
2023	DLABT	DLABT	530420230808001	4.00	34	0	0	0	0	0	0	4	34	DLABT530420230808001	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230808001	0.00	0	11	92	0	0	0	0	11	92	DLAMT530420230808001	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081286	0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012023081286	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081286	0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012023081286	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080874	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023080874	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080874	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023080874	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051057	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023051057	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051057	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023051057	2
2023	DLABT	DLABT	530420230508001	4.00	44	0	0	0	0	0	0	4	44	DLABT530420230508001	4
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230508001	0.00	0	9	110	0	0	0	0	9	110	DLAMT530420230508001	1
2023	DLABT	DLABT	530420230508001	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	3	DLABT530420230508001	4
2023	DLABT	DLABT	530420230508001	4.00	50	0	0	0	0	0	0	4	50	DLABT530420230508001	4
2023	DLABT	DLABT	530420230508001	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	3	DLABT530420230508001	4
2023	DLABT	DLABT	301012023050582	0.00	0	0	0	2	15.5	0	0	2	15.5	DLABT301012023050582	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050582	0.00	0	0	0	2	15.5	0	0	2	15.5	DLABT301012023050582	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050435	1.00	41	0	0	0	18.5	0	0	1	41	DLABT301012023050435	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050435	0.00	10	0	0	0	18.5	0	0	0	18.5	DLABT301012023050435	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050445	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012023050445	2
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012023050445	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050445	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050445	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012023050445	1
2023	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2023-4	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM-EC-AT-2023-4	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230208001	0.00	0	20	22	0	0	0	0	20	22	DLAMT530420230208001	1
2023	DLABT	DLABT	530420230208001	5.00	6	0	0	0	0	0	0	5	6	DLABT530420230208001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030274	0.00	0	0	0	4	97.5	0	0	4	97.5	DLABT301012023030274	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030274	0.00	0	0	0	4	97.5	0	0	4	97.5	DLABT301012023030274	2





2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022050488		0.00	0	0	0	0	0	15	539	15	539	DLAMT301012022050488	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022050488		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050488	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022050488		0.00	0	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022050488	2
2023	DLABT	DLABT	301012022050488		0.00	0	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012022050488	2
2023	FEQCO	FEQCO	EC-SIS-2023-2	FEQCO00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQCOEC-SIS-2023-2	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030726		0.00	0	0	0	2.5	44.5	0	0	2.5	44.5	DLABT301012023030726	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030726		0.00	0	0	0	2.5	44.5	0	0	2.5	44.5	DLABT301012023030726	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230802002	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT530420230802002	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030309		0.00	0	0	0	2.5	19.5	0	0	2.5	19.5	DLABT301012023030309	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030309		0.00	0	0	0	2.5	19.5	0	0	2.5	19.5	DLABT301012023030309	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010283		0.00	0	0	0	3	63	0	0	3	63	DLABT301012023010283	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010283		0.00	0	0	0	3	63	0	0	3	63	DLABT301012023010283	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022110504		0.00	0	0	0	1	60	0	0	1	60	DLABT301012022110504	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022110504		0.00	0	0	0	0	0	4	138	4	138	DLAMT301012022110504	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023011001		0.00	0	0	0	2	35	0	0	2	35	DLABT301012023011001	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020032		0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012023020032	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020032		0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012023020032	2	
2023	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2023-6	DEQMC00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMEC-AT-2023-6	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080127	DLABTM100010-P001HO-C3ALA006	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABTM100010-P001HO-C3ALA006	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023080127	DLABTM100028-P00HO-C3ALA002	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABTM100028-P00HO-C3ALA002	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071195	DLABTM100044-P001HO-C3ALA002	1.00	44	0	0	0	0	0	0	1	44	DLABTM100044-P001HO-C3ALA002	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071195	DLABTM100025-P00HO-C3ALA006	0.00	25	0	0	0	0	0	0	0	25	DLABTM100025-P00HO-C3ALA006	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050346	DLABTM100010-P002HO-C3ALA006	2.00	10	0	0	0	0	0	0	2	10	DLABTM100010-P002HO-C3ALA006	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050346	DLABTM100062-P00HO-C3ALA002	0.00	62	0	0	0	0	0	0	0	62	DLABTM100062-P00HO-C3ALA002	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070112		0.00	0	0	0	5	0	0	0	5	0	DLABT301012023070112	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230401002	DLAMT345M100110-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT3010120230401002	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230401002	DLAMT138M100011-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT3010120230401002	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120231108002	DLABTM100023-P00HO-C3ALA006	6.00	23	0	0	0	0	0	0	6	23	DLABTM100023-P00HO-C3ALA006	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231108002	DLAMT138M100039-P01HO-CASA1/0	0.00	0	11	39	0	0	0	0	11	39	DLAMT3010120231108002	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420231108002	DLAMT345M100012-P003HO-CASA1/0	0.00	0	3	12	0	0	0	0	3	12	DLAMT3010120231108002	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022120701		0.00	0	0	0	0	0	1	14	1	14	DLAMT301012022120701	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022120701		0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012022120701	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023060326		0.00	0	0	0	0	0	2	56	2	56	DLAMT301012023060326	1	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023060326		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023060326	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023060326		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023060326	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530320231010002	DTRMB345M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530320231010002	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023030554		0.00	0	0	0	3.5	17.5	0	0	3.5	17.5	DLABT301012023030554	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030554		0.00	0	0	0	3.5	17.5	0	0	3.5	17.5	DLABT301012023030554	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010647		0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023010647	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010647		0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023010647	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023081107		0.00	0	0	0	0	0	6	282	6	282	DLAMT301012023081107	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023081107		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023081107	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023081107		1.00	0	0	0	9	334	0	0	9	334	DLABT301012023081107	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020074		0.00	0	0	0	3	67	0	0	3	67	DLABT301012023020074	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020074		0.00	0	0	0	3	67	0	0	3	67	DLABT301012023020074	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040889		0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012023040889	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040889		0.00	0	0	0	3	53	0	0	3	53	DLABT301012023040889	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071010		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023071010	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040041		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023040041	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023071196		0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023071196	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071196		0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023071196	2	
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-9	AINAPL903A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2023-9	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020747		0.00	0	0	0	4	61	0	0	4	61	DLABT301012023020747	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020747		0.00	0	0	0	4	61	0	0	4	61	DLABT301012023020747	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030313		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023030313	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030313		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023030313	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070547		0.00	0	0	0	0	50	0	0	0	50	DLABT301012023070547	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023031155		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023031155	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031155		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023031155	2	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023081335		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023081335	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023081335		0.00	0	0	0	4	52	0	0	4	52	DLABT301012023081335	1	
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-12	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2023-12	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023010061		0.00	0	0	0	0	0	1	39	1	39	DLAMT301012023010061	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010061		0.00	0	0	0	7	196	0	0	7	196	DLABT301012023010061	1	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023010061		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023010061	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230807001	DLABTM100187-P001HO-C3ALA1/0	1.00	187	0	0	0	0	0	0	1	187	DLABTM100187-P001HO-C3ALA1/0	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010043		0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023010043	1	
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023010043		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023010043	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023010043		0.00	0	0	0	0	0	1	53	1	53	DLAMT301012023010043	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020812		0.00	0	0	0	3	44.5	0	0	3	44.5	DLABT301012023020812	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020812		0.00	0	0	0	3	44.5	0	0	3	44.5	DLABT301012023020812	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030363		0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023030363	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023030363		0.00	0	0	0	2.5	31	0	0	2.5	31	DLABT301012023030363	2	





2023	DLABT	DLABT	301012023010037	0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012023010037	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010037	0.00	0	0	0	2.5	29	0	0	2.5	29	DLABT301012023010037	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010035	0.00	0	0	0	4	180	0	0	4	180	DLABT301012023010035	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010002	0.00	0	0	0	2	19.5	0	0	2	19.5	DLABT301012023010002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010002	0.00	0	0	0	2	19.5	0	0	2	19.5	DLABT301012023010002	2
2023	DLABT	DLABT	530420231201002	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT530420231201002	1
2023	DLAMT 13.8	DLAMT	530420231201002	0.00	0	0	0	53	0	0	0	0	53	DLAMT530420231201002	1
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023030202	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023030202	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030202	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023030202	1
2023	DLABT	DLABT	301012022110953	0.00	0	0	0	3	70	0	0	3	70	DLABT301012022110953	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110953	0.00	0	0	0	3	70	0	0	3	70	DLABT301012022110953	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020379	0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023020379	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020379	0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023020379	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030312	0.00	0	0	0	3	42.5	0	0	3	42.5	DLABT301012023030312	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020549	0.00	0	0	0	3	23	0	0	3	23	DLABT301012023020549	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010993	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023010993	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010993	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023010993	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010031	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023010031	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010031	0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023010031	2
2023	DLABT	DLABT	301012022081133	1.00	72	0	0	0	0	0	0	1	72	DLABT301012022081133	2
2023	DLABT	DLABT	301012022081133	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT301012022081133	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030727	0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012023030727	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030727	0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012023030727	2
2023	DLABT	DLABT	301012022100872	0.00	0	0	0	3.5	63.5	0	0	3.5	63.5	DLABT301012022100872	2
2023	DLABT	DLABT	301012022100872	0.00	0	0	0	3.5	63.5	0	0	3.5	63.5	DLABT301012022100872	2
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022100872	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022100872	1
2023	DLABT	DLABT	301012022111016	0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012022111016	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111016	0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012022111016	2
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012022111016	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022111016	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120284	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012022120284	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120284	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012022120284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050336	0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012023050336	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050336	0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012023050336	2
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530120230110003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230110003	3
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530120230110003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230110003	3
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530120230110003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230110003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230801003	0.00	156	0	0	0	0	0	0	0	156	DLABT530420230801003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230801003	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0	113	DLABT530420230801003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230801003	0.00	0	0	0	308	0	0	0	0	308	DLAMT530420230801003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230801003	0.00	267	0	0	0	0	0	0	0	267	DLABT530420230801003	3
2023	DLABT	DLABT	301012023030275	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023030275	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030275	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023030275	2
2023	DLABT	DLABT	530120230310003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530120230310003	1
2023	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	530120230310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230310003	2
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	530120230310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530120230310003	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120683	0.00	0	0	0	3.5	50	0	0	3.5	50	DLABT301012022120683	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120683	0.00	0	0	0	3.5	50	0	0	3.5	50	DLABT301012022120683	2
2023	DLABT	DLABT	301012022070598	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012022070598	2
2023	DLABT	DLABT	301012022070598	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012022070598	2
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT301012023010000	1
2023	DLABT	DLABT	301012023061302	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023061302	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061302	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012023061302	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060476	0.00	0	0	0	5	143	0	0	5	143	DLABT301012023060476	1
2023	DLABT	DLABT	301012023060050	0.00	0	0	0	2	37	0	0	2	37	DLABT301012023060050	1
2023	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2023-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012023010000	1
2023	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2023-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC301012023010000	1
2023	PEQOI	PEQOI	EC-AT-2023-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQOI301012023010000	1
2023	DTFRMB-34.5	DTFRMB	530420230210002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230210002	2
2023	DTFRMB-13.8	DTFRMB	530420230210002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB530420230210002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080090	0.00	0	0	0	3.5	42.5	0	0	3.5	42.5	DLABT301012023080090	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080090	0.00	0	0	0	3.5	42.5	0	0	3.5	42.5	DLABT301012023080090	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061304	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023061304	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061304	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023061304	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050284	0.00	0	0	0	2.5	22	0	0	2.5	22	DLABT301012023050284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050284	0.00	0	0	0	2.5	22	0	0	2.5	22	DLABT301012023050284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090310	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023090310	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050341	0.00	0	0	0	0	22.5	0	0	0	22.5	DLABT301012023050341	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050341	0.00	0	0	0	0	22.5	0	0	0	22.5	DLABT301012023050341	2
2023	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2023-6	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCO301012023010000	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031087	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012023031087	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031087	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLABT301012023031087	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090755	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023090755	1



[illegible]



2023	DLABT	DLABT	301012023010058	0.00	0	0	0	17	525	0	0	17	525	DLABT301012023010058	1
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-6	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-EC-APP-2023-6	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023040894	0.00	0	0	5	130	0	0	0	5	130	DLAMT301012023040894	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010039	0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012023010039	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010039	0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012023010039	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070171	0.00	0	0	0	3	20	0	0	3	20	DLABT301012023070171	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-1	1
2023	DLST	DLST	301012023080186	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023080186	1
2023	DLST-34.5	DLST	301012023080186	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023080186	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023080186	0.00	0	0	0	0	0	5	180	5	180	DLAMT301012023080186	1
2023	DLRMB-34.5	DLRMB	301012023080186	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLRMB301012023080186	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010040	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012023010040	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010040	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012023010040	2
2023	DLRMB-34.5	DLRMB	301012023010040	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLRMB301012023010040	1
2023	DLABT	DLABT	530120230608003	1.00	6	0	0	0	0	0	0	1	6	DLABT3010120230608003	2
2023	DLABT	DLABT	530120230608003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT3010120230608003	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010526	0.00	0	0	0	2	10.5	0	0	2	10.5	DLABT301012023010526	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010526	0.00	0	0	0	2	10.5	0	0	2	10.5	DLABT301012023010526	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080284	0.00	0	0	0	3	25	0	0	3	25	DLABT301012023080284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080284	0.00	0	0	0	3	25	0	0	3	25	DLABT301012023080284	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230602002	0.00	0	8	30	0	0	0	0	8	30	DLAMT30420230602002	1
2023	DLRMB-OTRA	DLRMB	530420230910001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLRMB530420230910001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023090134	1.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012023090134	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080134	0.00	53	0	0	0	0	0	0	0	53	DLABT301012023080134	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040722	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012023040722	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040722	4.00	123	0	0	0	0	0	0	4	123	DLABT301012023040722	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020764	0.00	0	0	0	3	55.5	0	0	3	55.5	DLABT301012023020764	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020764	0.00	0	0	0	3	55.5	0	0	3	55.5	DLABT301012023020764	2
2023	DLST	DLST	301012023030045	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023030045	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050611	0.00	0	0	0	2.5	53	0	0	2.5	53	DLABT301012023050611	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050611	0.00	0	0	0	2.5	53	0	0	2.5	53	DLABT301012023050611	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051006	0.00	0	0	0	2.5	13	0	0	2.5	13	DLABT301012023051006	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051006	0.00	0	0	0	2.5	13	0	0	2.5	13	DLABT301012023051006	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071188	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012023071188	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071188	5.00	171	0	0	0	0	0	0	5	171	DLABT301012023071188	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010994	0.00	0	0	0	2.66666667	45	0	0	2.66666667	45	DLABT301012023010994	3
2023	DLABT	DLABT	301012023010994	0.00	0	0	0	2.66666667	45	0	0	2.66666667	45	DLABT301012023010994	3
2023	DLABT	DLABT	301012023010994	0.00	0	0	0	2.66666667	45	0	0	2.66666667	45	DLABT301012023010994	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120231108003	0.00	0	3	55	0	0	0	0	3	55	DLAMT30120231108003	2
2023	DLABT	DLABT	3010120231108003	3.00	59	0	0	0	0	0	0	3	59	DLABT3010120231108003	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120231108003	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DLAMT30120231108003	2
2023	DLABT	DLABT	3010120231108003	5.00	105	0	0	0	0	0	0	5	105	DLABT3010120231108003	2
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-17	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2023-17	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031371	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023031371	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031371	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023031371	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011082	2.00	89	0	0	0	0	0	0	2	89	DLABT301012023011082	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011082	1.00	20	0	0	0	0	0	0	1	20	DLABT301012023011082	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080675	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012023080675	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030679	0.00	0	0	0	2.5	35.5	0	0	2.5	35.5	DLABT301012023030679	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030679	0.00	0	0	0	2.5	35.5	0	0	2.5	35.5	DLABT301012023030679	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061293	0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012023061293	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061293	0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012023061293	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040806	0.00	0	0	0	3	70	0	0	3	70	DLABT301012023040806	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070258	0.00	0	0	0	3.5	36.5	0	0	3.5	36.5	DLABT301012023070258	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070258	0.00	0	0	0	3.5	36.5	0	0	3.5	36.5	DLABT301012023070258	2
2023	DLABT	DLABT	530120231008002	5.00	33	0	0	0	0	0	0	5	33	DLABT30120231008002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050345	0.00	0	0	0	3	57	0	0	3	57	DLABT301012023050345	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040157	0.00	0	0	0	4	72.5	0	0	4	72.5	DLABT301012023040157	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040157	0.00	0	0	0	4	72.5	0	0	4	72.5	DLABT301012023040157	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231002003	0.00	0	11	28	0	0	0	0	11	28	DLAMT30420231002003	1
2023	DLABT	DLABT	530420231002003	2.00	4	0	0	0	0	0	0	2	4	DLABT30420231002003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010833	0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023010833	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010833	0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023010833	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050580	0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	0	3.5	62.5	DLABT301012023050580	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050580	0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	0	3.5	62.5	DLABT301012023050580	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050978	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023050978	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050978	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023050978	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040725	0.00	0	0	0	6	50	0	0	6	50	DLABT301012023040725	1
2023	DLABT	DLABT	530120230707001	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT30120230707001	4
2023	DLABT	DLABT	530120230707001	0.00	99	0	0	0	0	0	0	0	99	DLABT30120230707001	4
2023	DLABT	DLABT	530120230707001	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT30120230707001	4
2023	DLABT	DLABT	530120230707001	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	6	DLABT30120230707001	4





2023	DLABT	DLABT	301012023010661	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023010661	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010661	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023010661	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120157	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012022120157	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120157	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012022120157	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061149	0.00	0	0	0	2	9.5	0	0	2	9.5	DLABT301012023061149	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061149	0.00	0	0	0	2	9.5	0	0	2	9.5	DLABT301012023061149	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111024	0.00	0	0	0	3.5	60	0	0	3.5	60	DLABT301012022111024	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111024	0.00	0	0	0	3.5	60	0	0	3.5	60	DLABT301012022111024	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030180	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023030180	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030180	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023030180	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060321	1.00	41	0	0	0	0	0	0	1	41	DLABT301012023060321	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060321	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	26	DLABT301012023060321	2
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DLABT	DLABT	530420230110002	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT530420230110002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT530420230110002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT530420230110002	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230110002	7
2023	DLABT	DLABT	530420230110002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230110002	2
2023	DLABT	DLABT	301012022070602	0.00	0	0	0	2	6.5	0	0	2	6.5	DLABT301012022070602	2
2023	DLABT	DLABT	301012022070602	0.00	0	0	0	2	6.5	0	0	2	6.5	DLABT301012022070602	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080128	0.00	0	0	0	4.5	70	0	0	4.5	70	DLABT301012023080128	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080128	0.00	0	0	0	4.5	70	0	0	4.5	70	DLABT301012023080128	2
2023	DLABT	DLABT	3010120230401072	0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT3010120230401072	2
2023	DLABT	DLABT	3010120230401072	0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT3010120230401072	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023030052	0.00	0	0	0	0	0	4	101	4	101	DLAMT301012023030052	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030052	0.00	0	0	0	12	350	0	0	12	350	DLABT301012023030052	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023030052	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030052	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030625	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023030625	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030625	0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023030625	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230507002	0.00	242	0	0	0	0	0	0	0	242	DLAMT530420230507002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040767	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012023040767	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040767	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012023040767	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111055	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012022111055	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111055	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012022111055	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040538	0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012023040538	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040538	0.00	0	0	0	2.5	50	0	0	2.5	50	DLABT301012023040538	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030213	0.00	0	0	0	0	0	3	75	3	75	DLAMT301012023030213	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030213	0.00	0	0	0	14	531	0	0	14	531	DLABT301012023030213	1
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023030213	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030213	1
2023	DLABT	DLABT	530420230207002	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	6	DLABT530420230207002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031176	0.00	0	0	0	3	24.5	0	0	3	24.5	DLABT301012023031176	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031176	0.00	0	0	0	3	24.5	0	0	3	24.5	DLABT301012023031176	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120231002003	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT530120231002003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030182	0.00	0	0	0	3	41.5	0	0	3	41.5	DLABT301012023030182	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030182	0.00	0	0	0	3	41.5	0	0	3	41.5	DLABT301012023030182	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051175	0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023051175	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051175	0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023051175	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020946	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012023020946	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020946	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012023020946	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010345	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023010345	1
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012023010345	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023010345	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023050426	0.00	0	0	0	0	0	10	456	10	456	DLAMT301012023050426	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023050426	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050426	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050426	0.00	0	0	0	19	735	0	0	19	735	DLABT301012023050426	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-8	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020473	0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012023020473	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020473	0.00	0	0	0	3.5	72.5	0	0	3.5	72.5	DLABT301012023020473	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010733	0.00	0	0	0	3.5	59	0	0	3.5	59	DLABT301012023010733	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010733	0.00	0	0	0	3.5	59	0	0	3.5	59	DLABT301012023010733	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030308	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012023030308	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030308	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012023030308	2
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-5	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-EC-APP-2023-5	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010069	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023010069	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010069	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023010069	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110755	0.00	0	0	0	2.5	10	0	0	2.5	10	DLABT301012022110755	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110755	0.00	0	0	0	2.5	10	0	0	2.5	10	DLABT301012022110755	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080092	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012023080092	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023050347	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050347	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050347	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023050347	1





2023	DLST	DLST	301012023040130		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023040130	1	
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-3	DACBTAM3ALA009993080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTEC-AC-2023-3	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023071013	DLABTM100078-P002HO-C3ALA002	2.00	78	0	0	0	0	0	0	0	0	2	78	DLABT301012023071013	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023071013	DLABTM100078-P002HO-C3ALA006	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	DLABT301012023071013	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530402301208001	DLAMT138M1000233-P005HO-CASA10	0.00	0	5	0	33	0	0	0	0	0	5	33	DLAMT530402301208001	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023011286		0.00	0	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023011286	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023011286		0.00	0	0	0	0	2.5	42.5	0	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023011286	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010147		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLABT301012023010147	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040719		0.00	0	0	0	4	44	0	0	0	0	4	44	DLABT301012023040719	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010646		0.00	0	0	0	0	38	0	0	0	0	3	38	DLABT301012023010646	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010646		0.00	0	0	0	38	0	0	0	0	0	3	38	DLABT301012023010646	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020213		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	0	0	2	26.5	DLABT301012023020213	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020213		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	0	0	2	26.5	DLABT301012023020213	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023090810		0.00	0	0	0	2	22	0	0	0	0	2	22	DLABT301012023090810	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023090810		0.00	0	0	0	2	22	0	0	0	0	2	22	DLABT301012023090810	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010941		0.00	0	0	0	2.5	54.5	0	0	0	0	2.5	54.5	DLABT301012023010941	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010941		0.00	0	0	0	2.5	54.5	0	0	0	0	2.5	54.5	DLABT301012023010941	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023080033		0.00	0	0	0	0	0	0	6	113	6	113	DLAMT301012023080033	1		
2023	DLABT	DLABT	301012022120878		0.00	0	0	0	3	55.5	0	0	0	0	3	55.5	DLABT301012022120878	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022120878		0.00	0	0	0	3	55.5	0	0	0	0	3	55.5	DLABT301012022120878	2	
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-10	PPLIN4A	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2023-10	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023060878		0.00	0	0	0	15	468	0	0	0	0	15	468	DLABT301012023060878	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023050559		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLABT301012023050559	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010644		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023010644	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010644		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023010644	2	
2023	ANAP	ANAP	EC-APP-2023-2	ANAP5999A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANAPREC-APP-2023-2	1	
2023	DLABT	DLABT	5301202309091001	DLABTM10008-P000HO-C3ALA002	88.00	88	0	0	0	0	0	0	0	0	88	DLABT5301202309091001	1		
2023	DLSPMT-34.5	DLSPMT	5301202309091001	DLSPMT345100104-2B040802-SLAAL101010	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSPMT5301202309091001	1	
2023	DLABT	DLABT	530120231208001	DLABTM1000102-P000HO-C3ALA002	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DLABT530120231208001	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120231208001	DLAMT138M100022-P005HO-CASA10	0.00	0	5	0	22	0	0	0	0	0	5	22	DLAMT530120231208001	1	
2023	DLTRMB-34.5	DLTRMB	53040230210001	DLTRMB3450110001P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB53040230210001	2	
2023	DLTRMB-OTRA	DLTRMB	53040230210001	DLTRMB042M10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB53040230210001	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040589		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	0	0	2.5	36.5	DLABT301012023040589	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040589		0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	0	0	2.5	36.5	DLABT301012023040589	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010999		0.00	0	0	0	3	666666667	107	3333333	0	3	666666667	107	3333333	DLABT301012023010999	3
2023	DLABT	DLABT	301012023010999		0.00	0	0	0	3	666666667	107	3333333	0	3	666666667	107	3333333	DLABT301012023010999	3
2023	DLABT	DLABT	301012023010999		0.00	0	0	0	3	666666667	107	3333333	0	3	666666667	107	3333333	DLABT301012023010999	3
2023	DLSPMT-34.5	DLSPMT	301012023040086		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSPMT301012023040086	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040086		0.00	0	0	0	0	0	0	13	535	13	535	DLABT301012023040086	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023040086		0.00	0	0	0	12	465	0	0	0	0	12	465	DLABT301012023040086	1	
2023	DLTRMB-34.5	DLTRMB	301012023040086		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB301012023040086	0	
2023	DLABT	DLABT	301012023010412		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	0	0	2	17.5	DLABT301012023010412	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010412		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	0	0	2	17.5	DLABT301012023010412	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023090439	DLABTM100092-P003HO-C3ALA10	3.00	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92	DLABT301012023090439	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023090439	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012023090439	2		
2023	DLABT	DLABT	301012022121024		0.00	0	0	0	4	64	0	0	0	0	4	64	DLABT301012022121024	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020701		0.00	0	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	DLAMT301012023020701	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020701		0.00	0	0	0	2	30	0	0	0	0	2	30	DLABT301012023020701	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023050885		0.00	0	0	0	841	0	0	0	0	0	841	0	DLABT301012023050885	1	
2023	DLTRMB-34.5	DLTRMB	301012023050885		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB301012023050885	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023050885		0.00	0	0	0	0	7	256	7	256	7	256	7	DLAMT301012023050885	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040028		0.00	0	0	0	3	84	0	0	0	0	3	84	DLABT301012023040028	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020278		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	0	0	2	13.5	DLABT301012023020278	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020278		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	0	0	2	13.5	DLABT301012023020278	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040385	DLABTM100013-P000HO-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012023040385	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023040385	DLABTM100110-P003HO-C3ALA10	3.00	110	0	0	0	0	0	0	0	0	3	110	DLABT301012023040385	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	5304023030802001	DLAMT138M100102-P003HO-CASA10	0.00	0	7	102	0	0	0	0	0	0	7	102	DLAMT5304023030802001	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	5304023030802001	DLAMT345100004-P000HO-CASC266	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	DLAMT5304023030802001	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022091153		0.00	0	0	0	0	0	4	111	4	111	4	111	DLAMT301012022091153	1	
2023	DLSPMT-34.5	DLSPMT	301012022091153		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSPMT301012022091153	1	
2023	DLTRMB-34.5	DLTRMB	301012022120767		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB301012022120767	1	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120767		0.00	0	0	0	0	0	8.5	425	8.5	425	8.5	425	DLAMT301012022120767	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120767		0.00	0	0	0	0	0	8.5	425	8.5	425	8.5	425	DLAMT301012022120767	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022120767		0.00	0	0	0	0	16	388	0	0	0	16	388	DLABT301012022120767	1	
2023	DLTRMB-34.5	DLTRMB	301012022120767		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLTRMB301012022120767	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010111		0.00	0	0	0	3.5	75	0	0	0	0	3.5	75	DLABT301012023010111	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010111		0.00	0	0	0	3.5	75	0	0	0	0	3.5	75	DLABT301012023010111	1	
2023	DLABT	DLABT	53040230801001	DLABTM100058-P000HO-C3ALA10	0.00	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58	DLABT53040230801001	1		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	53040230801001	DLAMT138M100177-P000HO-CASA10	0.00	0	0	0	771	0	0	0	0	0	771	DLAMT53040230801001	1		
2023	DLABT	DLABT	53040230801001	DLABTM100025-P000HO-C3ALA002	25.00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	DLABT53040230801001	3	
2023	DLABT	DLABT	53040230801001	DLABTM100295-P000HO-C3ALA006	205.00	205	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	DLABT53040230801001	3	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	53040230801001	DLAMT138T100011-P000HO-CASC266	0.00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	DLAMT53040230801001	2	
2023	DLABT	DLABT	53040230401002	DLABTM100034-P000HO-C3ALA40	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	DLABT53040230401002	0	





2023	DLABT	DLABT	301012022091011	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012022091011	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022091011	0.00	0	0	0	0	0	11	557	11	557	DLAMT301012022091011	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022091011	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022091011	1
2023	DLABT	DLABT	301012022091011	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012022091011	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	129.3333333	8582	129.3333333	8582	DLAMT301012019080470	3
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	129.3333333	8582	129.3333333	8582	DLAMT301012019080470	3
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012019080470	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	129.3333333	8582	129.3333333	8582	DLAMT301012019080470	3
2023	DEQDM	DEQDM	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012019080470	2
2023	DEQDM	DEQDM	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012019080470	2
2023	DLABT	DLABT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012019080470	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012019080470	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012019080470	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010735	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012023010735	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010735	0.00	0	0	0	3.5	60.5	0	0	3.5	60.5	DLABT301012023010735	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061139	0.00	0	0	0	3	32	0	0	3	32	DLABT301012023061139	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061139	0.00	0	0	0	3	32	0	0	3	32	DLABT301012023061139	2
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-MED-2023-3	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010230610003	2
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530120230610003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010230610003	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120076	0.00	0	0	0	4	94	0	0	4	94	DLABT301012022120076	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040723	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023040723	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040723	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023040723	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051177	0.00	0	0	0	1.5	10	0	0	1.5	10	DLABT301012023051177	2
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023051177	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023051177	1
2023	DLABT	DLABT	301012023051177	0.00	0	0	0	1.5	10	0	0	1.5	10	DLABT301012023051177	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023051177	0.00	0	0	0	0	0	1	45	1	45	DLAMT301012023051177	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031040	0.00	0	0	0	4.5	83.5	0	0	4.5	83.5	DLABT301012023031040	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031040	0.00	0	0	0	4.5	83.5	0	0	4.5	83.5	DLABT301012023031040	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020036	0.00	0	0	0	3	66	0	0	3	66	DLABT301012023020036	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020036	0.00	0	0	0	3	66	0	0	3	66	DLABT301012023020036	2
2023	DLABT	DLABT	530420230101002	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30420230101002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230101002	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30420230101002	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230101002	0.00	0	0	64	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420230101002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030714	0.00	0	0	0	2.5	30.5	0	0	2.5	30.5	DLABT301012023030714	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030714	0.00	0	0	0	2.5	30.5	0	0	2.5	30.5	DLABT301012023030714	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070345	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023070345	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070345	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023070345	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230607003	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420230607003	2
2023	DLABT	DLABT	530420230607003	0.00	0	0	143	0	0	0	0	0	0	DLABT30420230607003	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230607003	0.00	227	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT30420230607003	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012015030346	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012015030346	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012015030346	0.00	0	1	55	0	0	0	0	1	55	DLAMT301012015030346	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012015030346	0.00	0	12	921	0	0	0	0	12	921	DLAMT301012015030346	2
2023	DLABT	DLABT	301012015030346	18.00	1429	0	0	0	0	0	0	18	1429	DLABT301012015030346	1
2023	DLABT	DLABT	301012023071187	1.00	36	0	0	0	0	0	0	1	36	DLABT301012023071187	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071187	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023071187	2
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-11	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-MED-2023-11	1
2023	DLABT	DLABT	530120230907002	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30120230907002	2
2023	DLABT	DLABT	530120230907002	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30120230907002	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230907002	0.00	0	0	275	0	0	0	0	0	275	DLAMT30120230907002	2
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530120230907002	0.00	0	0	232	0	0	0	0	0	232	DLAMT30120230907002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050696	0.00	0	0	0	49	1506	0	0	49	1506	DLABT301012023050696	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023050696	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050696	1
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023050696	0.00	0	0	0	0	8	230	8	230	8	DLAMT301012023050696	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023050696	0.00	0	0	0	0	8	230	8	230	8	DLAMT301012023050696	2
2023	DLABT	DLABT	530420230802003	0.00	0	8	0	0	0	0	0	8	0	DLAMT30420230802003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070067	0.00	0	0	3.5	70	0	0	3.5	70	0	DLABT301012023070067	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070067	0.00	0	0	3.5	70	0	0	3.5	70	0	DLABT301012023070067	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230810002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230810002	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230810002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30420230810002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051173	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023051173	2
2023	DLABT	DLABT	301012023051173	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023051173	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050906	0.00	0	0	4	41	0	0	4	41	0	DLABT301012023050906	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050906	0.00	0	0	4	41	0	0	4	41	0	DLABT301012023050906	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040586	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT301012023040586	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040586	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023040586	2
2023	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2023-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC-EC-AT-2023-7	1
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-5	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT-EC-AC-2023-5	1
2023	DLABT	DLABT	301012023071082	0.00	0	0	0	2	14.5	0	0	2	14.5	DLABT301012023071082	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071082	0.00	0	0	0	2	14.5	0	0	2	14.5	DLABT301012023071082	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020037	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023020037	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020037	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023020037	2
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-6	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT-EC-AC-2023-6	1





2023	DLABT	DLABT	301012023050854		0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT301012023050854	1
2023	DTMRB-13.8	DTMRB	301012023050854		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTMRB301012023050854	1
2023	DLABT	DLABT	530120231101001	DLABTM100033-P000HO-C3ALA4/I	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301020231101001	4
2023	DLABT	DLABT	530120231101001	DLABTM100069-P000HO-C3ALA/I	0.00	69	0	0	0	0	0	0	0	69	DLABT301020231101001	4
2023	DLABT	DLABT	530120231101001	DLABTM100308-P000HO-C3ALA002	0.00	308	0	0	0	0	0	0	0	308	DLABT301020231101001	4
2023	DLABT	DLABT	530120231101001	DLABTM100160-P000HO-C3ALA006	0.00	160	0	0	0	0	0	0	0	160	DLABT301020231101001	4
2023	DLABT-13.8	DLABT	530120231101001	DLABTM138M100647-P000HO-CASA1/I	0.00	0	0	647	0	0	0	0	0	647	DLABT301020231101001	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120689		0.00	0	0	0	3.5	70	0	0	3.5	70	DLABT301012022120689	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120689		0.00	0	0	0	3.5	70	0	0	3.5	70	DLABT301012022120689	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071183	DLABTM100099-P003HO-C3ALA002	3.00	99	0	0	0	0	0	3	0	99	DLABT301012023071183	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071183	DLABTM100007-P000HO-C3ALA006	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT301012023071183	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040869		0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012023040869	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040869		0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012023040869	2
2023	DLABT-13.8	DLABT	301012022120861		0.00	0	0	0	0	0	49	0	0	49	DLABT301012022120861	1
2023	DTMRB-13.8	DTMRB	301012023020744		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTMRB301012023020744	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020744		0.00	0	0	0	2.5	26	0	0	2.5	26	DLABT301012023020744	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020744		0.00	0	0	0	2.5	26	0	0	2.5	26	DLABT301012023020744	2
2023	DLABT-13.8	DLABT	301012023020744		0.00	0	0	0	0	0	9	423	9	423	DLABT301012023020744	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120461		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022120461	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080448		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023080448	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080448		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023080448	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020639	DLABTM100009-P001HO-C3ALA006	1.00	9	0	0	0	0	0	0	1	9	DLABT301012023020639	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020639	DLABTM100072-P000HO-C3ALA002	0.00	72	0	0	0	0	0	0	0	72	DLABT301012023020639	2
2023	DLABT	DLABT	530420230401001	DLABTM100003-P000HO-C3ALA0/I	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT301020230401001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080187		0.00	0	0	0	2	23	0	0	2	23	DLABT301012023080187	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080187		0.00	0	0	0	2	23	0	0	2	23	DLABT301012023080187	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061402		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023061402	2
2023	DLABT	DLABT	301012023061402		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023061402	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030475		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012023030475	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030475		0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012023030475	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031278		0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012023031278	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031278		0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012023031278	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031175		0.00	0	0	0	2.5	55	0	0	2.5	55	DLABT301012023031175	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031175		0.00	0	0	0	2.5	55	0	0	2.5	55	DLABT301012023031175	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020752		0.00	0	0	0	1.5	12	0	0	1.5	12	DLABT301012023020752	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020752		0.00	0	0	0	1.5	12	0	0	1.5	12	DLABT301012023020752	2
2023	DLABT-13.8	DLABT	530420230508002	DLABTM138M100021-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	21	0	0	0	0	2	21	DLABT301020230508002	2
2023	DLABT-13.8	DLABT	530420230508002	DLABTM138M100021-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	21	0	0	0	0	2	21	DLABT301020230508002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230508002	DLABTM100173-P015HO-C3ALA006	15.00	173	0	0	0	0	0	0	15	173	DLABT301020230508002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230508002	DLABTM100161-P014HO-C3ALA002	14.00	161	0	0	0	0	0	0	14	161	DLABT301020230508002	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010284		0.00	0	0	0	2	27	0	0	2	27	DLABT301012023010284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010284		0.00	0	0	0	2	27	0	0	2	27	DLABT301012023010284	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070167		0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023070167	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070167		0.00	0	0	0	2	16.5	0	0	2	16.5	DLABT301012023070167	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031276		0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012023031276	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031276		0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012023031276	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030808		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023030808	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030808		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023030808	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060770		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012023060770	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060770		0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012023060770	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010996		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023010996	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010996		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023010996	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020754		0.00	0	0	0	4	61	0	0	4	61	DLABT301012023020754	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020754		0.00	0	0	0	4	61	0	0	4	61	DLABT301012023020754	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081129		0.00	0	0	0	1.5	22	0	0	1.5	22	DLABT301012023081129	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081129		0.00	0	0	0	1.5	22	0	0	1.5	22	DLABT301012023081129	2
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-17	CMEDITMTT007	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-17	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040536		0.00	0	0	0	3.5	76.5	0	0	3.5	76.5	DLABT301012023040536	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040536		0.00	0	0	0	3.5	76.5	0	0	3.5	76.5	DLABT301012023040536	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040809		0.00	0	0	0	3.5	50	0	0	3.5	50	DLABT301012023040809	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040809		0.00	0	0	0	3.5	50	0	0	3.5	50	DLABT301012023040809	2
2023	DLABT	DLABT	530420230208002	DLABTM100080-P012HO-C3ALA006	12.00	80	0	0	0	0	0	0	12	80	DLABT301020230208002	2
2023	DLABT	DLABT	530420230208002	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/I	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT301020230208002	2
2023	DLABT-34.5	DLABT	530420230208002	DLABTM345M100011-P002HO-CASA1/I	0.00	0	2	11	0	0	0	0	2	11	DLABT301020230208002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020280		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023020280	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020280		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023020280	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030827		0.00	0	0	0	3	22.5	0	0	3	22.5	DLABT301012023030827	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030827		0.00	0	0	0	3	22.5	0	0	3	22.5	DLABT301012023030827	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040775		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023040775	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040775		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023040775	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120684		0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012022120684	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120684		0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012022120684	2
2023	DLABT	DLABT	530420231101003	DLABTM100547-P000HO-C3ALA006	0.00	547	0	0	0	0	0	0	0	547	DLABT30420231101003	5





2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231101003	DLAMT138T100176-P00HO-CASC266	0.00	0	0	176	0	0	0	0	0	176	DLAMT530420231101003	3
2023	DLABT	DLABT	530420231101003	DLABTM100564-P00HO-C3ALA002	0.00	564	0	0	0	0	0	0	0	564	DLABT530420231101003	5
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231101003	DLAMT138M100119-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	110	0	0	0	0	0	110	DLAMT530420231101003	3
2023	DLABT	DLABT	530420231101003	DLABTM100008-P00HO-C3ALA4/0	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT530420231101003	5
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231101003	DLAMT138T100066-P00HO-CASC477	0.00	0	0	66	0	0	0	0	0	66	DLAMT530420231101003	3
2023	DLABT	DLABT	530420231101003	DLABTM100079-P00HO-CALA336	0.00	79	0	0	0	0	0	0	0	79	DLABT530420231101003	5
2023	DLABT	DLABT	530420231101003	DLABTM100132-P00HO-C3ALA1/0	0.00	132	0	0	0	0	0	0	0	132	DLABT530420231101003	5
2023	DLABT	DLABT	530120230902002	DLABTM100017-P001HO-C3ALA1/0	1.00	17	0	0	0	0	0	0	1	17	DLABT530120230902002	1
2023	DLABT	DLABT	3010120230200864		0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT3010120230200864	2
2023	DLABT	DLABT	3010120230200864		0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	DLABT3010120230200864	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090309	DLABTM100164-P004HO-C3ALA1/0	4.00	164	0	0	0	0	0	0	4	164	DLABT301012023090309	2
2023	DLABT	DLABT	301012023090309	DLABTM100021-P00HO-C3ALA006	0.00	21	0	0	0	0	0	0	0	21	DLABT301012023090309	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040802		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023040802	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040802		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023040802	2
2023	DLABT	DLABT	530420230310003	DLABTM100002-P00HO-C3ALA1/0	0.00	2	0	0	0	0	0	0	2	2	DLABT530420230310003	1
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230310003	DTRMB042M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230310003	3
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230310003	DTRMB042M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230310003	3
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230310003	DTRMB345M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230310003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030700	DLAMT345T100050-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	50	0	0	0	0	1	50	DLAMT301012023030700	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040368		0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023040368	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040368		0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012023040368	2
2023	DLABT	DLABT	530420230101003	DLABTM100040-P004HO-C3ALA1/0	4.00	40	0	0	0	0	0	0	4	40	DLABT530420230101003	3
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230101003	DLAMT138M100053-P005HO-CASA1/0	0.00	0	5	53	0	0	0	0	5	53	DLAMT530420230101003	1
2023	DLABT	DLABT	530420230101003	DLABTM100063-P006HO-C3ALA002	6.00	63	0	0	0	0	0	0	6	63	DLABT530420230101003	3
2023	DLABT	DLABT	530420230101003	DLABTM100132-P013HO-C3ALA006	13.00	132	0	0	0	0	0	0	13	132	DLABT530420230101003	3
2023	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2023-3	PPLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2023-3	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050926		0.00	0	0	0	3	66	0	0	3	66	DLABT301012023050926	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050926		0.00	0	0	0	3	66	0	0	3	66	DLABT301012023050926	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080285	DLSBTM100025-ZB0150B02-C3ALA002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023080285	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080285	DLABTM100048-P00HO-C3ALA1/0	0.00	48	0	0	0	0	0	0	0	48	DLABT301012023080285	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080285	DLSBTM100025-ZB0150B02-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023080285	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023040205		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023040205	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023040205		0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012023040205	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530320230708003	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT530320230708003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023080872		0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012023080872	1
2023	DLABT	DLABT	301012022091334		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012022091334	2
2023	DLABT	DLABT	301012022091334		0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012022091334	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022091334		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022091334	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022091334		0.00	0	0	0	0	0	9	477	9	477	DLAMT301012022091334	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-9	CMEDIMBSN0778	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-9	1
2023	DLABT	DLABT	301012023100886		0.00	0	0	0	0	19	0	0	0	19	DLABT301012023100886	2
2023	DLABT	DLABT	301012023100886		0.00	0	0	0	0	19	0	0	0	19	DLABT301012023100886	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031290		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023031290	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031290		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023031290	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060325		0.00	0	0	0	2.5	17	0	0	2.5	17	DLABT301012023060325	2
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023060325		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023060325	1
2023	DLABT	DLABT	301012023060325		0.00	0	0	0	2.5	17	0	0	2.5	17	DLABT301012023060325	2
2023	DLABT	DLABT	530420230510003	DLABTM100003-P00HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	3	DLABT530420230510003	1
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230510003	DTRMB345M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230510003	3
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230510003	DTRMB066M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230510003	3
2023	DLABT-13.8	DLABT	530420230510003	DTRMB138M10050FP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230510003	3
2023	DLABT	DLABT	301012022120986		0.00	0	0	0	2.5	39.5	0	0	2.5	39.5	DLABT301012022120986	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022120986		0.00	0	0	0	0	0	3	79	3	79	DLAMT301012022120986	1
2023	DLABT	DLABT	301012022120986		0.00	0	0	0	2.5	39.5	0	0	2.5	39.5	DLABT301012022120986	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010660		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023010660	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010660		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023010660	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050434		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023050434	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050434		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023050434	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080976	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	22.5	0	0	1	22.5	DLABT301012023080976	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080976	DLABTM100050-P00HO-C3ALA002	0.00	50	0	0	0	22.5	0	0	0	50	DLABT301012023080976	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071197		0.00	0	0	0	0.5	62.5	0	0	0.5	62.5	DLABT301012023071197	2
2023	DLABT	DLABT	301012023071197		0.00	0	0	0	0.5	62.5	0	0	0.5	62.5	DLABT301012023071197	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060047		0.00	0	0	0	6	120	0	0	6	120	DLABT301012023060047	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060047		0.00	0	0	0	6	120	0	0	6	120	DLABT301012023060047	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050569		0.00	0	0	0	4	75	0	0	4	75	DLABT301012023050569	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050569		0.00	0	0	0	4	75	0	0	4	75	DLABT301012023050569	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110951		0.00	0	0	0	3	33	0	0	3	33	DLABT301012022110951	1
2023	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2023-7	CMEDIMBSN0999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2023-7	1
2023	DLABT	DLABT	301012023070476		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023070476	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070476		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023070476	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030477		0.00	0	0	0	1.5	7.5	0	0	1.5	7.5	DLABT301012023030477	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030477		0.00	0	0	0	1.5	7.5	0	0	1.5	7.5	DLABT301012023030477	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030477		0.00	0	0	0	0	0	2	15	2	15	DLAMT301012023030477	1





2023	DTRMB-13.8	DTRMB	530420230410001	DTRMB138M10075H003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230410001	3
2023	DTRMB-34.5	DTRMB	530420230410001	DTRMB345M10010H001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230410001	3
2023	DTRMB-OTRA	DTRMB	530420230410001	DTRMB042M10025H001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB530420230410001	3
2023	PECCO	PECCO	EC-SIS-2023-5	PECCO00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PECCOEC-SIS-2023-5	1
2023	DLABT	DLABT	530420230508003	DLABTM100033-P012HO-C3ALA006	12.00	33	0	0	0	0	0	0	12	33	DLABT530420230508003	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022050820		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012022050820	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022050820		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012022050820	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230505283		0.00	0	0	0	5	57	0	0	5	57	DLABT3010120230505283	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230606803	DLABTM100155-P004HO-C3ALA006	4.00	155	0	0	0	0	0	0	4	155	DLABT530420230606803	4	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230606803	DLAMT138M100804-P019HO-CASA1/0	0.00	0	19	804	0	0	0	0	19	804	DLAMT530420230606803	1	
2023	DLABT	DLABT	530420230606803	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230606803	4	
2023	DLABT	DLABT	530420230606803	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230606803	4	
2023	DLABT	DLABT	530420230606803	DLABTM100080-P002HO-C3ALA002	2.00	80	0	0	2	0	0	0	2	80	DLABT530420230606803	4	
2023	DLABT	DLABT	301012023050898		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023050898	1	
2023	PECCO	PECCO	EC-SIS-2023-18	PECCO00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PECCOEC-SIS-2023-18	1
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-2	DACBTAM3ALA00699999080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTAC-AC-2023-2	1
2023	DLST	DLST	530120230507003	DLSTT100005-ZB0320B02-C4ALA4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST530120230507003	2
2023	DLST	DLST	530120230507003	DLSTT100006-ZB0320B02-C4ALC5/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST530120230507003	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060314		0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023060314	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023050898		0.00	0	0	0	3	56.5	0	0	3	56.5	DLABT301012023050898	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050898		0.00	0	0	0	3	56.5	0	0	3	56.5	DLABT301012023050898	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070157		0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023070157	1	
2023	DLABT	DLABT	3010120230840731		0.00	0	0	0	3	7	0	0	3	7	DLABT3010120230840731	2	
2023	DLABT	DLABT	3010120230840731		0.00	0	0	0	3	7	0	0	3	7	DLABT3010120230840731	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020548		0.00	0	0	0	2	23	0	0	2	23	DLABT301012023020548	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020548		0.00	0	0	0	2	23	0	0	2	23	DLABT301012023020548	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023081023		0.00	0	0	0	3.5	69	0	0	3.5	69	DLABT301012023081023	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023081023		0.00	0	0	0	3.5	69	0	0	3.5	69	DLABT301012023081023	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031177		0.00	0	0	0	2.5	48.5	0	0	2.5	48.5	DLABT301012023031177	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023031177		0.00	0	0	0	2.5	48.5	0	0	2.5	48.5	DLABT301012023031177	2	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230307003	DLAMT345M100243-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	243	0	0	0	0	0	243	DLAMT530420230307003	1	
2023	PFLIN	PFLIN	EC-SIS-2023-11	PFLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PFLINEC-SIS-2023-11	2
2023	DLABT	DLABT	301012023080406	DLABTM100162-P003HO-C3ALA1/0	3.00	162	0	0	0	0	0	0	3	162	DLABT301012023080406	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023080406	DLABTM100009-P003HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012023080406	4	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022090108		0.00	0	0	0	0	0	11	500	11	500	DLAMT301012022090108	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022090108		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012022090108	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023040387		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012023040387	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040387		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012023040387	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023040579		0.00	0	0	0	5	115	0	0	5	115	DLABT301012023040579	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023070158		0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023070158	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023070158		0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023070158	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010235		0.00	0	0	0	3	12	0	0	3	12	DLABT301012023010235	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023010235		0.00	0	0	0	3	12	0	0	3	12	DLABT301012023010235	2	
2023	DLST	DLST	530120230601003	DLSTM100009-ZB0150B02-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST530120230601003	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230601003	DLAMT138M100044-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	44	0	0	0	0	0	44	DLAMT530120230601003	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023011046		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023011046	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023011046		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023011046	2	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023010831		0.00	0	0	0	0	0	2	18	2	18	DLAMT301012023010831	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023010831		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012023010831	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020897		0.00	0	0	0	3	36.5	0	0	3	36.5	DLABT301012023020897	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020897		0.00	0	0	0	3	36.5	0	0	3	36.5	DLABT301012023020897	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020748		0.00	0	0	0	3	19.5	0	0	3	19.5	DLABT301012023020748	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023020748		0.00	0	0	0	3	19.5	0	0	3	19.5	DLABT301012023020748	2	
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-3	AINAP5999A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2023-3	1
2023	DLABT	DLABT	301012023050152	DLABTM100008-P000HO-C3ALA006	0.00	8	0	0	0	0	0	0	0	8	DLABT301012023050152	2	
2023	DLABT	DLABT	301012023050152	DLABTM100227-P004HO-C3ALA1/0	4.00	227	0	0	0	0	0	0	4	227	DLABT301012023050152	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230208003	DLABTM100330-P013HO-C3ALA002	13.00	330	0	0	0	0	0	0	13	330	DLABT530420230208003	4	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230208003	DLAMT138M100028-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	28	0	0	0	0	1	28	DLAMT530420230208003	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230208003	DLABTM100053-P002HO-C3ALA1/0	2.00	55	0	0	0	0	0	0	2	55	DLABT530420230208003	4	
2023	DLABT	DLABT	530420230208003	DLABTM100253-P010HO-C3ALA006	10.00	253	0	0	0	0	0	0	10	253	DLABT530420230208003	4	
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	530420230208003	DLAMT345M100001-P000HO-CASC266	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DLAMT530420230208003	2	
2023	DLABT	DLABT	530420230208003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420230208003	4	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020640		0.00	0	0	0	0	0	2	35	2	35	DLAMT301012023020640	1	
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023020640		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020640	1
2023	DACBT	DACBT	EC-AC-2023-4	DACBTAM3ALA00699999080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTAC-AC-2023-4	1
2023	PFLIN	PFLIN	EC-SIS-2023-1	PFLINAI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PFLINEC-SIS-2023-1	1
2023	AINAP	AINAP	EC-APP-2023-4	AINAP5333A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2023-4	1
2023	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023100345		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100345	1
2023	DLABT	DLABT	301012023100345		0.00	0	0	0	4	18	0	0	4	18	DLABT301012023100345	1	
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023100345		0.00	0	0	0	0	0	1	18	1	18	DLAMT301012023100345	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022020500		0.00	0	0	0	3	30.5	0	0	3	30.5	DLABT301012022020500	2	
2023	DLABT	DLABT	301012022020500		0.00	0	0	0	3	30.5	0	0	3	30.5	DLABT301012022020500	2	



[illegible]

[illegible]



2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023061213	0.00	0	0	0	0	0	4	166	4	166	DLAMT301012023061213	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020547	0.00	0	0	0	1.5	15	0	0	1.5	15	DLABT301012023020547	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020547	0.00	0	0	0	1.5	15	0	0	1.5	15	DLABT301012023020547	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120151	0.00	0	0	0	3	48.5	0	0	3	48.5	DLABT301012022120151	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120151	0.00	0	0	0	3	48.5	0	0	3	48.5	DLABT301012022120151	2
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012022100965	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012022100965	1
2023	DLABT	DLABT	301012022100965	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012022100965	1
2023	DLABT	DLABT	301012023030143	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023030143	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030143	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023030143	2
2023	DLABT	DLABT	30101202303010247	0.00	0	0	0	3.5	41	0	0	3.5	41	DLABT30101202303010247	2
2023	DLABT	DLABT	30101202303010247	0.00	0	0	0	3.5	41	0	0	3.5	41	DLABT30101202303010247	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030181	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023030181	2
2023	DLABT	DLABT	301012023030181	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023030181	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420230968002	0.00	0	6	26	0	0	0	0	6	26	DLAMT530420230968002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023020207	0.00	0	0	0	3.5	45.5	0	0	3.5	45.5	DLABT301012023020207	2
2023	DLABT	DLABT	301012023020207	0.00	0	0	0	3.5	45.5	0	0	3.5	45.5	DLABT301012023020207	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011050	0.00	0	0	0	2.5	21.5	0	0	2.5	21.5	DLABT301012023011050	2
2023	DLABT	DLABT	301012023011050	0.00	0	0	0	2.5	21.5	0	0	2.5	21.5	DLABT301012023011050	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111017	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012022111017	2
2023	DLABT	DLABT	301012022111017	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012022111017	2
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	530420230431002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530420230431002	1
2023	DLABT	DLABT	530420231201003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT530420231201003	4
2023	DLABT	DLABT	530420231201003	0.00	314	0	0	0	0	0	0	0	314	DLABT530420231201003	4
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231201003	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT530420231201003	2
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530420231201003	0.00	0	0	528	0	0	0	0	0	528	DLAMT530420231201003	2
2023	DLABT	DLABT	530420231201003	0.00	14	0	0	0	0	0	0	0	14	DLABT530420231201003	4
2023	DLABT	DLABT	530420231201003	0.00	690	0	0	0	0	0	0	0	690	DLABT530420231201003	4
2023	DLABT	DLABT	301012023060838	0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	2	11.5	DLABT301012023060838	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060838	0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	2	11.5	DLABT301012023060838	2
2023	DLABT	DLABT	301012023081276	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023081276	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060043	0.00	0	0	0	3.5	59	0	0	3.5	59	DLABT301012023060043	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060043	0.00	0	0	0	3.5	59	0	0	3.5	59	DLABT301012023060043	2
2023	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2023-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYM-EC-MOB-2023-1	1
2023	DLABT	DLABT	301012023060683	0.00	0	0	0	3	14	0	0	3	14	DLABT301012023060683	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060683	0.00	0	0	0	3	14	0	0	3	14	DLABT301012023060683	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040948	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040948	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040948	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023040948	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010745	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023010745	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010745	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023010745	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070760	0.00	78	0	0	0	0	0	0	78	0	DLABT301012023070760	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070760	0.00	8	0	0	0	0	0	0	8	0	DLABT301012023070760	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010645	0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023010645	2
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023010645	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023010645	1
2023	DLABT	DLABT	301012023010645	0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012023010645	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060045	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023060045	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060045	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023060045	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010092	0.00	0	0	0	3.5	100	0	0	3.5	100	DLABT301012023010092	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010092	0.00	0	0	0	3.5	100	0	0	3.5	100	DLABT301012023010092	2
2023	DLABT	DLABT	530120230968003	1.00	50	0	0	0	0	0	0	1	50	DLABT530120230968003	1
2023	DLABT	DLABT	301012023060766	0.00	0	0	0	3	38	0	0	3	38	DLABT301012023060766	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060766	0.00	0	0	0	3	38	0	0	3	38	DLABT301012023060766	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070772	0.00	0	0	0	2.5	39	0	0	2.5	39	DLABT301012023070772	2
2023	DLABT	DLABT	301012023070772	0.00	0	0	0	2.5	39	0	0	2.5	39	DLABT301012023070772	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040813	0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	3	27.5	DLABT301012023040813	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040813	0.00	0	0	0	3	27.5	0	0	3	27.5	DLABT301012023040813	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010032	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023010032	2
2023	DLABT	DLABT	301012023010032	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023010032	2
2023	DLABT	DLABT	301012023050498	1.00	20	0	0	0	0	0	0	1	20	DLABT301012023050498	1
2023	DIRMB-13.8	DIRMB	301012023050498	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023050498	1
2023	DIRMB-34.5	DIRMB	530120230510001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB530120230510001	1
2023	DLABT	DLABT	301012023031157	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023031157	2
2023	DLABT	DLABT	301012023031157	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023031157	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060474	0.00	0	0	0	2.5	43	0	0	2.5	43	DLABT301012023060474	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060474	0.00	0	0	0	2.5	43	0	0	2.5	43	DLABT301012023060474	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060154	0.00	0	0	0	2.5	43.5	0	0	2.5	43.5	DLABT301012023060154	2
2023	DLABT	DLABT	301012023060154	0.00	0	0	0	2.5	43.5	0	0	2.5	43.5	DLABT301012023060154	2
2023	DLST	DLST	530120230408002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST530120230408002	1
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230408002	0.00	0	1	11	0	0	0	0	1	11	DLAMT530120230408002	1
2023	DLABT	DLABT	301012023040034	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012023040034	2
2023	DLABT	DLABT	301012023040034	0.00	237	0	0	0	0	0	0	5	237	DLABT301012023040034	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110843	0.00	0	0	0	3.5	92	0	0	3.5	92	DLABT301012022110843	2
2023	DLABT	DLABT	301012022110843	0.00	0	0	0	3.5	92	0	0	3.5	92	DLABT301012022110843	2
2023	DLABT	DLABT	301012022120319	0.00	0	0	0	4.5	136	0	0	4.5	136	DLABT301012022120319	2





2023	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022120319		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022120319	1	
2023	DLABT	DLABT	301012022120319		0.00	0	0	0	4.5	136	0	0	4.5	136	DLABT301012022120319	1	136	DLABT301012022120319	2
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012022120319		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022120319	1	
2023	DLABT	DLABT	301012023020896		0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	2	15	DLABT301012023020896	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023020896		0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	2	15	DLABT301012023020896	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023010829		0.00	0	0	0	0	37	0	0	0	37	DLABT301012023010829	2			
2023	DLABT	DLABT	530120230908001	DLABT1100116-P00H0-C3ALA006	8.00	116	0	0	0	0	0	0	0	8	116	DLABT3010230908001	4		
2023	DLABT	DLABT	530120230908001	DLABT1100132-P00H0-C3ALA002	9.00	132	0	0	0	0	0	0	0	9	132	DLABT3010230908001	4		
2023	DLABT	DLABT	530120230908001	DLABT1100008-P00H0-C3ALA006	1.00	8	0	0	0	0	0	0	0	1	8	DLABT3010230908001	4		
2023	DLABT	DLABT	530120230908001	DLABT1100028-P00ZHO-C3ALA110	2.00	28	0	0	0	0	0	0	0	2	28	DLABT3010230908001	4		
2023	DLAMT-13.8	DLAMT	530120230908001	DLAMT138M100022-P00H0-CASA110	0.00	0	0	0	22	0	0	0	0	2	22	DLABT3010230908001	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023040486		0.00	0	0	0	2	12	0	0	0	2	12	DLABT301023040486	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023040486		0.00	0	0	0	2	12	0	0	0	2	12	DLABT301023040486	2		
2023	DLABT	DLABT	301012022120158		0.00	0	0	0	3	32	0	0	0	3	32	DLABT3010222120158	1		
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	530120230710003	OTRMB04ZM110050P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB530120230710003	1		
2023	DLABT	DLABT	530120230710003		0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DLABT530120230710003	1		
2023	DLABT	DLABT	301012022120395		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022120395	1		
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120395		0.00	0	0	0	0	0	0	11	387	11	387	DLAMT3010222120395	1		
2023	DLABT	DLABT	301012022120395		0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	2	15	DLABT301012022120395	1		
2023	DLABT	DLABT	530420231001003	DLABT1100022-P00ZHO-C3ALA006	2.00	22	0	0	0	0	0	0	0	2	22	DLAMT530420231001003	3		
2023	DLABT-13.8	DLABT	530420231001003	DLAMT138M100022-P00H0-CASA110	0.00	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222	DLAMT530420231001003	2		
2023	DLABT	DLABT	530420231001003	DLABT1100027-P00H0-C3ALA002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT530420231001003	3			
2023	DLABT	DLABT	530420231001003	DLABT1100039-P00H0-C3ALA110	0.00	39	0	0	0	0	0	0	0	39	DLABT530420231001003	3			
2023	DLABT-34.5	DLAMT	530420231001003	DLAMT13451100011-P00H0-CASC477	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	DLAMT530420231001003	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023041021		0.00	0	0	0	4	60	0	0	0	4	60	DLABT301023041021	1		
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023041021		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023041021	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023041143		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	DLABT301023041143	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023041143		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	DLABT301023041143	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023010188		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	0	3	50.5	DLABT301023010188	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023010188		0.00	0	0	0	3	50.5	0	0	0	3	50.5	DLABT301023010188	2		
2023	DLABT	DLABT	301012022080995		0.00	0	0	0	1.5	9.5	0	0	1.5	9.5	DLABT301022080995	1			
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012022080995		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB3010222080995	1		
2023	DLABT-34.5	DLABT	301012022080995		0.00	0	0	0	1.5	9.5	0	0	1.5	9.5	DLABT3010222080995	1			
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023070217		0.00	0	0	0	0	0	5	232	5	232	DLAMT301012023070217	1			
2023	DLABT	DLABT	301012023070217		0.00	0	0	0	18	705	0	0	18	705	DLABT301012023070217	1			
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023070217		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023070217	1		
2023	DLABT-13.8	DLABT	301012023051172		0.00	0	0	0	0	0	2	105	2	105	DLABT301012023051172	1			
2023	DLABT	DLABT	301012023051172		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023051172	1		
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023051172		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023051172	2		
2023	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023051172		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023051172	2		
2023	DLABT	DLABT	301012023010034		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023010034	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023010034		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023010034	2			
2023	CHEDI	CHEDI	EC-MED-2023-5	CHEMIDRMSN0999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHEDEC-MED-2023-5	1		
2023	DLABT	DLABT	53012023040364		0.00	45	0	0	2.5	45	0	2.5	45	45	DLABT301023040364	2			
2023	DLABT	DLABT	53012023040364		0.00	0	0	0	2.5	45	0	2.5	45	45	DLABT301023040364	2			
2023	DLABT	DLABT	530120230208001	DLABT1100011-P00H0-C3ALA006	6.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT3010230208001	1			
2023	DLABT	DLABT	301012022121000		0.00	0	0	0	19	528	0	0	19	528	DLABT3010222121000	2			
2023	OTRMB-34.5	OTRMB	301012022121000		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022121000	2		
2023	DLABT-34.5	DLAMT	301012022121000		0.00	0	0	0	0	0	13	479	13	479	DLAMT301012022121000	1			
2023	DLABT-34.5	DLAMT	301012022121000		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022121000	1		
2023	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020545		0.00	0	0	0	0	0	2	2	0	2	DLAMT301012023020545	1			
2023	DLABT	DLABT	301012023080620	DLABT1100083-P00ZHO-C3ALA110	2.00	83	0	0	0	0	0	0	2	83	DLABT301023080620	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023080620	DLABT1100013-P00H0-C3ALA006	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301023080620	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023040684		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	37.5	DLABT301023040684	1			
2023	DLABT	DLABT	301012023040684		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	2.5	37.5	37.5	DLABT301023040684	1			
2023	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2023-3	DEQDMSR0001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDEPEC-AT-2023-3	1		
2023	DLABT	DLABT	301012023090103		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012023090103	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023090103		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012023090103	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023036621		0.00	0	0	0	2.5	50	0	2.5	50	50	DLABT301012023036621	1			
2023	DLABT	DLABT	301012023036621		0.00	0	0	0	2.5	50	0	2.5	50	50	DLABT301012023036621	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023020078		0.00	0	0	0	2.5	36	0	2.5	36	36	DLABT301012023020078	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023020078		0.00	0	0	0	2.5	36	0	2.5	36	36	DLABT301012023020078	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023020809		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023020809	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023020809		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023020809	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023040033		0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012023040033	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023040033		0.00	16	0	0	0	0	0	0	16	16	DLABT301012023040033	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023040920		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023040920	2			
2023	DLABT	DLABT	301012023040920		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023040920	2			
2023	DLABT	DLABT	301012022120685		0.00	0	0	0	5	181.5	0	0	5	181.5	DLABT301012022120685	1			
2023	DLABT	DLABT	301012022120685		0.00	0	0	0	5	181.5	0	0	5	181.5	DLABT301012022120685	1			
2023	DLABT	DLABT	301012022120887		0.00	0	0	0	4	27	0	0	4	27	DLABT301012022120887	1			
2023	OTRMB-OTRA	OTRMB	301012024040335		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024040335	1		
2023	DLABT	DLABT	301012024040335		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040335	1		



2024	DLABT	DLABT	301012024040335		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040335	2
2024	DLABT	DLABT	540420240801001	DLABTM106769-P00HO-C3ALA006	0.00	6769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240801001	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031217		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031217	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031217		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031217	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070486		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070486	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070486		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070486	2
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-05		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2024-05	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050128		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	0	0	DLABT301012024050128	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050128		0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	0	0	DLABT301012024050128	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023110648		0.00	0	0	0	0	0	7	245	7	245	DLAMT301012023110648	1		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023110648		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110648	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110648		0.00	0	0	0	13	448	0	0	13	448	DLABT301012023110648	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024030626	DLABTM100011-P002HO-C3ALA006	2.00	11	0	0	0	0	0	0	2	11	DLABT301012024030626	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024030626	DLABTT100077-P00HO-C1ALA002	0.00	77	0	0	0	0	0	0	0	77	DLABT301012024030626	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023070510		0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023070510	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024010098		0.00	0	0	0	5	127	0	0	5	127	DLABT301012024010098	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024011120	DLABTM100041-P001HO-C3ALA110	1.00	41	0	0	0	0	0	0	1	41	DLABT301012024011120	1		
2024	DLST	DLST	540420240308003	DLSTT100012-ZB0320B02-CAALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240308003	1
2024	DLABT	DLABT	540420240308003	DLABTM100003-P001HO-C3ALA110	1.00	3	0	0	0	0	0	0	1	3	DLABT540420240308003	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240308003	DLAMT138M100033-P011HO-CASA110	0.00	0	11	33	0	0	0	0	11	33	DLAMT540420240308003	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240206002	EMR050003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT540420240206002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030479	DLABTM100033-P002HO-C3ALA006	2.00	33	0	0	0	0	0	0	2	33	DLABT301012024030479	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024030479	DLABTT100138-P00HO-C1ALA002	0.00	138	0	0	0	0	0	0	0	138	DLABT301012024030479	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024030984		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012024030984	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024030984		0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012024030984	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024060406		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012024060406	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024060406		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012024060406	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023070785		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	DLABT301012023070785	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070785		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	DLABT301012023070785	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080851		0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024080851	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024080851		0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024080851	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024010590	DLABTT100039-P00HO-C1ALA004	0.00	39	0	0	0	0	0	0	0	39	DLABT301012024010590	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241008001	DLAMT138M100022-P003HO-CASA110	0.00	0	3	22	0	0	0	0	3	22	DLAMT540420241008001	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024040039	DLABTM100105-P001HO-C3ALA110	1.00	105	0	0	0	0	0	0	1	105	DLABT301012024040039	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024040039	DLABTM100029-P00HO-C3ALA006	0.00	29	0	0	0	0	0	0	0	29	DLABT301012024040039	1		
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	540420240210002	DTRMB138M10050IF003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210002	4
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	540420240210002	DTRMB345M10250IG001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210002	4
2024	DLABT	DLABT	540420240210002	DLABTM100003-P00HO-C3ALA410	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT540420240210002	1		
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540420240210002	DTRMB042M10167P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210002	4
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540420240210002	DTRMB140M10025IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210002	4
2024	DLABT	DLABT	301012024070573		0.00	0	0	0	3	61.5	0	0	3	61.5	DLABT301012024070573	2		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024070573		0.00	0	0	0	0	0	3	73	3	73	DLAMT301012024070573	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024020099		0.00	0	0	0	3	61.5	0	0	3	61.5	DLABT301012024020099	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024020099		0.00	0	0	0	3.5	90	0	0	3.5	90	DLABT301012024020099	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024091498		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091498	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091498		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091498	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020371		0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012024020371	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023040376		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	DLABT301012023040376	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040376		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	DLABT301012023040376	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023050724		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050724	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023050724		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050724	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050724		0.00	0	0	0	59	1974	0	0	59	1974	DLABT301012023050724	1		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023050724		0.00	0	0	0	0	0	12	476	12	476	DLAMT301012023050724	1		
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024101090		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024101090	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024101090		0.00	0	0	0	0	0	1	35	1	35	DLAMT301012024101090	1		
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024101090		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024101090	2
2024	DLST	DLST	301012024101090		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024101090	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020478		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020478	1
2024	DLABT	DLABT	301012023020478		0.00	0	0	0	3	45	0	0	3	45	DLABT301012023020478	1		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020477		0.00	0	0	0	0	0	15	596	15	596	DLAMT301012024020477	1		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020477		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020477	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020477		0.00	0	0	0	21	691	0	0	21	691	DLABT301012024020477	1		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020477		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020477	2
2024	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2024-5	DEQDMUR0004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM-EC-AT-2024-5	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090989		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090989	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023090989		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090989	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023090989		0.00	0	0	0	6.5	0	0	0	6.5	0	0	0	DLABT301012023090989	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090989		0.00	0	0	0	6.5	0	0	0	6.5	0	0	0	DLABT301012023090989	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050980		0.00	0	0	0	6	50	0	0	6	50	DLABT301012023050980	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023101244		0.00	0	0	0	28	999	0	0	28	999	DLABT301012023101244	1		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023101244		0.00	0	0	0	0	0	24	928	24	928	DLAMT301012023101244	1		



[illegible]



2024	DLABT	DLABT	301012024070490	0.00	0	0	0	1.5	20	0	0	1.5	20	DLABT301012024070490	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040117	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040117	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024070050	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070050	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070050	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012024070050	1
2024	DLABT	DLABT	301012023020636	0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012023020636	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020636	0.00	0	0	0	0	0	8	363	8	363	DLAMT301012023020636	1
2024	DLABT	DLABT	301012023020636	0.00	0	0	0	2.5	42	0	0	2.5	42	DLABT301012023020636	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020636	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020636	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	540420240210001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB3010120240210001	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024100021	0.00	0	0	0	0	0	2	65	2	65	DLAMT301012024100021	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024100021	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024100021	1
2024	DLST	DLST	301012024100021	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024100021	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060405	2.00	13	0	0	0	0	0	0	2	13	DLABT301012024060405	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081066	0.00	83	0	0	0	0	0	0	0	83	DLABT301012023081066	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081066	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012023081066	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023081066	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023081066	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023081066	0.00	0	2	90	0	0	0	0	2	90	DLAMT301012023081066	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081066	4.00	147	0	0	0	0	0	0	4	147	DLABT301012023081066	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024030362	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030362	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030362	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012024030362	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030362	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012024030362	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090312	0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012023090312	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090312	0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5	DLABT301012023090312	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081192	0.00	0	0	0	3	57.5	0	0	3	57.5	DLABT301012023081192	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081192	0.00	0	0	0	3	57.5	0	0	3	57.5	DLABT301012023081192	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240210002	0.00	0	0	66	0	0	0	0	0	66	DLAMT540420240210002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080390	0.00	0	0	0	2	7.5	0	0	2	7.5	DLABT301012024080390	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080390	0.00	0	0	0	2	7.5	0	0	2	7.5	DLABT301012024080390	2
2024	DLABT	DLABT	301012024101425	1.00	39	0	0	0	0	0	0	1	39	DLABT301012024101425	2
2024	DLABT	DLABT	301012024101425	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024101425	2
2024	DLABT	DLABT	201022024020176	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT201022024020176	2
2024	DLABT	DLABT	201022024020176	3.00	105	0	0	0	0	0	0	3	105	DLABT201022024020176	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010339	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012024010339	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024010339	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010339	1
2024	DLST	DLST	301012023070101	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023070101	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023070101	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023070101	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070644	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070644	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070644	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070644	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040242	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040242	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040242	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040242	2
2024	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2024-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMCEC-AT-2024-7	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024040765	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040765	3
2024	DLABT	DLABT	301012024040765	0.00	0	0	0	18	452	0	0	18	452	DLABT301012024040765	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024040765	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040765	3
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024040765	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040765	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024040765	0.00	0	0	0	0	0	11	449	11	449	DLAMT301012024040765	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023101191	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023101191	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023101191	0.00	0	0	0	0	0	8	453	8	453	DLAMT301012023101191	1
2024	DLABT	DLABT	301012023101191	0.00	0	0	0	7	201	0	0	7	201	DLABT301012023101191	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040602	0.00	0	0	0	2.5	38.5	0	0	2.5	38.5	DLABT301012024040602	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040602	0.00	0	0	0	2.5	38.5	0	0	2.5	38.5	DLABT301012024040602	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031216	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012024031216	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031216	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012024031216	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024030023	0.00	0	0	0	0	0	1	29	1	29	DLAMT301012024030023	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030023	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012024030023	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024030023	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030023	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024091275	0.00	0	0	0	0	0	9	337	9	337	DLAMT301012024091275	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070566	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070566	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070566	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070566	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050449	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012023050449	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050449	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012023050449	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041067	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012024041067	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041067	0.00	0	0	0	2.5	51	0	0	2.5	51	DLABT301012024041067	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023050675	0.00	0	0	0	0	0	4	140	4	140	DLAMT301012023050675	1
2024	DLABT	DLABT	301012023050675	0.00	0	0	0	4	112.5	0	0	4	112.5	DLABT301012023050675	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050675	0.00	0	0	0	4	112.5	0	0	4	112.5	DLABT301012023050675	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023050675	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023050675	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030630	2.00	72	0	0	0	0	0	0	2	72	DLABT301012024030630	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030630	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012024030630	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110879	1.00	336	0	0	0	0	0	0	1	336	DLABT301012023110879	1
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-12	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-MED-2024-12	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030101	0.00	0	0	0	5	54	0	0	5	54	DLABT301012024030101	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021307	1.00	55	0	0	0	0	0	0	1	55	DLABT301012024021307	2





2024	DLABT	DLABT	301012024021307	DLABTM100017-P00HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012024021307	2
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-05		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYMEC-MOB-2024-05	1
2024	DLABT	DLABT	3010120240501174	DLABTM100013-P002HO-C3ALA006	2.00	13	0	0	0	0	0	0	2	13	DLABT3010120240501174	2
2024	DLABT	DLABT	3010120240501174	DLABTM100113-P000HO-C3ALA1/0	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0	113	DLABT3010120240501174	2
2024	PECCO	PECCO	EC-MOB-2024-02		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PECCOEC-MOB-2024-02	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240201003	DLAMT138M100154-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	154	0	0	0	0	0	154	DLAMT540420240201003	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240201003	DLAMT345T100008-P00HO-CASC266	0.00	0	0	8	0	0	0	0	0	8	DLAMT540420240201003	2
2024	DLABT	DLABT	3010120240215178		0.00	0	0	0	3	42	0	0	3	42	DLABT3010120240215178	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	3010120240215178		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB3010120240215178	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060043		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012024060043	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060043		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012024060043	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121081	DLABTM100012-P001HO-C3ALA006	1.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012023121081	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023121081	OTRMB345M10010P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023121081	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121081	DLABTM100022-P00HO-C3ALA002	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012023121081	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110353	DLABTM100013-P001HO-C3ALA006	1.00	13	0	0	0	0	0	0	1	13	DLABT301012023110353	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110353	DLABTM100143-P00HO-C3ALA1/0	0.00	143	0	0	0	0	0	0	0	143	DLABT301012023110353	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121079		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023121079	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023121079		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023121079	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010521		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024010521	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010521		0.00	0	0	0	0	0	24	931	24	931	DLAMT301012024010521	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010521		0.00	0	0	0	31	1151	0	0	31	1151	DLABT301012024010521	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024010521		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024010521	1
2024	DLST	DLST	301012024010521		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010521	1
2024	DLABT	DLABT	540420240110001	DLABTM100007-P00HO-C3ALA002	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT540420240110001	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	540420240110001	OTRMB345M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB540420240110001	2
2024	OTRMB-13.8	OTRMB	540420240110001	OTRMB138M10050P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB540420240110001	2
2024	DLABT	DLABT	540420240110001	DLABTM100009-P00HO-C3ALA1/0	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT540420240110001	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101005		0.00	0	0	0	2.5	44	0	0	2.5	44	DLABT301012023101005	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101005		0.00	0	0	0	2.5	44	0	0	2.5	44	DLABT301012023101005	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040791		0.00	0	0	0	2.5	41	0	0	2.5	41	DLABT301012024040791	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040791		0.00	0	0	0	2.5	41	0	0	2.5	41	DLABT301012024040791	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091585		0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012024091585	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024091585		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024091585	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010581		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012024010581	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010581		0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012024010581	2
2024	OTRMB-13.8	OTRMB	301012022080604		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012022080604	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022080604		0.00	0	0	0	0	0	7	288	7	288	DLAMT301012022080604	1
2024	DLABT	DLABT	301012022080604		0.00	0	0	0	5	45	0	0	5	45	DLABT301012022080604	1
2024	DLST	DLST	301012023090085	DLST100076-ZB0320802-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023090085	1
2024	DLST-13.8	DLST	301012023090085	DLST138T100024-ZB0480802-SLAA4A/04/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023090085	1
2024	OTRMB-13.8	OTRMB	301012023090085	OTRMB138T10300G001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023090085	1
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-06		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYMEC-MOB-2024-06	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010272		0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012024010272	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010272		0.00	0	0	0	2.5	35	0	0	2.5	35	DLABT301012024010272	2
2024	DACBT	DACBT	EC-AC-2024-6	DACBTAM34LA00699928962	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTEC-AC-2024-6	1
2024	DLABT	DLABT	301012023060841		0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023060841	1
2024	DLABT	DLABT	540420240403003	DLABTM100006-P00HO-C3ALA1/0	0.00	6	0	0	0	0	0	0	6	DLABT540420240403003	4	
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240403003	DLAMT138T100047-P00HO-CASC477	0.00	0	0	47	0	0	0	0	0	47	DLAMT540420240403003	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240403003	DLAMT138M100106-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT540420240403003	2
2024	DLABT	DLABT	540420240403003	DLABTM100135-P00HO-C3ALA1/0	0.00	135	0	0	0	0	0	0	0	135	DLABT540420240403003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240403003	DLABTM100289-P00HO-C3ALA006	0.00	285	0	0	0	0	0	0	0	285	DLABT540420240403003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240403003	DLABTM100226-P00HO-C3ALA002	0.00	226	0	0	0	0	0	0	0	226	DLABT540420240403003	4
2024	DLABT	DLABT	301012023120660		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120660	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120660		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120660	2
2024	DLABT	DLABT	301012024061023		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061023	2
2024	DLABT	DLABT	301012024061023		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061023	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241101003	DLABTM100367-P001HO-C3ALA006	1.00	367	0	0	0	0	0	0	1	367	DLAMT540420241101003	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241101003	DLAMT138M100035-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	35	0	0	0	0	0	35	DLAMT540420241101003	1
2024	DLABT	DLABT	540420241101003	DLABTM100121-P00HO-C3ALA006	0.00	121	0	0	0	0	0	0	0	121	DLABT540420241101003	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010709		0.00	0	0	0	2	29	0	0	2	29	DLABT301012024010709	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010709		0.00	0	0	0	2	29	0	0	2	29	DLABT301012024010709	2
2024	DLST	DLST	301012024070392		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024070392	1
2024	OTRMB-OTRA	OTRMB	301012024070392		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024070392	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070392		0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012024070392	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040510	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012024040510	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011056	DLABTT100106-P00HO-C3ALA002	0.00	106	0	0	0	0	0	0	0	106	DLABT301012024011056	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011056	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012024011056	2
2024	DLABT	DLABT	540420240308001	DLABTM100018-P001HO-C3ALA006	1.00	18	0	0	0	0	0	0	1	18	DLABT540420240308001	2
2024	DLABT	DLABT	540420240308001	DLABTM100110-P006HO-C3ALA002	6.00	110	0	0	0	0	0	0	6	110	DLABT540420240308001	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070206		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023070206	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030937		0.00	0	0	0	3	78.5	0	0	3	78.5	DLABT301012024030937	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030937		0.00	0	0	0	3	78.5	0	0	3	78.5	DLABT301012024030937	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120240301002	DLAMT138M100017-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	17	0	0	0	0	0	17	DLAMT540120240301002	1





2024	DLABT	DLABT	540120240301002	DLABTM100083-P000HO-C2ALA006	0.00	83	0	0	0	0	0	0	83	DLABT540120240301002	4
2024	DLABT	DLABT	540120240301002	DLABTM100083-P000HO-C3ALA006	0.00	83	0	0	0	0	0	0	83	DLABT540120240301002	4
2024	DLABT	DLABT	540120240301002	DLABTM100055-P000HO-C3ALA002	0.00	55	0	0	0	0	0	0	55	DLABT540120240301002	4
2024	DLABT	DLABT	540120240301002	DLABTM100022-P000HO-C3ALA1/0	0.00	22	0	0	0	0	0	0	22	DLABT540120240301002	4
2024	DLABT	DLABT	301012024030985		0.00	0	0	0	3.5	35	0	0	35	DLABT301012024030985	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030985		0.00	0	0	0	3.5	35	0	0	35	DLABT301012024030985	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040854	DLABT100064-P002HO-C1ALA002	2.00	64	0	0	0	0	0	2	64	DLABT301012024040854	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040854	DLABTM100009-P000HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012024040854	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010352		0.00	0	0	0	2.5	45	0	2.5	45	DLABT301012024010352	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010352		0.00	0	0	0	2.5	45	0	2.5	45	DLABT301012024010352	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040670		0.00	0	0	0	0	0	11.5	474.5	474.5	DLAMT301012023040670	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040670		0.00	0	0	0	0	0	11.5	474.5	474.5	DLAMT301012023040670	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040670		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023040670	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040670		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023040670	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040670		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023040670	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010306		0.00	0	0	0	32	946	0	32	946	DLABT301012024010306	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010306		0.00	0	0	0	2	18.5	0	2	18.5	DLABT301012024010306	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010306		0.00	0	0	0	2	18.5	0	2	18.5	DLABT301012024010306	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024060312		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024060312	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060312		0.00	0	0	0	2	13	0	2	13	DLABT301012024060312	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060312		0.00	0	0	0	2	12.5	0	2	12.5	DLABT301012024060312	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031215		0.00	0	0	0	2	12.5	0	2	12.5	DLABT301012024031215	2
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-10		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYM-EC-MOB-2024-10	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030364		0.00	0	0	0	4	44	0	4	44	DLABT301012024030364	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024020813		0.00	0	0	0	0	0	15	644	15	DLAMT301012024020813	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024020813		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024020813	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020813		0.00	0	0	0	4.5	40.5	0	4.5	40.5	DLABT301012024020813	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020813		0.00	0	0	0	4.5	40.5	0	4.5	40.5	DLABT301012024020813	2
2024	DLABT	DLABT	301012023051178		0.00	0	0	0	4.5	125	0	4.5	125	DLABT301012023051178	2
2024	DLABT	DLABT	301012023051178		0.00	0	0	0	4.5	125	0	4.5	125	DLABT301012023051178	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040801		0.00	0	0	0	3	47.5	0	3	47.5	DLABT301012023040801	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040801		0.00	0	0	0	3	47.5	0	3	47.5	DLABT301012023040801	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020545		0.00	0	0	0	2.5	10.5	0	2.5	10.5	DLABT301012024020545	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020545		0.00	0	0	0	2.5	10.5	0	2.5	10.5	DLABT301012024020545	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040032		0.00	0	0	0	3	65	0	3	65	DLABT301012024040032	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024040032		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024040032	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024040032		0.00	0	0	0	0	0	2	117	2	DLAMT301012024040032	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040032		0.00	0	0	0	3	65	0	3	65	DLABT301012024040032	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080951		0.00	0	0	0	4	44	0	4	44	DLABT301012024080951	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081189	DLABTM100013-P002HO-C3ALA006	2.00	13	0	0	0	0	0	2	13	DLABT301012023081189	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081189	DLABTM100061-P000HO-C3ALA1/0	0.00	61	0	0	0	0	0	0	61	DLABT301012023081189	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101183		0.00	0	0	0	2.5	39	0	2.5	39	DLABT301012023101183	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101183		0.00	0	0	0	2.5	39	0	2.5	39	DLABT301012023101183	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070620		0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	3.5	62.5	DLABT301012023070620	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070620		0.00	0	0	0	3.5	62.5	0	3.5	62.5	DLABT301012023070620	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080451		0.00	0	0	0	2	36.5	0	2	36.5	DLABT301012023080451	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080451		0.00	0	0	0	2	36.5	0	2	36.5	DLABT301012023080451	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240902002	DLAMT138M100033-P012HO-CASA1/0	0.00	0	12	33	0	0	0	12	33	DLAMT540420240902002	1
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-01		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2024-01	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010640		0.00	0	0	0	3	67.5	0	3	67.5	DLABT301012024010640	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010640		0.00	0	0	0	3	67.5	0	3	67.5	DLABT301012024010640	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101009		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	2.5	31.5	DLABT301012023101009	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101009		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	2.5	31.5	DLABT301012023101009	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010055		0.00	0	0	0	6	0	0	6	0	DLABT301012024010055	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021304	DLABTM100079-P000HO-C2ALA006	0.00	79	0	0	0	0	0	0	79	DLABT301012024021304	1
2024	DLABT	DLABT	540420241201001	DLABTM100107-P000HO-C3ALA006	0.00	107	0	0	0	0	0	0	107	DLABT540420241201001	3
2024	DLABT	DLABT	540420241201001	DLABTM100094-P000HO-C2ALA006	0.00	94	0	0	0	0	0	0	94	DLABT540420241201001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241201001	DLAMT138M100007-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	7	0	0	0	0	7	DLAMT540420241201001	1
2024	DLABT	DLABT	540420241201001	DLABTM100002-P000HO-C3ALA1/0	0.00	2	0	0	0	0	0	0	2	DLABT540420241201001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023060219		0.00	0	0	0	0	0	2	3	2	DLAMT301012023060219	1
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-4	CMEDIMBSNO999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2024-4	1
2024	PEOCO	PEOCO	EC-SIS-2024-20		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	PEOCO-EC-SIS-2024-20	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	54042024040106001	EMR033301	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT54042024040106001	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023051056		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023051056	1
2024	DLABT	DLABT	301012023051056		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012023051056	2
2024	DLABT	DLABT	301012023051056		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012023051056	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060287		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012024060287	1
2024	DLABT	DLABT	301012024091748		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091748	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091748		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091748	2
2024	DLABT	DLABT	540420241107001	DLABTM100198-P000HO-C3ALA002	0.00	198	0	0	0	0	0	0	198	DLABT540420241107001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241107001	DLABTM100185-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	165	0	0	0	0	165	DLAMT540420241107001	1
2024	DLABT	DLABT	540420241107001	DLABTM100132-P000HO-C3ALA1/0	0.00	132	0	0	0	0	0	0	132	DLABT540420241107001	3
2024	DLST	DLST	540420241107001	DLSTMT1000117-7B0150802-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420241107001	1
2024	DLABT	DLABT	540420241107001	DLABTM100505-P000HO-C3ALA006	0.00	505	0	0	0	0	0	0	505	DLABT540420241107001	3





2024	DLABT	DLABT	301012024030014	0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012024030014	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030014	0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012024030014	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060466	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012023060466	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060466	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012023060466	2
2024	DACBT	DACBT	EC-AC-2024-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT30101202402024-2	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120268	1.00	12	0	0	0	0	0	0	1	12	DLABT301012023120268	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120268	0.00	72	0	0	0	0	0	0	0	72	DLABT301012023120268	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021572	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021572	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021572	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021572	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010650	0.00	0	0	0	2.5	40.5	0	0	2.5	40.5	DLABT301012024010650	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010650	0.00	0	0	0	2.5	40.5	0	0	2.5	40.5	DLABT301012024010650	2
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-04	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2024-04	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024011195	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024011195	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011195	0.00	0	0	0	5	34	0	0	5	34	DLABT301012024011195	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030635	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023030635	2
2024	DLABT	DLABT	301012023030635	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023030635	2
2024	DLABT	DLABT	540420241101002	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0	113	DLABT540420241101002	2
2024	DLABT	DLABT	540420241101002	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT540420241101002	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070835	0.00	0	0	0	0	0	0	1	103	103	DLAMT301012024070835	1
2024	DLASBT	DLASBT	301012024070835	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLASBT301012024070835	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024070835	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070835	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070491	0.00	0	0	0	3	76	0	0	3	76	DLABT301012024070491	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024040683	0.00	0	0	0	0	0	7	401	7	401	DLAMT301012024040683	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024040683	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040683	1
2024	DLASBT	DLASBT	301012024040683	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLASBT301012024040683	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120898	0.00	0	0	0	2.5	24	0	0	2.5	24	DLABT301012023120898	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120898	0.00	0	0	0	2.5	24	0	0	2.5	24	DLABT301012023120898	2
2024	DLABT	DLABT	301012022100962	0.00	0	0	0	39.5	1060	0	0	39.5	1060	DLABT301012022100962	2
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012022100962	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100962	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022100962	0.00	0	0	0	0	0	80	2166	80	2166	DLAMT301012022100962	1
2024	DLABT	DLABT	301012022100962	0.00	0	0	0	39.5	1060	0	0	39.5	1060	DLABT301012022100962	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010918	0.00	0	0	0	3	66	0	0	3	66	DLABT301012024010918	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070103	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023070103	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070103	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023070103	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060182	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023060182	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060182	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023060182	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090567	0.00	0	0	0	9	86.5	0	0	9	86.5	DLABT301012023090567	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090567	0.00	0	0	0	9	86.5	0	0	9	86.5	DLABT301012023090567	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120177	0.00	0	0	0	3.5	41	0	0	3.5	41	DLABT301012023120177	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120177	0.00	0	0	0	3.5	41	0	0	3.5	41	DLABT301012023120177	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021302	0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024021302	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021302	0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024021302	2
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP3010120240200000	2
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP3010120240200000	2
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-14	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI3010120240200000	1
2024	DLABT	DLABT	301012023040383	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040383	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040383	0.00	0	0	0	2.5	34.5	0	0	2.5	34.5	DLABT301012023040383	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050098	0.00	0	0	0	2.5	38.5	0	0	2.5	38.5	DLABT301012024050098	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050098	0.00	0	0	0	2.5	38.5	0	0	2.5	38.5	DLABT301012024050098	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011194	0.00	0	0	0	4	35	0	0	4	35	DLABT301012024011194	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090702	0.00	0	0	0	6	47	0	0	6	47	DLABT301012023090702	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080589	0.00	0	0	0	2.5	52.5	0	0	2.5	52.5	DLABT301012023080589	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080589	0.00	0	0	0	2.5	52.5	0	0	2.5	52.5	DLABT301012023080589	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120462	0.00	0	0	0	0	0	0	16	1	16	DLAMT301012022120462	1
2024	DLABT	DLABT	301012022120462	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012022120462	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022120462	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120462	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023080088	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080088	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080088	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023080088	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010586	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012024010586	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010586	0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012024010586	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024070276	0.00	0	0	0	0	0	13	453	13	453	DLAMT301012024070276	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420241008002	0.00	0	46	28	0	0	0	0	46	28	DLAMT540420241008002	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081021	0.00	0	0	0	7	0	0	0	7	0	DLABT301012023081021	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011112	3.00	99	0	0	0	0	0	0	3	99	DLABT301012024011112	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011112	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024011112	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030011	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012024030011	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030011	0.00	0	0	0	2	16	0	0	2	16	DLABT301012024030011	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060762	0.00	0	0	0	0	0	0	23	0	23	DLAMT301012024060762	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024060762	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060762	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060762	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012024060762	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060762	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	DLABT301012024060762	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030434	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024030434	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024030434	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030434	1





2024	DLABT	DLABT	301012023080334	DLABTM100052-P001HO-C3ALA1/0	1.00	52	0	0	0	0	0	1	52	DLABT301012023080334	1
2024	DL5MT-34.5	DL5MT	301012024020790		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5MT301012024020790	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020790		0.00	0	0	0	2	7	0	2	7	DLABT301012024020790	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020790		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020790	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020790		0.00	0	0	0	0	0	44	3400	44	DLAMT301012024020790	1
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-08		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0 PPLINEC-SIS-2024-08	1
2024	DLABT	DLABT	301012024051096		0.00	0	0	0	3.5	42	0	0	3.5	42 DLABT301012024051096	2
2024	DLABT	DLABT	301012024051096		0.00	0	0	0	3.5	42	0	0	3.5	42 DLABT301012024051096	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024010143		0.00	0	0	0	0	0	15	683	15	DLAMT301012024010143	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010143		0.00	0	0	0	20	602	0	0	20	602 DLABT301012024010143	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024010143		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010143	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024010143		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010143	2
2024	DL5MT-34.5	DL5MT	540420241003002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5MT540420241003002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070630		0.00	59	0	0	2.5	37.5	0	0	2.5	37.5 DLABT301012024070630	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070630		0.00	0	0	0	2.5	37.5	0	0	2.5	37.5 DLABT301012024070630	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011062		0.00	0	0	0	4	108.5	0	0	4	108.5 DLABT301012024011062	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011062		0.00	0	0	0	4	108.5	0	0	4	108.5 DLABT301012024011062	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040241	DLABTM100010-P002HO-C3ALA006	2.00	10	0	0	0	0	0	2	10	DLABT301012024040241	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040241	DLABTT100059-P000HO-C1ALA002	0.00	59	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040241	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080495		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	DLABT301012023080495	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080495		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080495	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040853	DLABTT100073-P002HO-C1ALA002	2.00	73	0	0	0	0	0	2	73	DLABT301012024040853	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040853	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040853	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022110308		0.00	0	0	0	0	0	55	3853	55	DLAMT301012022110308	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022110308		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022110308	1
2024	DLABT	DLABT	301012022050720		0.00	0	0	0	10	104	0	0	10	DLABT301012022050720	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012022050720		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022050720	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012022050720		0.00	0	0	0	0	0	4	169	4	DLAMT301012022050720	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010576		0.00	0	0	0	3	131	0	0	3	DLABT301012024010576	1
2024	DL5BT	DL5BT	301012024010576		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5BT301012024010576	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010576		0.00	0	0	0	0	0	3	62	3	DLAMT301012024010576	1
2024	DL5BT	DL5BT	301012024010576		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5BT301012024010576	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010576		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010576	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120947		0.00	0	0	0	0	0	5	0	5	DLABT301012023120947	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120947		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120947	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081067		0.00	0	0	0	3	0	0	3	0	DLABT301012023081067	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121150		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5 DLABT301012023121150	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121150		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5 DLABT301012023121150	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021105	DLABTT100044-P001HO-C1ALA002	1.00	44	0	0	0	0	0	1	44	DLABT301012024021105	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011115	DLABTM100012-P001HO-C3ALA006	1.00	12	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012024011115	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011115	DLABTT100036-P000HO-C1ALA002	0.00	36	0	0	0	0	0	0	36	DLABT301012024011115	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090100		0.00	0	0	0	0	0	13	851	13	DLAMT301012023090100	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023090100		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023090100	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090100		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012023090100	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010592		0.00	0	0	0	2	8	0	0	2	DLABT301012024010592	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010592		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010592	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010592		0.00	0	0	0	0	0	2	94	2	DLAMT301012024010592	1
2024	DL5BT	DL5BT	301012023060376		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5BT301012023060376	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023060376		0.00	0	0	0	0	0	1	25	1	DLAMT301012023060376	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060754		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060754	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024060754		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024060754	1
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012024060754		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060754	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050267	DLABTT100079-P002HO-C1ALA002	2.00	79	0	0	0	0	0	2	79	DLABT301012024050267	1
2024	DLABT	DLABT	301012024041065		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5 DLABT301012024041065	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041065		0.00	0	0	0	2.5	22.5	0	0	2.5	22.5 DLABT301012024041065	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090440		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	DLABT301012023090440	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090440		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	DLABT301012023090440	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040336		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28 DLABT301012024040336	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040336		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28 DLABT301012024040336	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240301003	DLAMT345T100030-P000HO-CDOC477	0.00	0	0	0	30	0	0	0	30	DLAMT540420240301003	4
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240301003	DLAMT138M100289-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	289	0	0	0	0	0	DLAMT540420240301003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240301003	DLABTM100046-P000HO-C3ALA1/0	0.00	46	0	0	0	0	0	0	46	DLABT540420240301003	4
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240301003	DLAMT138T100026-P000HO-CASC477	0.00	0	0	26	0	0	0	0	26	DLAMT540420240301003	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240301003	DLAMT345T100044-P000HO-CDOC266	0.00	0	0	44	0	0	0	0	44	DLAMT540420240301003	4
2024	DL5BT	DL5BT	540420240301003	DL5BTM100052-ZB0150802-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5BT540420240301003	2
2024	DLABT	DLABT	540420240301003	DLABTM101828-P000HO-C2ALA006	0.00	1828	0	0	0	0	0	0	1828	DLABT540420240301003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240301003	DLABTM100465-P000HO-C3ALA002	0.00	465	0	0	0	0	0	0	465	DLABT540420240301003	4
2024	DL5BT	DL5BT	540420240301003	DL5BT100106-ZB0320802-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5BT540420240301003	2
2024	DLABT	DLABT	540420240301003	DLABTM100466-P000HO-C3ALA006	0.00	466	0	0	0	0	0	0	466	DLABT540420240301003	4
2024	DL5MT-34.5	DL5MT	540420240301003	DL5MT345T100036-ZB0480802-GLAALA1/01/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DL5MT540420240301003	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070498		0.00	0	0	0	2	12	0	0	2	DLABT301012023070498	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070498		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070498	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024081289		0.00	0	0	0	0	0	2	93	2	DLAMT301012024081289	1





2024	DLST	DLST	301012024081289		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024081289	1
2024	OTRMB-OTRA	OTRMB	301012024070247		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024070247	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070247		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070247	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070247		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024070247	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090311		0.00	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	DLABT301012023090311	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023090311		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023090311	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090311		0.00	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	DLABT301012023090311	2
2024	DLABT	DLABT	301022023070759		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301022023070759	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040858		0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	DLABT301012024040858	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040858		0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	DLABT301012024040858	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012018060925		0.00	0	0	0	0	0	0	70.5	0	70.5	0	0	DLAMT301012018060925	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012018060925		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012018060925	2
2024	DLABT	DLABT	301012018060925		0.00	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	DLABT301012018060925	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012018060925		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012018060925	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012018060925		0.00	0	0	0	0	0	0	70.5	0	70.5	0	0	DLAMT301012018060925	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012020020596		0.00	0	0	0	0	0	0	1269	0	1269	0	0	DLAMT301012020020596	1
2024	OTRMB-13.8	OTRMB	301012020020596		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012020020596	1
2024	DLABT	DLABT	301012020020596		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012020020596	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023100676		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023100676	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100676		0.00	0	0	0	0	0	3	86	3	86	0	0	DLAMT301012023100676	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100676		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	0	0	DLABT301012023100676	1
2024	DLST	DLST	540420240301001	DLSTT100015-ZB0320B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240301001	1
2024	DLABT	DLABT	540420240301001	DLABTM100056-P000HO-C3ALA002	0.00	556	0	0	0	0	0	0	0	556	0	0	DLABT540420240301001	4
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240301001	DLAMT138T100095-P000HO-CASC266	0.00	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0	0	DLAMT540420240301001	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240301001	DLAMT138M100385-P000HO-CASA10	0.00	0	0	385	0	0	0	0	0	385	0	0	DLAMT540420240301001	2
2024	DLABT	DLABT	540420240301001	DLABTM100219-P000HO-C3ALA10	0.00	219	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	DLABT540420240301001	4
2024	DLABT	DLABT	540420240301001	DLABTM101368-P000HO-C3ALA006	0.00	1368	0	0	0	0	0	0	0	1368	0	0	DLABT540420240301001	4
2024	DLABT	DLABT	540420240301001	DLABTM100015-P000HO-C3ALA10	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	DLABT540420240301001	4
2024	DLABT	DLABT	301012024030578	DLABTM100015-P000HO-C3ALA10	0.00	0	0	0	2.5	24	0	0	2.5	24	0	0	DLABT301012024030578	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030578		0.00	0	0	0	0	2.5	24	0	2.5	24	0	0	DLABT301012024030578	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041210		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024041210	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041210		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024041210	2
2024	CHEDI	CHEDI	EC-MED-2024-13	CHEDIH0000217	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHEDI-EC-MED-2024-13	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070558	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	DLABT301012024070558	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070558	DLABTT100045-P000HO-C1ALA002	0.00	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	DLABT301012024070558	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101187	DLABTM100061-P001HO-C3ALA10	1.00	61	0	0	0	0	0	0	1	61	0	0	DLABT301012023101187	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101187	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	DLABT301012023101187	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121024		0.00	0	0	0	3	35.5	0	0	3	35.5	0	0	DLABT301012023121024	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121024		0.00	0	0	0	3	35.5	0	0	3	35.5	0	0	DLABT301012023121024	2
2024	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2024-15		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCO-EC-SIS-2024-15	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040040		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040040	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040040		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040040	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060574		0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	2	11.5	0	0	DLABT301012023060574	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060574		0.00	0	0	0	2	11.5	0	0	2	11.5	0	0	DLABT301012023060574	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023060574		0.00	0	0	0	0	0	1	23	1	23	0	0	DLAMT301012023060574	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020747		0.00	0	0	0	0	4	182	4	182	4	0	0	DLAMT301012024020747	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020747		0.00	0	0	2	27	0	0	0	2	27	0	0	DLABT301012024020747	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024020747		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024020747	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240202003	DLAMT138M100000-P002ME-CASA10	0.00	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	DLAMT540420240202003	1
2024	DLST	DLST	301012023091129		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023091129	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023091129		0.00	0	0	0	0	0	5	160	5	160	0	0	DLAMT301012023091129	1
2024	OTRMB-OTRA	OTRMB	301012023091129		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023091129	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030432		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	DLABT301012024030432	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060142		0.00	0	0	0	7.5	63	0	0	7.5	63	0	0	DLABT301012024060142	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024011190		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024011190	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011190		0.00	0	0	0	1	12	0	0	1	12	0	0	DLABT301012024011190	1
2024	DLST-34.5	DLST	301012023060637		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023060637	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023060637		0.00	0	0	0	0	0	3	1426	3	1426	0	0	DLAMT301012023060637	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090469		0.00	0	0	0	0	177.5	0	0	0	177.5	0	0	DLABT301012023090469	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090469		0.00	0	0	0	0	177.5	0	0	0	177.5	0	0	DLABT301012023090469	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110817		0.00	0	0	0	5	160	0	0	5	160	0	0	DLABT301012023110817	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110817		0.00	0	0	0	5	160	0	0	5	160	0	0	DLABT301012023110817	2
2024	DEQDM	DEQDM	EC-AT-2024-6		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM-EC-AT-2024-6	1
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012023120176		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012023120176	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023120176		0.00	0	0	0	0	0	1	14	1	14	0	0	DLAMT301012023120176	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120176		0.00	0	0	0	2	12	0	0	2	12	0	0	DLABT301012023120176	1
2024	DLABT	DLABT	301012022060137		0.00	0	0	0	5	168	0	0	5	168	0	0	DLABT301012022060137	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031228	DLABTM100012-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	DLABT301012024031228	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031228	DLABTM100229-P003HO-C3ALA10	3.00	229	0	0	0	0	0	0	3	229	0	0	DLABT301012024031228	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024010199		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024010199	2
2024	OTRMB-34.5	OTRMB	301012024010199		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRMB301012024010199	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010199		0.00	0	0	0	0	0	20	863	20	863	0	0	DLAMT301012024010199	1





2024	DLABT	DLABT	301012024010199	0.00	0	0	0	53	1911	0	0	53	1911	DLABT301012024010199	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090701	0.00	0	0	0	4	26	0	0	4	26	DLABT301012023090701	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070332	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023070332	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023070332	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070332	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120241108001	0.00	0	11	0	0	0	0	11	0	0	DLAMT540120241108001	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090672	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024090672	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090672	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024090672	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041068	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	DLABT301012024041068	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024041068	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024041068	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024041068	0.00	0	0	0	0	0	1	21	0	0	DLAMT301012024041068	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120213	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120213	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023120213	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023120213	1
2024	DLSBT	DLSBT	301012023120213	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSBT301012023120213	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080133	0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023080133	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080133	0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023080133	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050531	0.00	0	0	0	3	43.5	0	0	3	43.5	DLABT301012024050531	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050531	0.00	0	0	0	3	43.5	0	0	3	43.5	DLABT301012024050531	2
2024	DLABT	DLABT	301012023030361	0.00	0	0	0	3.5	61	0	0	3.5	61	DLABT301012023030361	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023030361	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030361	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023030361	0.00	0	0	0	0	0	9	357	9	357	DLAMT301012023030361	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030361	0.00	0	0	0	3.5	61	0	0	3.5	61	DLABT301012023030361	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100947	0.00	0	0	0	3	56	0	0	3	56	DLABT301012023100947	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100947	0.00	0	0	0	3	56	0	0	3	56	DLABT301012023100947	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101010	0.00	0	0	0	4	120	0	0	4	120	DLABT301012023101010	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080981	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080981	1
2024	DLSBT	DLSBT	301012023080981	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSBT301012023080981	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023080981	0.00	0	0	0	0	0	0	60	0	60	DLAMT301012023080981	1
2024	DLAMT-13.8	DLSBT	301012024070228	0.00	0	0	0	0	0	6	148	6	148	DLAMT301012024070228	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070774	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023070774	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070774	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023070774	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024030471	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030471	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030471	0.00	0	0	0	17	591	0	0	17	591	DLABT301012024030471	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024030471	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030471	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024030471	0.00	0	0	0	0	0	21	954	21	954	DLAMT301012024030471	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070478	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023070478	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070478	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023070478	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121045	0.00	0	0	0	1.25	19	0	0	1.25	19	DLABT301012023121045	4
2024	DLABT	DLABT	301012023121045	0.00	0	0	0	1.25	19	0	0	1.25	19	DLABT301012023121045	4
2024	DLABT	DLABT	301012023121045	0.00	0	0	0	1.25	19	0	0	1.25	19	DLABT301012023121045	4
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023121045	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023121045	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121045	0.00	0	0	0	1.25	19	0	0	1.25	19	DLABT301012023121045	4
2024	DLABT	DLABT	301012024020368	0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012024020368	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020368	0.00	0	0	0	2.5	15	0	0	2.5	15	DLABT301012024020368	2
2024	DLABT	DLABT	301012023071180	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT301012023071180	2
2024	DLABT	DLABT	301012023071180	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT301012023071180	2
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-19	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2024-19	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120214	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120214	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023120214	0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012023120214	1
2024	DLSBT	DLSBT	301012023120214	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSBT301012023120214	1
2024	DLABT	DLABT	301012024041139	0.00	0	0	0	2	15	0	0	0	0	DLABT301012024041139	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010298	1.00	25	0	0	0	0	0	0	1	25	DLABT301012024010298	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010298	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012024010298	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024060997	0.00	0	0	0	19	656	0	0	19	656	DLABT301012024060997	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060997	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060997	1
2024	DLABT	DLABT	301012023041023	0.00	0	0	0	3.5	0	0	5	173	5	DLAMT301012024060997	1
2024	DLABT	DLABT	301012023041023	0.00	0	0	0	3.5	0	0	0	3.5	0	DLABT301012023041023	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040043	2.00	12	0	0	0	0	0	2	12	12	DLABT301012024040043	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040043	0.00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040043	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040631	0.00	0	0	0	3	10	0	0	3	10	DLABT301012024040631	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080796	0.00	0	0	0	1	19	0	0	1	19	DLABT301012024080796	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090006	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012024090006	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090006	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012024090006	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040513	0.00	0	0	0	5	22	0	0	5	22	DLABT301012024040513	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100343	0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	47.5	DLABT301012023100343	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100343	0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	47.5	DLABT301012023100343	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040047	0.00	0	0	0	2	34	0	0	2	34	DLABT301012023040047	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040047	0.00	0	0	0	2	34	0	0	2	34	DLABT301012023040047	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070831	1.00	33	0	0	0	0	0	0	1	33	DLABT301012024070831	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022100436	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022100436	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022100436	0.00	0	0	0	0	0	37	2385	37	2385	DLAMT301012022100436	1





2024	DLABT	DLABT	301012022100436	0.00	0	0	0	4	52	0	0	4	52	DLABT301012022100436	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024080788	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024080788	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080788	0.00	0	0	0	0	23	0	0	2	23	DLABT301012024080788	1
2024	DLABT	DLABT	3010120231100481	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT3010120231100481	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120463	0.00	0	0	0	0	0	3	47	3	47	DLAMT301012022120463	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022120463	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120463	1
2024	DLABT	DLABT	301012022120463	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022120463	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024030465	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030465	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030465	0.00	0	0	0	2	18	0	0	2	18	DLABT301012024030465	1
2024	DLABT	DLABT	301012024041136	5.00	176	0	0	0	0	0	0	5	176	DLABT301012024041136	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041136	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012024041136	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041138	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024041138	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041138	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024041138	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081279	0.00	0	0	0	1.5	7	0	0	1.5	7	DLABT301012023081279	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081279	0.00	0	0	0	0	1.5	7	0	0	1.5	DLABT301012023081279	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120241008002	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT540120241008002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090008	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012024090008	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090008	0.00	0	0	0	2	21.5	0	0	2	21.5	DLABT301012024090008	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240202001	0.00	0	1	10	0	0	0	0	1	10	DLAMT540420240202001	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011118	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012024011118	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023071163	0.00	0	0	0	0	0	7	303	7	303	DLAMT301012023071163	1
2024	DLABT	DLABT	301012023071163	0.00	0	0	0	13	461	0	0	13	461	DLABT301012023071163	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023071163	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023071163	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023071163	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023071163	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100516	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012023100516	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100516	0.00	0	0	0	0	2.5	41.5	0	2.5	41.5	DLABT301012023100516	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023070763	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070763	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070763	0.00	0	0	0	2	15.5	0	0	2	15.5	DLABT301012023070763	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070763	0.00	0	0	0	2	15.5	0	0	2	15.5	DLABT301012023070763	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020542	0.00	0	0	0	0	0	1	25	1	25	DLAMT301012023020542	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070902	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070902	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070902	0.00	0	0	0	1.5	17	0	0	1.5	17	DLABT301012023070902	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070902	0.00	0	0	0	1.5	17	0	0	1.5	17	DLABT301012023070902	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023110421	0.00	0	0	0	0	0	1	49	1	49	DLAMT301012023110421	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110421	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012023110421	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023110421	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110421	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023120662	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023120662	1
2024	DTRMB-DTRA	DTRMB	301012023120737	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120737	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120737	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120737	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120737	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120737	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040794	0.00	0	0	0	5	60	0	0	5	60	DLABT301012024040794	1
2024	DACBT	DACBT	EC-AC-2024-4	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT301012024040794	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024011066	0.00	0	0	0	0	0	14	844	14	844	DLAMT301012024011066	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024011066	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024011066	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011066	0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012024011066	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011066	0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012024011066	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031037	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031037	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024031037	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024031037	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031037	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031037	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070752	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070752	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070752	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023070752	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070752	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070752	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023070752	0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012023070752	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023101190	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023101190	1
2024	DLABT	DLABT	301012023101190	0.00	0	0	0	3	35	0	0	3	35	DLABT301012023101190	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060611	0.00	0	0	0	4	39	0	0	4	39	DLABT301012024060611	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090569	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023090569	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090569	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023090569	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241001003	0.00	0	53	0	0	0	0	0	0	53	DLAMT540420241001003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241001003	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	4	DLABT540420241001003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241001003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	DLABT540420241001003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241001003	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	DLABT540420241001003	4
2024	DLABT	DLABT	301012024040720	0.00	0	0	0	2.5	29.5	0	0	2.5	29.5	DLABT301012024040720	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040720	0.00	0	0	0	2.5	29.5	0	0	2.5	29.5	DLABT301012024040720	2
2024	DLABT	DLABT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240901002	8
2024	DLABT	DLABT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240901002	8
2024	DLABT	DLABT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240901002	8
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0.33333333	27.66666667	0.33333333	27.66666667	DLAMT540420240901002	3
2024	DLABT	DLABT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240901002	8
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT540420240901002	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0.33333333	27.66666667	0.33333333	27.66666667	DLAMT540420240901002	3
2024	DLABT	DLABT	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240901002	8





2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST-34.5	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST-13.8	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540420240901002	0	
2024 DLST	DLST	540420240901002	0.00	0	0	0	0	0	0	0.33333333	27	66666667	0.33333333	27	66666667	DLMT540420240901002	0		
2024 DLST	DLST	3010120240202749	0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLST3010120240202749	2	28.5	DLST3010120240202749	2		
2024 DLST	DLST	3010120240202749	0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLST3010120240202749	2	28.5	DLST3010120240202749	2		
2024 DACBT	DACBT	EC AC 2024-5	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTAC-AC 2024-5	0	
2024 DLST	DLST	301012024080853	0.00	0	0	0	2.5	38	0	0	2.5	38	DLST301012024080853	2	38	DLST301012024080853	2		
2024 DLST	DLST	301012024080853	0.00	0	0	0	2.5	38	0	0	2.5	38	DLST301012024080853	2	38	DLST301012024080853	2		
2024 DLST	DLST	301012024050457	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024050457	0	
2024 DLST-13.8	DLST	301012024050457	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024050457	0	
2024 DTRHB-34.5	DTRHB	301012024050457	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024050457	0	
2024 DLMT-34.5	DLMT	540420241009002	0.00	0	0	286	0	0	0	0	0	0	286	DLMT540420241009002	0	286	DLMT540420241009002	0	
2024 DLST	DLST	301012024030798	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	142	DLST301012024030798	1	142	DLST301012024030798	1
2024 DLST-13.8	DLST	301012024010837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010837	0	
2024 DLST	DLST	301012024010837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010837	0	
2024 DTRHB-13.8	DTRHB	301012024010837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010837	0	
2024 DLST-13.8	DLST	301012024010837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010837	0	
2024 DLST	DLST	301012023100887	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	DLST301012023100887	0	
2024 DLST	DLST	301012023100887	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	DLST301012023100887	0	
2024 DLST	DLST	301012024070492	1.00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	DLST301012024070492	1	19	DLST301012024070492	1	
2024 DLST	DLST	301012024070492	0.00	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	DLST301012024070492	2	23	DLST301012024070492	2	
2024 DLST	DLST	301012024020756	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024020756	0	
2024 DLST	DLST	301012024020756	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024020756	0	
2024 DLST	DLST	30101202304808	0.00	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	DLST30101202304808	0	
2024 DLST	DLST	30101202304808	0.00	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	DLST30101202304808	0	
2024 DLST	DLST	301012024021421	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	0	18	DLST301012024021421	2	18	DLST301012024021421	2	
2024 DLST	DLST	301012024021421	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	0	28	DLST301012024021421	2	28	DLST301012024021421	2	
2024 DLST	DLST	301012023080583	0.00	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	DLST301012023080583	0	
2024 DTRHB-13.8	DTRHB	301012023080583	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012023080583	0	
2024 DLST-13.8	DLMT	301012023080583	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012023080583	0	
2024 DLST	DLST	301012024060291	4.00	165	0	0	0	0	0	0	4	0	165	DLST301012024060291	1	165	DLST301012024060291	1	
2024 DLST	DLST	301012023030049	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	DLST301012023030049	0	
2024 DLST	DLST	301012023030049	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023030049	0	
2024 DLMT-34.5	DLMT	301012023060207	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023060207	0	
2024 DTRHB-34.5	DTRHB	301012023060207	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012023060207	0	
2024 DLST	DLST	301012023060207	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023060207	0	
2024 DLST-13.8	DLMT	301012023030406	0.00	0	0	0	0	0	0	7	335	7	335	DLST301012023030406	3	335	DLST301012023030406	3	
2024 DLST	DLST	301012024031233	0.00	0	0	0	4	48	0	0	4	48	DLST301012024031233	2	48	DLST301012024031233	2		
2024 DLST	DLST	301012024031233	0.00	0	0	0	4	48	0	0	4	48	DLST301012024031233	2	48	DLST301012024031233	2		
2024 DLST	DLST	301012024060756	0.00	0	0	0	2	27.5	0	0	2	27.5	DLST301012024060756	2	27.5	DLST301012024060756	2		
2024 DLST-13.8	DLMT	540420240406001	0.00	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	27.5	DLST301012024060756	2	27.5	DLST301012024060756	2
2024 DLST	DLST	301012023100341	0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLST301012023100341	1	36.5	DLST301012023100341	1		
2024 DLST	DLST	301012023100341	0.00	0	0	0	2.5	36.5	0	0	2.5	36.5	DLST301012023100341	1	36.5	DLST301012023100341	1		
2024 CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-MED-2024-2	0	
2024 DLST	DLST	301012024060315	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLST301012024060315	1	30	DLST301012024060315	1		
2024 DLST	DLST	301012024060315	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLST301012024060315	1	30	DLST301012024060315	1		
2024 DTRHB-OTRA	DTRHB	301012023110691	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023110691	0	
2024 DLST	DLST	301012023110691	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023110691	0	
2024 DLST-13.8	DLMT	301012023110691	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	DLMT301012023110691	0	
2024 DLST	DLST	301012024040237	1.00	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	DLST301012024040237	1	22	DLST301012024040237	1	
2024 DLST	DLST	301012024040237	0.00	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	DLST301012024040237	2	47	DLST301012024040237	2	
2024 DTRHB-34.5	DTRHB	301012024120011	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012024120011	0	
2024 DLST-13.8	DLMT	301012024120011	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	DLMT301012024120011	0	
2024 DLST	DLST	301012024120011	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024120011	0	
2024 DLST	DLST	301012023070857	0.00	0	0	0	3	64	0	0	3	64	DLST301012023070857	1	64	DLST301012023070857	1		
2024 DLST	DLST	301012023070857	0.00	0	0	0	3	64	0	0	3	64	DLST301012023070857	1	64	DLST301012023070857	1		
2024 PFLN	PFLN	EC-SIS-2024-07	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PFLN-EC-SIS-2024-07	0	
2024 DLST	DLST	301012024050099	0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLST301012024050099	2	24.5	DLST301012024050099	2		
2024 DLST	DLST	301012024050099	0.00	0	0	0	2	24.5	0	0	2	24.5	DLST301012024050099	2	24.5	DLST301012024050099	2		
2024 DTRHB-34.5	DTRHB	301012024041203	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012024041203	0	
2024 DLST-34.5	DLST	301012024041203	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024041203	0	
2024 DLST	DLST	301012024041203	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012024041203	0	
2024 DTRHB-34.5	DTRHB	301012024041203	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRHB301012024041203	0	
2024 DLST-13.8	DLMT	540120240309001	0.00	0	0	363	0	0	0	0	0	0	363	DLMT540120240309001	1	363	DLMT540120240309001	1	
2024 DLST	DLST	540120240309001	0.00	132	0	0	0	0	0	0	0	0	132	DLST540120240309001	0	132	DLST540120240309001	0	





2024	DLABT	DLABT	301012024091079		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012024091079	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091079		0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012024091079	2
2024	DLAMT13.8	DLAMT	540420241008003	DLAMT138M100000-P007HE-CASA1/0	0.00	0	7	0	0	0	0	0	7	0	DLAMT540420241008003	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	540420241208002	DLAMT138M100022-P018HO-CASA1/0	0.00	0	18	22	0	0	0	0	18	22	DLAMT540420241208002	1
2024	DLABT	DLABT	540420241208002	DLABTM100008-P007HO-C3ALA002	7.00	8	0	0	0	0	0	0	7	8	DLABT540420241208002	2
2024	DLABT	DLABT	540420241208002	DLABTM100002-P002HO-C3ALA1/0	2.00	2	0	0	0	0	0	0	2	2	DLABT540420241208002	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060472		0.00	0	0	0	4.5	146.5	0	0	4.5	146.5	DLABT301012023060472	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060472		0.00	0	0	0	4.5	146.5	0	0	4.5	146.5	DLABT301012023060472	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024020755		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024020755	1
2024	DLSTBT	DLSTBT	301012024020755		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTBT301012024020755	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012023100942		0.00	0	0	0	0	0	3	78	3	78	DLAMT301012023100942	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100942		0.00	0	0	0	15	559.5	0	0	15	559.5	DLABT301012023100942	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023100942		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023100942	1
2024	DLABT	DLABT	301012024041208	DLABTM100023-P001HO-C3ALA1/0	1.00	23	0	0	0	0	0	0	1	23	DLABT301012024041208	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041208	DLABTM100018-P000HO-C3ALA006	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT301012024041208	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024051098		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024051098	1
2024	DLSTMT-34.5	DLSTMT	301012024051098		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012024051098	1
2024	DLSTBT	DLSTBT	301012024051098		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTBT301012024051098	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011074		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024011074	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011074		0.00	0	0	0	3	29	0	0	3	29	DLABT301012024011074	2
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-10	CMEDI00050999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI00050999	1
2024	DLSTMT-34.5	DLSTMT	301012024021508		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012024021508	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024021508		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024021508	1
2024	DLSTBT	DLSTBT	301012024021508		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTBT301012024021508	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012024021508		0.00	0	0	0	0	0	8	346	8	346	DLAMT301012024021508	1
2024	DLSTMT-34.5	DLSTMT	301012024021508		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012024021508	2
2024	DLAMT13.8	DLAMT	540420241208003	DLAMT138M100000-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT540420241208003	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040830	DLABTT100024-P001HO-C1ALA002	1.00	24	0	0	0	0	0	0	1	24	DLABT301012024040830	1
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-6	CMEDI00050999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI00050999	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010024		0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024010024	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010024		0.00	0	0	0	2.5	33.5	0	0	2.5	33.5	DLABT301012024010024	2
2024	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2024-8		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC00050999	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080155		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080155	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080155		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080155	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100029		0.00	0	0	0	3.5	85	0	0	3.5	85	DLABT301012023100029	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100029		0.00	0	0	0	3.5	85	0	0	3.5	85	DLABT301012023100029	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090645		0.00	0	0	0	36	0	0	0	36	0	DLABT301012024090645	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024090645		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024090645	2
2024	DLSTMT-34.5	DLSTMT	301012024090645		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTMT301012024090645	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012024090645		0.00	0	0	0	0	0	130	4664.14	130	4664.14	DLAMT301012024090645	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024090645		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024090645	2
2024	DLSTBT	DLSTBT	301012024090645		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSTBT301012024090645	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070140		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070140	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070140		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070140	2
2024	DLABT	DLABT	301012024051093		0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012024051093	2
2024	DLABT	DLABT	301012024051093		0.00	0	0	0	2.5	28.5	0	0	2.5	28.5	DLABT301012024051093	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120871		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023120871	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120871		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023120871	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011075		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012024011075	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011075		0.00	0	0	0	2.5	31.5	0	0	2.5	31.5	DLABT301012024011075	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070143	DLABTT100075-P002HO-C1ALA002	2.00	75	0	0	0	0	0	0	2	75	DLABT301012024070143	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070143	DLABTM100010-P000HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012024070143	2
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012024020459		0.00	0	0	0	0	0	2.5	91	2.5	91	DLAMT301012024020459	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020459		0.00	0	0	0	12	392	0	0	12	392	DLABT301012024020459	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012024020459		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024020459	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012024020459		0.00	0	0	0	0	0	2.5	91	2.5	91	DLAMT301012024020459	2
2024	DLABT	DLABT	301012022110015		0.00	0	0	0	4	31	0	0	4	31	DLABT301012022110015	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012022110015		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012022110015	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070102		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023070102	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012023070102		0.00	0	0	0	0	0	10	398	10	398	DLAMT301012023070102	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023070102		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023070102	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010711		0.00	0	0	0	2.5	21	0	0	2.5	21	DLABT301012024010711	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010711		0.00	0	0	0	2.5	21	0	0	2.5	21	DLABT301012024010711	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030987		0.00	0	0	0	3	52	0	0	3	52	DLABT301012024030987	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012024021474		0.00	0	0	0	0	0	10	469	10	469	DLAMT301012024021474	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024021474		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024021474	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021474		0.00	0	0	0	16	610	0	0	16	610	DLABT301012024021474	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024021474		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024021474	2
2024	DLABT	DLABT	301012024100438		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024100438	2
2024	DLABT	DLABT	301012024100438		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024100438	2
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023121078		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023121078	1
2024	DLAMT13.8	DLAMT	301012023121078		0.00	0	0	0	0	0	2	37	2	37	DLAMT301012023121078	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121078		0.00	0	0	0	1	14	0	0	1	14	DLABT301012023121078	1





2024	DLABT	DLABT	301012023020429	DLABTM100001-P00HO-C3ALA1/0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023020429	2
2024	DLABT	DLABT	301012023020429	DLABTM100022-P00HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT301012023020429	2
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023100054		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023100054	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100054		0.00	0	0	0	0	367	0	0	0	367	DLABT301012023100054	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100054		0.00	0	0	0	0	0	7	297	7	297	DLAMT301012023100054	1
2024	DLABT	DLABT	301012020090165		0.00	0	0	0	0	24.5	0	0	0	24.5	DLABT301012020090165	2
2024	DLABT	DLABT	301012020090165		0.00	0	0	0	0	24.5	0	0	0	24.5	DLABT301012020090165	2
2024	FEQOT	FEQOT	EC-AT-2024-1	FEQOT00001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQOTEC-AT-2024-1	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040952		0.00	0	0	0	0	0	6	316	6	316	DLAMT301012023040952	1
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023100869		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023100869	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100869		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023100869	1
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023040952		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023040952	1
2024	DLABT	DLABT	301012023040952		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023040952	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023040952		0.00	0	0	0	0	0	39	1726	39	1726	DLAMT301012023040952	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090705		0.00	0	0	0	2.5	57	0	0	2.5	57	DLABT301012023090705	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090705		0.00	0	0	0	2.5	57	0	0	2.5	57	DLABT301012023090705	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081902		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081902	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081902		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081902	2
2024	DLABT	DLABT	301012024101879		0.00	0	0	0	2	52	0	0	2	52	DLABT301012024101879	2
2024	DLABT	DLABT	301012024101879		0.00	0	0	0	2	52	0	0	2	52	DLABT301012024101879	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040855	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012024040855	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040855	DLABTM100085-P003HO-C1ALA002	3.00	85	0	0	0	0	0	0	3	85	DLABT301012024040855	2
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	EC-AT-2024-3		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMBEC-AT-2024-3	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540120240209002	DLAMT345M100374-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	374	0	0	0	0	0	374	DLAMT540120240209002	1
2024	DLABT	DLABT	540420241101001	DLABTM100550-P00HO-C3ALA002	0.00	550	0	0	0	0	0	0	0	550	DLABT540420241101001	3
2024	DLABT	DLABT	540420241101001	DLABTM100341-P00HO-C3ALA006	0.00	341	0	0	0	0	0	0	0	341	DLABT540420241101001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241101001	DLAMT138M100022-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	22	0	0	0	0	0	22	DLAMT540420241101001	1
2024	DLABT	DLABT	540420241101001	DLABTM100022-P00HO-C2ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT540420241101001	3
2024	DLABT	DLABT	301012023011087		0.00	0	0	2	0	0	0	0	2	0	DLABT301012023011087	1
2024	DLABT	DLABT	540420241109003	DLABTM100375-P00HO-C3ALA006	0.00	375	0	0	0	0	0	0	0	375	DLABT540420241109003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241109003	DLABTM100348-P00HO-C2ALA006	0.00	348	0	0	0	0	0	0	0	348	DLABT540420241109003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241109003	DLABTM100553-P00HO-C3ALA1/0	0.00	553	0	0	0	0	0	0	0	553	DLABT540420241109003	4
2024	DLABT	DLABT	540420241109003	DLABTM100022-P00HO-C3ALA002	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT540420241109003	4
2024	CMEDEC	CMEDEC	EC-MED-2024-11	CMEDECMBN505	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDEC-MED-2024-11	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070337		0.00	0	0	0	3	39	0	0	3	39	DLABT301012023070337	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070337		0.00	0	0	0	3	39	0	0	3	39	DLABT301012023070337	2
2024	DIRMB-13.8	DIRMB	540420240110003	DIRMB138M100250P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240110003	3
2024	DIRMB-13.8	DIRMB	540420240110003	DIRMB138M100500P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240110003	3
2024	DLABT	DLABT	540420240110003	DLABTM100003-P00HO-C3ALA4/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT540420240110003	1
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	540420240110003	DIRMB345M100500P003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240110003	3
2024	DLABT	DLABT	540120240308001	DLABTM100057-P001HO-C3ALA1/0	1.00	57	0	0	0	0	0	0	1	57	DLABT540120240308001	3
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540120240308001	DLAMT345M100055-P001HO-CASA1/0	0.00	0	1	55	0	0	0	0	1	55	DLAMT540120240308001	2
2024	DLABT	DLABT	540120240308001	DLABTM100141-P003HO-C3ALA002	3.00	141	0	0	0	0	0	0	3	141	DLABT540120240308001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120240308001	DLAMT138M100018-P00HO-CASA1/0	0.00	0	0	18	0	0	0	0	0	18	DLAMT540120240308001	2
2024	DLABT	DLABT	540120240308001	DLABTM100022-P001HO-C3ALA006	1.00	22	0	0	0	0	0	0	1	22	DLABT540120240308001	3
2024	DLST	DLST	540120240308001	DLSTMT100007-ZB0150802-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST540120240308001	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040236		0.00	0	0	0	2.5	22	0	0	2.5	22	DLABT301012024040236	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040236		0.00	0	0	0	2.5	22	0	0	2.5	22	DLABT301012024040236	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010300		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012024010300	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010300		0.00	0	0	0	2.5	23.5	0	0	2.5	23.5	DLABT301012024010300	2
2024	FEQOT	FEQOT	EC-2024-CL-1	FEQOT00008	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQOTEC-2024-CL-1	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023110688		0.00	0	0	0	0	2	55	2	55	DLAMT301012023110688	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023050379	DLABTM100011-P001HO-C3ALA006	1.00	11	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABT301012023050379	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050379	DLABTM100039-P00HO-C1ALA002	0.00	39	0	0	0	0	0	0	0	39	DLABT301012023050379	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024050528		0.00	0	0	0	0	0	7.5	274	7.5	274	DLAMT301012024050528	2
2024	DIRMB-13.8	DIRMB	301012024050528		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012024050528	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050528		0.00	0	0	0	30	1043	0	0	30	1043	DLABT301012024050528	2
2024	DLABT-13.8	DLAMT	301012024050528		0.00	0	0	0	0	0	7.5	274	7.5	274	DLAMT301012024050528	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011067	DLABTM100012-P002HO-C3ALA006	2.00	12	0	0	0	0	0	0	2	12	DLABT301012024011067	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011067	DLABTM100165-P00HO-C1ALA002	0.00	165	0	0	0	0	0	0	0	165	DLABT301012024011067	2
2024	DLABT	DLABT	301012023091060		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023091060	1
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012024041050		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012024041050	1
2024	DLST	DLST	301012024041050		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024041050	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024041050		0.00	0	0	0	0	0	1	15	1	15	DLAMT301012024041050	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020098	DLABTM100057-P002HO-C3ALA1/0	2.00	57	0	0	0	0	0	0	2	57	DLABT301012024020098	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020098	DLABTM100019-P00HO-C3ALA006	0.00	19	0	0	0	0	0	0	0	19	DLABT301012024020098	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020294		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024020294	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020294		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024020294	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011059	DLABTM100043-P001HO-C1ALA002	1.00	43	0	0	0	0	0	0	1	43	DLABT301012024011059	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011059	DLABTM100009-P00HO-C3ALA006	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012024011059	2
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	540420240210003	DIRMB345M100500P003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240210003	7
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	540420240210003	DIRMB345M100100P002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240210003	7
2024	DIRMB-13.8	DIRMB	540420240210003	DIRMB138M100250P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540420240210003	7





2024	DLABT	DLABT	540420240210003	DLABTM100072-P000HO-C3ALA006	0.00	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	DLABT540420240210003	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	540420240210003	DTRMB138M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210003	7
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540420240210003	DTRMB042M10050IP002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210003	7
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	540420240210003	DTRMB138M10010IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210003	7
2024	DLABT	DLABT	540420240210003	DLABTM100003-P000HO-C3ALA410	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT540420240210003	2
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540420240210003	DTRMB066M10050IP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240210003	7
2024	DLABT	DLABT	301012024081615		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081615	3
2024	DLABT	DLABT	301012024081615		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081615	3
2024	DLABT	DLABT	301012024081615		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081615	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241002002	DLAMT138M100000-P001HO-CASA110	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT540420241002002	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070245	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024070245	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070245	DLABTM100072-P003HO-C3ALA110	3.00	72	0	0	0	0	0	0	0	0	3	72	DLABT301012024070245	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024010662		0.00	0	0	0	0	0	0	1	18	1	18	0	DLAMT301012024010662	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010662		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010662	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010662		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024010662	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010662		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024010662	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021308		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021308	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020754		0.00	0	0	0	4	52	0	0	4	52	0	0	DLABT301012024020754	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011103		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	DLABT301012024011103	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011103		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	DLABT301012024011103	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023090916		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023090916	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090916		0.00	0	0	0	0	28	1020	0	0	28	1020	0	DLABT301012023090916	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090916		0.00	0	0	0	0	0	0	10	284	10	284	0	DLAMT301012023090916	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090916		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023090916	3
2024	DLABT	DLABT	301012023090916		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023090916	3
2024	DLABT	DLABT	301012023090916		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023090916	3
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024060050		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060050	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060050		0.00	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	0	DLABT301012024060050	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060050		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060050	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023060373		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023060373	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023060373		0.00	0	0	0	0	0	2	25	2	25	2	25	DLAMT301012023060373	1
2024	DLABT	DLABT	301012023060373		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023060373	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011065	DLABTM100025-P001HO-C1ALA002	1.00	25	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	DLABT301012024011065	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011065	DLABTM100020-P003HO-C3ALA006	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024011065	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023101013		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023101013	1
2024	DLABT	DLABT	301012023101013		0.00	0	0	0	3	16	0	0	3	16	0	0	DLABT301012023101013	1
2024	DLABT	DLABT	301012023051220		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	0	0	DLABT301012023051220	2
2024	DLABT	DLABT	301012023051220		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	0	0	DLABT301012023051220	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060685		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	DLABT301012023060685	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060685		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	DLABT301012023060685	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024012023		0.00	0	0	0	0	0	6	269	6	269	0	0	DLAMT301012024012023	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120049		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120049	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120049		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120049	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050129		0.00	0	0	0	2.5	23	0	0	2.5	23	0	0	DLABT301012024050129	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050129		0.00	0	0	0	2.5	23	0	0	2.5	23	0	0	DLABT301012024050129	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024081227		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024081227	1
2024	DLABT	DLABT	301012024081227		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081227	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081227		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081227	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081227		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024081227	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024081227		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024081227	1
2024	PFLIN	PFLIN	EC-SIS-2024-03		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PFLIN-EC-SIS-2024-03	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040340	DLABTM100031-P001HO-C3ALA006	1.00	31	0	0	0	0	0	0	1	31	0	0	DLABT301012024040340	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040340	DLABTM100044-P000HO-C1ALA002	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	DLABT301012024040340	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010126		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024010126	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010126		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024010126	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070252		0.00	0	0	0	7	167	0	0	7	167	0	0	DLABT301012024070252	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100121		0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	DLABT301012023100121	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023100121		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100121	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024030360		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030360	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030360		0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	0	0	DLABT301012024030360	1
2024	DLABT	DLABT	301012023020208		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023020208	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020208		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020208	1
2024	DLABT	DLABT	540120240507003	DLABTM100099-P001HO-C3ALA110	1.00	99	0	0	0	0	0	0	1	99	0	0	DLABT540120240507003	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024050127		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024050127	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024050127		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024050127	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050127		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050127	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023110943		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110943	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110943		0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	0	0	DLABT301012023110943	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040031		0.00	0	0	0	3.5	23.5	0	0	3.5	23.5	0	0	DLABT301012024040031	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040031		0.00	0	0	0	3.5	23.5	0	0	3.5	23.5	0	0	DLABT301012024040031	2
2024	DLABT	DLABT	301012023091167	DLABTM100077-P002HO-C3ALA002	2.00	77	0	0	0	0	0	0	2	77	0	0	DLABT301012023091167	2
2024	DLABT	DLABT	301012023091167	DLABTM100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	DLABT301012023091167	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023030637		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030637	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030637		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023030637	1





2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023030637	0.00	0	0	0	0	0	2	65	2	65	DLAMT301012023030637	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080470	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024080470	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080470	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024080470	2
2024	ANAP	ANAP	EC-APP-2024-3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANAP-EC-APP-2024-3	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121047	0.00	0	0	0	5	58	0	0	5	58	DLABT301012023121047	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023041076	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023041076	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023041076	0.00	0	0	0	0	0	14	691	14	691	DLAMT301012023041076	1
2024	DLABT	DLABT	301012023041076	0.00	0	0	0	4.5	138.5	0	0	4.5	138.5	DLABT301012023041076	2
2024	DLABT	DLABT	301012023041076	0.00	0	0	0	4.5	138.5	0	0	4.5	138.5	DLABT301012023041076	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030309	2.00	58	0	0	0	0	0	0	2	58	DLABT301012024030309	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030309	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	DLABT301012024030309	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021420	0.00	0	0	0	3.5	62	0	0	3.5	62	DLABT301012024021420	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021420	0.00	0	0	0	3.5	62	0	0	3.5	62	DLABT301012024021420	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023020333	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020333	1
2024	DLST	DLST	301012023020333	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012023020333	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020333	0.00	0	0	0	0	0	1	46	1	46	DLAMT301012023020333	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070585	0.00	0	0	0	3	36	0	0	3	36	DLABT301012023070585	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070585	0.00	0	0	0	3	36	0	0	3	36	DLABT301012023070585	2
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012024080523	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024080523	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024080523	0.00	0	0	0	0	0	11	456	11	456	DLAMT301012024080523	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080523	0.00	0	0	0	17	616	0	0	17	616	DLABT301012024080523	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010591	0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012024010591	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010591	0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012024010591	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040689	0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023040689	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040689	0.00	0	0	0	2	22	0	0	2	22	DLABT301012023040689	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023121080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023121080	1
2024	DLABT	DLABT	301012023121080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023121080	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120241109001	0.00	0	0	297	0	0	0	0	0	297	DLAMT3010120241109001	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070761	0.00	0	0	4	4	0	0	4	4	0	DLABT301012023070761	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070761	0.00	0	0	4	4	0	0	4	4	0	DLABT301012023070761	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024091732	0.00	0	0	0	0	0	4	140	4	140	DLAMT301012024091732	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040341	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012024040341	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040341	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012024040341	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011071	0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT301012024011071	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011071	0.00	0	0	0	3	50	0	0	3	50	DLABT301012024011071	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040149	0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012023040149	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040149	0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012023040149	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023040149	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023040149	1
2024	DLST	DLST	301012024070179	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024070179	1
2024	DLST-34.5	DLST	301012024070179	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024070179	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024070179	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070179	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120221	1.00	33	0	0	0	0	0	0	1	33	DLABT301012023120221	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120221	0.00	29	0	0	0	0	0	0	0	29	DLABT301012023120221	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121020	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023121020	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121020	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023121020	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060656	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012024060656	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060656	0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012024060656	2
2024	DLABT	DLABT	201022023080657	4.00	105	0	0	0	0	0	0	4	105	DLABT301022023080657	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031235	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031235	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031235	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031235	2
2024	FEQOT	FEQOT	EC-AT-2024-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEQOT-EC-AT-2024-2	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100671	0.00	0	0	0	3	55	0	0	3	55	DLABT301012023100671	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011057	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024011057	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011057	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024011057	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100927	0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023100927	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100927	0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023100927	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010705	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024010705	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010705	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024010705	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100938	0.00	0	0	0	3.5	75.5	0	0	3.5	75.5	DLABT301012023100938	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100938	0.00	0	0	0	3.5	75.5	0	0	3.5	75.5	DLABT301012023100938	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012018010042	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012018010042	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012018010042	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012018010042	2
2024	DLABT	DLABT	301012018010042	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012018010042	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120377	0.00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	DLABT301012023120377	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120377	0.00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	DLABT301012023120377	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070837	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070837	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070837	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120150	4.00	187	0	0	0	0	0	0	4	187	DLABT301012023120150	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120150	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012023120150	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120530	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120530	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023120530	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023120530	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120530	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120530	2





2024	DLABT	DLABT	301012023120530		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120530	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100949	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012023100949	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023100949	DLABTT100094-P003HO-C1ALA002	3.00	94	0	0	0	0	0	3	94	DLABT301012023100949	2		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020453		0.00	0	0	0	0	0	12	0	12	0	DLAMT301012024020453	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024020453		0.00	0	0	0	28	891	0	28	891	DLABT301012024020453	1		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020453		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020453	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024011070	DLABTT100121-P003HO-C1ALA002	3.00	121	0	0	0	0	0	3	121	DLABT301012024011070	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024011070	DLABTM100011-P00HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024011070	2		
2024	DLABT	DLABT	540420240208002	DLABTM100119-P01HO-C3ALA006	11.00	119	0	0	0	0	0	11	119	DLABT540420240208002	3		
2024	DLABT	DLABT	540420240208002	DLABTM100073-P007HO-C3ALA002	7.00	73	0	0	0	0	0	7	73	DLABT540420240208002	3		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240208002	DLAMT138M100223-F02HO-CASA1/0	0.00	0	20	223	0	0	0	20	223	DLAMT540420240208002	2		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240208002	DLAMT345M100174-F016HO-CASA1/0	0.00	0	16	174	0	0	0	16	174	DLAMT540420240208002	2		
2024	DLABT	DLABT	540420240208002	DLABTM100058-P005HO-C3ALA010	5.00	58	0	0	0	0	0	5	58	DLABT540420240208002	3		
2024	DLABT	DLABT	301012024031234		0.00	0	0	0	2.5	21	0	2.5	21	DLABT301012024031234	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024031234		0.00	0	0	0	2.5	21	0	2.5	21	DLABT301012024031234	2		
2024	DLABT	DLABT	540120240508003	DLABTM100023-ZB0150802-C3ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540120240508003	1		
2024	DLABT	DLABT	540120240508003	DLABTM100094-P004HO-C3ALA006	4.00	94	0	0	0	0	0	4	94	DLABT540120240508003	2		
2024	DLABT	DLABT	540120240508003	DLABTM100050-P002HO-C3ALA1/0	2.00	50	0	0	0	0	0	2	50	DLABT540120240508003	2		
2024	CHEDI	CHEDI	EC-MED-2024-16	CMEDITHTTG34	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHEDI-EC-MED-2024-16	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023090568		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012023090568	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024030100	DLABTT100050-P002HO-C1ALA002	2.00	50	0	0	0	0	0	2	50	DLABT301012024030100	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024030100	DLABTM100010-P00HO-C3ALA006	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	DLABT301012024030100	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024040239	DLABTM100015-P003HO-C3ALA006	1.00	15	0	0	0	0	0	1	15	DLABT301012024040239	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024040239	DLABTT100013-P00HO-C1ALA002	0.00	13	0	0	0	0	0	13	13	DLABT301012024040239	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023120800		0.00	0	0	0	4	15	0	4	15	DLABT301012023120800	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023120800		0.00	0	0	0	4	15	0	4	15	DLABT301012023120800	2		
2024	DLABT	DLABT	30101202311196		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30101202311196	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024010584		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012024010584	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024010584		0.00	0	0	0	2	0	0	2	0	DLABT301012024010584	2		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030559		0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012023030559	1	
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023030559		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030559	1	
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-04		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYMEC-MOB-2024-04	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024070572	DLABTT100320-P006HO-C1ALA002	6.00	320	0	0	0	0	0	6	320	DLABT301012024070572	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024070572	DLABTM100029-P001HO-C3ALA006	1.00	29	0	0	0	0	0	1	29	DLABT301012024070572	2		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023120219		0.00	0	0	0	0	0	13	951	13	951	DLAMT301012023120219	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023120219		0.00	0	0	0	0	0	0	2	0	DLABT301012023120219	1		
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120219		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120219	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024010585		0.00	0	0	0	2.5	25	0	2.5	25	DLABT301012024010585	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024010585		0.00	0	0	0	2.5	25	0	2.5	25	DLABT301012024010585	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023060187		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023060187	1		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023060187		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023060187	1		
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023120535		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120535	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023120535		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120535	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023080407	DLABTM100176-P002HO-C3ALA1/0	2.00	176	0	0	0	0	0	2	176	DLABT301012023080407	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023080407	DLABTM100017-P00HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012023080407	2		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024050754		0.00	0	0	0	0	0	5	130	5	130	DLAMT301012024050754	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023100932		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100932	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023100932		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100932	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024071135		0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012024071135	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024071135		0.00	0	0	0	2.5	30	0	2.5	30	DLABT301012024071135	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024010355		0.00	0	0	0	4	0	0	4	0	DLABT301012024010355	2		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010355		0.00	0	0	0	0	0	2	56	2	56	DLAMT301012024010355	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023050905		0.00	0	0	0	4	112.5	0	4	112.5	DLABT301012023050905	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023050905		0.00	0	0	0	4	112.5	0	4	112.5	DLABT301012023050905	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023060762		0.00	0	0	0	6	75	0	6	75	DLABT301012023060762	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023060762		0.00	0	0	0	6	75	0	6	75	DLABT301012023060762	2		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024071131		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024071131	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024071131		0.00	0	0	0	3	58.5	0	3	58.5	DLABT301012024071131	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024071131		0.00	0	0	0	3	58.5	0	3	58.5	DLABT301012024071131	2		
2024	DLABT	DLABT	301012022081137		0.00	0	0	0	3.5	37.5	0	3.5	37.5	DLABT301012022081137	2		
2024	DLABT	DLABT	301012022081137		0.00	0	0	0	3.5	37.5	0	3.5	37.5	DLABT301012022081137	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023030152		0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	2.5	27.5	DLABT301012023030152	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023030152		0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	2.5	27.5	DLABT301012023030152	2		
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023030152		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023030152	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023050038		0.00	0	0	0	3	55	0	3	55	DLABT301012023050038	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023050038		0.00	0	0	0	3	55	0	3	55	DLABT301012023050038	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024040770		0.00	0	0	0	6	225	0	6	225	DLABT301012024040770	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024040770		0.00	0	0	0	0	0	5	175	5	175	DLAMT301012024040770	1	
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024040770		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040770	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024030973	DLABTM100276-P006HO-C3ALA1/0	6.00	276	0	0	0	0	0	6	276	DLABT301012024030973	1		
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-06		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2024-06	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023031283		0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023031283	2	





2024	DLABT	DLABT	301012023031283	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023031283	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081206	0.00	0	0	0	2.5	16	0	0	2.5	16	DLABT301012023081206	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081206	0.00	0	0	0	2.5	16	0	0	2.5	16	DLABT301012023081206	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070578	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070578	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024070578	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070578	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070578	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070578	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070578	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024070578	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030184	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023030184	1
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012023030184	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DTRMB301012023030184	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070170	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070170	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070170	0.00	0	0	0	2.5	80	0	0	2.5	80	DLABT301012023070170	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070170	0.00	0	0	0	2.5	80	0	0	2.5	80	DLABT301012023070170	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060980	0.00	0	0	0	0	0	8	235	8	235	DLAMT301012024060980	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120223	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT301012023120223	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120223	0.00	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT301012023120223	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024070396	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070396	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024070396	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024070396	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070396	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070396	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024070396	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024070396	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070224	0.00	0	0	0	12	491	0	0	12	491	DLABT301012024070224	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070224	0.00	0	0	0	0	0	3	90	3	90	DLAMT301012024070224	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024070224	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070224	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040399	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012024040399	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040399	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012024040399	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040724	0.00	0	0	0	3.5	46.5	0	0	3.5	46.5	DLABT301012023040724	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040724	0.00	0	0	0	3.5	46.5	0	0	3.5	46.5	DLABT301012023040724	2
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540120240110002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540120240110002	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240409001	0.00	0	0	762	0	0	0	0	762	0	DLAMT540420240409001	1
2024	DLABT	DLABT	301012024061022	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061022	2
2024	DLABT	DLABT	301012024061022	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061022	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081619	0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012024081619	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081619	0.00	0	0	0	3	46.5	0	0	3	46.5	DLABT301012024081619	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024081619	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024081619	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040679	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040679	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040679	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040679	2
2024	DEQMC	DEQMC	EC-AT-2024-9	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQMC-EC-AT-2024-9	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030486	0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012024030486	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031229	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABT301012024031229	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031229	0.00	59	0	0	0	0	0	0	0	59	DLABT301012024031229	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT301012023110516	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023110516	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023110516	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110516	3
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110516	3
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023110516	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023110516	3
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2024-02	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020540	0.00	0	0	0	2	9	0	0	2	9	DLABT301012024020540	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020540	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020540	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020540	0.00	0	0	0	0	0	3	46	3	46	DLAMT301012024020540	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	30101202080377	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB30101202080377	1
2024	DLABT	DLABT	301012022080377	0.00	0	0	0	0	3	0	0	0	3	DLABT301012022080377	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110578	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABT301012023110578	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110578	0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	26	DLABT301012023110578	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020051	0.00	0	0	0	3	33.5	0	0	3	33.5	DLABT301012024020051	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020051	0.00	0	0	0	3	33.5	0	0	3	33.5	DLABT301012024020051	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	74.5	5083	74.5	5083	DLAMT301012023020568	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023020568	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	74.5	5083	74.5	5083	DLAMT301012023020568	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023020568	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	54	1967	0	0	54	1967	DLAMT301012023020568	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023020568	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020568	6
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023020568	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023020568	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023020568	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012022120146	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLAMT301012022120146	2
2024	DLABT	DLABT	301012022120146	0.00	0	0	0	2.5	40	0	0	2.5	40	DLABT301012022120146	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024090643	0.00	0	0	0	0	0	18	836	18	836	DLAMT301012024090643	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010354	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010354	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010354	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012024010354	1





2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010354		0.00	0	0	0	0	0	18	1145	18	1145	DLAMT301012024010354	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010707		0.00	0	0	0	2.5	49	0	0	2.5	49	DLABT301012024010707	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010707		0.00	0	0	0	2.5	49	0	0	2.5	49	DLABT301012024010707	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024030890		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030890	1
2024	DLST	DLST	301012024030890		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024030890	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024030890		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024030890	1
2024	DLABT	DLABT	301012023071020	DLABTM100014-P002HO-C3ALA006	2.00	14	0	0	0	0	0	0	2	14	DLABT301012023071020	2
2024	DLABT	DLABT	301012023071020	DLABTM100134-P000HO-C3ALA110	0.00	134	0	0	0	0	0	0	0	134	DLABT301012023071020	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040033	DLABTM100017-P000HO-C3ALA006	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012024040033	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040033	DLABTT100054-P000HO-C3ALA002	0.00	54	0	0	0	0	0	0	0	54	DLABT301012024040033	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022111058		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022111058	1
2024	DLABT	DLABT	301012022111058		0.00	0	0	0	4	40	0	0	4	40	DLABT301012022111058	1
2024	DLABT	DLABT	540120241101001	DLABTM100227-P000HO-C2ALA006	0.00	227	0	0	0	0	0	0	0	227	DLABT540120241101001	1
2024	CHEDI	CHEDI	EC-MED-2024-5	CHEDIMBSNO999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHEDEC-MED-2024-5	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050678		0.00	0	0	0	3.5	98	0	0	3.5	98	DLABT301012024050678	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050678		0.00	0	0	0	3.5	98	0	0	3.5	98	DLABT301012024050678	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010582	DLABTM100012-P002HO-C3ALA006	2.00	12	0	0	0	0	0	0	2	12	DLABT301012024010582	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010582	DLABTM100045-P000HO-C3ALA002	0.00	45	0	0	0	0	0	0	0	45	DLABT301012024010582	2
2024	DLABT	DLABT	301012022120153		0.00	0	0	0	1.5	14	0	0	1.5	14	DLABT301012022120153	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022120153		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120153	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010642		0.00	0	0	0	3.5	77.5	0	0	3.5	77.5	DLABT301012024010642	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010642		0.00	0	0	0	3.5	77.5	0	0	3.5	77.5	DLABT301012024010642	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090102		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023090102	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090102		0.00	0	0	0	2	12.5	0	0	2	12.5	DLABT301012023090102	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121025		0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012023121025	2
2024	DLABT	DLABT	301012023121025		0.00	0	0	0	2.5	34	0	0	2.5	34	DLABT301012023121025	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100520	DLABTM100334-P00SHO-C3ALA110	5.00	334	0	0	0	0	0	0	5	334	DLABT301012023100520	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100520	DLABTM100011-P000HO-C3ALA006	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012023100520	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023100668		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100668	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100668		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023100668	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090698		0.00	0	0	0	3	32	0	0	3	32	DLABT301012024090698	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024090698		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024090698	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023050419		0.00	0	0	0	0	0	4	133	4	133	DLAMT301012023050419	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081136	DLABTM100010-P002HO-C3ALA006	2.00	10	0	0	0	0	0	0	2	10	DLABT301012023081136	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081136	DLABTM100094-P000HO-C3ALA002	0.00	94	0	0	0	0	0	0	0	94	DLABT301012023081136	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060525		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060525	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060525		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060525	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100264		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100264	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100264		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100264	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041072		0.00	0	0	0	6.5	225	0	0	6.5	225	DLABT301012024041072	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041072		0.00	0	0	0	6.5	225	0	0	6.5	225	DLABT301012024041072	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120944		0.00	0	0	0	2	29.5	0	0	2	29.5	DLABT301012023120944	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023120944		0.00	0	0	0	0	0	6	298	6	298	DLAMT301012023120944	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023120944		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120944	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120944		0.00	0	0	0	2	29.5	0	0	2	29.5	DLABT301012023120944	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020050		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024020050	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020050		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024020050	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081294		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28	DLABT301012024081294	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081294		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28	DLABT301012024081294	2
2024	DLABT	DLABT	301012024061021		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061021	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024061021		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024061021	1
2024	DLABT	DLABT	301012024061021		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024061021	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110477		0.00	0	0	0	3	65	0	0	3	65	DLABT301012023110477	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024010274	DLAMT138M100008-P001HO-CASA110	0.00	0	1	8	0	0	0	0	1	8	DLAMT301012024010274	1
2024	DLST	DLST	301012024010274	DLSTH100104-Z80320802-C3ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010274	1
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012024010274	DTRMB042M100501P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010274	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070250		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070250	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070250		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024070250	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090862		0.00	0	0	0	2	21	0	0	2	21	DLABT301012023090862	2
2024	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2024-14		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCOEC-SIS-2024-14	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060102		0.00	0	0	0	4	109.5	0	0	4	109.5	DLABT301012024060102	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060102		0.00	0	0	0	4	109.5	0	0	4	109.5	DLABT301012024060102	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021032		0.00	0	0	0	3.5	49.5	0	0	3.5	49.5	DLABT301012024021032	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021032		0.00	0	0	0	3.5	49.5	0	0	3.5	49.5	DLABT301012024021032	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070826	DLABTT100066-P000HO-C1ALA002	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT301012024070826	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070826	DLABTM100018-P000HO-C3ALA006	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	18	DLABT301012024070826	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021573		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024021573	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024021573		0.00	0	0	0	0	0	1	24	1	24	DLAMT301012024021573	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024021573		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024021573	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021573		0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012024021573	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020814		0.00	0	0	0	2.5	25.5	0	0	2.5	25.5	DLABT301012024020814	2





2024	DLABT	DLABT	301012024020814		0.00	0	0	0	2.5	25.5	0	0	2.5	25.5	DLABT301012024020814	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090359		0.00	0	0	0	0	0	15	990	15	990	DLAMT301012023090359	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090359		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023090359	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023090359		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023090359	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011069		0.00	0	0	0	4.5	127.5	0	0	4.5	127.5	DLABT301012024011069	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011069		0.00	0	0	0	4.5	127.5	0	0	4.5	127.5	DLABT301012024011069	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020960	DLSBTT100069-ZB0150802-C3ALA4/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLSBTT301012024020960	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100603		0.00	0	0	0	2	10.5	0	0	2	10.5	DLABT301012023100603	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100603		0.00	0	0	0	2	10.5	0	0	2	10.5	DLABT301012023100603	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100186		0.00	0	0	0	0	0	8	279	8	279	DLAMT301012023100186	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023100186		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023100186	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100186		0.00	0	0	0	10	286	0	0	10	286	DLABT301012023100186	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023081120		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023081120	1
2024	DLABT	DLABT	301012023040043		0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023040043	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040043		0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023040043	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120354		0.00	0	0	0	2.33333333	58.66666667	0	0	2.33333333	58.66666667	DLABT301012023120354	3
2024	DLABT	DLABT	301012023120354		0.00	0	0	0	2.33333333	58.66666667	0	0	2.33333333	58.66666667	DLABT301012023120354	3
2024	DLABT	DLABT	301012023120354		0.00	0	0	0	2.33333333	58.66666667	0	0	2.33333333	58.66666667	DLABT301012023120354	3
2024	DLABT	DLABT	301012023070077		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023070077	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070077		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023070077	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040338		0.00	0	0	0	3.5	61	0	0	3.5	61	DLABT301012024040338	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040338		0.00	0	0	0	3.5	61	0	0	3.5	61	DLABT301012024040338	2
2024	DLABT	DLABT	540120240901003	DLABTM100035-P000HO-C3ALA1/0	0.00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABTM3010120240901003	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120240901003	DLAMT138M100446-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	0	446	0	0	0	0	0	DLAMT3010120240901003	1
2024	DLABT	DLABT	540120240901003	DLABTM100066-P000HO-C3ALA006	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABTM3010120240901003	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024070240	DLAMT138M100000-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLAMT301012024070240	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240408002	DLAMT138M100165-P002HO-CASA1/0	0.00	0	2	165	0	0	0	0	2	165	DLAMT3010120240408002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024100558		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024100558	2
2024	DLABT	DLABT	301012024100558		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024100558	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241108002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT3010120241108002	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020546		0.00	0	0	0	2	31	0	0	2	31	DLABT301012024020546	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020546		0.00	0	0	0	2	31	0	0	2	31	DLABT301012024020546	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024011076		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024011076	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040790		0.00	0	0	0	2	40.5	0	0	2	40.5	DLABT301012024040790	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040790		0.00	0	0	0	2	40.5	0	0	2	40.5	DLABT301012024040790	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024080279		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024080279	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080279		0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012024080279	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011072		0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012024011072	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011072		0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012024011072	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040937		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28	DLABT301012023040937	2
2024	DLABT	DLABT	301012023040937		0.00	0	0	0	2.5	28	0	0	2.5	28	DLABT301012023040937	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100092		0.00	0	0	0	0	0	5	74	5	74	DLAMT301012023100092	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100092		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023100092	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100092		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100092	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023100092		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023100092	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081187		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023081187	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081187		0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012023081187	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090920		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023090920	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090920		0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012023090920	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101182		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023101182	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101182		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023101182	2
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	540420240110002	DTFRMB138M100259P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120240110002	3
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	540420240110002	DTFRMB345M10075JP001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB3010120240110002	3
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024011058		0.00	0	0	0	3	57	0	0	3	57	DLAMT301012024011058	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420240209003	DLAMT345T100026-P000HO-CASC477	0.00	0	0	26	0	0	0	0	0	0	DLAMT3010120240209003	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012024041209	CMEDINBSNO999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024041209	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024041209		0.00	0	0	0	0	0	4	372	4	372	DLAMT301012024041209	1
2024	DLABT	DLABT	301012024041209		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024041209	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010643		0.00	0	0	0	2.5	27.5	0	0	2.5	27.5	DLABT301012024010643	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050491		0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023050491	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023050491		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023050491	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023060315		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023060315	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023060315		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023060315	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070549		0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023070549	1
2024	DLABT	DLABT	301012023060175		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012023060175	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060175		0.00	0	0	0	2	17.5	0	0	2	17.5	DLABT301012023060175	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100407		0.00	0	0	0	4	67	0	0	4	67	DLABT301012023100407	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100145	DLABTM100019-P002HO-C3ALA006	2.00	19	0	0	0	0	0	0	2	19	DLABTM301012023100145	2





2024	DLABT	DLABT	301012023100145	DLABTM100136-P000HO-C3ALA002	0.00	136	0	0	0	0	0	0	136	DLABT301012023100145	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024011110	DLABTM100013-P002HO-C3ALA006	2.00	13	0	0	0	0	0	2	13	DLABT301012024011110	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024011110	DLABTM100105-P000HO-C3ALA002	0.00	105	0	0	0	0	0	0	105	DLABT301012024011110	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024050430		0.00	0	0	0	2.5	34	0	2.5	34	DLABT301012024050430	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024050430		0.00	0	0	0	2.5	34	0	2.5	34	DLABT301012024050430	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023090539		0.00	0	0	0	14	431	0	14	431	DLABT301012023090539	1		
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090539		0.00	0	0	0	0	5	137	5	137	DLAMT301012023090539	1		
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023090539		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023090539	1		
2024	DLBST	DLBST	301012024070249	DLSBTM100014-ZB048B02-C1ALA1/0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLBST301012024070249	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023120656		0.00	0	0	0	2	34	0	0	2	34	DLABT301012023120656	1	
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023120656		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023120656	1		
2024	DLABT	DLABT	301012024060046		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012024060046	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060046		0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012024060046	2	
2024	DIRMB-OTRA	DIRMB	301012023090814		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023090814	1		
2024	DLBST	DLBST	301012023090814		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DLBST301012023090814	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023090814		0.00	0	0	0	0	0	6	155	6	155	DLAMT301012023090814	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023090918		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090918	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023090918		0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090918	2	
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	301012023020077		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023020077	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023020077		0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023020077	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023080089		0.00	0	0	0	4	95	0	0	4	95	DLABT301012023080089	1	
2024	DLABT	DLABT	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420241203002	1	
2024	DEQDM	DEQDM	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM540420241203002	3	
2024	DEQDM	DEQDM	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM540420241203002	3	
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DLAMT540420241203002	1	
2024	DEQDM	DEQDM	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM540420241203002	3	
2024	DLBST	DLBST	540420241203002		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLBST540420241203002	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024051063		0.00	0	0	0	0	12	0	0	12	0	DLABT301012024051063	1	
2024	DLBST	DLBST	301012024051063		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLBST301012024051063	1	
2024	DIRMB-13.8	DIRMB	301012024051063		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012024051063	1	
2024	FEDYM	FEDYM	EC-MOB-2024-08		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FEDYM-EC-MOB-2024-08	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060303	DLABTM100108-P003HO-C1ALA002	3.00	108	0	0	0	0	0	0	3	108	DLABT301012024060303	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060303	DLABTM100012-P000HO-C3ALA006	0.00	12	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012024060303	2	
2024	DLABT	DLABT	201022023080077		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT201022023080077	3	
2024	DLABT	DLABT	201022023080077		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT201022023080077	3	
2024	DLBST	DLBST	301012023080673		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLBST301012023080673	1	
2024	DIRMB-OTRA	DIRMB	301012023080673		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB301012023080673	1	
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023080673		0.00	0	0	0	0	0	4	121	4	121	DLAMT301012023080673	1	
2024	DLABT	DLABT	301012019100065		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012019100065	2	
2024	DLABT	DLABT	301012019100065		0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012019100065	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023110617	DLABTM100039-P001HO-C3ALA006	1.00	39	0	0	0	0	0	0	1	39	DLABT301012023110617	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024080893		0.00	0	0	0	2	8.5	0	0	2	8.5	DLABT301012024080893	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024080893		0.00	0	0	0	2	8.5	0	0	2	8.5	DLABT301012024080893	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023061042		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023061042	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023061042		0.00	0	0	0	2.5	45	0	0	2.5	45	DLABT301012023061042	2	
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-4	AINAPL090A00000000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-EC-APP-2024-4	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023080279	DLABTM100036-P000HO-C3ALA1/0	0.00	36	0	0	0	0	0	0	36	DLABT301012023080279	2		
2024	DLABT	DLABT	301012023080279	DLABTM100021-P000HO-C3ALA006	0.00	21	0	0	0	0	0	0	0	21	DLABT301012023080279	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024030235		0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012024030235	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024030235		0.00	0	0	0	3	75	0	0	3	75	DLABT301012024030235	2	
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024050775		0.00	0	0	0	0	2	15	2	15	2	DLAMT301012024050775	1	
2024	DLABT	DLABT	540120240410001	DLABTM100187-P000HO-C3ALA006	0.00	187	0	0	0	0	0	0	187	DLABT540120240410001	3		
2024	DIRMB-34.5	DIRMB	540120240410001	DIRMB540H10025P001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRMB540120240410001	1	
2024	DLABT	DLABT	540120240410001	DLABTM100176-P000HO-C3ALA002	0.00	176	0	0	0	0	0	0	176	DLABT540120240410001	3		
2024	DLABT	DLABT	540120240410001	DLABTM100003-P000HO-C3ALA1/0	0.00	3	0	0	0	0	0	0	3	DLABT540120240410001	3		
2024	DLABT	DLABT	301012023040925		0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023040925	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023040925		0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023040925	2	
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023040925		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023040925	1	
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-8	CMEDIHBSHO999	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2024-8	1	
2024	DLABT	DLABT	301012023050378		0.00	0	0	0	0.5	22.5	0	0	0.5	22.5	DLABT301012023050378	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023050378		0.00	0	0	0	0.5	22.5	0	0	0.5	22.5	DLABT301012023050378	2	
2024	DLABT	DLABT	540120240307001	DLABTM100083-P000HO-C3ALA002	0.00	83	0	0	0	0	0	0	83	DLABT540120240307001	1		
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540120240307001	DLAMT138M150004-P000HO-CASA1/0	0.00	0	0	4	0	0	0	0	4	DLAMT540120240307001	2		
2024	DLABT	DLABT	540120240307001	DLABTM100022-P000HO-C3ALA006	0.00	22	0	0	0	0	0	0	0	22	DLABT540120240307001	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060201		0.00	0	0	0	3	21	0	0	3	21	DLABT301012024060201	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060201		0.00	0	0	0	3	21	0	0	3	21	DLABT301012024060201	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024040240		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040240	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024040240		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040240	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023031089		0.00	0	0	0	3	52.5	0	0	3	52.5	DLABT301012023031089	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023031089		0.00	0	0	0	3	52.5	0	0	3	52.5	DLABT301012023031089	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060301		0.00	0	0	0	3.5	92.5	0	0	3.5	92.5	DLABT301012024060301	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024060301		0.00	0	0	0	3.5	92.5	0	0	3.5	92.5	DLABT301012024060301	2	
2024	DLABT	DLABT	301012023031088		0.00	0	0	0	1.5	37.5	0	0	1.5	37.5	DLABT301012023031088	2	





2024	DLABT	DLABT	301012023031088	0.00	0	0	0	1.5	37.5	0	0	1.5	37.5	DLABT301012023031088	2
2024	DLST	DLST	301012024051051	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024051051	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024051051	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024051051	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024051051	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DLAMT301012024051051	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090630	1.00	50	0	0	0	0	0	0	1	50	DLABT301012023090630	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080491	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023080491	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080491	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080491	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080491	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023080491	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050453	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050453	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050453	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050453	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030103	0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012024030103	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030103	0.00	0	0	0	2	26.5	0	0	2	26.5	DLABT301012024030103	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070344	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070344	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070344	0.00	0	0	0	3	22	0	0	3	22	DLABT301012023070344	1
2024	DLABT	DLABT	301012023101006	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012023101006	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101006	0.00	0	0	0	2.5	33	0	0	2.5	33	DLABT301012023101006	2
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-9	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2024-9	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023080339	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080339	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040160	1.00	23	0	0	0	0	0	0	1	23	DLABT301012024040160	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040160	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012024040160	2
2024	DLAMT	DLAMT	201022023051241	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT201022023051241	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	201022023051241	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT201022023051241	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090570	0.00	0	0	0	3	29	0	0	3	29	DLABT301012023090570	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090570	0.00	0	0	0	3	29	0	0	3	29	DLABT301012023090570	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070843	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012024070843	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070843	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	DLABT301012024070843	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040722	2.00	18	0	0	0	0	0	0	2	18	DLABT301012024040722	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040722	0.00	176	0	0	0	0	0	0	0	176	DLABT301012024040722	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040681	2.00	17	0	0	0	0	0	0	2	17	DLABT301012024040681	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040681	0.00	52	0	0	0	0	0	0	0	52	DLABT301012024040681	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540120240201002	0.00	0	0	11	0	0	0	0	0	11	DLAMT540120240201002	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090509	0.00	0	0	0	0	0	4	242	4	242	DLAMT301012023090509	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023090509	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023090509	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090509	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090509	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090509	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012023090509	2
2024	DLABT	DLABT	301012020100893	0.00	0	0	0	13	552	0	0	13	552	DLABT301012020100893	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012020100893	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012020100893	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012020100893	0.00	0	0	0	0	0	18	775	18	775	DLAMT301012020100893	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081284	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012023081284	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081284	0.00	0	0	0	2	30	0	0	2	30	DLABT301012023081284	2
2024	DLABT-13.8	DLAMT	5404202401001002	0.00	0	0	53	0	0	0	0	0	53	DLAMT5404202401001002	1
2024	DLABT	DLABT	5404202401001002	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT5404202401001002	2
2024	DLST	DLST	5404202401001002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST5404202401001002	1
2024	DLABT	DLABT	5404202401001002	0.00	174	0	0	0	0	0	0	0	174	DLABT5404202401001002	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091741	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091741	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091741	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091741	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023071016	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023071016	1
2024	DLABT	DLABT	301012023071016	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023071016	2
2024	DLABT	DLABT	301012023071016	0.00	0	0	0	2	25	0	0	2	25	DLABT301012023071016	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100884	0.00	0	0	0	4	50	0	0	4	50	DLABT301012023100884	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080668	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DLABT301012023080668	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023080668	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	DTRMB301012023080668	2
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-17	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2024-17	1
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-15	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-EC-MED-2024-15	1
2024	DLABT	DLABT	540120240501003	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT540120240501003	3
2024	DLABT	DLABT	540120240501003	0.00	86	0	0	0	0	0	0	0	86	DLABT540120240501003	3
2024	DLABT-13.8	DLAMT	540120240501003	0.00	0	0	138	0	0	0	0	0	138	DLAMT540120240501003	1
2024	DLABT	DLABT	540120240501003	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT540120240501003	3
2024	DLABT	DLABT	301012024030305	1.00	58	0	0	0	0	0	0	1	58	DLABT301012024030305	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030305	3.00	107	0	0	0	0	0	0	3	107	DLABT301012024030305	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	540420240310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240310003	1
2024	DLABT	DLABT	540420240310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240310003	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012022120704	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120704	1
2024	DLABT	DLABT	301012022120704	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012022120704	2
2024	DLABT	DLABT	301012022120704	0.00	0	0	0	2	10	0	0	2	10	DLABT301012022120704	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070244	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012024070244	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070244	0.00	0	0	0	2	18.5	0	0	2	18.5	DLABT301012024070244	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040788	1.00	28	0	0	0	0	0	0	1	28	DLABT301012024040788	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040788	0.00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	DLABT301012024040788	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420241108003	0.00	0	10	413	0	0	0	0	10	413	DLAMT540420241108003	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090003	1.00	39	0	0	0	0	0	0	1	39	DLABT301012024090003	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090003	0.00	17	0	0	0	0	0	0	0	17	DLABT301012024090003	2



[illegible]

[illegible]



2024	DLABT	DLABT	301012024010961	0.00	0	0	0	5	214	0	0	5	214	DLABT301012024010961	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010961	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010961	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010961	0.00	0	0	0	0	0	6	244	6	244	DLAMT301012024010961	1
2024	PECCO	PECCO	EC-SIS-2024-18	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PECCOEC-SIS-2024-18	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420241209003	0.00	0	0	358	0	0	0	0	0	358	DLAMT540420241209003	1
2024	DACBT	DACBT	EC-AC-2024-3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBTAC-2024-3	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040036	1.00	54	0	0	0	0	0	0	1	54	DLABT301012024040036	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040036	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012024040036	2
2024	DECQM	DECQM	540420240203001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DECQM540420240203001	1
2024	DLABT	DLABT	301012022091010	7.00	385	0	0	0	0	0	0	7	385	DLABT301012022091010	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070340	0.00	0	0	0	5	52	0	0	5	52	DLABT301012023070340	1
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023090032	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023090032	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090032	0.00	0	0	0	0	3	15	0	3	15	DLABT301012023090032	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023090032	0.00	0	0	0	0	0	2	55	2	55	DLAMT301012023090032	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024020471	0.00	0	0	0	0	0	5	220	5	220	DLAMT301012024020471	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024020471	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024020471	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020471	0.00	0	0	0	9	358	0	0	9	358	DLABT301012024020471	1
2024	PECCO	PECCO	EC-SIS-2024-11	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PECCOEC-SIS-2024-11	1
2024	DLABT	DLABT	540420240207001	0.00	165	0	0	0	0	0	0	0	165	DLABT540420240207001	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110690	0.00	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	47.5	DLABT301012023110690	2
2024	DLABT	DLABT	301012023110690	0.00	0	0	0	0	2.5	47.5	0	0	2.5	DLABT301012023110690	2
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	540120240310003	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540120240310003	1
2024	DLABT	DLABT	540120240310003	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	6	DLABT540120240310003	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040626	0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012024040626	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040626	0.00	0	0	0	2.5	36	0	0	2.5	36	DLABT301012024040626	2
2024	DLABT	DLABT	540420241201002	1.00	15	0	0	0	0	0	0	1	15	DLABT540420241201002	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	540420241201002	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT540420241201002	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080736	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080736	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080736	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012023080736	1
2024	DLABT	DLABT	301012023050437	0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012023050437	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050437	0.00	0	0	0	2	13.5	0	0	2	13.5	DLABT301012023050437	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060480	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024060480	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060480	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060480	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	16	0	16	DLAMT301012024060480	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060480	0.00	0	0	0	0	0	0	16	0	16	DLAMT301012024060480	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101012	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023101012	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101012	0.00	0	0	0	2	20	0	0	2	20	DLABT301012023101012	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	201022023070115	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB201022023070115	1
2024	DLABT	DLABT	301012022023070115	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022023070115	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100490	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100490	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023100490	0.00	0	0	0	0	0	1	51	1	51	DLAMT301012023100490	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023100490	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100490	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100490	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023100490	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080581	0.00	0	0	0	0	0	7	189	7	189	DTRMB301012023080581	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023080581	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023080581	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080581	0.00	0	0	0	9	192	0	0	9	192	DLABT301012023080581	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081208	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023081208	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081208	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023081208	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030297	0.00	0	0	0	4	99.5	0	0	4	99.5	DLABT301012024030297	2
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024030297	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024030297	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024030297	0.00	0	0	0	0	0	5	334	5	334	DLAMT301012024030297	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030297	0.00	0	0	0	4	99.5	0	0	4	99.5	DLABT301012024030297	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010351	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012024010351	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010351	0.00	0	0	0	2.5	41.5	0	0	2.5	41.5	DLABT301012024010351	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050444	0.00	0	0	0	4	57.5	0	0	4	57.5	DLABT301012023050444	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050444	0.00	0	0	0	4	57.5	0	0	4	57.5	DLABT301012023050444	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040972	0.00	0	0	0	2	17	0	0	2	17	DLABT301012024040972	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040972	0.00	0	0	0	2	17	0	0	2	17	DLABT301012024040972	2
2024	DLABT	DLABT	301012023070208	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023070208	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023070208	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070208	1
2024	DLABT	DLABT	301012023071023	0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012023071023	2
2024	DLABT	DLABT	301012023071023	0.00	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	DLABT301012023071023	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012024050958	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024050958	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024050958	0.00	0	0	0	0	0	2	141	2	141	DLAMT301012024050958	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050958	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050958	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024050958	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024050958	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080956	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080956	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080956	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080956	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024090857	0.00	0	0	0	0	0	4	60	4	60	DLAMT301012024090857	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024090857	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024090857	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090857	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024090857	1





2024	DLABT	DLABT	301012024050355	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050355	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024050355	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050355	2		
2024	DLABT	DLABT	540420240310001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540420240310001	1		
2024	DTRMB	OTRA	DTRMB	540420240310001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240310001	2	
2024	DTRMB	13.8	DTRMB	540420240310001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB540420240310001	2
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012022100766	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022100766	1
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012022100766	0.00	0	0	0	0	0	24	1347	24	1347	DLAMT301012022100766	1		
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012023070343	0.00	0	0	0	0	0	6	330	6	330	DLAMT301012023070343	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023070343	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	DLABT301012023070343	1		
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012023070343	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070343	1	
2024	DLABT	DLABT	301012024040029	0.00	0	0	0	3	62	0	0	3	62	0	0	DLABT301012024040029	2	
2024	DLABT	DLABT	301012024040029	0.00	0	0	0	3	62	0	0	3	62	0	0	DLABT301012024040029	2	
2024	DTRMB	13.8	DTRMB	301012024040029	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024040029	1
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	301012024040029	0.00	0	0	0	0	0	40	2770	40	2770	DLAMT301012024040029	1		
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-5	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAP-APP-2024-5	1
2024	DTRMB	13.8	DTRMB	301012023020775	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023020775	1
2024	DLABT	DLABT	301012023020775	0.00	0	0	0	1.5	4.5	0	0	1.5	4.5	0	0	0	DLABT301012023020775	2
2024	DLABT	DLABT	301012023020775	0.00	0	0	0	1.5	4.5	0	0	1.5	4.5	0	0	0	DLABT301012023020775	2
2024	CHEDI	CHEDI	EC-MED-2024-19	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHEDEC-MED-2024-19	1
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	540120241201002	0.00	0	0	78	0	0	0	0	0	78	DLAMT540120241201002	1		
2024	DLABT	DLABT	301012022081033	0.00	0	0	0	3	30	0	0	3	30	0	0	0	DLABT301012022081033	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120809	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120809	1
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012023120809	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023120809	1
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012023120809	0.00	0	0	0	0	0	1	40	1	40	DLAMT301012023120809	1		
2024	DLABT	DLABT	540420240101003	0.00	523	0	0	0	0	0	0	0	0	523	DLABT540420240101003	5		
2024	DLABT	DLABT	540420240101003	0.00	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	DLABT540420240101003	5		
2024	DLABT	DLABT	540420240101003	0.00	275	0	0	0	0	0	0	0	0	275	DLABT540420240101003	5		
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	540420240101003	0.00	0	0	670	0	0	0	0	0	670	DLAMT540420240101003	1		
2024	DLABT	DLABT	540420240101003	0.00	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86	DLABT540420240101003	5		
2024	DLABT	DLABT	540420240101003	0.00	1675	0	0	0	0	0	0	0	0	1675	DLABT540420240101003	5		
2024	DTRMB	13.8	DTRMB	301012024091274	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024091274	1
2024	DLABT	DLABT	301012024091274	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091274	1
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	301012024091274	0.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	DLAMT301012024091274	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031230	1.00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	DLABT301012024031230	2		
2024	DLABT	DLABT	301012024031230	0.00	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	DLABT301012024031230	2		
2024	DLABT	DLABT	540420240208003	16.00	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66	DLABT540420240208003	3		
2024	DLABT	DLABT	540420240208003	53.00	224	0	0	0	0	0	0	0	0	224	DLABT540420240208003	3		
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	540420240208003	0.00	0	12	50	0	0	0	12	50	0	0	0	DLAMT540420240208003	2
2024	DLABT	DLABT	540420240208003	1.00	4	0	0	0	0	0	0	0	1	4	DLABT540420240208003	3		
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	540420240208003	0.00	0	10	44	0	0	0	10	44	0	0	0	DLAMT540420240208003	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060472	2.00	50	0	0	0	0	0	0	2	50	0	0	0	DLABT301012024060472	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060472	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	DLABT301012024060472	2
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	540120241107001	0.00	0	0	165	0	0	0	0	0	165	DLAMT540120241107001	1		
2024	DLABT	DLABT	540120241107001	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT540120241107001	1
2024	DLABT	DLABT	540120241107001	0.00	505	0	0	0	0	0	0	0	0	505	DLABT540120241107001	3		
2024	DLABT	DLABT	540120241107001	0.00	198	0	0	0	0	0	0	0	0	198	DLABT540120241107001	3		
2024	DLABT	DLABT	540120241107001	0.00	132	0	0	0	0	0	0	0	0	132	DLABT540120241107001	3		
2024	DLABT	DLABT	301012024050096	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	0	0	0	DLABT301012024050096	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050096	0.00	0	0	0	2	11	0	0	2	11	0	0	0	DLABT301012024050096	2
2024	DLABT	DLABT	301012022120077	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012022120077	1
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	301012022120077	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012022120077	1
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012022120077	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012022120077	1
2024	DLABT	DLABT	301012023060048	0.00	0	0	0	4	36.5	0	0	4	36.5	0	0	0	DLABT301012023060048	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060048	0.00	0	0	0	4	36.5	0	0	4	36.5	0	0	0	DLABT301012023060048	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060576	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	0	0	0	DLABT301012023060576	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060576	0.00	0	0	0	2.5	42.5	0	0	2.5	42.5	0	0	0	DLABT301012023060576	2
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012023060576	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023060576	1
2024	DLABT	DLABT	301012024061009	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	0	0	0	DLABT301012024061009	2
2024	DLABT	DLABT	301012024061009	0.00	0	0	0	2	13	0	0	2	13	0	0	0	DLABT301012024061009	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090155	0.00	0	0	0	3	17	0	0	3	17	0	0	0	DLABT301012023090155	2
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012023090155	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023090155	1
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012023090155	0.00	0	0	0	0	0	5	184	5	184	DLAMT301012023090155	1		
2024	DLABT	DLABT	301012023090155	0.00	0	0	0	3	17	0	0	3	17	0	0	0	DLABT301012023090155	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031034	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	0	0	0	DLABT301012024031034	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031034	0.00	0	0	0	2	26	0	0	2	26	0	0	0	DLABT301012024031034	2
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023061366	3
2024	DLABT	DLABT	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023061366	1
2024	DTRMB	34.5	DTRMB	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023061366	1
2024	DLAMT	34.5	DLAMT	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023061366	3
2024	DLAMT	DLABT	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	9	453	9	453	DLAMT301012023061366	3		
2024	DLAMT	DLABT	301012023061366	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012023061366	3
2024	DLAMT	DLABT	301012024050728	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024050728	1
2024	DLAMT	13.8	DLAMT	301012022100980	0.00	0	0	0	0	0	71	1535	71	1535	DLAMT301012022100980	1		





2024	DLABT	DLABT	30101202100980		0.00	0	0	0	0	78	1535	0	0	78	1535	DLABT30101202100980	1
2024	DLABT	DLABT	30101202405097		0.00	0	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT30101202405097	2
2024	DLABT	DLABT	30101202405097		0.00	0	0	0	0	2.5	32.5	0	0	2.5	32.5	DLABT30101202405097	2
2024	DLABT	DLABT	301012024090630		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024090630	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024090630		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024090630	1
2024	DLABT	DLABT	301012024090630		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024090630	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060285		0.00	0	0	0	0	0	0	8	209	8	209	DLAMT301012024060285	1
2024	PEQCO	PEQCO	EC-SIS-2024-12		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEQCOEC-SIS-2024-12	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023090572		0.00	0	0	0	0	0	0	10	569	10	569	DLAMT301012023090572	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090572		0.00	0	0	0	0	10.5	279.5	0	0	10.5	279.5	DLABT301012023090572	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090572		0.00	0	0	0	0	10.5	279.5	0	0	10.5	279.5	DLABT301012023090572	2
2024	DIRH8-34.5	DIRH8	301012023090572		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRH8301012023090572	1
2024	DLABT	DLABT	301012024091747		0.00	0	0	0	0	3	58.5	0	0	3	58.5	DLABT301012024091747	1
2024	DLABT	DLABT	301012024091747		0.00	0	0	0	0	3	58.5	0	0	3	58.5	DLABT301012024091747	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080593		0.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	DLABT301012023080593	1
2024	DLABT-13.8	DLAMT	54020240310000	DLAMT30100000-P001ME-CASAL10	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	DLAMT54020240310000	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110089		0.00	0	0	0	4	53	0	0	0	4	53	DLABT301012023110089	1
2024	DIRH8-13.8	DIRH8	301012023110089		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRH8301012023110089	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023091130		0.00	0	0	0	0	0	0	3	112	3	112	DLAMT301012023091130	1
2024	DIRH8-34.5	DIRH8	301012023091130		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRH8301012023091130	1
2024	DLABT	DLABT	301012023091130		0.00	0	0	0	3	9	0	0	0	3	9	DLABT301012023091130	1
2024	DEQDM	DEQDM	54040240310003	DCRMM345C01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM54040240310003	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023081024		0.00	0	0	0	0	0	0	3	115	3	115	DLAMT301012023081024	1
2024	DLABT	DLABT	301012023081024		0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	0	DLABT301012023081024	1
2024	DIRH8-OTRA	DIRH8	301012023081024		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRH8301012023081024	1
2024	DIRH8-13.8	DIRH8	301012023081019		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIRH8301012023081019	1
2024	DEQDM	DEQDM	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012021010347	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012012010347		0.00	0	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012012010347	3
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DEQDM	DEQDM	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012021010347	3
2024	DLABT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	4	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DEQDM	DEQDM	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEQDM301012021010347	3
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	38.25	1852.75	38.25	1852.75	DLAMT301012021010347	1	
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	6
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012021010347	1
2024	DLABT	DLABT	301012021010347		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012021010347	4
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	30														





2024	DLABT	DLABT	301012023091094	0.00	0	0	0	3	13.5	0	0	3	13.5	DLABT301012023091094	2
2024	DLABT	DLABT	301012023091094	0.00	0	0	0	3	13.5	0	0	3	13.5	DLABT301012023091094	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041211	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012024041211	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041211	0.00	0	0	0	2	0	0	0	2	0	DLABT301012024041211	2
2024	DLABT	DLABT	301012023080492	0.00	0	0	0	3	15	0	0	3	15	DLABT301012023080492	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080492	0.00	0	0	0	3	15	0	0	3	15	DLABT301012023080492	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080492	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023080492	1
2024	DLABT	DLABT	3010120240602003	0.00	0	2	0	0	0	0	0	2	0	DLABT3010120240602003	1
2024	DLABT	DLABT	3010120240602003	0.00	0	0	0	2	45	0	0	2	45	DLABT3010120240602003	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030680	0.00	0	0	0	3	60	0	0	3	60	DLABT301012023030680	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030680	0.00	0	0	0	3	60	0	0	3	60	DLABT301012023030680	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021309	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021309	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060298	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012024060298	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060298	0.00	0	0	0	2	22.5	0	0	2	22.5	DLABT301012024060298	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021030	0.00	0	0	0	6	232	0	0	6	232	DLABT301012024021030	1
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-07	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYM-EC-MOB-2024-07	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080393	0.00	0	0	0	2.5	18	0	0	2.5	18	DLABT301012024080393	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080393	0.00	0	0	0	2.5	18	0	0	2.5	18	DLABT301012024080393	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030818	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012024030818	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030818	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024030818	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040333	0.00	0	0	0	3.5	47	0	0	3.5	47	DLABT301012024040333	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040333	0.00	0	0	0	3.5	47	0	0	3.5	47	DLABT301012024040333	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020372	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024020372	1
2024	DLABT	DLABT	301012024020372	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024020372	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060211	4.00	191	0	0	4	0	0	0	4	191	DLABT301012024060211	1
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023021004	1
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023021004	1
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023021004	2
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	0	0	10.5	378.5	10.5	378.5	DLABT301012023021004	2
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	0	0	10.5	378.5	10.5	378.5	DLABT301012023021004	2
2024	DLABT	DLABT	301012023021004	0.00	0	0	0	33	1123.59	0	0	33	1123.59	DLABT301012023021004	1
2024	DLABT	DLABT	301012023031271	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023031271	2
2024	DLABT	DLABT	301012023031271	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023031271	2
2024	DLABT	DLABT	30101202020192	0.00	0	0	0	0	0	46	3439	46	3439	DLABT30101202020192	1
2024	DLABT	DLABT	30101202020192	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT30101202020192	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021510	2.00	9	0	0	0	0	0	0	2	9	DLABT301012024021510	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021510	0.00	162	0	0	0	0	0	0	0	162	DLABT301012024021510	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070493	0.00	0	0	0	4	86.5	0	0	4	86.5	DLABT301012024070493	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070493	0.00	0	0	0	4	86.5	0	0	4	86.5	DLABT301012024070493	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070493	0.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	DLABT301012024070493	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021511	0.00	0	0	0	4	127	0	0	4	127	DLABT301012024021511	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021511	0.00	0	0	0	4	127	0	0	4	127	DLABT301012024021511	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090808	1.00	75	0	0	0	0	0	0	1	75	DLABT301012023090808	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040042	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024040042	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040042	0.00	55	0	0	0	0	0	0	0	55	DLABT301012024040042	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081020	0.00	0	0	0	1	33.5	0	0	1	33.5	DLABT301012023081020	2
2024	DLABT	DLABT	301012023081020	0.00	0	0	0	1	33.5	0	0	1	33.5	DLABT301012023081020	2
2024	DLABT	DLABT	301012024050819	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050819	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050819	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050819	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100877	0.00	0	0	0	0	0	7	248	7	248	DLABT301012023100877	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100877	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100877	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100877	0.00	0	0	0	0	0	2	24	2	24	DLABT301012023100877	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010768	0.00	0	0	0	2	41.66666667	0	0	2	41.66666667	DLABT301012024010768	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010768	0.00	0	0	0	2	41.66666667	0	0	2	41.66666667	DLABT301012024010768	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010768	0.00	0	0	0	2	41.66666667	0	0	2	41.66666667	DLABT301012024010768	3
2024	DLABT	DLABT	301012023090708	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023090708	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090708	0.00	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	DLABT301012023090708	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010393	0.00	0	0	0	3	59.66666667	0	0	3	59.66666667	DLABT301012024010393	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010393	0.00	0	0	0	3	59.66666667	0	0	3	59.66666667	DLABT301012024010393	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010393	0.00	0	0	0	3	59.66666667	0	0	3	59.66666667	DLABT301012024010393	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010393	0.00	0	0	0	0	0	9	408	9	408	DLABT301012024010393	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030361	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024030361	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030361	1.00	10	0	0	0	0	0	0	1	10	DLABT301012024030361	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030361	0.00	19	0	0	0	0	0	0	0	19	DLABT301012024030361	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031059	0.00	0	0	0	0	0	10	423	10	423	DLABT301012024031059	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031059	0.00	0	0	0	13	469	0	0	13	469	DLABT301012024031059	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031059	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031059	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031059	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024031059	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060763	0.00	0	0	0	2.5	49	0	0	2.5	49	DLABT301012024060763	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060763	0.00	0	0	0	2.5	49	0	0	2.5	49	DLABT301012024060763	2
2024	DACBT	DACBT	EC-AC-2024-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DACBT-EC-AC-2024-7	1
2024	DLABT	DLABT	201022023070116	0.00	0	7	0	0	0	0	0	7	0	DLABT201022023070116	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100677	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100677	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100677	0.00	0	0	0	1	30	0	0	1	30	DLABT301012023100677	1





2024	DLABT	DLABT	301012024050818	0.00	0	0	0	3	16	0	0	3	16	DLABT301012024050818	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024050818	0.00	0	0	0	0	0	2	55	2	55	DLAMT301012024050818	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024050818	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024050818	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090861	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023090861	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090861	0.00	0	0	0	3.5	65	0	0	3.5	65	DLABT301012023090861	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091501	1.00	15	0	0	0	0	0	0	1	15	DLABT301012024091501	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091501	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024091501	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090441	1.00	30	0	0	0	0	0	0	1	30	DLABT301012023090441	2
2024	DLABT	DLABT	301012023090441	0.00	51	0	0	0	0	0	0	0	51	DLABT301012023090441	2
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2024-2	1
2024	DLABT	DLABT	540420240208001	9.00	239	0	0	0	0	0	0	9	239	DLABT540420240208001	3
2024	DLABT	DLABT	540420240208001	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	DLABT540420240208001	3
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240208001	0.00	0	19	0	485	0	0	0	19	485	DLAMT540420240208001	1
2024	DLABT	DLABT	540420240208001	7.00	174	0	0	0	0	0	0	7	174	DLABT540420240208001	3
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDIEC-MED-2024-1	1
2024	DLABT	DLABT	301012023080493	0.00	0	0	0	4	74	0	0	4	74	DLABT301012023080493	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070674	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023070674	1
2024	DLABT	DLABT	301012023061146	0.00	0	0	0	3.5	92.5	0	0	3.5	92.5	DLABT301012023061146	2
2024	DLABT	DLABT	301012023061146	0.00	0	0	0	3.5	92.5	0	0	3.5	92.5	DLABT301012023061146	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091193	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091193	2
2024	DLABT	DLABT	301012024091193	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024091193	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050841	0.00	0	0	0	3	34	0	0	3	34	DLABT301012023050841	2
2024	DLABT	DLABT	301012023050841	0.00	0	0	0	3	34	0	0	3	34	DLABT301012023050841	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070559	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012024070559	2
2024	DLABT	DLABT	301012024070559	0.00	0	0	0	2.5	30	0	0	2.5	30	DLABT301012024070559	2
2024	DTRMB-13.8	DTRMB	301012023070075	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023070075	1
2024	DLABT	DLABT	301012023070075	0.00	0	0	0	5	0	0	0	5	0	DLABT301012023070075	1
2024	DLST	DLST	301012024070391	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024070391	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024070391	0.00	0	0	0	0	0	2	39	2	39	DLAMT301012024070391	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024070391	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024070391	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030938	2.00	68	0	0	0	0	0	0	2	68	DLABT301012024030938	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030938	0.00	11	0	0	0	0	0	0	0	11	DLABT301012024030938	2
2024	DLABT	DLABT	540420241001001	0.00	34	0	0	0	0	0	0	0	34	DLABT540420241001001	4
2024	DLABT	DLABT	540420241001001	0.00	44	0	0	0	0	0	0	0	44	DLABT540420241001001	4
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420241001001	0.00	0	0	13	0	0	0	0	0	13	DLAMT540420241001001	1
2024	DLABT	DLABT	540420241001001	0.00	171	0	0	0	0	0	0	0	171	DLABT540420241001001	4
2024	DLABT	DLABT	540420241001001	0.00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	DLABT540420241001001	4
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024011144	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024011144	1
2024	DLST	DLST	301012024011144	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024011144	1
2024	AINAP	AINAP	EC-APP-2024-8	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AINAPEC-APP-2024-8	1
2024	DLABT	DLABT	540420240901003	0.00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	DLABT540420240901003	1
2024	DLST	DLST	301012024010535	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLST301012024010535	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024010535	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLAMT301012024010535	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024010535	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024010535	1
2024	DLABT	DLABT	301012024011107	0.00	0	0	0	1.5	11	0	0	1.5	11	DLABT301012024011107	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011107	0.00	0	0	0	1.5	11	0	0	1.5	11	DLABT301012024011107	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040161	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040161	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040161	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040161	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100483	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023100483	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100483	0.00	0	0	0	2	23.5	0	0	2	23.5	DLABT301012023100483	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023100483	0.00	0	0	0	0	0	2	126	2	126	DLAMT301012023100483	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012023100483	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100483	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100148	0.00	0	0	0	3	12	0	0	3	12	DLABT301012023100148	1
2024	DTRMB-OTRA	DTRMB	301012023100148	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012023100148	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023100148	0.00	0	0	0	0	0	1	74	1	74	DLAMT301012023100148	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	540420240201001	0.00	0	0	116	0	0	0	0	0	116	DLAMT540420240201001	1
2024	DLABT	DLABT	540420240201001	0.00	15	0	0	0	0	0	0	0	15	DLABT540420240201001	1
2024	DTRMB-34.5	DTRMB	301012024031052	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTRMB301012024031052	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024031052	0.00	0	0	0	0	0	16	514	16	514	DLAMT301012024031052	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031052	0.00	0	0	0	39	1136	0	0	39	1136	DLABT301012024031052	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010353	0.00	0	0	0	0.33333333	6	0	0	0.33333333	6	DLABT301012024010353	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010353	0.00	0	0	0	0.33333333	6	0	0	0.33333333	6	DLABT301012024010353	3
2024	DLABT	DLABT	301012024010353	0.00	0	0	0	0.33333333	6	0	0	0.33333333	6	DLABT301012024010353	3
2024	DLABT	DLABT	301012024030302	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024030302	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030302	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024030302	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100943	2.00	13	0	0	0	0	0	0	2	13	DLABT301012023100943	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100943	0.00	87	0	0	0	0	0	0	0	87	DLABT301012023100943	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011068	1.00	35	0	0	0	0	0	0	1	35	DLABT301012024011068	2
2024	DLABT	DLABT	301012024011068	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	28	DLABT301012024011068	2
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-13	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLINEC-SIS-2024-13	1
2024	DLABT	DLABT	301012024030577	2.00	83	0	0	0	0	0	0	2	83	DLABT301012024030577	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030577	0.00	13	0	0	0	0	0	0	0	13	DLABT301012024030577	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024091293	0.00	0	0	0	0	0	3	103	3	103	DLAMT301012024091293	1





2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024060982	0.00	0	0	0	0	0	9	52	9	52	DLAMT301012024060982	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023011080	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023011080	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012023011080	0.00	0	0	0	0	0	0	2	25	25	DLAMT301012023011080	1
2024	CMEDI	CMEDI	EC-MED-2024-7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CMEDI-MED-2024-7	1
2024	DLABT	DLABT	301012024081034	1.00	11	0	0	0	0	0	0	0	1	DLABT301012024081034	2
2024	DLABT	DLABT	301012024081034	0.00	42	0	0	0	0	0	0	0	42	DLABT301012024081034	2
2024	PPLIN	PPLIN	EC-SIS-2024-09	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPLIN-EC-SIS-2024-09	1
2024	DLABT	DLABT	301012023091055	0.00	0	0	0	4	0	0	0	4	0	DLABT301012023091055	1
2024	DLABT	DLABT	301012023090464	0.00	0	0	0	6	0	0	0	6	181	DLABT301012023090464	1
2024	DLABT	DLABT	301012023110354	0.00	0	0	0	3	0	0	0	3	0	DLABT301012023110354	1
2024	DTFRMB-OTRA	DTFRMB	301012023110354	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023110354	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023110354	0.00	0	0	0	0	0	1	35	1	35	DLAMT301012023110354	1
2024	DLABT	DLABT	301012024060882	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060882	2
2024	DLABT	DLABT	301012024060882	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024060882	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024031031	0.00	0	0	0	0	0	7	341	7	341	DLAMT301012024031031	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024031031	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024031031	1
2024	DLABT	DLABT	301012024031031	0.00	0	0	0	20	809	0	0	20	809	DLABT301012024031031	1
2024	DLABT	DLABT	301012023120798	0.00	0	0	0	2	15	0	0	2	15	DLABT301012023120798	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120798	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120798	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020486	0.00	0	0	0	3.5	32.5	0	0	3.5	32.5	DLABT301012024020486	2
2024	DLABT	DLABT	301012024020486	0.00	0	0	0	3.5	32.5	0	0	3.5	32.5	DLABT301012024020486	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040334	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024040334	1
2024	DLABT	DLABT	301012023111198	0.00	0	0	0	0	0	0	2	0	2	DLABT301012023111198	1
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012023111198	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023111198	1
2024	DLABT	DLABT	301012024080373	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080373	2
2024	DLABT	DLABT	301012024080373	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024080373	2
2024	DLABT	DLABT	301012023120652	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023120652	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023120652	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023120652	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012024070146	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024070146	1
2024	DLABT	DLABT	301012024070146	0.00	0	0	0	3	31	0	0	3	31	DLABT301012024070146	1
2024	DLABT	DLABT	301012023100286	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DLABT301012023100286	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023100286	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023100286	1
2024	DLABT	DLABT	301012024021031	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021031	2
2024	DLABT	DLABT	301012024021031	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024021031	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041073	0.00	0	0	0	0	21	0	0	0	21	DLABT301012024041073	2
2024	DLABT	DLABT	301012024041073	0.00	0	0	0	0	21	0	0	0	21	DLABT301012024041073	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	301012024050123	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024050123	1
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	301012024050123	0.00	0	0	0	0	0	2	47	2	47	DLAMT301012024050123	1
2024	DLABT	DLABT	301012024050123	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012024050123	1
2024	DLABT	DLABT	301012023101007	2.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023101007	2
2024	DLABT	DLABT	301012023101007	0.00	110	0	0	0	0	0	0	0	110	DLABT301012023101007	2
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012024010588	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012024010588	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012024010588	0.00	0	0	0	0	0	5	412	5	412	DLAMT301012024010588	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010588	0.00	0	0	0	2	14	0	0	2	14	DLABT301012024010588	1
2024	PEDYM	PEDYM	EC-MOB-2024-09	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PEDYM-EC-MOB-2024-09	1
2024	DLABT	DLABT	30101202410660	0.00	0	0	0	4	45.5	0	0	4	45.5	DLABT30101202410660	2
2024	DLAMT-34.5	DLAMT	30101202410660	0.00	0	0	0	0	0	16	1052	16	1052	DLAMT30101202410660	1
2024	DLABT	DLABT	30101202410660	0.00	0	0	0	4	45.5	0	0	4	45.5	DLABT30101202410660	2
2024	DTFRMB-34.5	DTFRMB	30101202410660	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB30101202410660	1
2024	DLABT	DLABT	301012024040315	0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLABT301012024040315	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040315	0.00	0	0	0	2	28.5	0	0	2	28.5	DLABT301012024040315	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100093	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100093	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100093	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLABT301012023100093	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010769	0.00	0	0	0	4	78	0	0	4	78	DLABT301012024010769	1
2024	DTFRMB-13.8	DTFRMB	301012023030311	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DTFRMB301012023030311	1
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	301012023030311	0.00	0	0	0	0	0	10	478	10	478	DLAMT301012023030311	1
2024	DLABT	DLABT	301012023030311	0.00	0	0	0	1	79	0	0	1	79	DLABT301012023030311	1
2024	DLABT	DLABT	301012024010146	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024010146	2
2024	DLABT	DLABT	301012024010146	0.00	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	DLABT301012024010146	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040233	0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012024040233	2
2024	DLABT	DLABT	301012024040233	0.00	0	0	0	2	19	0	0	2	19	DLABT301012024040233	2
2024	DLABT	DLABT	301012023011084	0.00	0	0	0	3.5	81.5	0	0	3.5	81.5	DLABT301012023011084	2
2024	DLABT	DLABT	301012023011084	0.00	0	0	0	3.5	81.5	0	0	3.5	81.5	DLABT301012023011084	2
2024	DLABT	DLABT	301012024031128	0.00	0	0	0	3	60	0	0	3	60	DLABT301012024031128	1
2024	DLABT	DLABT	301012023060761	0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023060761	2
2024	DLABT	DLABT	301012023060761	0.00	0	0	0	2	24	0	0	2	24	DLABT301012023060761	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100482	0.00	35	0	0	0	0	0	0	0	35	DLABT301012023100482	2
2024	DLABT	DLABT	301012023100482	3.00	187	0	0	0	0	0	0	3	187	DLABT301012023100482	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030819	1.00	11	0	0	0	0	0	0	1	11	DLABT301012024030819	2
2024	DLABT	DLABT	301012024030819	0.00	33	0	0	0	0	0	0	0	33	DLABT301012024030819	2
2024	DLAMT-13.8	DLAMT	540420240207003	0.00	0	0	0	101	0	0	0	0	101	DLAMT540420240207003	1
2024	DLABT	DLABT	540420240207003	0.00	597	0	0	0	0	0	0	0	597	DLABT540420240207003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240207003	0.00	278	0	0	0	0	0	0	0	278	DLABT540420240207003	4





2024	DLABT	DLABT	540420240207003	DLABTM100306-P000HO-C3ALA4I0	0.00	308	0	0	0	0	0	0	0	308	DLABT540420240207003	4
2024	DLABT	DLABT	540420240207003	DLABTM100414-P000HO-C3ALA006	0.00	414	0	0	0	0	0	0	0	414	DLABT540420240207003	4
2024	DLGBT	DLGBT	540420240207003	DLGBTM100029-7B0150B02-C3ALA1I0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLGBT540420240207003	2
2024	DLGBT	DLGBT	540420240207003	DLGBTM100117-7B0150B02-C4ALC500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLGBT540420240207003	2





Postelnicio	18
PostelFin	20
PostelnicuBT	15
PosteFinBT	17
DLA	50
DLS	20
Condinico	11
CondFin	15
CondinicoBT	8
CondFinBT	12



ANEXO G

RESOLUCIÓN AN No. 21660-Elec de 21 de mayo de 2026





DETALLE	Unidad	EDEMET
Costos de potencia	B/.	131,938,239.97
Cotos de energía	B/.	161,380,227.88
Costos totales generación	B/.	293,318,467.85
Costo de transmisión	B/.	25,751,421.98
Costo de pérdidas de transmisión	B/.	6,407,379.44
Energía total	MWh	2,502,692.82
Monómico	B./MWh	130.05

DETALLE	Unidad	EDECHI
Costos de potencia	B/.	22,040,709.61
Cotos de energía	B/.	44,067,458.43
Costos totales generación	B/.	66,108,168.04
Costo de transmisión	B/.	3,945,286.09
Costo de pérdidas de transmisión	B/.	45,967.56
Energía total	MWh	620,994.19
Monómico	B./MWh	112.88





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR GENERACION

EDEMET

Porción de Compra Mensual de Energía en
Horas de Punta para atender Clientes
Regulados (MWh)

Detalle	ESTIMACION DE COMPRA DE ENERGIA						
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
Generación en Punta							
Total Compra de Energía en Horas de Punta	413,600	382,799	434,596	427,497	438,590	405,610	2,502,692.82
Generación Propia							
Sub-Total Mercado Mayorista	413,600	382,799	434,596	427,497	438,590	405,610	2,502,692.82
Mercado Ocasional	-31,628	-37,550	-17,515	-7,789	2,272	-21,981	-114,191.43
Energía Transferencia ACP	-1,010	-1,010	-1,010	-1,010	-1,010	-1,010	-6,061.65
Autoconsumo							
Sub-Total Contratos	446,238	421,359	453,122	436,296	437,329	428,602	2,622,945.89
Electrón Inv. No. 07-08 (34.65)	7,068	6,599	7,168	7,070	7,230	6,975	42,110.08
Empresa Nacional de Energía No. 24-11 (Cesión)	3,060	2,857	3,103	3,061	3,130	3,019	18,230.38
Enel Fortuna No. 25-11	9,033	8,434	9,160	9,036	9,240	8,913	53,816.08
Electrogeneradora del Istmo No. 26-11	382	357	388	383	391	377	2,278.81
ESEPSA No. 27-11	1,677	1,566	1,701	1,677	1,715	1,655	9,990.26
Pedregalito No. 28-11	469	438	476	469	1,233	1,189	4,273.01
Rio Chico No. 29-11	86	81	88	86	756	729	1,825.80
Alto Valle No. 30-11	703	657	713	703	719	694	4,189.35
Hidroecológica del Teribe No. 31-11	3,060	2,857	3,103	3,061	3,130	3,019	18,230.38
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. No. 32-11	582	544	591	582	596	575	3,469.24
Las Perlas Norte No. 33-11	3,641	3,400	3,693	3,642	3,725	3,593	21,694.15
Hidroeléctrica San Lorenzo No. 34-11	408	381	414	408	417	402	2,430.11
Caldera Energy Corp. No. 35-11	918	857	931	918	939	906	5,469.11
Unión Eólica de Panamá (PE Nuevo Chagres) No. 15-12	12,507	12,572	11,857	7,768	3,504	1,717	49,925.64
Unión Eólica de Panamá (PE Rosa de los Vientos) No. 16-12	10,645	10,058	9,431	7,013	2,857	1,427	41,430.47
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 17-12	3	5,029	5,794	4,262	1,752	3	16,841.41
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 17-12	3	2	3	3	3	3	15.95
AES No. 117-12	96,380	89,990	97,743	96,414	98,593	95,108	574,228.31
HIDRO PIEDRA No. 118-12	492	459	499	492	503	485	2,930.21
Corp. Energ. Del Istmo No. 119-12	2,426	2,265	2,460	2,427	2,482	2,394	14,454.15
Salto del Francolí No. 121-12	254	237	257	254	260	250	1,512.13
ISTMUS HYDRO POWER CORP. No.02-13	868	692	462	568	746	939	4,274.22
CALDERA ENERGY CORP. No.03-13					139	1,202	1,340.94
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A. No.04-13						401	400.81
FOUNTAIN INTERTRADE CORP. No.05-13	2,403	1,656	1,545	1,484	2,949	5,517	15,554.62
HIDROIBERICA, S.A. No.06-13	196	125	202	162	177	131	993.73
NAVITAS INTERNACIONAL, S.A. No.07-13	615	405	386	424	839	1,066	3,734.68
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No.08-13					1,108	2,138	3,245.67
HIDRONORTH CORP. No.09-13	65	31	22	21	64	128	331.70
PASO ANCHO HYDRO POWER No.23-13	888	550	639	650	807	807	4,341.21
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No.24-13	188	91	86	141	332	481	1,320.57
FUERZA ELÉCTRICA DEL ISTMO, S.A. No.25-13	196	180	185	196	208	200	1,165.62
CAFÉ DE ELETA, S.A. No.26-13	13	12	12	13	41	79	170.66
ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. No.27-13	1,689	936	1,132	965	1,471	2,598	8,791.21
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. No.28-13						1,488	1,488.08
GENERADORA RIO CHICO, S.A. No.29-13						917	917.14
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. No.30-13						1,373	1,373.34
HYDRO CAISAN, S.A. No.31-13	648	595	611	648	686	4,073	7,261.48
Generadora de Gatún, S.A. No. 20-13	91,791	85,705	93,089	91,822	93,898	90,579	546,884.11
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. No.05-14	11,015	10,717	10,798	7,718	5,197	2,269	47,714.52
COAL POWER No. 14-14							
Panama Solar2 No. 07-15	1,707	1,830	1,699	1,556	1,254	1,064	9,110.21
Solpac Investment No. 08-15	248	214	228	225	197	181	1,293.47
GAS NATURAL ATLÁNTICO No. 16-15	89,955	83,991	91,227	89,986	92,020	88,767	535,946.42
MARTANO INC No. 18-15	89,955	83,991	91,227	89,986	92,020	88,767	535,946.42
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. No. 16-25							
CALDERA ENERGY CORP. No. 17-25							
GENERADORA DEL CANAL DE PANAMÁ No. 10-26							
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 19-25							
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. No. 20-25							
FOUNTAIN HYDRO POWER, CORP No. 21-25							
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 22-25							
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 23-25							
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 24-25							





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR GENERACION
EDEMET

Estimación de Facturación Mensual de Potencia para suministrar Clientes Regulados							
Detalle	ESTIMACION DEL COSTO DE POTENCIA						
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
TOTAL COSTO DE POTENCIA	21,847,405	21,773,055	22,160,228	22,135,634	22,164,311	21,857,607	131,938,239.97
Generación Propia							
Sub-Total Mercado Mayorista	21,847,405	21,773,055	22,160,228	22,135,634	22,164,311	21,857,607	131,938,239.97
Reserva de largo Plazo	836,914	762,564	1,149,737	1,125,143	1,005,965	756,341	5,636,663.95
Compensacion de Potencia	579	579	579	579	579	579	3,473.19
Seguimiento de la Demanda	371,820	371,820	371,820	371,820	371,820	371,820	2,230,920.40
Sub-Total Contratos	20,638,092	20,638,092	20,638,092	20,638,092	20,785,947	20,728,867	124,067,182.44
Electrón Inv. No. 07-08 (34,65)	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,386,000.00
Empresa Nacional de Energia No. 24-11 (Cesión)	68,337	68,337	68,337	68,337	68,337	68,337	410,020.50
Enel Fortuna No. 25-11	147,411	147,411	147,411	147,411	147,411	147,411	884,463.24
Electrogeneradora del Istmo No. 26-11	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	20,835	125,007.00
ESEPSA No. 27-11	43,842	43,842	43,842	43,842	43,842	43,842	263,053.44
Pedregalito No. 28-11	30,650	30,650	30,650	30,650	78,764	78,764	280,129.20
Rio Chico No. 29-11	5,640	5,640	5,640	5,640	48,302	48,302	119,166.00
Alto Valle No. 30-11	45,962	45,962	45,962	45,962	45,962	45,962	275,774.40
Hidroecológica del Teribe No. 31-11	56,670	56,670	56,670	56,670	56,670	56,670	340,017.00
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. No. 32-11	13,131	13,131	13,131	13,131	13,131	13,131	78,788.13
Las Perlas Norte No. 33-11	71,404	71,404	71,404	71,404	71,404	71,404	428,421.42
Hidroeléctrica San Lorenzo No. 34-11	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	79,983.90
Caldera Energy Corp. No. 35-11	50,003	50,003	50,003	50,003	50,003	50,003	300,015.00
Unión Eólica de Panamá (PE Nuevo Chagres) No. 15-12'							
Unión Eólica de Panamá (PE Rosa de los Vientos) No. 16-12'							
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 17-12'							
Unión Eólica de Panamá (PE Miraflores) No. 18- 12'							
AES No. 117-12	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	12,600,000.00
HIDRO PIEDRA No. 118-12	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	42,178.18
Corp. Energ. Del Istmo No. 119-12	47,045	47,045	47,045	47,045	47,045	47,045	282,272.40
Salto del Francolí No. 121-12	7,482	7,482	7,482	7,482	7,482	7,482	44,892.54
ISTMUS HYDRO POWER CORP. No.02-13							
CALDERA ENERGY CORP. No.03-13							
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A. No.04-13							
FOUNTAIN INTERTRADE CORP. No.05-13							
HIDROIBERICA, S.A. No.06-13							
NAVITAS INTERNACIONAL, S.A. No.07-13							
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No.08-13							
HIDRONORTH CORP. No.09-13							
PASO ANCHO HYDRO POWER No.23-13							
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No.24- 11							
FUERZA ELÉCTRICA DEL ISTMO, S.A. No.25-13							
CAFÉ DE ELETÁ, S.A. No.26-13							
ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. No.27-13							
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. No.28-13							
GENERADORA RIO CHICO, S.A. No.29-13							
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. No.30-13							
HYDRO CAISAN, S.A. No.31-13							
Generadora de Gatún, S.A. No. 20-13	3,778,000	3,778,000	3,778,000	3,778,000	3,778,000	3,778,000	22,668,000.00
PARQUE EOLICO TOABRÉ, S.A. No.05-14							
COAL POWER No. 14-14							
Panama Solar2 No. 07-15							
Solpac Investment No. 08-15							
GAS NATURAL ATLÁNTICO No. 16-15	7,610,680	7,610,680	7,610,680	7,610,680	7,610,680	7,610,680	45,664,080.00
MARTANO INC No. 18-15	6,289,640	6,289,640	6,289,640	6,289,640	6,289,640	6,289,640	37,737,840.00
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. No. 16-25					5,554		5,553.60
CALDERA ENERGY CORP. No. 17-25							
POTENCIA DEL CANAL DE PANAMA No. 10- 10'					9,000		9,000.00
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 19-25					4,392		4,391.87
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. No. 20-25					1,478		1,478.40
FOUNTAIN HYDRO POWER, CORP No. 21-25					3,739		3,739.32
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 22-25					5,340		5,340.00
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 23-25					27,255		27,255.00
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 24-25					322		321.90





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR GENERACION
EDEMET

Estimación de Facturación Mensual de
Energía en Horas de Punta para suministrar
Clientes Regulados (B/.)

Detalle	ESTIMACION DEL COSTO DE ENERGIA						
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
TOTAL COSTO DE ENERGIA EN PUNTA	26,762,885	24,955,402	28,114,142	27,319,318	27,799,120	26,429,362	161,380,227.88
Generación Propia							
Sub-Total Mercado Mayorista	26,762,885	24,955,402	28,114,142	27,319,318	27,799,120	26,429,362	161,380,227.88
Mercado Ocasional	-2,055,836	-2,440,723	-1,138,492	-506,265	147,654	-1,428,780	-7,422,442.65
Servicios Auxiliares de Corto Plazo	252,726	252,726	252,726	252,726	252,726	252,726	1,516,355.92
Generación Obligada	350,640	350,640	350,640	350,640	350,640	350,640	2,103,838.07
Costos relacionados con el Mercado Regional							
Otros Costos (CSJ Samba Bonita)	96,519	96,519	96,519	96,519	96,519	96,519	579,115.16
Costos de Fianzas							
Menos - Transacciones Esporádicas (CUSPT)	24,552	24,552	24,552	24,552	24,552	24,552	147,309.55
Sub-Total Contratos	28,143,388	26,720,792	28,577,301	27,150,249	26,976,132	27,182,809	164,750,670.93
Electrón Inv. No. 07-08 (34.65)	491,218	458,650	498,164	491,388	502,497	484,734	2,926,650.29
Empresa Nacional de Energía No. 24-11 (Cesión)	243,869	227,701	247,318	243,954	249,469	240,650	1,452,961.42
Enel Fortuna No. 25-11	920,428	859,402	933,443	920,745	941,562	908,278	5,483,858.11
Electrogeneradora del Istmo No. 26-11	24,211	22,606	24,554	24,220	24,767	23,892	144,248.76
ESEPSA No. 27-11	152,588	142,472	154,746	152,641	156,092	150,574	909,113.67
Pedregalito No. 28-11	25,415	23,730	25,774	25,423	66,809	64,447	231,597.08
Rio Chico No. 29-11	4,677	4,367	4,743	4,678	40,971	39,523	98,958.23
Alto Valle No. 30-11	38,111	35,584	38,650	38,124	38,986	37,608	227,062.82
Hidroecológica del Teribe No. 31-11	323,731	302,268	328,309	323,843	331,165	319,458	1,928,774.38
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. No. 32-11	56,191	52,465	56,985	56,210	57,481	55,449	334,781.79
Las Perlas Norte No. 33-11	367,034	342,699	372,225	367,161	375,462	362,189	2,186,770.74
Hidroeléctrica San Lorenzo No. 34-11	36,505	34,085	37,021	36,518	37,343	36,023	217,494.56
Caldera Energy Corp. No. 35-11	58,106	54,254	58,928	58,126	59,441	57,339	346,194.95
Unión Eólica de Panamá (PE Nuevo Chagres) No. 15-12'	1,188,207	1,194,377	1,126,374	737,977	332,863	163,138	4,742,935.96
Unión Eólica de Panamá (PE Rosa de los Vientos) No. 16-12'	1,043,175	985,678	924,275	687,268	279,981	139,809	4,060,185.79
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 17-12'	287	543,126	625,705	460,264	189,206	284	1,818,872.74
Unión Eólica de Panamá (PE Marián) No. 18-12'	298	273	297	298	300	289	1,754.66
AES No. 117-12	8,809,154	8,225,095	8,933,725	8,812,195	9,011,428	8,692,871	52,484,467.58
HIDRO PIEDRA No. 118-12	44,263	41,329	44,889	44,279	45,280	43,679	263,718.45
Corp. Energ. Del Istmo No. 119-12	242,603	226,518	246,034	242,687	248,173	239,400	1,445,414.69
Salto del Francolí No. 121-12	26,268	24,527	26,640	26,278	26,872	25,922	156,505.93
ISTMUS HYDRO POWER CORP. No.02-13	104,212	83,002	55,473	68,107	89,472	112,640	512,905.97
CALDERA ENERGY CORP. No.03-13					16,966	147,299	164,264.78
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A. No.04-13						50,102	50,101.53
FOUNTAIN INTERTRADE CORP. No.05-13	347,239	239,334	223,184	214,456	426,154	797,277	2,247,643.24
HIDROIBERICA, S.A. No.06-13	17,658	11,231	18,205	14,603	15,955	11,784	89,435.97
NAVITAS INTERNACIONAL, S.A. No.07-13	52,298	34,410	32,841	36,008	71,309	90,581	317,448.22
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No.08-13					150,688	290,723	441,410.64
HIDRONORTH CORP. No.09-13	9,810	4,679	3,330	3,140	9,557	19,239	49,755.69
PASO ANCHO HYDRO POWER No.23-13	108,379	67,044	77,931	79,341	98,472	98,461	529,627.22
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No.24-13	24,015	11,627	11,008	18,018	42,381	61,324	168,373.18
FUERZA ELÉCTRICA DEL ISTMO, S.A. No.25-13	25,035	22,965	23,608	25,044	26,509	25,572	148,733.54
CAFÉ DE ELETA, S.A. No.26-13	1,674	1,536	1,579	1,675	5,224	10,157	21,844.80
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. No.27-13	225,456	124,929	151,107	128,813	196,424	346,899	1,173,627.06
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. No.28-13						196,427	196,426.87
GENERADORA RIO CHICO, S.A. No.29-13						121,062	121,061.88
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. No.30-13						181,968	181,967.73
HYDRO CAISÁN, S.A. No.31-13	85,890	78,788	80,992	85,920	90,945	539,612	962,146.54
Generadora de Gatún, S.A. No. 20-13	7,390,669	6,900,658	7,495,182	7,393,221	7,560,373	7,293,111	44,033,213.44
PARQUE EOLICO TOABRÉ, S.A. No.05-14	1,046,414	1,018,152	1,025,838	733,179	493,741	215,555	4,532,879.52
COAL POWER No. 14-14							
Panama Solar2 No. 07-15	146,828	157,363	146,103	133,849	107,805	91,530	783,478.21
Solpac Investment No. 08-15	25,973	22,455	23,901	23,576	20,665	18,985	135,556.07
GAS NATURAL ATLÁNTICO No. 16-15	2,555,438	2,386,009	2,591,575	2,556,321	2,614,116	2,521,706	15,225,165.99
MARTANO INC No. 18-15	1,880,057	1,755,407	1,906,643	1,880,706	1,923,227	1,855,240	11,201,280.24
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. No. 16-25							
CALDERA ENERGY CORP. No. 17-25							
Unión Eólica de Panamá (PE Marián) No. 18-25							
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 19-25							
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. No. 20-25							
FOUNTAIN HYDRO POWER, CORP No. 21-25							
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 22-25							
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 23-25							
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 24-25							





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR TRANSMISION

EDEMET

Demanda Máxima Mensual de Clientes conectados a la distribuidora (MW)	Demanda Estimada					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Puntos de Recepción de carga						
S/E Llano Sánchez (Zona 5)	254.38	254.38	254.38	254.38	254.38	254.38
S/E Chorrera (Zona 6)	203.54	203.54	203.54	203.54	203.54	203.54
S/E Panamá (Zona 7)	506.83	506.83	506.83	506.83	506.83	506.83
Total	964.75	964.75	964.75	964.75	964.75	964.75

Pronóstico de energía por transmitir a la red de la	Energía Estimada por Transmitir					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Total	414.610	383.809	435.607	428.507	439.601	406.621

Costos de Transmisión Mensual (B/.)	Costos Estimados					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Costos de conexión	342.132	342.132	342.132	342.132	342.132	342.132
Costos por el uso de la red de transporte	1.949.171	1.912.718	1.972.937	1.964.533	1.979.153	1.940.729
S/E Llano Sánchez (Zona 5)	96.113	96.113	96.113	96.113	96.113	96.113
S/E Chorrera (Zona 6)	76.904	76.904	76.904	76.904	76.904	76.904
S/E Panamá (Zona 7)	191.497	191.497	191.497	191.497	191.497	191.497
Ajuste por carga transmitida	-	-	-	-	-	-
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Uso de Red (Gen)	1.584.656	1.548.204	1.608.422	1.600.018	1.614.639	1.576.214
Obligada/Desplazada & 3ª Línea)						
Cargo por Seguimiento Eléctrico	251.504	233.310	263.659	259.534	266.621	247.183
Cargo por Servicio de Operación Integrada - CND	225.655	225.655	225.655	225.655	225.655	225.655
Cargo por Servicio de Operación Integrada - IMPHA	152.343	152.343	152.343	152.343	152.343	152.343
Credito Adicional Otorgado Por ETESA	-	-	-	-	-	-
Factura de ETESA	-	-	-	-	-	-
Remanente a Devolver por ETESA Res. 3198	-	-	-	-	-	-
Aplicación Real del DTER	250.318	250.318	250.318	250.318	250.318	250.318
Ajuste por carga transmitida	-	-	-	-	-	-
Resolución 18388	-	-	-	-	-	-
Resolución 18464 estimado	-	-	-	-	-	-
Resolución 18811 estimado	-	-	-	-	-	-
Otros costos	-	-	-	-	-	-
Costos de Distribución	1.114.614	1.114.614	1.114.614	1.114.614	1.114.614	1.114.614
Peaje a la ACP	952.684	952.684	952.684	952.684	952.684	952.684
Peaje a ELEKTRA	161.930	161.930	161.930	161.930	161.930	161.930
	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.285.737	4.231.090	4.321.658	4.309.128	4.330.836	4.272.973

25.751.422





INFORMACION PARA ACTUALIZAR:
CARGO POR PERDIDAS EN TRANSMISION

SEMESTRE p

DATOS RELACIONADOS A LOS CLIENTES NO ABASTECIDOS POR OTRO AGENTE

Cálculo del Costo de las Pérdidas en Transmisión

Detalle	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
Pérdidas en Transmisión Estimadas (MWh)	12,774	12,774	12,774	12,774	12,774	12,774	
Precio unitario de energía en el Mercado Ocasional (B	0.08360	0.08360	0.08360	0.08360	0.08360	0.08360	
Costo Estimado de Pérdidas en Transmisión (B/.)	1,067,897	1,067,897	1,067,897	1,067,897	1,067,897	1,067,897	6,407,379





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR GENERACION
EDECHI

Estimación de Facturación Mensual de
Potencia para suministrar Clientes Regulados

Detalle	ESTIMACION DEL COSTO DE POTENCIA					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
TOTAL COSTO DE POTENCIA	3,665,743	3,639,068	3,773,708	3,577,641	3,683,510	3,701,039
Generación Propia						
Sub-Total Mercado Mayorista	3,665,743	3,639,068	3,773,708	3,577,641	3,683,510	3,701,039
Reserva de largo Plazo	248,269	162,159	252,807	63,011	188,202	223,563
Compensacion de Potencia						
Seguimiento de la Demanda	89,496	89,496	89,496	89,496	89,496	89,496
Sub-Total Contratos	3,327,978	3,387,413	3,431,405	3,425,134	3,405,813	3,387,980
Empresa Nacional de Energia No. 36-11 (Cesión)	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827
Enel Fortuna No. 37-11	14,726	14,726	14,726	14,726	14,726	14,726
Electrogeneradora del Istmo No. 38-11	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081
ESEPSA No. 39-11	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380
Pedregalito No. 40-11	3,062	3,062	3,062	3,062	7,868	7,868
Rio Chico No. 41-11	563	563	563	563	4,825	4,825
Alto Valle No. 42-11	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592
Hidroecológica del Teribe No. 43-11	5,661	5,661	5,661	5,661	5,661	5,661
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. No. 44-11	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
Las Perlas Norte No. 45-11	7,133	7,133	7,133	7,133	7,133	7,133
Hidroeléctrica San Lorenzo No. 46-11	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332
Caldera Energy Corp. No. 47-11	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995
Unión Eólica de Panamá (PE Nuevo Chagres) No. 19-12'						
Unión Eólica de Panamá (PE Rosa de los Vientos) No. 20-12'						
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 21-12'						
Unión Eólica de Panamá (PE Miraflores) No. 22- 12'						
AES No. 122-12	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
HIDRO PIEDRA No. 123-12	820	820	820	820	820	820
Corp. Energ. Del Istmo No. 124-12	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489
Salto del Francoli No. 126-12	873	873	873	873	873	873
ISTMUS HYDRO POWER CORP. No 10-13						
CALDERA ENERGY CORP. No 11-13						
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A. No.12-13						
FOUNTAIN INTERTRADE CORP. No.13-13						
HIDROIBERICA, S.A. No.14-13						
NAVITAS INTERNACIONAL, S.A. No.15-13						
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No.16-13						
HIDRONORTH CORP. No.17-13						
PASO ANCHO HYDRO POWER No.32-13						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A. No.33- 13						
UNION ELECTRIC DEL ISTMO, S.A. No.34- 13						
CAFÉ DE ELETA, S.A. No.35-13						
ENERGÍA Y SERVICIOS DE PANAMÁ, S.A. No.36-13						
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. No.37-13						
GENERADORA RIO CHICO, S.A. No.38-13						
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. No.39-13						
HYDRO CAISAN, S.A. No.40-13						
Generadora de Gatún, S.A. No. 21-13	755,600	755,600	755,600	755,600	755,600	755,600
SIGSA, S.A. No. 137-12						
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. No.09-14						
NAURA ENERGY CORP. No.10-14						
Hydro Caisán R No. 15-14 (Cesión Coal Power)	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500
Panama Solar2 No. 10-15						
Solpac Investment No. 11-15						
GAS NATURAL ATLÁNTICO No. 17-15	1,087,240	1,087,240	1,087,240	1,087,240	1,087,240	1,087,240
MARTANO INC No. 19-15	898,520	898,520	898,520	898,520	898,520	898,520
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 36-23	24,705	68,845				
SPARKLE POWER, S.A. No. 41-23	24,750	54,450				
CALDERA ENERGY CORP. No. 25-25						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A. No. 26- 25						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A.-2 No. 27-25						
GENERADORA ISTMO ENERGY, S.A. No. 28- 25						
GENERADORA ISTMO ENERGY, S.A. No. 29- 25						
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 30-25						
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. No. 31-25						
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO, S.A. No. 32-25						
PEDREGALITO SOLAR POWER, S.A. No. 34-25						
GENA SOLAR, S.A. No. 35-25						





HIDRO BOQUERÓN, S.A. No. 36-25						
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 38-25						
AES PANAMÁ, S.R.L. No. 39-25						
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. No. 40-25			15,386	26,842	24,066	21,289
CALDERA ENERGY CORP. No. 41-25			2,016	1,827	1,638	1,449
GENERADORA DEL CANAL DE PANAMÁ, S.A. No. 42-25	64,500	87,000	48,000	43,500	39,000	34,500
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 43-25			23,423	21,227	19,031	16,836
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. No. 44-25				7,146	6,406	5,667
FOUNTAIN HYDRO POWER, CORP No. 45-25			16,320	14,790	13,260	22,287
GENERADORA DEL ATLANTICO, S.A. No. 46-25			28,480	25,810	23,140	20,470
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 47-25	63,320	26,415	145,360	131,733	118,105	104,478
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 48-25			1,717	1,556	1,395	1,234





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR GENERACION

EDECHI

Estimación de Facturación Mensual de
Energía en Horas de Punta para suministrar
Clientes Regulados (B/.)

Detalle	ESTIMACION DEL COSTO DE ENERGIA					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
TOTAL COSTO DE ENERGIA EN PUNTA Generación Propia	7,275,643	7,043,374	7,627,375	7,486,447	7,559,025	7,075,595
Sub-Total Mercado Mayorista	7,275,643	7,043,374	7,627,375	7,486,447	7,559,025	7,075,595
Mercado Ocasional	755,143	456,700	914,038	342,016	648,335	942,096
Servicios Auxiliares de Corto Plazo	61,643	61,643	61,643	61,643	61,643	61,643
Generación Obligada	71,362	71,362	71,362	71,362	71,362	71,362
Costos relacionados con el Mercado Regional						
Otros Costos (CSJ Samba Bonita)	14,525	14,525	14,525	14,525	14,525	14,525
Costos de Fianzas						
Costos de Mantenimiento autorizados por ASEP						
Menos - Transacciones Esporádicas (CUSPT)	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
Sub-Total Contratos	6,378,874	6,445,047	6,571,711	7,002,805	6,769,065	5,991,873
Empresa Nacional de Energía No. 36-11 (Cesión)	27,824	26,345	26,105	29,026	28,460	26,139
Enel Fortuna No. 37-11	105,016	99,435	98,527	109,550	107,414	98,657
Electrogeneradora del Istmo No. 38-11	2,762	2,616	2,592	2,882	2,825	2,595
ESEPSA No. 39-11	17,410	16,484	16,334	18,161	17,807	16,355
Pedregalito No. 40-11	2,900	2,746	2,720	3,025	7,622	7,000
Rio Chico No. 41-11	534	505	501	557	4,674	4,293
Alto Valle No. 42-11	4,348	4,117	4,080	4,536	4,448	4,085
Hidroecológica del Teribe No. 43-11	36,936	34,973	34,654	38,531	37,779	34,699
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. No. 44-11	6,411	6,070	6,015	6,688	6,557	6,023
Las Perlas Norte No. 45-11	41,877	39,651	39,289	43,685	42,833	39,341
Hidroeléctrica San Lorenzo No. 46-11	4,165	3,944	3,908	4,345	4,260	3,913
Caldera Energy Corp. No. 47-11	6,630	6,277	6,220	6,916	6,781	6,228
Unión Eólica de Panamá (PE Nuevo Chagres) No. 19-12'	413,033	409,168	360,655	261,821	122,622	50,680
Unión Eólica de Panamá (PE Rosa de los Vientos) No. 20-12'	362,617	337,668	295,942	243,830	103,144	43,434
Unión Eólica de Panamá (PE Portobelo Ballestillas) No. 21-12'	102	186,065	200,343	163,293	69,701	90
Unión Eólica de Panamá (PE Medallero) No. 22- 12'	104	85,280	120,536	98,948	43,685	92
AES No. 122-12	1,173,827	1,111,439	1,101,293	1,224,509	1,200,628	1,102,745
HIDRO PIEDRA No. 123-12	5,897	5,584	5,533	6,152	6,032	5,540
Corp. Energ. Del Istmo No. 124-12	32,327	30,609	30,329	33,723	33,065	30,369
Salto del Francolí No. 126-12	3,499	3,313	3,283	3,650	3,579	3,287
ISTMUS HYDRO POWER CORP. No.10-13	37,591	30,906	19,912	25,624	32,910	39,445
CALDERA ENERGY CORP. No.11-13					6,240	51,578
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A. No.12-13						17,544
FOUNTAIN INTERTRADE CORP. No.13-13	125,246	89,127	80,098	80,668	156,733	279,179
HIDROIBERICA, S.A. No.14-13	6,369	4,181	6,533	5,492	5,868	4,126
NAVITAS INTERNACIONAL, S.A. No.15-13	18,865	12,813	11,789	13,544	26,228	31,720
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No.16-13					55,418	101,799
HIDRONORTH CORP. No.17-13	3,538	1,742	1,195	1,181	3,515	6,737
PASO ANCHO HYDRO POWER No.32-13	39,094	24,960	27,972	29,847	36,218	34,479
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No.33- 13	8,662	4,329	3,950	6,777	15,586	21,473
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No.34- 13	9,030	8,550	8,472	9,420	9,749	8,954
CAFÉ DE ELETA, S.A. No.35-13	604	572	567	630	1,922	3,557
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A. No.36-13	81,317	46,511	54,226	48,450	72,238	121,471
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. No.37-13						68,781
GENERADORA RIO CHICO, S.A. No.38-13						42,392
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. No.39-13						63,718
HYDRO CAISÁN, S.A. No.40-13	30,979	29,333	29,065	32,317	33,447	188,952
Generadora de Gatún, S.A. No. 21-13	1,688,250	1,598,521	1,583,929	1,761,144	1,726,796	1,586,018
SIGSA, S.A. No. 137-12	119,266	119,266	119,266	119,266	119,266	119,266
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. No.09-14	657,339	604,013	596,163	468,576	302,556	139,881
NAURA ENERGY CORP. No.10-14						
Hydro Caisán R No. 15-14 (Cesión Coal Power)	528,922	500,810	496,238	551,759	540,998	496,893
Panama Solar2 No. 10-15	44,179	35,855	35,105	37,151	32,277	14,823
Solpac Investment No. 11-15	7,691	5,202	5,669	6,304	6,181	3,097
GAS NATURAL ATLÁNTICO No. 17-15	416,956	394,795	391,191	434,959	426,476	391,707
MARTANO INC No. 19-15	306,758	290,454	287,803	320,003	313,762	288,182
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 36-23						
SPARKLE POWER, S.A. No. 41-23						
CALDERA ENERGY CORP. No. 25-25			18,592	24,430	27,639	1,782
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No. 26- 25					1,991	5,929
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.-2 No. 27-25					2,004	5,972
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No. 28- 25						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. No. 29- 25						
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 30-25						
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. No. 31-25						
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO, S.A. No. 32-25						
PEDREGALITO SOLAR POWER, S.A. No. 34-25						
GENA SOLAR, S.A. No. 35-25						

44,067,458





HIDRO BOQUERÓN, S.A. No. 36-25	662	5,230	9,275	19,030	1,095
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 38-25	1,666	3,230	4,244	4,801	3,674
AES PANAMÁ, S.R.L. No. 39-25	184,289	335,995	588,963	745,115	254,223
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. No. 40-25					
CALDERA ENERGY CORP. No. 41-25					
OTONIDAD DEL CANAL DEL PANAMÁ No. 42-25					
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A. No. 43-25					
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. No. 44-25					
FOUNTAIN HYDRO POWER, CORP No. 45-25					
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 46-25					
GENERADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. No. 47-25					
HIDRO PANAMÁ, S.A. No. 48-25					





INFORMACION PARA ACTUALIZAR: CARGO POR TRANSMISION

EDECHI

Demanda Máxima Mensual de Clientes conectados a la distribuidora (MW)	Demanda Estimada					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Puntos de Recepción de carga						
S/E Mata de Nance (Zona 4)	122.80	122.80	122.80	122.80	122.80	122.80
S/E Progreso (Zona 1)	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76
S/E Caldera (Zona 3)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
S/E Cañazas (Zona 10)	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42
S/E Changuinola	46.56	46.56	46.56	46.56	46.56	46.56
Total	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64

Pronóstico de energía por transmitir a la red de la	Energía Estimada por Transmitir					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Total	102,917	98,365	106,970	106,144	107,853	98,745

Costos de Transmisión Mensual (B/.)	Costos Estimados					
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Costos de conexión	151,719	151,719	151,719	151,719	151,719	151,719
Costos por el uso de la red de transporte	327,924	327,924	327,924	327,924	327,924	327,924
S/E Mata de Nance (Zona 4)	46,398	46,398	46,398	46,398	46,398	46,398
S/E Progreso (Zona 1)	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844
S/E Caldera (Zona 3)	38	38	38	38	38	38
S/E Cañazas (Zona 10)	10,738	10,738	10,738	10,738	10,738	10,738
S/E Changuinola	17,592	17,592	17,592	17,592	17,592	17,592
Ajuste por Cargos Tarifarios nuevos Otros ajustes						
Uso de Red (Gen						
Obligada/Desplazada & 3ª Línea)	245,314	245,314	245,314	245,314	245,314	245,314
Cargo por Seguimiento Eléctrico	28,413	27,906	30,522	31,561	29,594	27,884
Cargo por Servicio de Operación Integrada - CND	51,140	51,140	51,140	51,140	51,140	51,140
Cargo por Servicio de Operación Integrada - IMPHA	33,754	33,754	33,754	33,754	33,754	33,754
Credito Adicional Otorgado Por ETESA	-	-	-	-	-	-
Ajuste Demanda Máxima	-	-	-	-	-	-
Compensación por Eliminación Cargos (-)	-	-	-	-	-	-
Aplicación Real del DTER	67,307	70,754	69,122	54,550	58,134	62,321
Ajuste por Cargos Tarifarios	-	-	-	-	-	-
Resolución 18388	-	-	-	-	-	-
Resolución 18464 estimado	-	-	-	-	-	-
Resolución 18811 estimado	-	-	-	-	-	-
Otros costos	-	-	-	-	-	-
Costos de Distribución	-	-	-	-	-	-
Peaje a la ACP	-	-	-	-	-	-
Peaje a ELEKTRA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	660,256	663,196	664,181	650,647	652,265	654,741

3,945,286





INFORMACION PARA ACTUALIZAR:
CARGO POR PERDIDAS EN TRANSMISION

SEMESTRE p

DATOS RELACIONADOS A LOS CLIENTES NO ABASTECIDOS POR OTRO AGENTE

Cálculo del Costo de las Pérdidas en Transmisión

Detalle	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
Pérdidas en Transmisión Estimadas (MWh)	92	92	92	92	92	92	
Precio unitario de energía en el Mercado Ocasional (B/.)	0.08366	0.08366	0.08366	0.08366	0.08366	0.08366	
Costo Estimado de Pérdidas en Transmisión (B/.)	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	45.968






Ajuste tarifario M edici3n 2022 (C3)
0.0%

Tasa	Vida Útil
8.80%	26

Inversiones		6		4.08%	
Periodo	Regulatorias (IMP 2020-2024 a precios constantes)	Reales declaradas por empresa a precios corrientes			
2022 - I Sem	2022 I		80,553,981	143,425	
2022 - II Sem	2022 II	49,240,037	60,276,993		
2023 - I Sem	2023 I	49,240,037	52,790,047	105,540,095	
2023 - II Sem	2023 II	79,876,030	52,790,047		
2024 - I Sem	2024 I	79,876,030	46,275,718	92,451,435	146,532
2024 - II Sem	2024 II	62,045,974	46,275,718		
2025 - I Sem	2025 I	62,045,974	54,674,325	108,348,651	1,936,048
2025 - II Sem	2025 II	31,886,078	54,674,325		
2026 - I Sem	2026 I				
2026 - II Sem	2026 II				
Total Per. Tarif.		414,218,118	347,653,373	0.180600574	187,934,262

Periodo
Inversiones por empresa
Inversiones realizadas a precios corrientes
Inversiones realizadas deflacionadas a por 2022
Inversión Bruta no ejecutada
Depreciación acumulada de la inversión no ejecutada
Inversión Bruta no ejecutada
Costo del capital anual asociado a la inversión no ejecutada
Reinta + amortización de nuevas inversiones no ejecutadas
Valor total a descontar

Periodo	Regulatorias (IMP 2022-2026 a precios constantes)	Reales declaradas por empresa a precios corrientes	Reales declarados por empresas eficientizadas a precios corrientes	Inversión bruta no ejecutada	Depreciación acumulada de la inv. no ejecutada	Inversión neta no ejecutada	Costo de capital anual asociado a inv. no ejecutadas	Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas	Reinta + Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas	Reinta + Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas Indicador y actualizado a Dic. 2025
Jul 22 - Jun 23	98,480,073	91,061,238	0	92,727,377	5,752,896	117,438	5,635,259	495,903	117,438	613,340
Jul 23 - Jun 24	159,792,020	99,015,765	1	97,652,589	62,099,630	1,562,600	66,232,289	5,828,441	1,562,600	7,331,042
Jul 24 - Jun 25	114,099,947	100,900,043	2	98,544,557	25,556,393	3,393,032	48,495,637	7,787,618	3,792,022	12,123,584
Jul 25 - Dic 25	31,886,078	54,674,325	3	53,450,187	21,564,308	3,373,502	63,558,047	5,593,308	3,373,502	8,966,630
	414,218,118			347,653,373		17,34%				30,670,042

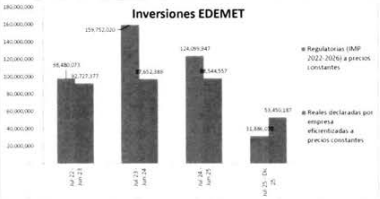

Actualización	Detalle	Jul-Dic/2022	Ene-Jun/2023	Jul-Dic/2023	Ene-Jun/2024	Jul-Dic/2024	Ene-Jun/2025	Jul-Dic/2025
FAC de Comercialización		1.0067	1.0189	0.9803	1.0142	1.0025	1.0053	0.9991
FAC de redes de Distribuc		1.0028	1.0165	0.9916	1.0067	1.0012	1.0025	0.9967
FAC por Servicio de Alumi		1.0016	1.0059	0.9953	1.0018	1.0027	1.0014	0.9982
Promedio Ponderado		1.0087	1.0214	0.9892	1.0083	1.0014	1.0031	0.9959
Act Jul 22- Dic 25		1.0229						
ACTUALIZACIÓN ACUMULADA DE CARGOS TARIFARIOS ANUAL								
		2023	2024	2025				
Distribución / Administraci		1.0028	1.0109	1.0189	1.0181			
Comercial		1.0067	1.0252	1.0423	1.0405			
AP		1.0016	1.0061	1.0106	1.0102			
Promedio Ponderado		1.0087	1.0140	1.0239	1.0229			
IMP								
Distribución / Administraci		611,406						
Comercial		182,043						
AP		20,228						
TOTAL		813,677						





Ind 22 - Imp 23	Ind 23 - Imp 24	Ind 24 - Imp 25	Ind 25 - Imp 26
98.480.071	159.752.020	124.099.947	31.886.078
93.867.038	99.035.765	100.900.043	54.474.325
92.722.377	87.652.389	98.544.557	53.450.187
5.752.694	62.099.630	25.555.391	21.544.108
117.438	1.502.600	3.292.027	3.373.502
5.835.598	66.732.389	88.495.657	63.558.027
495.903	5.818.441	7.787.618	5.593.108
633.340	7.333.042	11.079.640	8.966.410
453.525	8.776.854	12.123.084	8.966.410
30.870.041			

Anexo G de la Resolución AN No 21680 - Elic de 21 de mayo de 2026

EDEMET

Página 2






Respecto Tarifario
Medio 2018
2022 (C 3)
0, 02%

Tasa	Vida útil
8,80%	23

Inversiones				
Periodo	Regulatorias (IMP 2022-2026) a precios constantes	Reales declaradas por empresa eficientadas a precios constantes		
2022 - I Sem	2022 I			
2022 - II Sem	2022 II	15.388.863	8.251.408	16.030.816
2023 - I Sem	2023 I	15.388.863	18.954.721	17.909.442
2023 - II Sem	2023 II	18.519.026	18.954.721	
2024 - I Sem	2024 I	18.519.026	10.382.268	20.564.535
2024 - II Sem	2024 II	17.861.825	10.382.268	
2025 - I Sem	2025 I	17.861.825	11.489.863	22.978.725
2025 - II Sem	2025 II	20.663.001	11.489.863	
2026 - I Sem	2026 I			
Total Per. Tarif.		124.082.069	89.469.111	-27.9%

Activos
Inversiones proyectadas
Inversiones realizadas a precios constantes
Inversiones realizadas deflacionadas a Jun 2022
Inversión Bruta no ejecutada
Depreciación acumulada de la inversión no ejecutada
Inversión Bruta no ejecutada
Costo de capital anual asociado a la inversión no ejecutada
Renta + amortización de inversiones no ejecutadas
Valor informado a diciembre 2025
Valor total a diciembre

Inversiones											
Periodo	Regulatorias (IMP 2022-2026) a precios constantes	Reales declaradas por empresa eficientadas a precios constantes	Reales declaradas por empresa eficientadas a precios constantes	Inversión bruta no ejecutada	Depreciación acumulada de la inv. no ejecutada	Inversión neta no ejecutada	Costo de capital anual asociado a inv. no ejecutadas	Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas	Renta + Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas	Renta + Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas	Renta + Amortización anual asociada a inv. no ejecutadas
100% Jul 22 - Jun 23	30.777.766	26.970.129	0	26.834.028	1.943.738	84.432	3.859.307	84.432	3	424.051	53.7474
Jul 23 - Jun 24	37.038.051	29.236.589	1	28.095.572	8.342.479	347.468	11.834.319	1.043.180	2	1.390.648	1.605.266
Jul 24 - Jun 25	38.462.250	21.772.130	2	21.126.850	16.476.413	839.398	25.494.735	2.243.537	1	3.078.535	1.313.395
Jul 25 - Dic 25	20.663.001	11.489.863	3	11.174.129	9.488.872	1.349.072	33.834.535	2.959.839	-	4.308.911	4.308.911
	124.082.069			87.830.564	-0.292157481			1.349.072			9.308.806

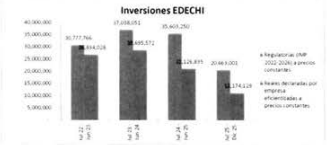

Actualización								
Detalle	Jul-Dic/2022	Ene-Jun/2023	Jul-Dic/2023	Ene-Jun/2024	Jul-Dic/2024	Ene-Jun/2025	Jul-Dic/2025	
FAC de Conser	1.0077	1.0215	0.9785	1.0130	1.0039	1.0005	0.9932	
FAC de redes d	1.0043	1.0235	0.9885	1.0075	1.0023	1.0020	0.9961	
FAC por Servic	1.0016	1.0089	0.9957	1.0038	1.0012	1.0010	0.9980	
Promedio Pond	1.0051	1.0278	0.9885	1.0068	1.0027	1.0024	0.9954	

Act Jul 22- Dic 25 1.0283

ACTUALIZACION ACUMULADA DE CARGOS TARIFARIOS ANUAL				
	2022	2023	2024	2025
Distribución / A	1.0043	1.0263	1.0282	1.0241
Comercial	1.0077	1.0285	1.0459	1.0425
AP	1.0016	1.0061	1.0112	1.0102
Promedio Pond	1.0051	1.0289	1.0305	1.0283

IMP 2022-2026	
Distribución / A	273.239
Comercial	55.161
AP	4.510
TOTAL	230.910





del 22 de mayo del 23	del 23 de mayo del 24	del 24 de mayo del 25	del 25 de mayo del 26
80.777.766	17.018.051	15.603.250	20.661.001
26.970.129	29.236.989	21.771.130	11.489.861
26.814.028	28.695.572	21.136.815	11.178.129
3.941.738	8.342.479	14.476.415	9.488.872
84.432	147.846	895.998	1.349.072
3.855.807	11.854.319	25.484.735	33.634.535
319.619	1.043.180	2.241.537	2.959.819
424.051	1.390.646	3.079.535	4.308.911
557.674	1.669.266	3.373.955	4.308.911
9.959.806			





CONCEPTO	Celdas Relacionadas	EDEMET		EDECHI	
		Archivo	Hoja	Archivo	Hoja
Inversiones Regulatorias	D6:D14	2. anexo_b_13004_elec.xlsx	INVERSIONES	2.3 anexo_d_13004_elec.xlsx	INVERSIONES
Inversiones Declaradas	G6:G14	Modelo EDEMET Jul22_Jun26_v4.xlsm	BC y Dep	AA_EDECHI_Actualizado 2022.xls	AA-01-2022-Sem1
	G6	ModeloEDEMET2018_V1.xlsm	Resumen	ModeloEDECHI2018_V1.xlsm	Resumen
	G8	ModeloEDEMET2019_V1.xlsm	Resumen	ModeloEDECHI2019_V1.xlsm	Resumen
	G10	ModeloEDEMET2020_V1.xlsm	Resumen	ModeloEDECHI2020_V1.xlsm	Resumen
	G12	ModeloEDEMET2021_V1.xlsm	Resumen	ModeloEDECHI2021_V1.xlsm	Resumen
	G14	ModeloEDEMET2022_V1.xlsm	Resumen	ModeloEDECHI2022_V1.xlsm	Resumen
Tasa de Retorno	L2	2. anexo_b_13004_elec.xlsx	Retorno	2.3 anexo_d_13004_elec.xlsx	Retorno
Vida útil	M2	Modelo EDEMET Jul22_Jun26_v4.xlsm	BC y Dep	AA_EDECHI_Actualizado 2022.xls	AA-01-2022-Sem1
Ajuste Tarifario Medio	H2	Comparativo EDEMET FINALv3.xlsx	Cargos Tarifarios	Comparativo EDECHI FINALv3.xlsx	Cargos Tarifarios



ANEXO H

RESOLUCIÓN AN No. 21660-Elec de 21 de mayo de 2026





Inversiones Especiales no contempladas en las ecuaciones de eficiencia
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET)

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 1





El presente documento presenta el detalle técnico de los proyectos aprobados para el periodo tarifario 2026-2030.

Este documento especifica el alcance, los activos que serán instalados en el marco de los proyectos de inversión (líneas, transformadores, subestaciones u otros equipos), sus coordenadas geográficas, los diagramas unifilares correspondientes, la fecha prevista de culminación y el monto de inversión estimado por proyecto, entre otros aspectos relevantes, de las inversiones consignadas en el archivo denominado “Modelo EDEMET Jul26_Jun30”, específicamente en la hoja “inversiones”, información que ha sido considerada para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S.A.

Con la presentación de esta información se procura garantizar transparencia y trazabilidad, permitiendo que el público conozca con precisión las obras que se desarrollarán, su ubicación, la forma en que se integrarán al sistema eléctrico y su dimensión técnica y económica dentro del periodo tarifario correspondiente.

A continuación, se presenta un resumen de las obras previstas para el próximo periodo tarifario en miles de balboas:

No	Concepto	JUL26/ JUN27	JUL27 / JUN28	JUL28 / JUN29	JUL29/ JUN30	Total
1	Ampliación de SE El Higo (115kV)	-	-	-	5,300,000	5,300,000
2	Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115KV)	-	7,750,000	-	-	7,750,000
3	Ampliación de subestación Pocrí	-	22,515,773	-	-	22,515,773
4	Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV	2,013,804	-	-	-	2,013,804
5	Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)	986,667	-	-	-	986,667
6	Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná	-	5,023,354	-	-	5,023,354
7	Alumbrado Público	-	-	-	-	-
7.1	Crecimiento Vegetativo LED	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	5,184,000
7.2	Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	4,416,000
8	Electrificación Rural	1,181,878	899,428	440,329	122,279	2,633,915
9	LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV	26,104,677	-	-	-	26,104,677
10	LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV	-	4,829,118	-	-	4,829,118
11	LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)	-	7,993,217	-	-	7,993,217
12	Línea 115kV La Floresta - SE Panamá 3	-	10,500,000	-	-	10,500,000
13	Línea HIGO-COR, 115 kV	-	-	-	9,150,000	9,150,000
14	Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV	-	13,382,499	-	-	13,382,499
15	Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV	-	26,583,181	-	-	26,583,181
16	Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada	470,728	-	-	-	470,728
17	Nueva SE La Floresta 115/12 KV	6,273,076	-	-	-	6,273,076
18	Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV.	-	32,895,070	-	-	32,895,070
19	SE Coronado 115/34,5/13.2kV	-	-	-	11,100,000	11,100,000
20	Soterrado	-	-	-	-	-
20.1	Soterrado Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)	-	-	12,799,773	-	12,799,773
20.2	Soterrado Las Tablas (tramo 1 y 2)	-	-	5,034,477	-	5,034,477
21	Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II	4,107,143	-	-	-	4,107,143
TOTAL		43,537,973	134,771,640	20,674,579	28,072,279	227,046,472

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





CONTENIDO

1. Ampliación de SE El Higo (115kV)	4
2. Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115 kV)	5
3. Ampliación de SE Pocrí.....	6
4. Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV	7
5. Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)	8
6. Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná.....	9
7. Alumbrado Público	10
7.1 Crecimiento Vegetativo LED	10
7.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	10
8. Electrificación Rural	11
9. LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV	13
10. LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV	14
11. LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)	16
12. Línea 1115kV La Floresta - SE Panamá 3	18
13. Línea HIGO-COR, 115 kV	19
14. Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV	20
15. Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV	21
16. Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada	23
17. Nueva SE La Floresta 115/12 kV	24
18. Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV	26
19. SE Coronado 115/34,5/13.8 kV	28
20. Soterrados	29
20.1 Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)	29
20.2 Las Tablas (Tramo 1 y Tramo 2).....	30
21. Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II.....	32





1. Ampliación de SE El Higo (115kV)


1.1 Alcance:

- Configuración en 230 kV
Esquema interruptor y medio (1 posición): Instalación de un interruptor de 230kV para completar la posición de 230kV.
- Configuración en 115 kV
Esquema de doble barra (5 posiciones): Dos posiciones para la conexión del Patio de 115kV desde los dos TP de SE El Higo, una posición para la Línea El Higo – Coronado 115, más una posición adicional para expansión futura y una posición de amarre de barras.

1.2 Objetivo: Con el nuevo T4, la subestación El Higo aumentará su capacidad de transformación de 75MVA a 125MVA a nivel de 34.5kV, aumentando la confiabilidad y además se prepara la subestación para cubrir la demanda del Sector (Turístico, Playas). Se tiene planificada la PES del nuevo TP para el 2026 y el Patio de 115kV para el año 2030.

1.3 Beneficios: Aumentar capacidad de transformación, confiabilidad y demanda del Sector.

1.4 Unifilar:

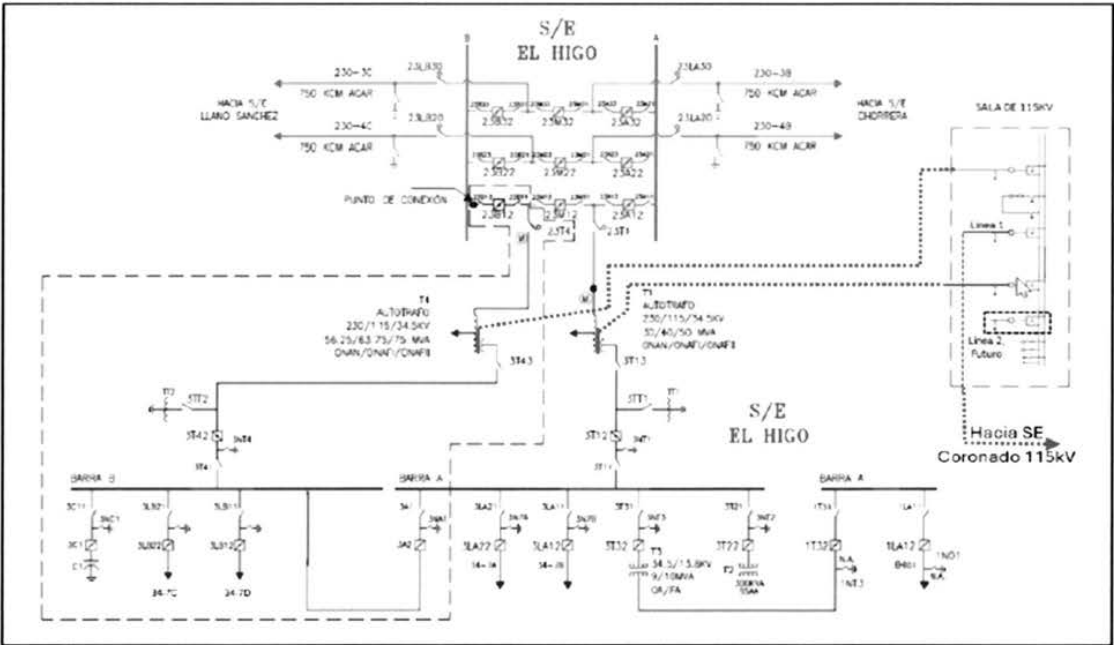

1.5 Entrada en operación: junio de 2030.

1.6 Monto del proyecto: B/. 5,300,000.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)






2. Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115 kV)

2.1 Alcance: La construcción de una nave de interruptor y medio en el patio de 230kV, la instalación de un TP de 350MVA 230/115kV y la construcción de dos naves de interruptor y medio en el patio de 115kV de la SE Panamá 3

2.2 Objetivo: Para la conexión del proyecto Subestación La Floresta (EDEMET) a la Subestación Panamá 3 (ETESA).

2.3 Beneficios: Aumentar capacidad de transformación, confiabilidad y demanda del Sector.

2.4 Unifilar:

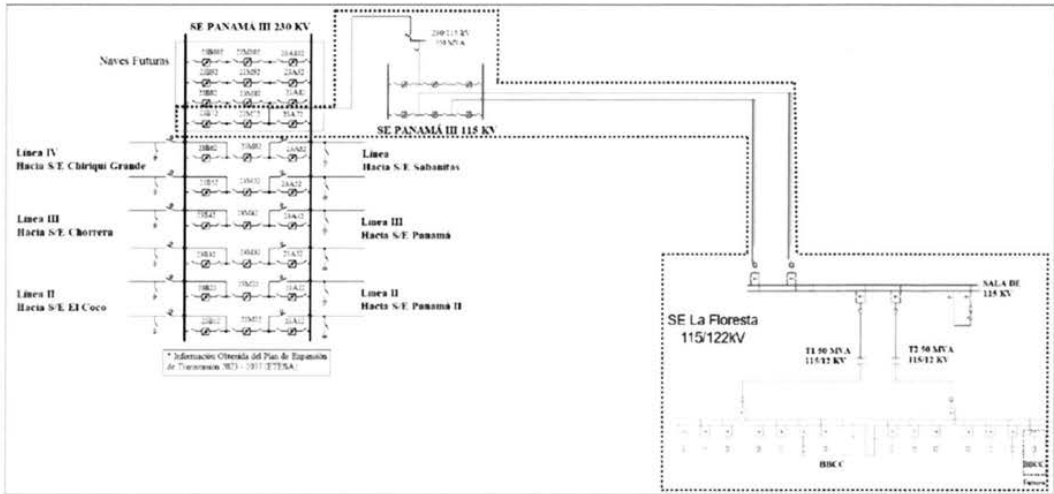

2.5 Entrada en operación: junio de 20.

2.6 Monto del proyecto: B/. 5,300,000.00





3. Ampliación de SE Pocrí


3.1 Alcance: Reemplazar el transformador T2 de 25MVA de SE Pocrí por uno de 50MVA, 115/34.5kV, con lo que capacidad de transformación de la subestación aumentaría de 52.5MVA a 77.5MVA.

Ampliación de la barra de 115kV para futura conexión de nueva línea AT Llano Sánchez – Pocrí.

3.2 Objetivo: Aumentar la capacidad de la subestación Pocrí.

3.3 Beneficios: Mejorar la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la Subestación Pocrí.

3.4 Unifilar:

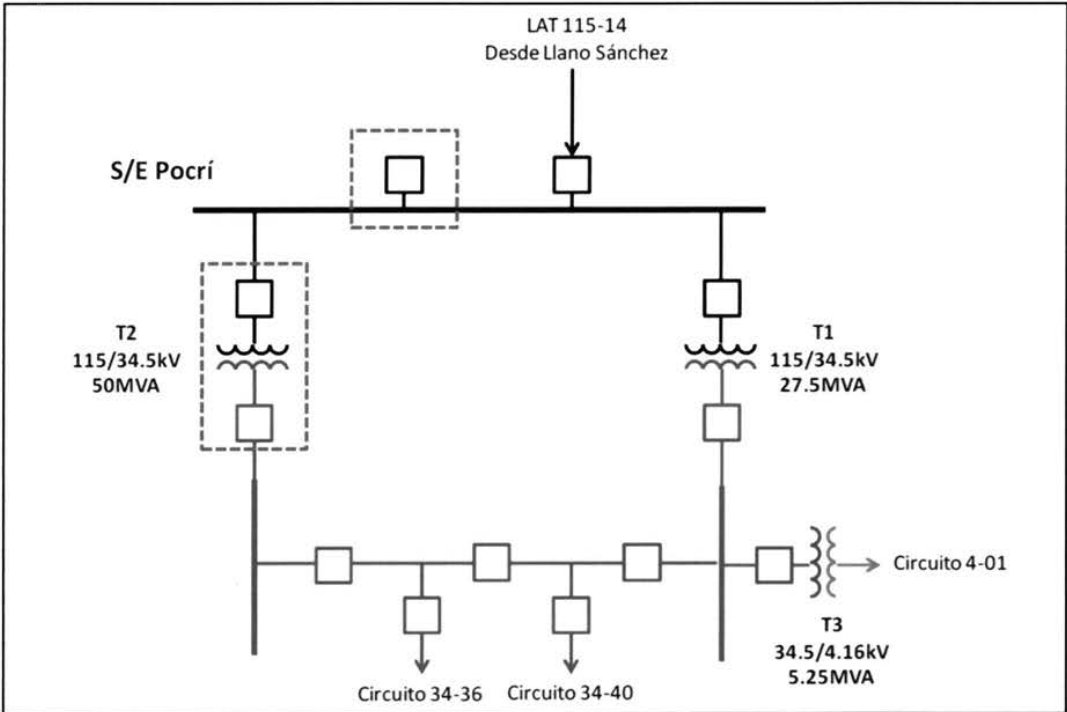

3.5 Entrada en operación: junio de 2028.


3.6 Monto del proyecto: B/. 22,515,773.00





4. Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV

- 4.1 Alcance:** El proyecto contempla la ampliación de la SE Burunga con dos transformadores de 250MVA 230/115/34.5kV, con 3 posiciones de línea de 115kV. Una de las posiciones se utilizará para conectar el nuevo circuito de 115kV de Burunga a Howard 115, alimentador de la nueva subestación Panamá Pacífico (115/12kV). Además, se adicionarán 4 posiciones de líneas de 34.5kV, las cuales se utilizarán para la Línea 3 del Metro de Panamá y la nueva Planta del IDAAN Oeste.
- 4.2 Objetivo:** Incrementar la capacidad en Panamá Oeste.
- 4.3 Beneficios:** Reforzar el sistema eléctrico en Panamá Oeste.
- 4.4 Unifilar:**

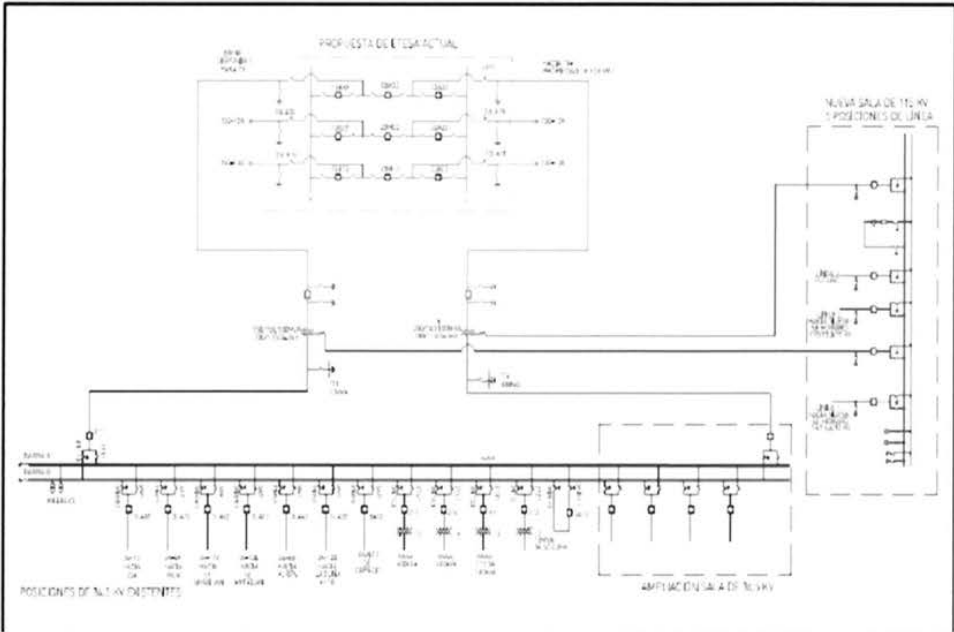

- 4.5 Entrada en operación:** junio de 2027.
- 4.6 Monto del proyecto:** B/.2,013,804.00






5. Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)

- 5.1 Alcance:** Se construirá una nueva línea en 34.5kV con conductor 477 Al Forrado (tramos aéreos) y 750Al XLPE (tramos subterráneos).
- 5.2 Objetivo:** Asegurar la capacidad de respaldo entre la SE Penonomé y la SE Antón.
- 5.3 Beneficios:** Mayor confiabilidad del suministro.

5.4 Unifilar:

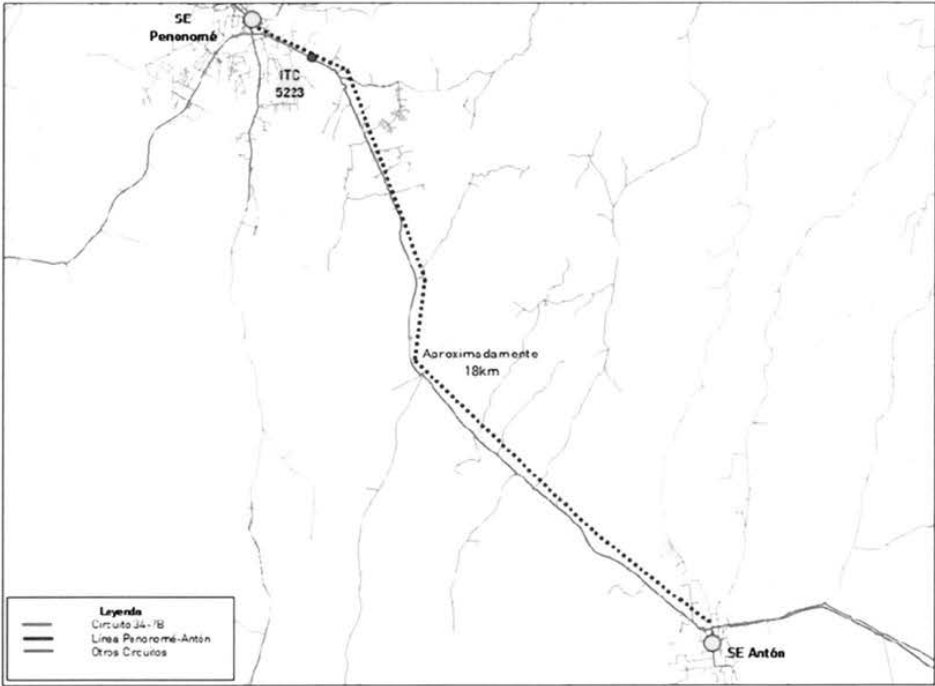

- 5.5 Entrada en operación:** junio de 2027.
- 5.6 Monto del proyecto:** B/.986,667.00





6. Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná

6.1 Alcance: El proyecto comprende el suministro e instalación de una línea en media tensión trifásica 34,5kV, para respaldar el circuito 34-33 existente, la construcción del proyecto es desde la subestación Santiago hasta la Subestación Soná, la longitud aproximada la línea es de 49,5 km. El conductor por utilizar en el circuito será 477 Al Forrado en su línea troncal.

La protección para aves y animales silvestres es una tarea de la prestadora, para eso se han implementado algunas mejoras. Dentro de estas está incluida el suministro de la protección para aves en las especificaciones de equipos, como el cable forrado ecológico, utilizado en este proyecto para la protección de fauna y flora; y que no es invasivo en los trabajos de poda cuando se requiera.

6.2 Objetivo: Brindar respaldo a los clientes del circuito 34-33 y SE Soná.

6.3 Beneficios: Mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica.

6.4 Unifilar



6.5 Entrada en operación: junio de 2028.

6.6 Monto del proyecto: B/. 5,023,354.00





7. Alumbrado Público

7.1 Crecimiento Vegetativo LED

7.1.1 Alcance: Instalación progresiva de nuevas luminarias como resultado del desarrollo gradual de un área geográfico.

7.1.2 Objetivo: Instalación de nuevas luminarias debido a nuevas viviendas o calles que se van construyendo con el tiempo, expansiones en zonas residenciales existentes, petición de los clientes para la instalación de luminarias adicionales que mejoren la seguridad o visibilidad.

7.1.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

7.1.4 Activos por instalar: 13,640 luminarias.

7.1.5 Entrada en operación: junio 2030.

7.1.6 Monto del proyecto: B/.5,184,000.00

7.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes

7.2.1 Alcance: Proceso mediante el cual las luminarias de alumbrado público basadas en vapor de sodio de alta presión (HPS) son sustituidas por luminarias con tecnología LED.

7.2.2 Objetivo: Mejorar la eficiencia energética, la calidad de iluminación y la vida útil del sistema de alumbrado público.

7.2.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

7.2.4 Activos por instalar: 11,623 luminarias.

7.2.5 Entrada en operación: junio 2030

7.2.6 Monto del proyecto: B/. 4,416,000.00





8. Electrificación Rural

8.1 Alcance: Consiste en una extensión de red eléctrica mediante la construcción de redes de distribución de energía en comunidades rurales que actualmente carecen del servicio. El alcance técnico incluye el diseño, suministro e instalación de infraestructura eléctrica de baja tensión con extensiones de línea en distribución.

8.2 Objetivo: Reducir la brecha energética en sectores rurales de la zona de Concesión.

8.3 Beneficios:

Áreas beneficiadas:

PROYECTO	Provincia	Número de viviendas y clientes beneficiados	km	Alcance y principales características de la obra	Monto Estimado en B/.
Coquillo, El Vallé, Antón	Coclé	29 viviendas / 174 beneficiarios	2.16	Extensión de línea de distribución eléctrica	94,952
El Chorro, Llano grande, La Pintada	Coclé	15 viviendas / 90 beneficiarios	1.1	Extensión de línea de distribución eléctrica	49,197
Cerro Pelado, Pesé	Herrera	5 viviendas / 15 beneficiarios	0.49	Extensión de línea de distribución eléctrica	17,169
Turuega, Chiguirí, Penonomé	Coclé	98 viviendas / 588 beneficiarios	5.98	Extensión de línea de distribución eléctrica	390,510
La Chapa, San Juan de Dios, Antón	Coclé	10 viviendas / 60 beneficiarios	1.08	Extensión de línea de distribución eléctrica	58,862
Loma Chata, El Picacho, Olá	Coclé	22 viviendas / 132 beneficiarios	1.84	Extensión de línea de distribución eléctrica	130,173
Río Indio, Nacimiento, Jordanal, Ciri Grande, Capira	Panamá Oeste	101 viviendas / 606 beneficiarios	10.07	Extensión de línea de distribución eléctrica	617,294
Sector Altos de los Gringos, Menchaca, Ocú	Herrera	9 viviendas / 54 beneficiarios	0.98	Extensión de línea de distribución eléctrica	55,779
Rascador, Entradero del Castillo, Ocú	Herrera	26 viviendas / 78 beneficiarios	3.46	Extensión de línea de distribución eléctrica	164,519
Zapotal, Entradero del Castillo, Ocú	Herrera	15 viviendas / 45 beneficiarios	2.48	Extensión de línea de distribución eléctrica	113,190
China Abajo, La Laguna, San Carlos	Panamá Oeste	9 viviendas	1.15	Extensión de línea de distribución eléctrica	72,831
Guabito, La Laguna, San Carlos	Panamá Oeste	8 viviendas / 56 beneficiarios	1.3	Extensión de línea de distribución eléctrica	65,856
El Juan, El Higo, La Mesa	Veraguas	54 viviendas / 324 beneficiarios	3.08	Extensión de línea de distribución eléctrica	164,979
Loma El Guavo, El Prado, Las Palmas	Veraguas	27 viviendas / 127 beneficiarios	1.73	Extensión de línea de distribución eléctrica	100,725
Los Hatillos Arriba, San Francisco	Veraguas	31 viviendas / 186 beneficiarios	3.82	Extensión de línea de distribución eléctrica	191,281
Los Toretos, El Macano	Los Santos	6 viviendas / 36 beneficiarios	2.23	Extensión de línea de distribución eléctrica	90,138
Boca de Quema, Altos de Guerra	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	0.945	Extensión de línea de distribución eléctrica	38,395
Nuevo San José, San Juan del Turbe, La Pintada	Coclé	84 viviendas / 504 beneficiarios	0	Instalación de medidor SMEC en los Molejones	9,095
Colón, Los Santos	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	0.595	Extensión de línea de distribución eléctrica	41,300
Plan Bonito, La tronosa, Tonosí	Los Santos	2 viviendas / 12 beneficiarios	0.375	Extensión de línea de distribución eléctrica	19,945
Bajo Montilla, Bajos de Guerra	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	1.3	Extensión de línea de distribución eléctrica	65,452





PROYECTO	Provincia	Número de viviendas y clientes beneficiados	km	Alcance y principales características de la obra	Monto Estimado en B/.
La Pintada, El Corteza	Los Santos	2 viviendas / 12 beneficiarios	0.59	Extensión de línea de distribución eléctrica	26,883
Bernardino Abajo, El Arado, La Chorrera	Panamá Oeste	13 viviendas / 78 beneficiarios	0.95	Extensión de línea de distribución eléctrica	55,391
TOTAL		3,102	47.71		2,633,915

8.4 Entrada en operación: junio de 2030.

8.5 Monto del proyecto: B/. 2,633,915.00





9. LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV

- 9.1 Alcance:** Se propone la construcción de la línea de alimentación en 115 kV de la Subestación Panamá Pacífico, ubicada en Howard, Panamá Oeste. La línea saldrá de la SE Burunga (nuevo Patio de 115kV) y tendrá una longitud aproximada de 20 km. Los tramos aéreos de la línea se construirán con conductor 636ACSR y los tramos subterráneos en conductor 1200mm2. Es la línea que forma parte del proyecto para interconectar SE Howard en 115 kV al SIN a través de la SE Burunga.
- 9.2 Objetivo:** Construir y poner en operación una línea de transmisión en 115 kV entre la Subestación Burunga (nuevo patio 115 kV).
- 9.3 Beneficio:** Garantizar la confiabilidad y capacidad para atender el crecimiento s de la demanda eléctrica en el sector de Panamá Oeste.

9.4 Unifilar:



- 9.4 Entrada en operación:** junio de 2027.
- 9.5 Monto del proyecto:** B/. 26,104,677

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





10. LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV

10.1 Alcance: Comprende la conexión de la segunda línea de alimentación en 115 kV para la subestación Justo Arosemena, mediante la reconfiguración de la línea 115-8.

La línea 115-8 se conectará a la barra de 115kV de la S/E Justo Arosemena y su recorrido será CAC-JAR-MAR. Para esta conexión, se estima una extensión de unos 3.8km subterráneos.


Se presenta una descripción de la trayectoria de la línea en 115KV que se debe construir para reconfigurar el circuito 115-8 y llevarlo a la SE Justo Arosemena: se construirán aproximadamente 3kms de línea primaria de Alta Tensión (115kV) con conductor 1200mm2 desde la cámara de empalmes 3 de la Línea Subterránea de Alta Tensión 115-8 (Locería – Marañón), existente. Discurre aprox. 20 metros en Dirección hacia el Hospital Santa Fe, y gira hacia la derecha, entrando por la calle Juan Antonio Guizado, en Dirección hacia el sector de Calidonia. Recorre esta calle hasta la intersección con Vía España, donde gira hacia la izquierda, recorriendo por la Vía España hasta la calle 43 Este, donde gira hacia la derecha y recorre dicha calle hasta llegar a la Avenida Justo Arosemena, en donde gira hacia la izquierda y recorre dicha Avenida hasta la intersección con la Calle 50. En esta intersección gira hacia la derecha y recorre aprox. 45 metros hasta llegar a la Subestación Justo Arosemena. Esta ruta tiene una longitud aproximada de 1,470 metros. Ver figura con la trayectoria de la nueva línea. El nuevo alimentador de la SE Justo Arosemena proporciona un nuevo respaldo de dicha subestación de la SE Cáceres.

10.2 Objetivo: Aportando un nuevo respaldo desde la SE Cáceres. Al igual que en otros enlaces subterráneos de AT, una falla implica logística especializada, materiales de empalme con caducidad y obras civiles, por lo que contar con una segunda alimentación es determinante para asegurar continuidad del servicio y limitar el impacto en indicadores de calidad ante contingencias.

10.3 Beneficios: Mayor confiabilidad y respaldo.

10.4 Unifilar:



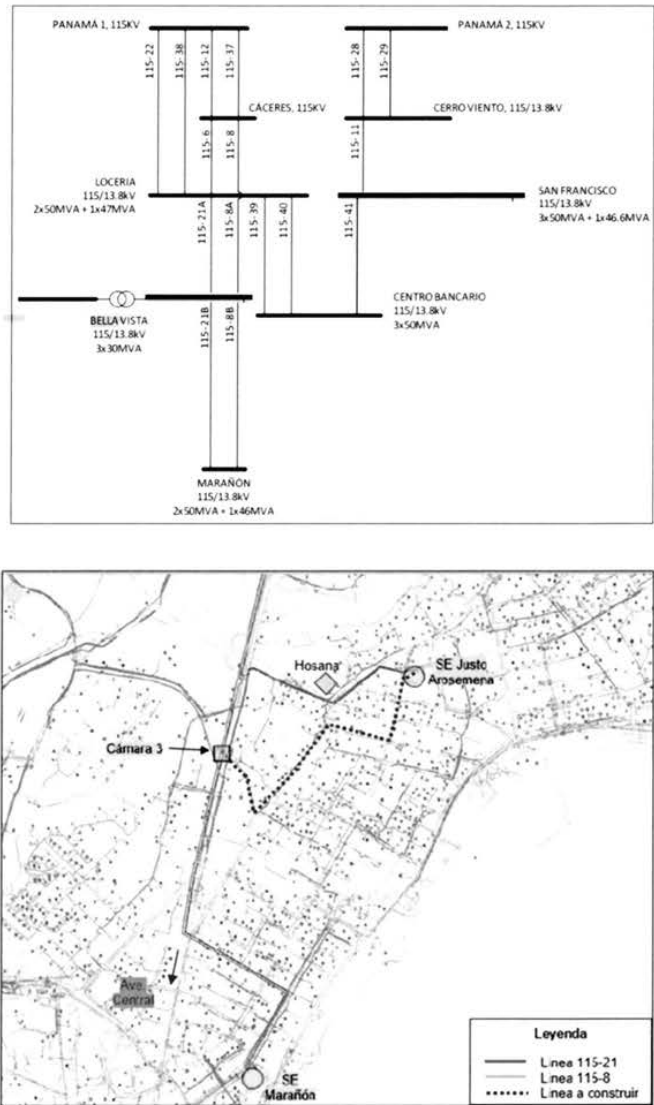

10.5 Entrada en operación: junio de 2028.

10.6 Monto del proyecto: B/.4,829,118.00





11. LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)

11.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de aproximadamente 2.85 km de línea primaria de alta tensión subterránea (115 kV) en conductor 630 mm², desde la subestación Chorrera 115 hasta la subestación El Torno 115. El proyecto incluye también las adecuaciones requeridas: obras civiles, conexión a interruptor, equipos de protecciones, medición y telecontrol en las subestaciones indicadas.


Segunda alimentación en 115 kV que permite respaldo N-1 de la subestación El Torno y mejora la confiabilidad del suministro en Panamá Oeste. La SE El Torno 115/13.8 kV fue puesta en operación con una línea subterránea; mientras la carga lo permitió, parte del respaldo se gestionó a través de la transformación 34.5/13.8 kV de la subestación convencional adyacente, el Torno 34.5/13.8 kV. Sin embargo, ante la proyección de demanda y el riesgo asociado, se propone habilitar un segundo circuito de respaldo. La reparación de fallas en cables subterráneos de 115 kV es altamente compleja: requiere coordinación y desplazamiento de técnicos especializados, gestión de permisos de trabajo, adquisición de empalmes y materiales específicos (resinas, cintas, cauchos) que no es viable mantener en stock de forma permanente por su caducidad, y preparación de obra civil para intervenir el ducto. En la práctica, estos trabajos pueden extender el tiempo de reposición por encima de 60 días.

11.2 Objetivo: Reducir sustancialmente el riesgo de interrupciones prolongadas y su impacto social y económico.

11.3 Beneficios: Con la nueva línea se garantiza el respaldo (N-1) de la subestación El Torno 115, y se incrementa la capacidad de alimentación hacia el Distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

11.4 Unifilar:



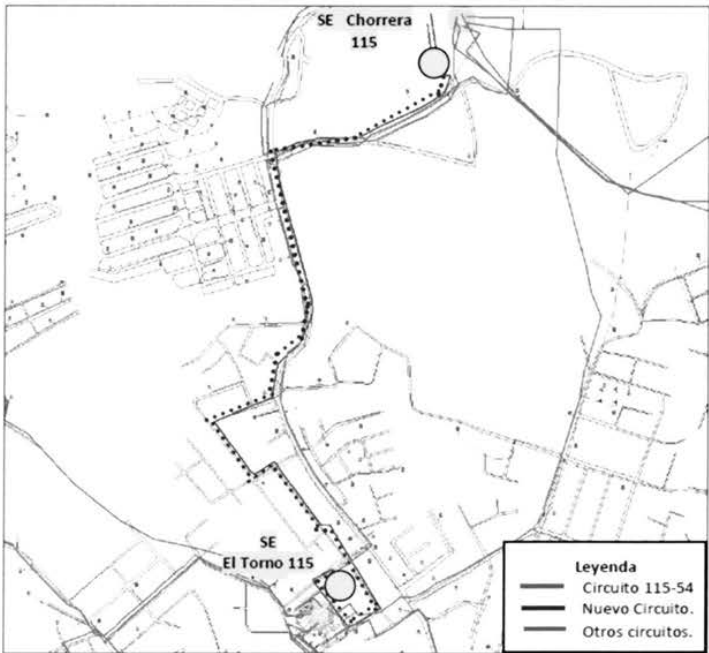

11.5 Entrada en operación: junio de 2028.

11.6 Monto del proyecto: B/. 7,993,217.00





12. Línea 1115kV La Floresta - SE Panamá 3

12.1 Alcance: Para la alimentación de la SE La Floresta 115/12kV, se construirá un doble circuito de 115kV que se extenderá desde la nueva SE Panamá 3 (ETESA) hasta la SE La Floresta. Los tramos de línea aérea se construirán con conductor 636 ACSR y los tramos subterráneos se construirán con conductor 1200mm2 XLPE Al.

Detalles estimados: Construcción de una línea a 115kV en doble circuito con longitud aproximada de 7.5 Km en 636 ACSR y 2km en 1200mm2 Al XLPE desde la SE Panamá III hasta la SE La Floresta.

12.2 Objetivo: Garantizar la alimentación confiable y redundante de la SE La Floresta mediante un doble circuito en 115 kV desde la SE Panamá 3, fortaleciendo la capacidad y seguridad del sistema eléctrico en el área metropolitana.

12.3 Beneficios: Mayor confiabilidad y continuidad del servicio, incremento de capacidad para nuevas cargas y mejora en la calidad.

12.4 Unifilar:



12.5 Entrada en operación: junio de 2028.

12.6 Monto del proyecto: B/. 10,500,000.00


Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





13. Línea HIGO-COR, 115 kV

- 13.1 Alcance:** El proyecto contempla aproximadamente 22 km (tramos aéreos con conductor 636 ACSR y tramos subterráneos con conductor 1200 mm² XLPE Al), orientado a incrementar la capacidad de alimentación hacia San Carlos/Coronado/Gorgona y garantizar el respaldo del suministro en el área, incluyendo Chame y Capira. En consecuencia, la línea de 115 kV y la subestación deben ejecutarse en paralelo como se propone, de modo que coincidan en su puesta en servicio y se materialicen los beneficios.
- 13.2 Objetivo:** Línea de alimentación para la futura subestación Coronado, necesaria para atender el crecimiento de carga y garantizar continuidad del servicio en zonas turísticas.
- 13.3 Beneficios:** Capacidad, respaldo y transferencias de carga.
- 13.4 Unifilar:**

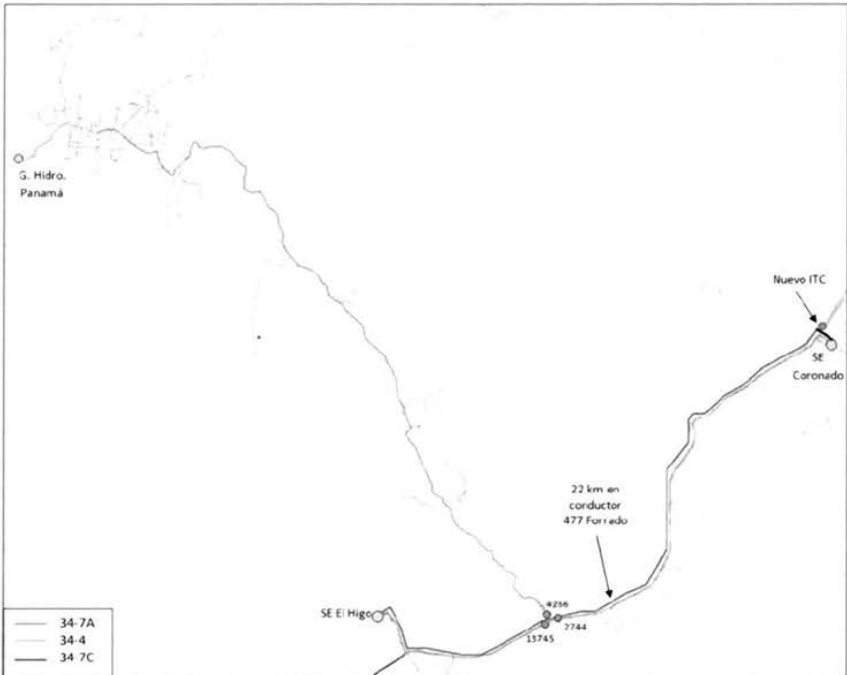

- 13.5 Entrada en operación:** junio de 2030.
- 13.6 Monto del proyecto:** B/. 9,150,000.00





14. Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV


14.1 Alcance: Este proyecto contempla la construcción de una nueva línea primaria de alta tensión en el nivel de 115 kV, entre las subestaciones Llano Sánchez y Pocrí, con una longitud aproximada de 20 km. La línea será construida en circuito sencillo y aislamiento para 115 kV, con conductor tipo 636 ACSR.

El proyecto también incluye las adecuaciones necesarias en ambas subestaciones para recibir la nueva línea.

14.2 Objetivo: Incrementar la capacidad de alimentación hacia la provincia de Coclé y parte del sector de Panamá Oeste, además de garantizar respaldo operativo a la subestación Pocrí.

14.3 Beneficios: Incrementar la capacidad de alimentación hacia la provincia de Coclé y el respaldo operativo para la Subestación Pocrí.

14.4 Unifilar:

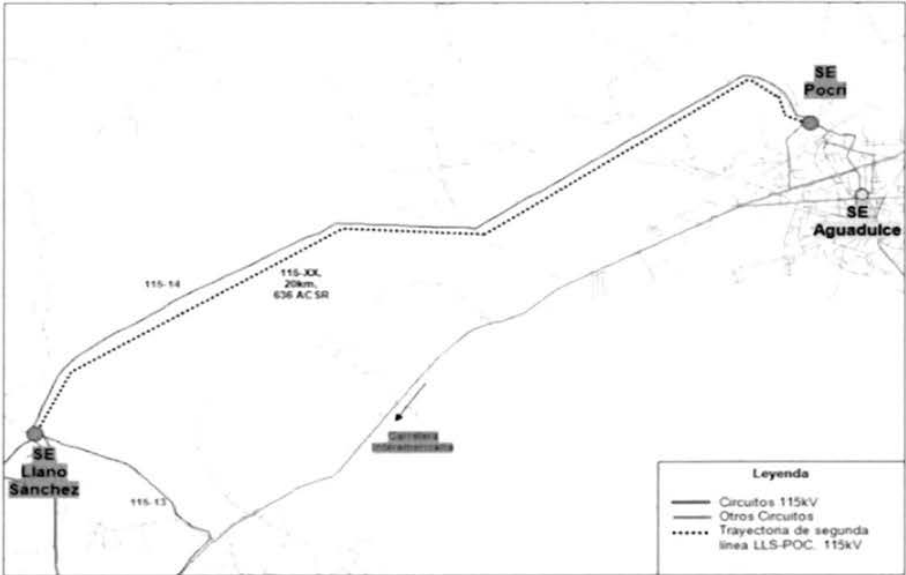

14.5 Entrada en operación: junio de 2028.

14.6 Monto del proyecto: B/. 13,382,499.00





15. Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV

15.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de aproximadamente 34km de línea primaria de alta tensión (115kV) en conductor 636ACSR (tramos aéreos) y 1200mm2 (tramos subterráneos), desde un poste cercano a la subestación Divisa hasta la subestación La Arena. Se construirá en circuito sencillo, con postes de hormigón (telescopico) y aislado en 115kV. El proyecto incluye también las adecuaciones de ampliación en subestación Llano Sánchez (posición de 115kV), en la barra de 115kV de subestación La Arena, obras civiles, interruptor, equipos de protecciones y telecontrol.

Las características de impedancia de la línea 636ACSR son:

Tabla 1. Características de impedancia del conductor 636ACSR

CONDUCTOR 636 ACSR	Impedancias en Ω/km					
	Z(+)		Z(0)		ZMutua	
	R(+)	X(+)	R(0)	X(0)	R(M)	X(M)
	0.090192029	0.397913684	0.484172433	1.55316079	0.13132511	0.38508362
	Impedancias en p.u. base 100 MVA					
	Z(+)		Z(0)		ZMutua	
	R(+)	X(+)	R(0)	R(+)	X(+)	R(0)
	0.007576493	0.03342635	0.040672431	0.13047175	0.01103184	0.03234857

15.2 Objetivo: Garantizar el respaldo eléctrico (criterio N-1) de la Subestación La Arena y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en la Península de Azuero.

15.3 Beneficios: Mayor confiabilidad del suministro en Herrera y áreas aledañas.

15.4 Unifilar:





- 15.5 Entrada en operación: junio de 2028.
- 15.6 Monto del proyecto: B/.26,583,181.00






16. Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada

16.1 Alcance: Para alimentar y respaldar las cargas del circuito 34-7A, existentes entre la comunidad de El Higo y Coronado, se propone realizar la construcción de una línea de aproximadamente 22km en 34,5 kV desde la SE EL Higo (circuito 34-7C) hasta la SE Coronado. La línea se construirá con conductor 477 Al Forrado (tramos aéreos) y 750Al XLPE (tramos subterráneos), en su línea troncal y con 1/0 Al Forrado, en sus derivadas.

16.2 Objetivo: Construir una nueva línea forrada de 34.5 kV entre la SE El Higo y la SE Coronado para fortalecer la alimentación y respaldo del circuito 34-7A, garantizando mayor capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el corredor El Higo–Coronado.

16.3 Beneficios: Mejora la continuidad y calidad del servicio al permitir respaldo entre subestaciones, reduce riesgos de interrupciones ante fallas o sobrecargas, y soporta el crecimiento residencial, comercial y turístico de la zona.

16.4 Unifilar:

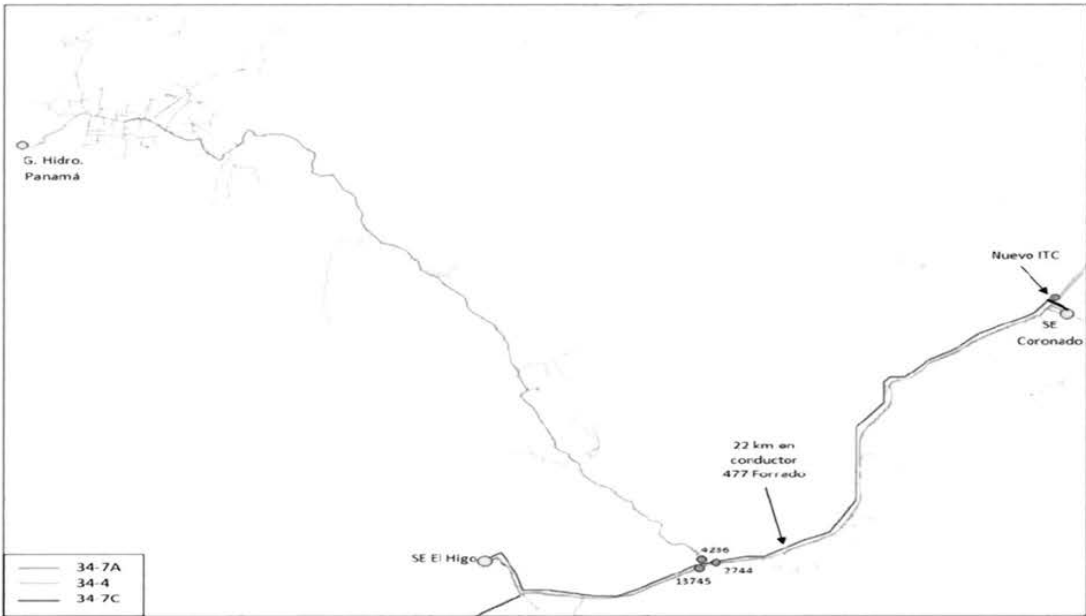

16.5 Entrada en operación: junio de 2027.

16.6 Monto del proyecto: B/. 470,728.00





17. Nueva SE La Floresta 115/12 kV

17.1 Alcance: Construcción de una nueva subestación con los siguientes componentes:

- **Infraestructura de Alta Tensión (115 kV)**
 - Construcción de una línea aérea en doble circuito de aproximadamente 7.0 km con conductor 636 ACSR, desde la nueva SE Panamá III (ETESA) hasta la SE La Floresta.
 - Construcción de tramos subterráneos en 115 kV con conductor 1200 mm² XLPE Al, según se requiera.
- **Subestación La Floresta**

Contempla la instalación de:

- Dos Transformadores de 50 MVA (115/12 kV)
- 6 circuitos de 12kV por transformador.
- Banco de Capacitores y Servicios Auxiliares

17.2 Objetivo: Atender la creciente demanda energética del área, incluyendo el Megaproyecto Avenida La Floresta (Mercado de Panamá, Ciudad Hospitalaria, Hospital Oncológico, entre otros).


La subestación contará con una configuración moderna y robusta.

17.3 Beneficios: Garantizar confiabilidad, respaldo y capacidad de expansión futura.

17.4 Unifilar:

Ubicada en el sector de Clayton, Distrito de Ancón, provincia de Panamá.



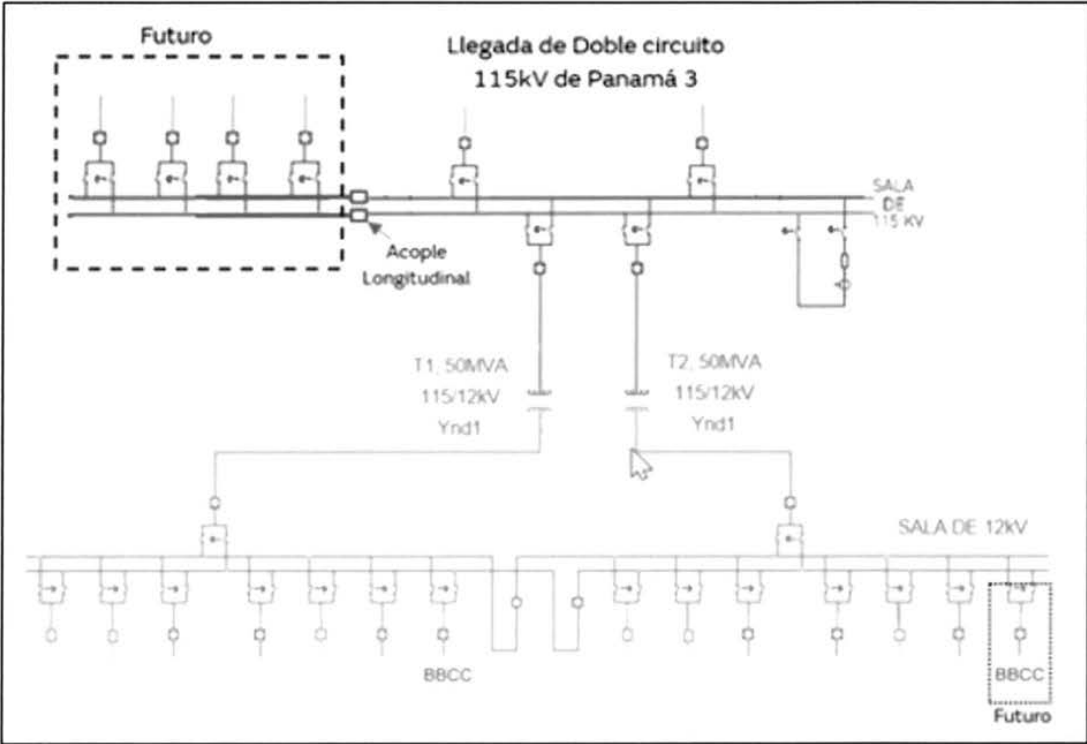

- 17.5 Entrada en operación: junio de 2027.
- 17.6 Monto del proyecto: B/. 6,273,076.00





18. Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV

18.1 Alcance:

- **Configuración en 230 kV – Esquema interruptor y medio (4 posiciones):**
 - Dos posiciones para la entrada y salida de la línea 230-5A (incluye tres interruptores).
 - Una posición para el Transformador de Potencia N°1 de 200/100/100 MVA, con niveles de tensión 230/115/34.5 kV.
 - Una posición reservada para un Transformador de Potencia N°2 (futuro), con las mismas características del primero.
- **Configuración en 115 kV – Esquema de doble barra (5 posiciones):**
 - Dos posiciones de línea para la nueva conexión Santiago 2 – Santiago, más una posición adicional para expansión futura.
 - Dos posiciones para los transformadores de potencia.
 - Una posición para el acople transversal.
- **Configuración en 115 kV – Esquema de doble barra (5 posiciones):**
 - Dos posiciones de línea para la nueva conexión Santiago 2 – Santiago, más una posición adicional para expansión futura.
 - Dos posiciones para los transformadores de potencia.
 - Una posición para el acople transversal.


18.2 Objetivo: Descongestionar y respaldar la actual subestación Santiago, incrementando así la confiabilidad y robustez del sistema eléctrico en toda la zona central del país.

18.3 Beneficios: Incrementar y robustecer el sistema eléctrico en toda la zona central del país.

18.4 Unifilar:

Esta instalación estará ubicada en el área de El Anón de Santiago, y se conectará a la red de transmisión de 230 kV, aprovechando su proximidad a la línea 230-5A (VEL-LLS), propiedad de ETESA.



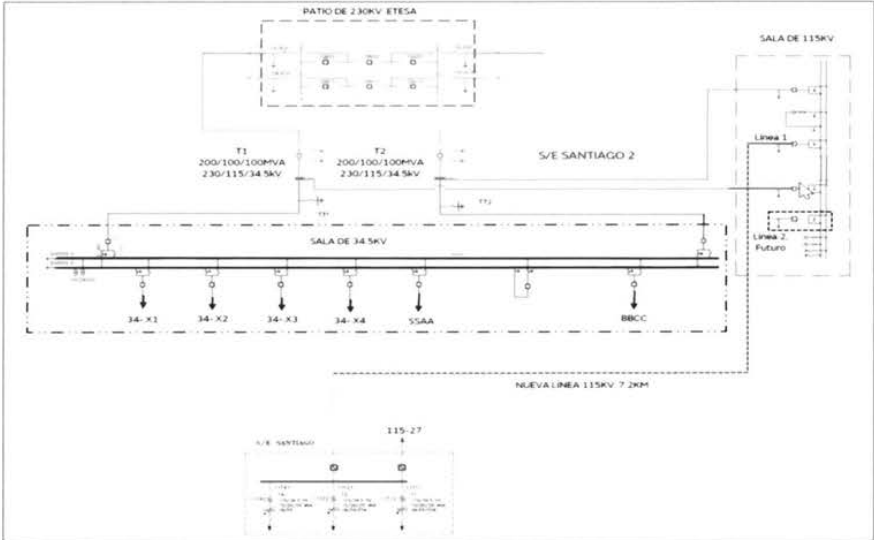

18.5 Entrada en operación: junio de 2028.

18.6 Monto del proyecto: B/. 32,895,070.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





19. SE Coronado 115/34,5/13.8 kV


19.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de una nueva subestación en el distrito de Chame, en el sector conocido como Coronado. Se propone instalar:

- 2 transformador de potencia de 50 MVA, 115/34.5/13.8kV
- 6 celdas encapsuladas en SF6 13.8KV, y 4 celdas en 34.5kV, para las salidas MT.
- Protección y Telecontrol.

19.2 Objetivo: Con los nuevos TP's de la S/E Coronado en 115kV, se aumentará la confiabilidad en el suministro eléctrico del área y permitirá el crecimiento de la carga para los próximos años.

19.3 Beneficios: Aumentar la confiabilidad en el suministro del área y permitir el crecimiento de la carga.

19.4 Unifilar

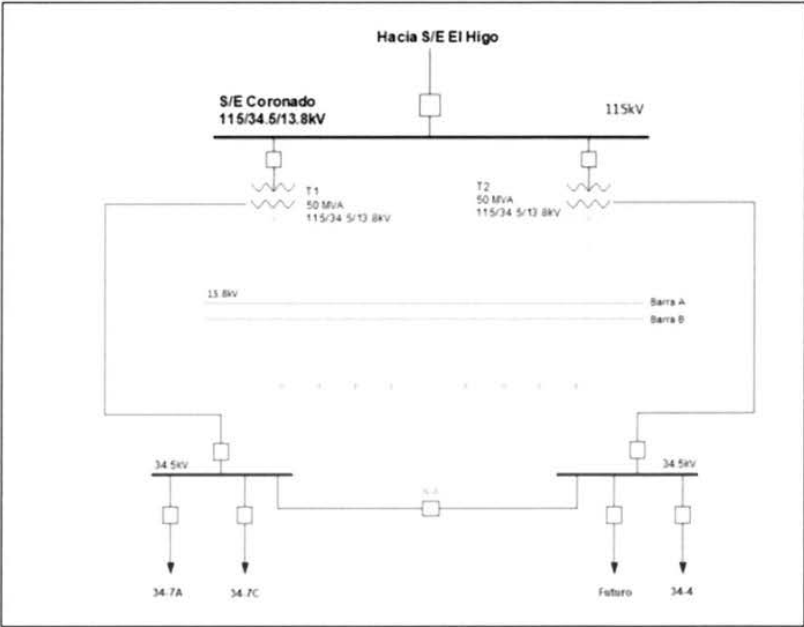

19.5 Entrada en operación: junio de 2030.

19.6 Monto del proyecto: B/.11,100,000.00





20. Soterrados

Alcance: Se realizará el cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea. Los proyectos incluyen la obra civil y la obra eléctrica.

Objetivo: Cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea.

Beneficios: Mejorar la topología de la red existente.

Entrada en operación: junio de 2029.

Monto total de los proyectos: B/. 17,834,250.00

20.1 Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)

Comprende las obras necesarias para pasar parte de la red eléctrica aérea existente a una red subterránea, desde la Federico Boyd, Calle 50, hasta la avenida Cincuentenario. Los tramos son los siguientes:

- Calle 50 desde Vía Brasil hasta Vía Cincuentenario.
- Tramo de la línea de 115 kV.
- Tramo comprendido desde la intersección con Federico Boyd hasta Soho Mall.

20.1.1 Unifilar:





No se tiene el diagrama del tramo desde Federico Boyd hasta calle 64 (Soho Mall)

20.1.2 Entrada en operación: junio de 2029.

20.1.3 Monto del proyecto: B/. 12,799,773.00

20.2 Las Tablas (Tramo 1 y Tramo 2)

- **Tramo 1:** Comprende las obras necesarias para pasar la red eléctrica aérea existente desde calle Paseo Carlos López, comprendida entre calle Carlos Calzadilla hasta avenida Dr. Belisario Porras, incluye avenida Bolívar, comprendida entre avenida Dr. Belisario Porras hasta calle Agustín Cano Castellero y avenida Pablo Arosemena, comprendida entre calle Paseo Carlos López hasta calle Francisco Roca a una red subterránea.
- **Tramo 2:** Polígono entre Ave. Dr. Belisario Porras, Calle de Estudiante y Ave. Moises Espino.

20.2.1 Unifilar:





20.2.2 Entrada en operación: junio de 2029.

20.2.3 Monto del proyecto: B/. 5,034,477

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 31





21. Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II

20.1 Alcance: Se realizará el cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, específicamente de la obra eléctrica, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea. Las principales magnitudes de los trabajos a ejecutar son:

- 13.5 kilómetros de red subterránea trifásica con conductor 750 AL XLPE 15kV.
- 3.1 kilómetros de red subterránea trifásica con conductor 500 AL en 15kV.
- 1.6 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor 1/0 AL.
- 6.8 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor #2 AL.
- 2.8 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor 500 AL.
- Construcción de 20 cámaras paso C-1B.
- Construcción de 2 cámaras de empalme C-1CP.
- Construcción de 1 cámara de empalme C-2CP.
- Construcción de pedestales para la ubicación de los postes de alumbrado público, e instalación de todo el alumbrado público del área.
- Construcción o intercepción de las acometidas subterráneas para el cambio de configuración de los clientes.
- Construcción de cámaras de paso.

21.2 Objetivo: Cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea.

21.3 Beneficios: Mejorar la topología de la red existente.

21.4 Unifilar:





21.5 Entrada en operación: junio de 2027.

21.6 Monto del proyecto: B/.4,107,143.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 33



ANEXO I

RESOLUCIÓN AN No. 21660-Elec de 21 de mayo de 2026





Inversiones Especiales no contempladas en las ecuaciones de eficiencia
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)

Anexo I de la Resolución AN No.21660 -Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)

ASEP 1





El presente documento presenta el detalle técnico de los proyectos aprobados para el periodo tarifario 2026-2030.

Este documento especifica el alcance, los activos que serán instalados en el marco de los proyectos de inversión (líneas, transformadores, subestaciones u otros equipos), sus coordenadas geográficas, los diagramas unifilares correspondientes, la fecha prevista de culminación y el monto de inversión estimado por proyecto, entre otros aspectos relevantes, de las inversiones consignadas en el archivo “Modelo EDECHI Jul26_Jun30”, específicamente en la hoja “inversiones”, información que ha sido considerada para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A.

Con la presentación de esta información se procura garantizar transparencia y trazabilidad, permitiendo que el público conozca con precisión las obras que se desarrollarán, su ubicación, la forma en que se integrarán al sistema eléctrico y su dimensión técnica y económica dentro del periodo tarifario correspondiente.

A continuación, se presenta un resumen de las obras previstas para el próximo periodo tarifario en miles de balboas:

No.	Concepto (miles de Balboas)	JUL26/ JUN27	JUL27 / JUN28	JUL28 / JUN29	JUL29/ JUN30	Total
1	Nueva SE Veladero 230/34.5 kV	-	9,025,942	-	-	9,025,942
2	Nueva SE Changuinola 2 34.5/13.8 kV	1,174,899	-	-	-	1,174,899
3	Segundo Transformador San Cristobal 115/13.8 kV 30 MVA	-	6,211,877	-	-	6,211,877
4	Nueva SE Almirante 2 34.5/4.16 kV	-	6,115,033	-	-	6,115,033
5	Segunda LAT MDN - San Cristobal 115 kV	-	17,191,529	-	-	17,191,529
6	Circuito 34-42 B	-	-	4,000,000	-	4,000,000
7	Nueva Línea de COOSEMUPAR	-	-	5,360,000	-	5,360,000
8	Alumbrado Público	-	-	-	-	-
8.1	Crecimiento Vegetativo LED	62,000	62,000	62,000	62,000	248,000
8.2	Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	138,000	138,000	138,000	138,000	552,000
9	Electrificación Rural	161,467	548,065	746,386	25,048	1,480,965
10	Interconexión eléctrica trifásica Isla Colón-Bastimento	-	-	-	11,562,239	11,562,239
TOTAL		1,536,366	39,292,446	10,306,386	11,787,287	62,922,484





Contenido

1.	Nueva Subestación Veladero 230/34,5 kV	4
2.	Nueva SE Changuinola 2 34,5/13,8 kV	6
3.	Segundo transformador San Cristobal 115/13,8kV 30MVA	7
4.	Nueva subestación Almirante 2 34,5/4,16 kV	9
5.	Segunda LAT MDN-San Cristobal 115 kV	10
6	Circuito 34-42B	11
7	Nueva línea de COOSEMUPAR	12
8	Alumbrado Público	13
	8.1 Crecimiento Vegetativo LED	13
	8.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	13
9	Electrificación Rural	14
10	Interconexión eléctrica trifásica Isla Colón-Bastimento	15





1. Nueva Subestación Veladero 230/34,5 kV

1.1 Alcance:

- En la Subestación Veladero (ETESA): Instalación de dos interruptores de 230 kV, completando una posición en el esquema de interruptor y medio del patio de 230 kV.
- Construcción de un nuevo circuito de 230 kV, utilizando conductor 630 mm² Al XLPE, con una longitud aproximada de 400 metros, para conectar:
 - La barra de 230 kV de la subestación Veladero (ETESA).
 - El transformador 230/34.5 kV de la nueva subestación Veladero (EDECHI).
- En la nueva Subestación Veladero (EDECHI): Configuración de barra sencilla con seis posiciones en 34.5 kV, que incluyen:
 - Conexión del transformador 230/34.5 kV de 50MVA
 - Conexión del nuevo circuito 34-50A
 - Conexión del nuevo circuito 34-17A
 - Conexión de un banco de capacitores
 - Posiciones para servicios auxiliares y medición


1.2 **Objetivo:** Fortalecer la red de distribución eléctrica en la provincia de Chiriquí mediante la construcción de una nueva subestación en el sector de Veladero. La instalación permitirá descargar los circuitos 34-50 (proveniente de Chiriquí) y 34-17 (proveniente de Soná), mejorando la confiabilidad y capacidad del sistema.

1.3 Beneficios

- Mejora significativa en la confiabilidad del suministro eléctrico en los tres distritos.
- Reducción de interrupciones por contingencias.
- Mayor flexibilidad operativa y capacidad de respuesta ante fallas.
- Cumplimiento de estándares técnicos de confiabilidad (N-1).

1.4 Unifilar



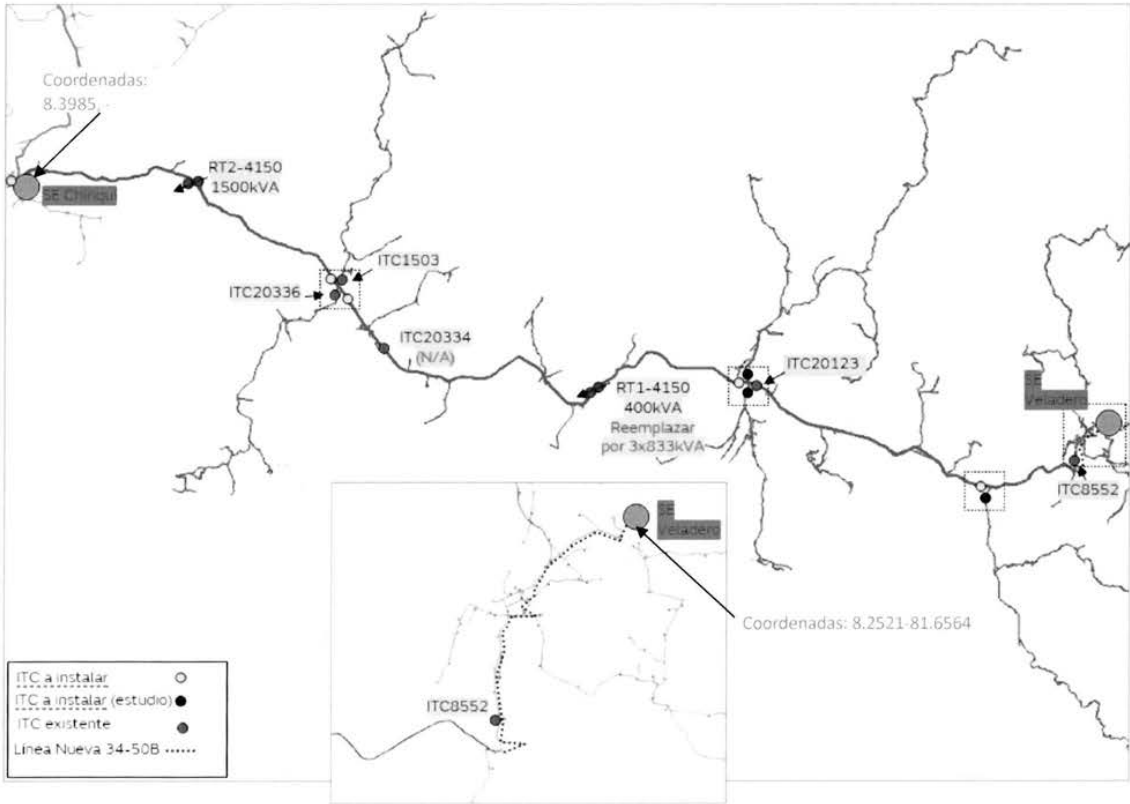

- 1.5 **Entrada en operación:** diciembre 2028
- 1.6 **Monto estimado del proyecto:** B/. 9,025,942.00





2. Nueva SE Changuinola 2 34,5/13,8 kV

2.1 Alcance

Nueva subestación que contempla los componentes principales, como son los siguientes:


- Transformador de potencia:
 - Capacidad: 16 MVA
 - Tensión: 34.5/4.16 kV
- Celdas de media tensión:
 - 9 celdas en 34.5 kV
 - 9 celdas en 4.16 kV

2.2 Objetivo: Modernizar y reforzar la red de distribución eléctrica en la región. Adicional, mejorar la confiabilidad del servicio y atender el crecimiento de la demanda.

2.3 Beneficios

- Mayor capacidad de transformación para atender nuevas cargas.
- Mejora en la calidad del servicio eléctrico en Changuinola.
- Infraestructura moderna y segura, con tecnología blindada.

2.4 Unifilar

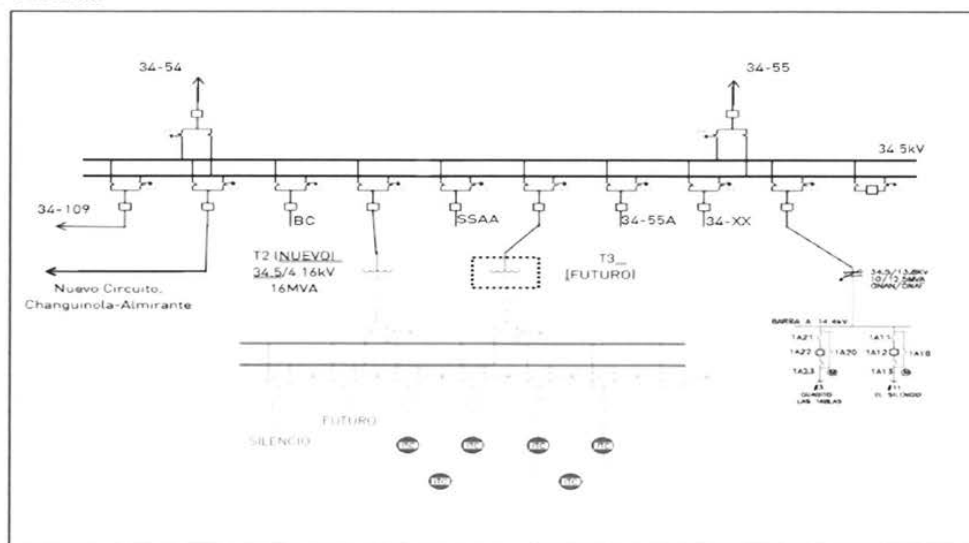

2.5 Entrada en operación: junio 2027

2.6 Monto del proyecto: B/. 1,174,899.00

Anexo I de la Resolución AN No.21660 -Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)

ASEP 6





3. Segundo transformador San Cristobal 115/13,8kV 30MVA

3.1 Alcance

Los principales componentes de este proyecto son los siguientes:

- Instalación de Transformador de Potencia (PT):
 - Capacidad: 50 MVA
 - Tensión: 34.5/13.8 kV
 - Este nuevo transformador permitirá atender el crecimiento de la demanda y mejorar la flexibilidad operativa en la zona.


- Configuración de Barras

Se propone que el transformador de 50 MVA se conecte a la barra existente, mientras que el transformador de 30 MVA, existente, se conecte a la nueva barra, permitiendo una distribución más eficiente de las cargas y facilitando futuras expansiones.

3.2 Objetivo: Fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema en la región, se presenta la siguiente propuesta para la ampliación y optimización de la Subestación San Cristobal.

3.3 Beneficio: Ampliar y optimizar la Subestación San Cristóbal.

3.4 Unifilar:

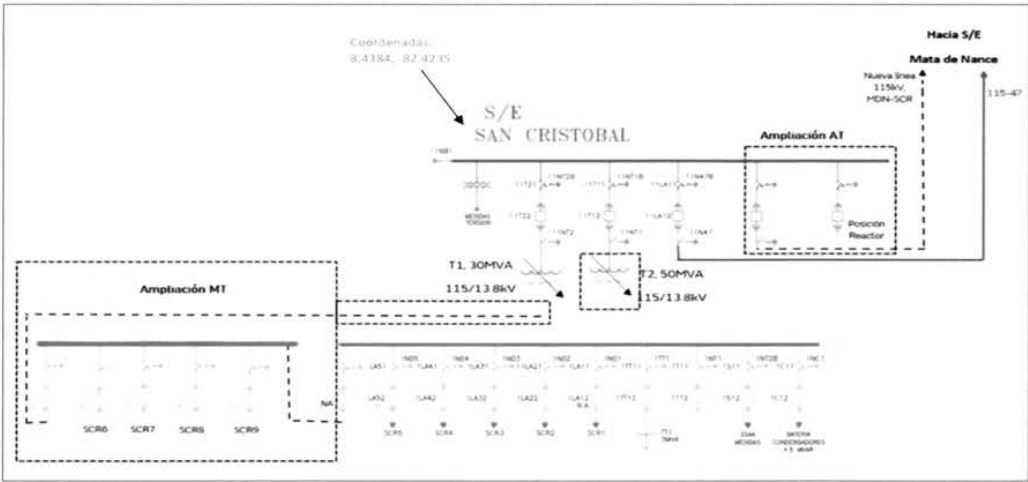



3.5 Entrada en operación: junio 2028

3.6 Monto del proyecto: B/. 6,211,877.00

Anexo I de la Resolución AN No.21660 -Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)

ASEP 8





4. Nueva subestación Almirante 2 34,5/4,16 kV

4.1 Alcance

Actualmente, la Subestación Almirante cuenta con cuatro circuitos que abastecen al distrito de Almirante, de los cuales dos alimentan directamente al Puerto de Almirante (PTP).

Como parte del diseño de la nueva Subestación Almirante 2, se realizará la siguiente configuración operativa:

- Alimentación de la subestación Almirante 2 (34.5 kV):
 - Circuito 34-109
 - Circuito 34-109B


Estos circuitos serán redirigidos hacia la nueva subestación para mejorar la distribución y liberar capacidad en la infraestructura existente.

- Circuitos de Salida:
 - Se habilitarán tres nuevos circuitos en 4.16 kV, destinados a atender la demanda local de Almirante y del puerto, con mayor eficiencia y confiabilidad.

4.2 Objetivo: Permitir una mejor segmentación de cargas, mayor flexibilidad operativa y facilitar futuras expansiones en la zona.

4.3 Beneficio: Ampliar y distribuir cargas.

4.4 Unifilar:

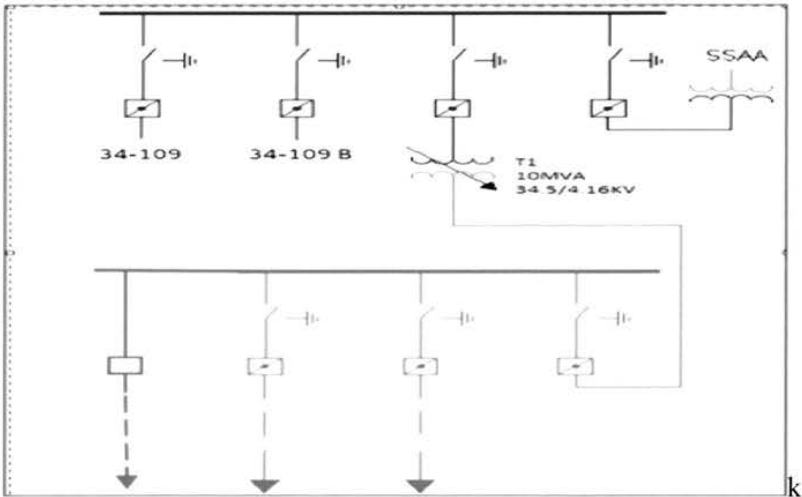

4.5 Entrada en operación: junio 2028

4.6 Monto del proyecto: B/. 6,115,033.00





5. Segunda LAT MDN-San Cristobal 115 kV

5.1 Alcance


Habilitación de dos nuevas posiciones en 115 kV, sección 636 ACSR (tramos aéreos) y 1200 mm2 (tramos subterráneos), junto con la ampliación de la barra correspondiente, con los siguientes fines:

- SE San Cristobal (SCR): Para la ampliación y conexión de la nueva línea en 115 kV se requieren dos posiciones:
 - Primera posición: Para la conexión de la segunda línea MDN–SCR, que reforzará la interconexión regional y aumentará la redundancia del sistema.
 - Segunda posición: Para la instalación de un reactor de compensación, destinado a mitigar el efecto capacitivo en horas valle, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo el riesgo de sobrevoltajes.
- SE Mata de Nance (MDN): La nueva línea de 115 kV requiere una posición adicional en la Subestación Mata de Nance, cuya gestión debe realizarse en coordinación con ETESA, para asegurar la compatibilidad técnica y operativa.

5.2 Objetivo: Reforzar la interconexión regional, aumentar la redundancia del sistema, mejorar la estabilidad del sistema y reducir el riesgo de sobrevoltajes.

5.3 Beneficio: Incrementar la confiabilidad y seguridad operativa del sistema eléctrico.

5.4 Unifilar:

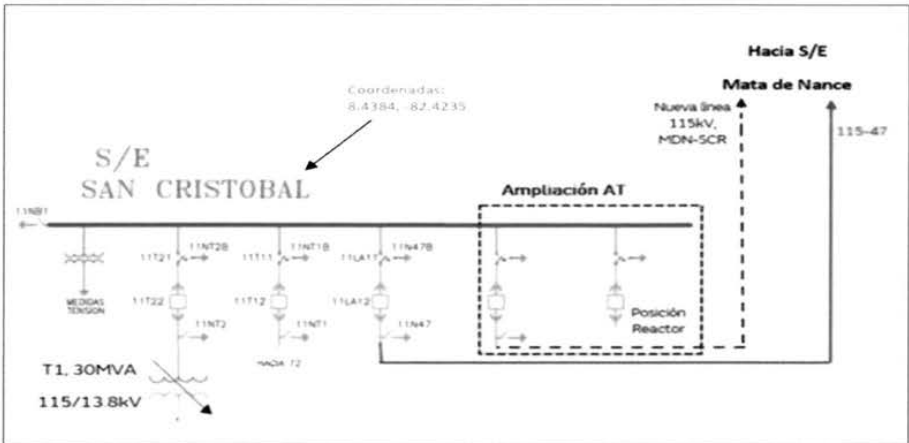

5.5 Entrada en operación: junio 2028

5.6 Monto del proyecto: B/. 17,191,529.00





6 Circuito 34-42B

6.1 Alcance

Componentes principales del proyecto:

- Se contempla la construcción de aproximadamente 20 km de línea trifásica aérea en 34.5 kV.
- Se utilizará conductor tipo 477 Al forrado.
- El recorrido se extiende desde una nueva posición en la Subestación Progreso hasta una nueva posición en la Subestación Puerto Armuelles.


Equipos de Maniobra y Supervisión

- Se instalarán 6 interruptores con capacidad de telecontrol. Estos equipos estarán ubicados en puntos que permitan la respaldo entre el nuevo circuito y el circuito 34-42.

6.2 Objetivo: Ampliar y reforzar la red eléctrica entre las subestaciones Progreso y Puerto Armuelles, incorporando nuevas derivaciones, automatización y una conexión adicional con la subestación Los Olivos.

6.3 Beneficio: Mejorar la capacidad operativa y la confiabilidad del circuito 34-42.

6.4 Unifilar:

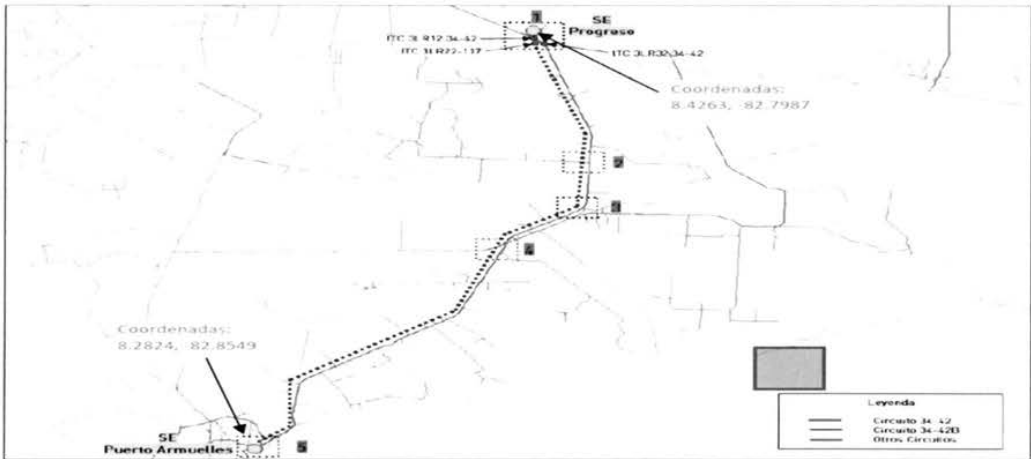

6.5 Entrada en operación: junio 2029

6.6 Monto del proyecto: B/. 4,000,000.00





7 Nueva línea de COOSEMUPAR

7.3 Alcance: Comprende la construcción de aproximadamente 49 km de línea primaria trifásica en 34,5kV con 1/0Al Forrado, 15 km de línea secundaria, instalación de 162 transformadores y un ITC (en punto de conexión). La nueva línea se conectará a la línea troncal del circuito 34-42 de la Subestación Progreso, en un punto cercano a la Subestación Los Olivos, permitiendo la expansión del suministro eléctrico en el área de influencia del proyecto.


El alcance del proyecto incluye el suministro e instalación de estructuras, conductores, herrajes, protecciones, equipos de transformación, obras civiles asociadas, maniobras de conexión y pruebas de puesta en servicio.

El proyecto contempla la instalación de luminarias de alumbrado público en los recorridos de la red de BT.

7.4 Objetivo: Nueva línea eléctrica para el sector de COOSEMUPAR en Puerto Armuelles.

7.5 Beneficio: Mejorar el servicio eléctrico en la zona.

7.6 Unifilar:

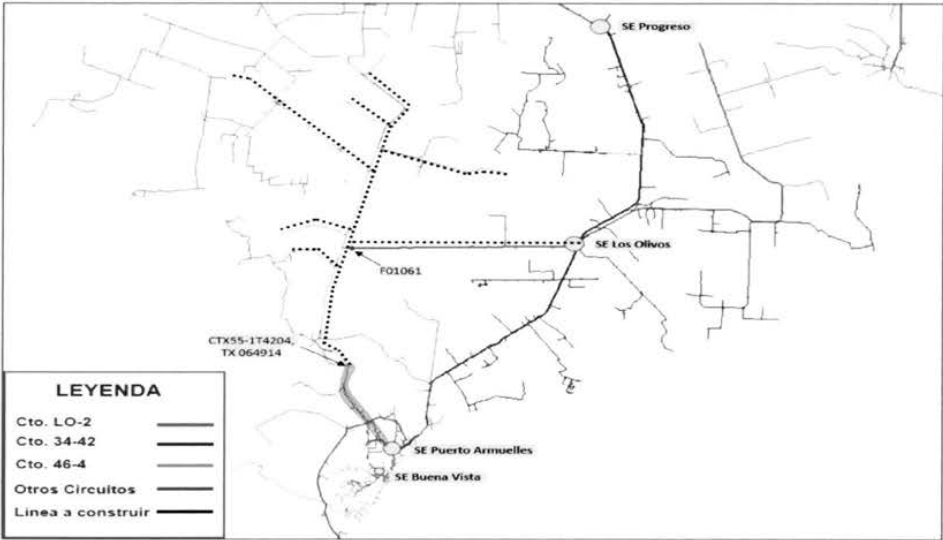

7.7 Entrada en operación: junio 2029

7.8 Monto del proyecto: B/. 5,360,000.00





8 Alumbrado Público

8.1 Crecimiento Vegetativo LED

8.1.1 Alcance: Instalación progresiva de nuevas luminarias como resultado del desarrollo gradual de un área geográfico.

8.1.2 Objetivo: Instalación de nuevas luminarias debido a nuevas viviendas o calles que se van construyendo con el tiempo, expansiones en zonas residenciales existentes, petición de los clientes para la instalación de luminarias adicionales que mejoren la seguridad o visibilidad.

8.1.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

8.1.4 Activos por instalar: 712 luminarias.

8.1.5 Entrada en operación: junio 2030.

8.1.6 Monto del proyecto: B/. 248,000.00

8.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes

8.2.1 Alcance: Proceso mediante el cual las luminarias de alumbrado público basadas en vapor de sodio de alta presión (HPS) son sustituidas por luminarias con tecnología LED.

8.2.2 Objetivo: Mejorar la eficiencia energética, la calidad de iluminación y la vida útil del sistema de alumbrado público.

8.2.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

8.2.4 Activos por instalar: 1,573 luminarias.

8.2.5 Entrada en operación: junio 2030

8.2.6 Monto del proyecto: B/. 552,000.00





9 Electrificación Rural

9.1 Alcance: Extensión de red eléctrica mediante la construcción de redes de distribución de energía en comunidades rurales que actualmente carecen del servicio. El alcance técnico incluye el diseño, suministro e instalación de infraestructura eléctrica de baja tensión con extensiones de línea en distribución.

9.2 Objetivo: Reducir la brecha energética en sectores rurales.

9.3 Beneficio:
Áreas beneficiadas:

Proyecto	Provincia/ Comarca	Número de viviendas y clientes beneficiados	km	Alcance y principales características de la obra	Monto Estimado en B/.
Hato Corotú, Mironó, Ngobe Buglé	Ngobe Buglé	111 viviendas / 666 beneficiarios	11.2	Extensión de línea de distribución eléctrica	415,737
Ola, Lajero, Nole Duima	Ngobe Buglé	124 viviendas / 744 beneficiarios	4.0	Extensión de línea de distribución eléctrica	161,467
Guaca Centro, Guaca, David	Chiriquí	5 viviendas / 30 beneficiarios	0.35	Extensión de línea de distribución eléctrica	25,048
Los Guásimos, Tinajas, Dolega	Chiriquí	35 viviendas / 210 beneficiarios	1.3	Extensión de línea de distribución eléctrica	69,370
Cañas Verdes, Palmira, Boquete	Chiriquí	35 viviendas / 210 beneficiarios	11.58	Extensión de línea de distribución eléctrica	677,016
Guaramito-Barranquilla, Rambala	Bocas del Toro	50 viviendas / 300 beneficiarios	2.03	Extensión de línea de distribución eléctrica	132,327
Totales		2,160	30.46		1,480,965

9.4 Entrada en operación: diciembre 2029

9.5 Monto del proyecto: B/.1,480,965





10 Interconexión eléctrica trifásica Isla Colón-Bastimento

- 10.1 Alcance:** Consiste en instalar un punto e interconexión para cubrir la demanda del servicio de distribución de electricidad existente en el corregimiento de Bastimentos, ubicado en el distrito y provincia de Bocas del Toro en su totalidad, incluyendo Red Frog Beach Club y comunidades aledañas de acuerdo con lo ordenado en la resolución AN No. 20546-Elec del 5 de junio de 2025.
- 10.2 Objetivo:** Dar cumplimiento a la resolución mencionada.
- 10.3 Beneficio:** Brindar interconexión al corregimiento de Bastimentos, ubicado en el distrito y provincia de Bocas del Toro en su totalidad, incluyendo Red Frog Beach Club y comunidades aledañas.
- 10.4 Entrada en operación:** junio 2030
- 10.5 Monto del proyecto:** B/. 11,562,239.00





Inversiones Especiales no contempladas en las ecuaciones de eficiencia
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET)

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 1





El presente documento presenta el detalle técnico de los proyectos aprobados para el periodo tarifario 2026-2030.

Este documento especifica el alcance, los activos que serán instalados en el marco de los proyectos de inversión (líneas, transformadores, subestaciones u otros equipos), sus coordenadas geográficas, los diagramas unifilares correspondientes, la fecha prevista de culminación y el monto de inversión estimado por proyecto, entre otros aspectos relevantes, de las inversiones consignadas en el archivo denominado “Modelo EDEMET Jul26_Jun30”, específicamente en la hoja “inversiones”, información que ha sido considerada para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S.A.

Con la presentación de esta información se procura garantizar transparencia y trazabilidad, permitiendo que el público conozca con precisión las obras que se desarrollarán, su ubicación, la forma en que se integrarán al sistema eléctrico y su dimensión técnica y económica dentro del período tarifario correspondiente.

A continuación, se presenta un resumen de las obras previstas para el próximo periodo tarifario en miles de balboas:

No	Concepto	JUL26/ JUN27	JUL27 / JUN28	JUL28 / JUN29	JUL29/ JUN30	Total
1	Ampliación de SE El Higo (115kV)	-	-	-	5,300,000	5,300,000
2	Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115KV)	-	7,750,000	-	-	7,750,000
3	Ampliación de subestación Pocrí	-	22,515,773	-	-	22,515,773
4	Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV	2,013,804	-	-	-	2,013,804
5	Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)	986,667	-	-	-	986,667
6	Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná	-	5,023,354	-	-	5,023,354
7	Alumbrado Público	-	-	-	-	-
7.1	Crecimiento Vegetativo LED	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	5,184,000
7.2	Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	4,416,000
8	Electrificación Rural	1,181,878	899,428	440,329	122,279	2,633,915
9	LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV	26,104,677	-	-	-	26,104,677
10	LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV	-	4,829,118	-	-	4,829,118
11	LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)	-	7,993,217	-	-	7,993,217
12	Línea 115kV La Floresta - SE Panamá 3	-	10,500,000	-	-	10,500,000
13	Línea HIGO-COR, 115 kV	-	-	-	9,150,000	9,150,000
14	Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV	-	13,382,499	-	-	13,382,499
15	Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV	-	26,583,181	-	-	26,583,181
16	Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada	470,728	-	-	-	470,728
17	Nueva SE La Floresta 115/12 KV	6,273,076	-	-	-	6,273,076
18	Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV.	-	32,895,070	-	-	32,895,070
19	SE Coronado 115/34,5/13.2kV	-	-	-	11,100,000	11,100,000
20	Soterrado	-	-	-	-	-
20.1	Soterrado Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)	-	-	12,799,773	-	12,799,773
20.2	Soterrado Las Tablas (tramo 1 y 2)	-	-	5,034,477	-	5,034,477
21	Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II	4,107,143	-	-	-	4,107,143
TOTAL		43,537,973	134,771,640	20,674,579	28,072,279	227,046,472

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





CONTENIDO

1. Ampliación de SE El Higo (115kV)	4
2. Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115 kV)	5
3. Ampliación de SE Pocrí.....	6
4. Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV	7
5. Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)	8
6. Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná.....	9
7. Alumbrado Público	10
7.1 Crecimiento Vegetativo LED	10
7.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes	10
8. Electrificación Rural	11
9. LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV	13
10. LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV	14
11. LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)	16
12. Línea 1115kV La Floresta - SE Panamá 3	18
13. Línea HIGO-COR, 115 kV	19
14. Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV	20
15. Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV	21
16. Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada	23
17. Nueva SE La Floresta 115/12 kV	24
18. Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV.....	26
19. SE Coronado 115/34,5/13.8 kV	28
20. Soterrados	29
20.1 Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)	29
20.2 Las Tablas (Tramo 1 y Tramo 2).....	30
21. Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II.....	32

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 3





1. Ampliación de SE El Higo (115kV)


1.1 Alcance:

- Configuración en 230 kV
Esquema interruptor y medio (1 posición): Instalación de un interruptor de 230kV para completar la posición de 230kV.
- Configuración en 115 kV
Esquema de doble barra (5 posiciones): Dos posiciones para la conexión del Patio de 115kV desde los dos TP de SE El Higo, una posición para la Línea El Higo – Coronado 115, más una posición adicional para expansión futura y una posición de amarre de barras.

1.2 Objetivo: Con el nuevo T4, la subestación El Higo aumentará su capacidad de transformación de 75MVA a 125MVA a nivel de 34.5kV, aumentando la confiabilidad y además se prepara la subestación para cubrir la demanda del Sector (Turístico, Playas). Se tiene planificada la PES del nuevo TP para el 2026 y el Patio de 115kV para el año 2030.

1.3 Beneficios: Aumentar capacidad de transformación, confiabilidad y demanda del Sector.

1.4 Unifilar:

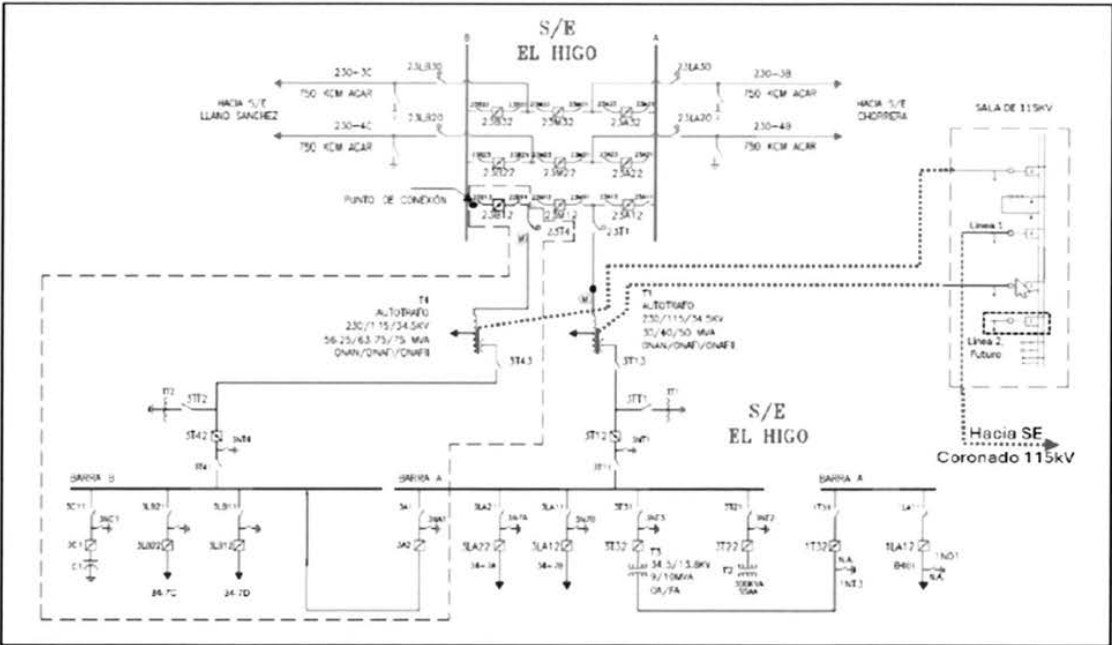

1.5 Entrada en operación: junio de 2030.

1.6 Monto del proyecto: B/. 5,300,000.00


Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





2. Ampliación de SE Panamá 3 (230 y 115 kV)

- 2.1 Alcance: La construcción de una nave de interruptor y medio en el patio de 230kV, la instalación de un TP de 350MVA 230/115kV y la construcción de dos naves de interruptor y medio en el patio de 115kV de la SE Panamá 3
- 2.2 Objetivo: Para la conexión del proyecto Subestación La Floresta (EDEMET) a la Subestación Panamá 3 (ETESA).
- 2.3 Beneficios: Aumentar capacidad de transformación, confiabilidad y demanda del Sector.
- 2.4 Unifilar:

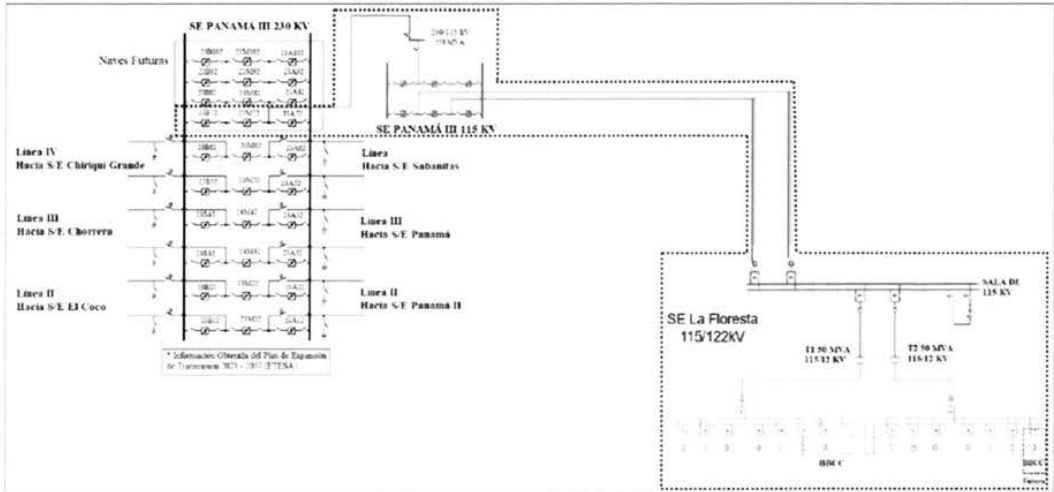

- 2.5 Entrada en operación: junio de 20.
- 2.6 Monto del proyecto: B/. 5,300,000.00





3. Ampliación de SE Pocrí


3.1 Alcance: Reemplazar el transformador T2 de 25MVA de SE Pocrí por uno de 50MVA, 115/34.5kV, con lo que capacidad de transformación de la subestación aumentaría de 52.5MVA a 77.5MVA.

Ampliación de la barra de 115kV para futura conexión de nueva línea AT Llano Sánchez – Pocrí.

3.2 Objetivo: Aumentar la capacidad de la subestación Pocrí.

3.3 Beneficios: Mejorar la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la Subestación Pocrí.

3.4 Unifilar:

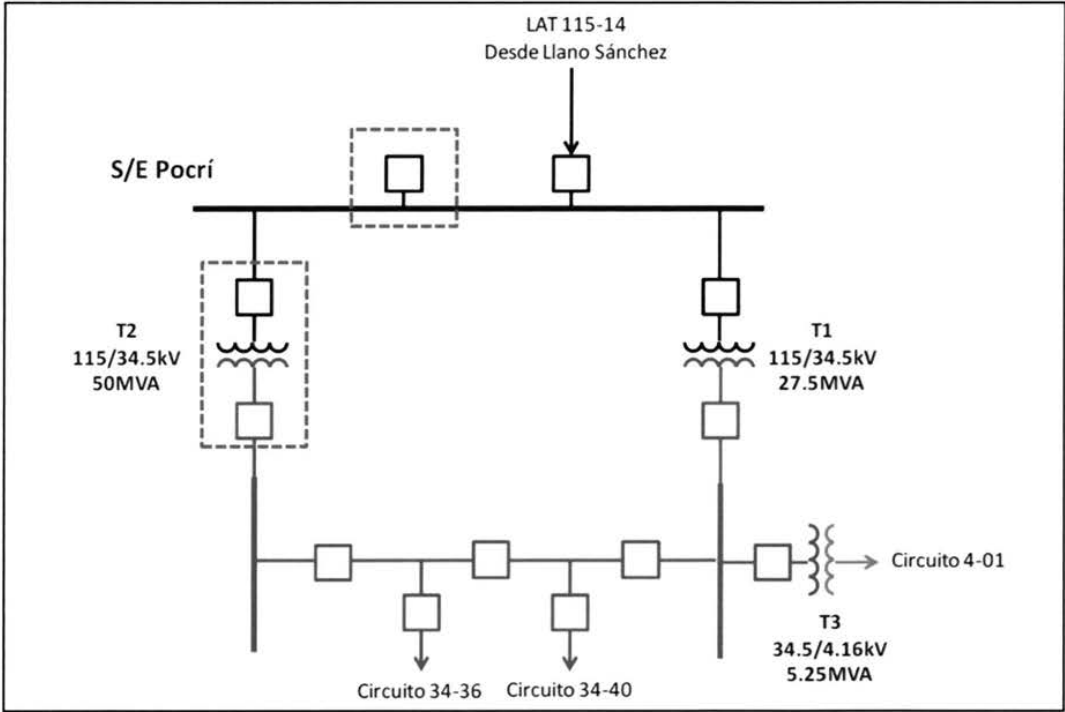

3.5 Entrada en operación: junio de 2028.


3.6 Monto del proyecto: B/. 22,515,773.00





4. Ampliación SE Burunga 230/115/34,5 kV

- 4.1 Alcance:** El proyecto contempla la ampliación de la SE Burunga con dos transformadores de 250MVA 230/115/34.5kV, con 3 posiciones de línea de 115kV. Una de las posiciones se utilizará para conectar el nuevo circuito de 115kV de Burunga a Howard 115, alimentador de la nueva subestación Panamá Pacífico (115/12kV). Además, se adicionarán 4 posiciones de líneas de 34.5kV, las cuales se utilizarán para la Línea 3 del Metro de Panamá y la nueva Planta del IDAAN Oeste.
- 4.2 Objetivo:** Incrementar la capacidad en Panamá Oeste.
- 4.3 Beneficios:** Reforzar el sistema eléctrico en Panamá Oeste.
- 4.4 Unifilar:**

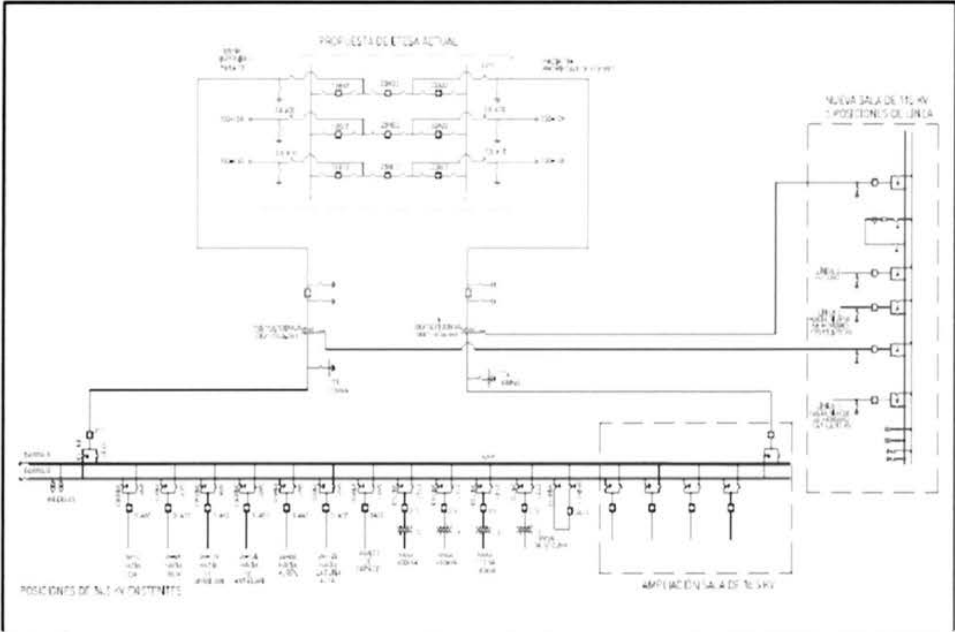

- 4.5 Entrada en operación:** junio de 2027.
- 4.6 Monto del proyecto:** B/.2,013,804.00






5. Circuito 34,5 kV (Respaldo SE Penonomé - SE Antón)

- 5.1 Alcance: Se construirá una nueva línea en 34.5kV con conductor 477 Al Forrado (tramos aéreos) y 750Al XLPE (tramos subterráneos).
- 5.2 Objetivo: Asegurar la capacidad de respaldo entre la SE Penonomé y la SE Antón.
- 5.3 Beneficios: Mayor confiabilidad del suministro.

5.4 Unifilar:

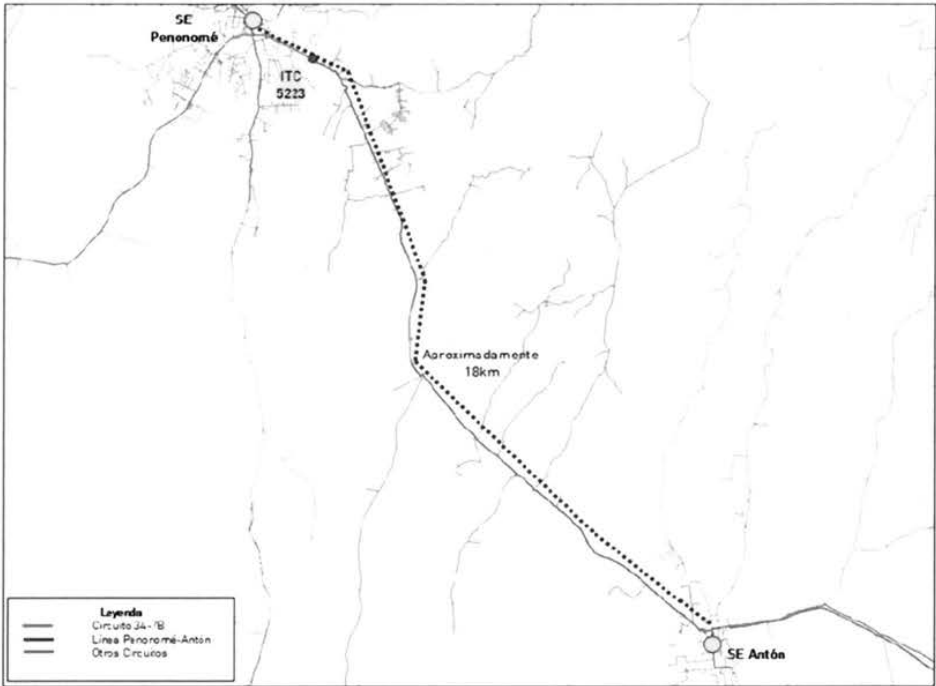

- 5.5 Entrada en operación: junio de 2027.
- 5.6 Monto del proyecto: B/.986,667.00





6. Circuito 34-33B SE Santiago- SE Soná

6.1 Alcance: El proyecto comprende el suministro e instalación de una línea en media tensión trifásica 34,5kV, para respaldar el circuito 34-33 existente, la construcción del proyecto es desde la subestación Santiago hasta la Subestación Soná, la longitud aproximada la línea es de 49,5 km. El conductor por utilizar en el circuito será 477 Al Forrado en su línea troncal.

La protección para aves y animales silvestres es una tarea de la prestadora, para eso se han implementado algunas mejoras. Dentro de estas está incluida el suministro de la protección para aves en las especificaciones de equipos, como el cable forrado ecológico, utilizado en este proyecto para la protección de fauna y flora; y que no es invasivo en los trabajos de poda cuando se requiera.

6.2 Objetivo: Brindar respaldo a los clientes del circuito 34-33 y SE Soná.

6.3 Beneficios: Mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica.

6.4 Unifilar



6.5 Entrada en operación: junio de 2028.

6.6 Monto del proyecto: B/. 5,023,354.00





7. Alumbrado Público

7.1 Crecimiento Vegetativo LED

7.1.1 Alcance: Instalación progresiva de nuevas luminarias como resultado del desarrollo gradual de un área geográfico.

7.1.2 Objetivo: Instalación de nuevas luminarias debido a nuevas viviendas o calles que se van construyendo con el tiempo, expansiones en zonas residenciales existentes, petición de los clientes para la instalación de luminarias adicionales que mejoren la seguridad o visibilidad.

7.1.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

7.1.4 Activos por instalar: 13,640 luminarias.

7.1.5 Entrada en operación: junio 2030.

7.1.6 Monto del proyecto: B/.5,184,000.00

7.2 Sustitución de luminarias de Sodio por LED con fotocontroles inteligentes

7.2.1 Alcance: Proceso mediante el cual las luminarias de alumbrado público basadas en vapor de sodio de alta presión (HPS) son sustituidas por luminarias con tecnología LED.

7.2.2 Objetivo: Mejorar la eficiencia energética, la calidad de iluminación y la vida útil del sistema de alumbrado público.

7.2.3 Beneficio: Seguridad y visibilidad.

7.2.4 Activos por instalar: 11,623 luminarias.

7.2.5 Entrada en operación: junio 2030

7.2.6 Monto del proyecto: B/. 4,416,000.00





8. Electrificación Rural

8.1 Alcance: Consiste en una extensión de red eléctrica mediante la construcción de redes de distribución de energía en comunidades rurales que actualmente carecen del servicio. El alcance técnico incluye el diseño, suministro e instalación de infraestructura eléctrica de baja tensión con extensiones de línea en distribución.

8.2 Objetivo: Reducir la brecha energética en sectores rurales de la zona de Concesión.

8.3 Beneficios:

Áreas beneficiadas:

PROYECTO	Provincia	Número de viviendas y clientes beneficiados	km	Alcance y principales características de la obra	Monto Estimado en B/.
Coquillo, El Vallé, Antón	Coclé	29 viviendas / 174 beneficiarios	2.16	Extensión de línea de distribución eléctrica	94,952
El Chorro, Llano grande, La Pintada	Coclé	15 viviendas / 90 beneficiarios	1.1	Extensión de línea de distribución eléctrica	49,197
Cerro Pelado, Pesé	Herrera	5 viviendas / 15 beneficiarios	0.49	Extensión de línea de distribución eléctrica	17,169
Turuega, Chiguirí, Penonomé	Coclé	98 viviendas / 588 beneficiarios	5.98	Extensión de línea de distribución eléctrica	390,510
La Chapa, San Juan de Dios, Antón	Coclé	10 viviendas / 60 beneficiarios	1.08	Extensión de línea de distribución eléctrica	58,862
Loma Chata, El Picacho, Olá	Coclé	22 viviendas / 132 beneficiarios	1.84	Extensión de línea de distribución eléctrica	130,173
Rio Indio, Nacimiento, Jordanal, Ciri Grande, Capira	Panamá Oeste	101 viviendas / 606 beneficiarios	10.07	Extensión de línea de distribución eléctrica	617,294
Sector Altos de los Gringos, Menchaca, Ocu	Herrera	9 viviendas / 54 beneficiarios	0.98	Extensión de línea de distribución eléctrica	55,779
Rascador, Entradero del Castillo, Ocu	Herrera	26 viviendas / 78 beneficiarios	3.46	Extensión de línea de distribución eléctrica	164,519
Zapotal, Entradero del Castillo, Ocu	Herrera	15 viviendas / 45 beneficiarios	2.48	Extensión de línea de distribución eléctrica	113,190
China Abajo, La Laguna, San Carlos	Panamá Oeste	9 viviendas	1.15	Extensión de línea de distribución eléctrica	72,831
Guabito, La Laguna, San Carlos	Panamá Oeste	8 viviendas / 56 beneficiarios	1.3	Extensión de línea de distribución eléctrica	65,856
El Juan, El Higo, La Mesa	Veraguas	54 viviendas / 324 beneficiarios	3.08	Extensión de línea de distribución eléctrica	164,979
Loma El Guavo, El Prado, Las Palmas	Veraguas	27 viviendas / 127 beneficiarios	1.73	Extensión de línea de distribución eléctrica	100,725
Los Hatillos Arriba, San Francisco	Veraguas	31 viviendas / 186 beneficiarios	3.82	Extensión de línea de distribución eléctrica	191,281
Los Toretos, El Macano	Los Santos	6 viviendas / 36 beneficiarios	2.23	Extensión de línea de distribución eléctrica	90,138
Boca de Quema, Altos de Guerra	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	0.945	Extensión de línea de distribución eléctrica	38,395
Nuevo San José, San Juan del Turbe, La Pintada	Coclé	84 viviendas / 504 beneficiarios	0	Instalación de medidor SMEC en los Molejones	9,095
Colón, Los Santos	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	0.595	Extensión de línea de distribución eléctrica	41,300
Plan Bonito, La tronosa, Tonosí	Los Santos	2 viviendas / 12 beneficiarios	0.375	Extensión de línea de distribución eléctrica	19,945
Bajo Montilla, Bajos de Guerra	Los Santos	5 viviendas / 30 beneficiarios	1.3	Extensión de línea de distribución eléctrica	65,452

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





PROYECTO	Provincia	Número de viviendas y clientes beneficiados	km	Alcance y principales características de la obra	Monto Estimado en B/.
La Pintada, El Corteza	Los Santos	2 viviendas / 12 beneficiarios	0.59	Extensión de línea de distribución eléctrica	26,883
Bernardino Abajo, El Arado, La Chorrera	Panamá Oeste	13 viviendas / 78 beneficiarios	0.95	Extensión de línea de distribución eléctrica	55,391
TOTAL		3,102	47.71		2,633,915

8.4 Entrada en operación: junio de 2030.

8.5 Monto del proyecto: B/. 2,633,915.00





9. LAT Burunga - Howard (Panamá Pacífico) en 115 kV

- 9.1 Alcance:** Se propone la construcción de la línea de alimentación en 115 kV de la Subestación Panamá Pacífico, ubicada en Howard, Panamá Oeste. La línea saldrá de la SE Burunga (nuevo Patio de 115kV) y tendrá una longitud aproximada de 20 km. Los tramos aéreos de la línea se construirán con conductor 636ACSR y los tramos subterráneos en conductor 1200mm2. Es la línea que forma parte del proyecto para interconectar SE Howard en 115 kV al SIN a través de la SE Burunga.
- 9.2 Objetivo:** Construir y poner en operación una línea de transmisión en 115 kV entre la Subestación Burunga (nuevo patio 115 kV).
- 9.3 Beneficio:** Garantizar la confiabilidad y capacidad para atender el crecimiento s de la demanda eléctrica en el sector de Panamá Oeste.

9.4 Unifilar:



- 9.4 Entrada en operación:** junio de 2027.
- 9.5 Monto del proyecto:** B/. 26,104,677

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





10. LAT Justo Arosemena – Segunda Línea 115 kV

10.1 Alcance: Comprende la conexión de la segunda línea de alimentación en 115 kV para la subestación Justo Arosemena, mediante la reconfiguración de la línea 115-8.

La línea 115-8 se conectará a la barra de 115kV de la S/E Justo Arosemena y su recorrido será CAC-JAR-MAR. Para esta conexión, se estima una extensión de unos 3.8km subterráneos.



Se presenta una descripción de la trayectoria de la línea en 115KV que se debe construir para reconfigurar el circuito 115-8 y llevarlo a la SE Justo Arosemena: se construirán aproximadamente 3kms de línea primaria de Alta Tensión (115kV) con conductor 1200mm2 desde la cámara de empalmes 3 de la Línea Subterránea de Alta Tensión 115-8 (Locería – Maraón), existente. Discurre aprox. 20 metros en Dirección hacia el Hospital Santa Fe, y gira hacia la derecha, entrando por la calle Juan Antonio Guizado, en Dirección hacia el sector de Calidonia. Recorre esta calle hasta la intersección con Vía España, donde gira hacia la izquierda, recorriendo por la Vía España hasta la calle 43 Este, donde gira hacia la derecha y recorre dicha calle hasta llegar a la Avenida Justo Arosemena, en donde gira hacia la izquierda y recorre dicha Avenida hasta la intersección con la Calle 50. En esta intersección gira hacia la derecha y recorre aprox. 45 metros hasta llegar a la Subestación Justo Arosemena. Esta ruta tiene una longitud aproximada de 1,470 metros. Ver figura con la trayectoria de la nueva línea. El nuevo alimentador de la SE Justo Arosemena proporciona un nuevo respaldo de dicha subestación de la SE Cáceres.

10.2 Objetivo: Aportando un nuevo respaldo desde la SE Cáceres. Al igual que en otros enlaces subterráneos de AT, una falla implica logística especializada, materiales de empalme con caducidad y obras civiles, por lo que contar con una segunda alimentación es determinante para asegurar continuidad del servicio y limitar el impacto en indicadores de calidad ante contingencias.

10.3 Beneficios: Mayor confiabilidad y respaldo.

10.4 Unifilar:



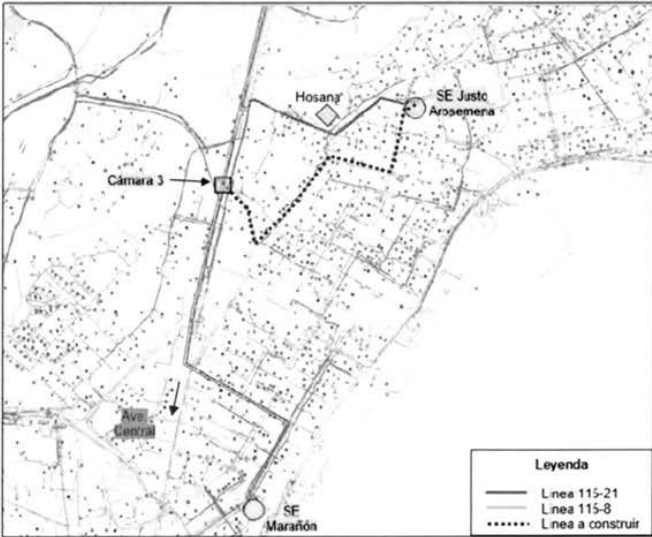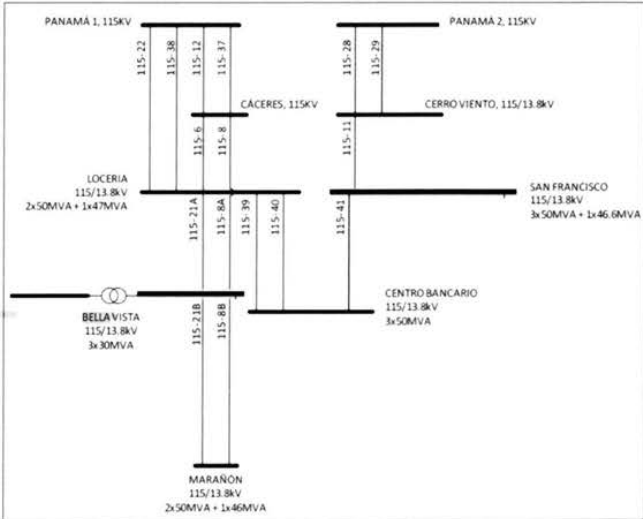

- 10.5 Entrada en operación: junio de 2028.
- 10.6 Monto del proyecto: B/4,829,118.00





11. LAT SE Chorrera – SE El Torno 115 (Segunda Línea)

11.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de aproximadamente 2.85 km de línea primaria de alta tensión subterránea (115 kV) en conductor 630 mm², desde la subestación Chorrera 115 hasta la subestación El Torno 115. El proyecto incluye también las adecuaciones requeridas: obras civiles, conexión a interruptor, equipos de protecciones, medición y telecontrol en las subestaciones indicadas.


Segunda alimentación en 115 kV que permite respaldo N-1 de la subestación El Torno y mejora la confiabilidad del suministro en Panamá Oeste. La SE El Torno 115/13.8 kV fue puesta en operación con una línea subterránea; mientras la carga lo permitió, parte del respaldo se gestionó a través de la transformación 34.5/13.8 kV de la subestación convencional adyacente, el Torno 34.5/13.8 kV. Sin embargo, ante la proyección de demanda y el riesgo asociado, se propone habilitar un segundo circuito de respaldo. La reparación de fallas en cables subterráneos de 115 kV es altamente compleja: requiere coordinación y desplazamiento de técnicos especializados, gestión de permisos de trabajo, adquisición de empalmes y materiales específicos (resinas, cintas, cauchos) que no es viable mantener en stock de forma permanente por su caducidad, y preparación de obra civil para intervenir el ducto. En la práctica, estos trabajos pueden extender el tiempo de reposición por encima de 60 días.

11.2 Objetivo: Reducir sustancialmente el riesgo de interrupciones prolongadas y su impacto social y económico.

11.3 Beneficios: Con la nueva línea se garantiza el respaldo (N-1) de la subestación El Torno 115, y se incrementa la capacidad de alimentación hacia el Distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

11.4 Unifilar:



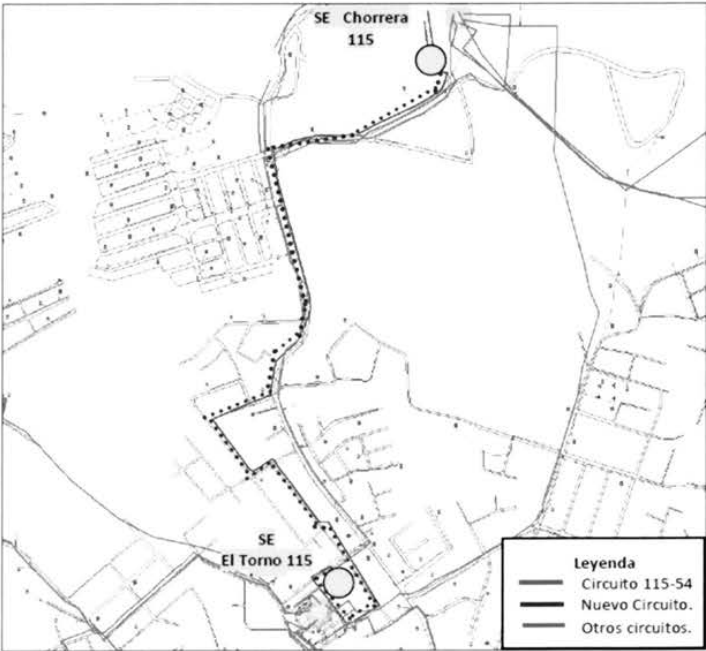

11.5 Entrada en operación: junio de 2028.

11.6 Monto del proyecto: B/. 7,993,217.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





12. Línea 1115kV La Floresta - SE Panamá 3


12.1 Alcance: Para la alimentación de la SE La Floresta 115/12kV, se construirá un doble circuito de 115kV que se extenderá desde la nueva SE Panamá 3 (ETESA) hasta la SE La Floresta. Los tramos de línea aérea se construirán con conductor 636 ACSR y los tramos subterráneos se construirán con conductor 1200mm2 XLPE Al.

Detalles estimados: Construcción de una línea a 115kV en doble circuito con longitud aproximada de 7.5 Km en 636 ACSR y 2km en 1200mm2 Al XLPE desde la SE Panamá III hasta la SE La Floresta.

12.2 Objetivo: Garantizar la alimentación confiable y redundante de la SE La Floresta mediante un doble circuito en 115 kV desde la SE Panamá 3, fortaleciendo la capacidad y seguridad del sistema eléctrico en el área metropolitana.

12.3 Beneficios: Mayor confiabilidad y continuidad del servicio, incremento de capacidad para nuevas cargas y mejora en la calidad.

12.4 Unifilar:

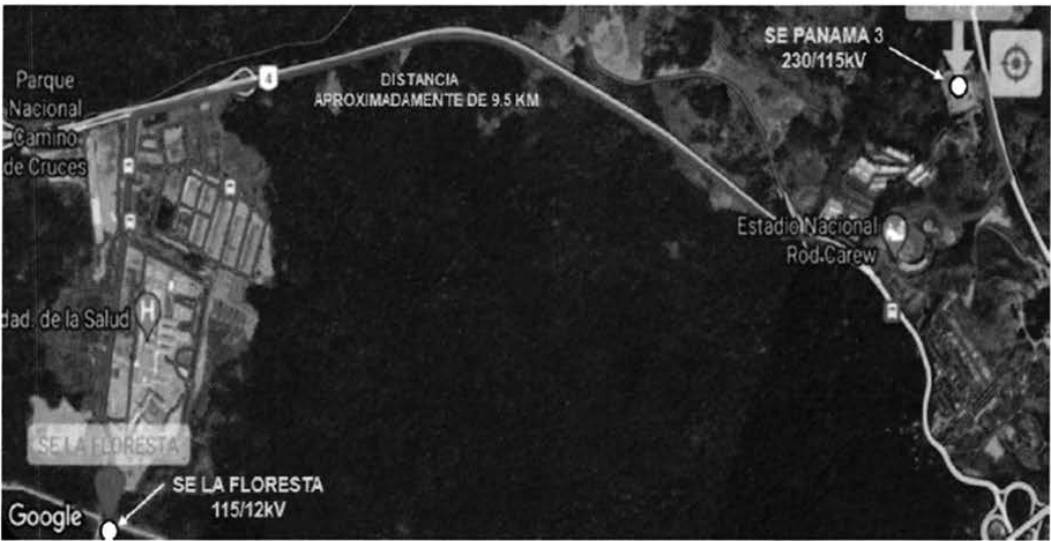

12.5 Entrada en operación: junio de 2028.

12.6 Monto del proyecto: B/. 10,500,000.00


Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





13. Línea HIGO-COR, 115 kV

- 13.1 Alcance:** El proyecto contempla aproximadamente 22 km (tramos aéreos con conductor 636 ACSR y tramos subterráneos con conductor 1200 mm² XLPE Al), orientado a incrementar la capacidad de alimentación hacia San Carlos/Coronado/Gorgona y garantizar el respaldo del suministro en el área, incluyendo Chame y Capira. En consecuencia, la línea de 115 kV y la subestación deben ejecutarse en paralelo como se propone, de modo que coincidan en su puesta en servicio y se materialicen los beneficios.
- 13.2 Objetivo:** Línea de alimentación para la futura subestación Coronado, necesaria para atender el crecimiento de carga y garantizar continuidad del servicio en zonas turísticas.
- 13.3 Beneficios:** Capacidad, respaldo y transferencias de carga.
- 13.4 Unifilar:**

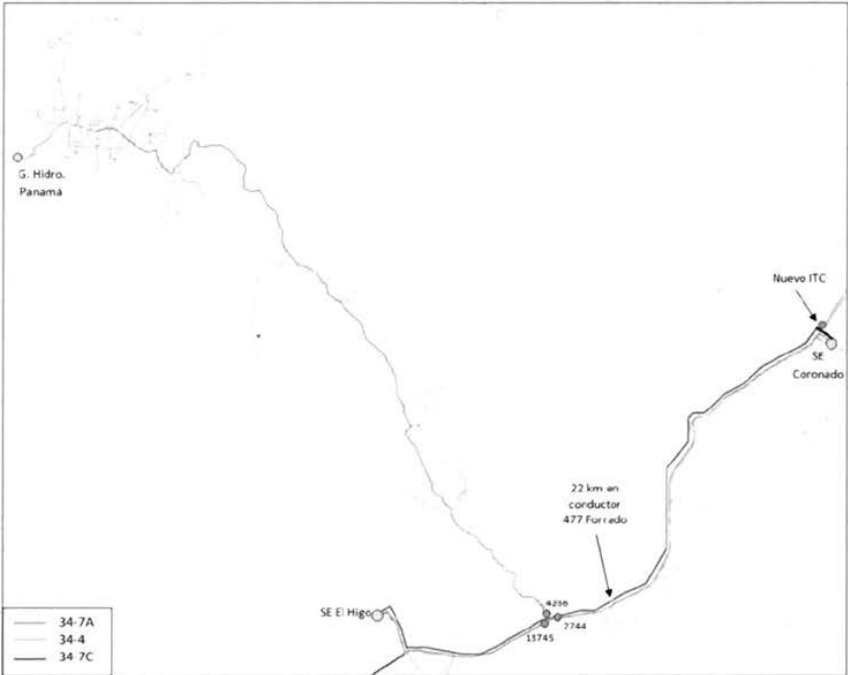

- 13.5 Entrada en operación:** junio de 2030.
- 13.6 Monto del proyecto:** B/. 9,150,000.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





14. Nueva LAT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV


14.1 Alcance: Este proyecto contempla la construcción de una nueva línea primaria de alta tensión en el nivel de 115 kV, entre las subestaciones Llano Sánchez y Pocrí, con una longitud aproximada de 20 km. La línea será construida en circuito sencillo y aislamiento para 115 kV, con conductor tipo 636 ACSR.

El proyecto también incluye las adecuaciones necesarias en ambas subestaciones para recibir la nueva línea.

14.2 Objetivo: Incrementar la capacidad de alimentación hacia la provincia de Coclé y parte del sector de Panamá Oeste, además de garantizar respaldo operativo a la subestación Pocrí.

14.3 Beneficios: Incrementar la capacidad de alimentación hacia la provincia de Coclé y el respaldo operativo para la Subestación Pocrí.

14.4 Unifilar:

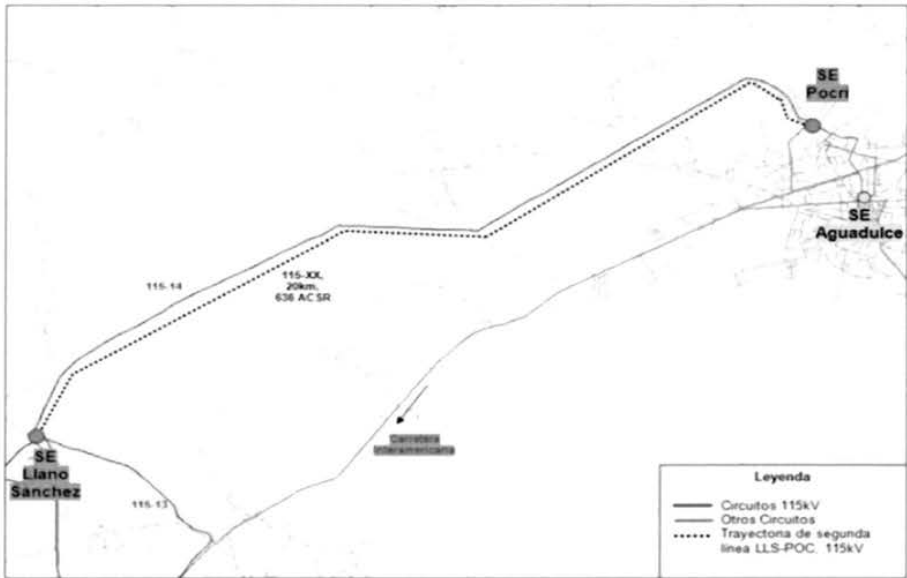

14.5 Entrada en operación: junio de 2028.

14.6 Monto del proyecto: B/. 13,382,499.00





15. Nueva Línea AT Divisa – La Arena en 115kV

15.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de aproximadamente 34km de línea primaria de alta tensión (115kV) en conductor 636ACSR (tramos aéreos) y 1200mm2 (tramos subterráneos), desde un poste cercano a la subestación Divisa hasta la subestación La Arena. Se construirá en circuito sencillo, con postes de hormigón (telescopico) y aislado en 115kV. El proyecto incluye también las adecuaciones de ampliación en subestación Llano Sánchez (posición de 115kV), en la barra de 115kV de subestación La Arena, obras civiles, interruptor, equipos de protecciones y telecontrol.

Las características de impedancia de la línea 636ACSR son:

Tabla 1. Características de impedancia del conductor 636ACSR

CONDUCTOR 636 ACSR	Impedancias en Ω/km					
	Z(+)		Z(0)		ZMutua	
	R(+)	X(+)	R(0)	X(0)	R(M)	X(M)
	0.090192029	0.397913684	0.484172433	1.55316079	0.13132511	0.38508362
	Impedancias en p.u. base 100 MVA					
	Z(+)		Z(0)		ZMutua	
	R(+)	X(+)	R(0)	R(+)	X(+)	R(0)
	0.007576493	0.03342635	0.040672431	0.13047175	0.01103184	0.03234857

15.2 Objetivo: Garantizar el respaldo eléctrico (criterio N-1) de la Subestación La Arena y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en la Península de Azuero.

15.3 Beneficios: Mayor confiabilidad del suministro en Herrera y áreas aledañas.

15.4 Unifilar:





- 15.5 Entrada en operación: junio de 2028.
- 15.6 Monto del proyecto: B/.26,583,181.00






16. Nueva Línea El Higo - Coronado (34.5 kV) Forrada

16.1 Alcance: Para alimentar y respaldar las cargas del circuito 34-7A, existentes entre la comunidad de El Higo y Coronado, se propone realizar la construcción de una línea de aproximadamente 22km en 34,5 kV desde la SE EL Higo (circuito 34-7C) hasta la SE Coronado. La línea se construirá con conductor 477 Al Forrado (tramos aéreos) y 750Al XLPE (tramos subterráneos), en su línea troncal y con 1/0 Al Forrado, en sus derivadas.

16.2 Objetivo: Construir una nueva línea forrada de 34.5 kV entre la SE El Higo y la SE Coronado para fortalecer la alimentación y respaldo del circuito 34-7A, garantizando mayor capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el corredor El Higo–Coronado.

16.3 Beneficios: Mejora la continuidad y calidad del servicio al permitir respaldo entre subestaciones, reduce riesgos de interrupciones ante fallas o sobrecargas, y soporta el crecimiento residencial, comercial y turístico de la zona.

16.4 Unifilar:

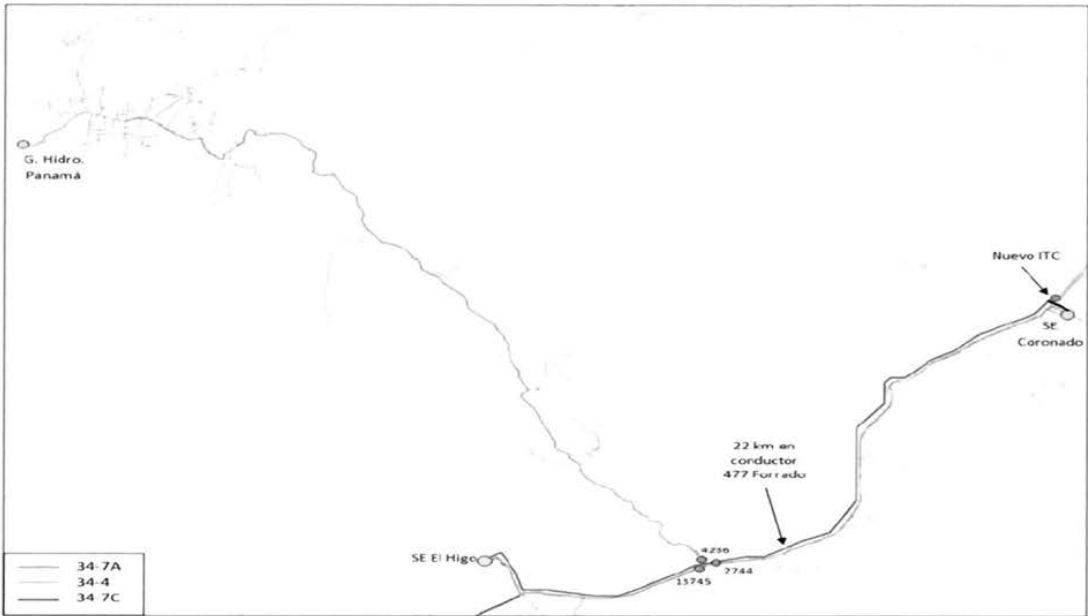

16.5 Entrada en operación: junio de 2027.

16.6 Monto del proyecto: B/. 470,728.00





17. Nueva SE La Floresta 115/12 kV

17.1 Alcance: Construcción de una nueva subestación con los siguientes componentes:

- **Infraestructura de Alta Tensión (115 kV)**
 - Construcción de una línea aérea en doble circuito de aproximadamente 7.0 km con conductor 636 ACSR, desde la nueva SE Panamá III (ETESA) hasta la SE La Floresta.
 - Construcción de tramos subterráneos en 115 kV con conductor 1200 mm² XLPE Al, según se requiera.
- **Subestación La Floresta**

Contempla la instalación de:

- Dos Transformadores de 50 MVA (115/12 kV)
- 6 circuitos de 12kV por transformador.
- Banco de Capacitores y Servicios Auxiliares

17.2 Objetivo: Atender la creciente demanda energética del área, incluyendo el Megaproyecto Avenida La Floresta (Mercado de Panamá, Ciudad Hospitalaria, Hospital Oncológico, entre otros).


La subestación contará con una configuración moderna y robusta.

17.3 Beneficios: Garantizar confiabilidad, respaldo y capacidad de expansión futura.

17.4 Unifilar:

Ubicada en el sector de Clayton, Distrito de Ancón, provincia de Panamá.



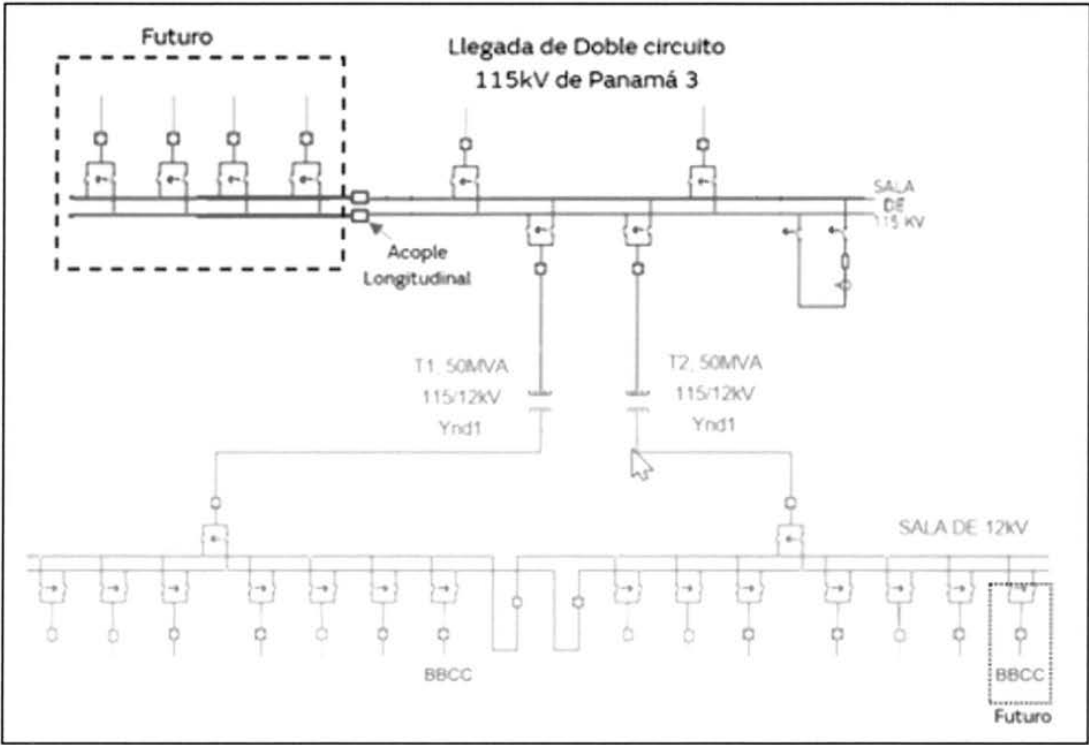

- 17.5 Entrada en operación: junio de 2027.
- 17.6 Monto del proyecto: B/. 6,273,076.00





18. Nueva Subestación Santiago 2 230/115/34,5 kV

18.1 Alcance:

- **Configuración en 230 kV – Esquema interruptor y medio (4 posiciones):**
 - Dos posiciones para la entrada y salida de la línea 230-5A (incluye tres interruptores).
 - Una posición para el Transformador de Potencia N°1 de 200/100/100 MVA, con niveles de tensión 230/115/34.5 kV.
 - Una posición reservada para un Transformador de Potencia N°2 (futuro), con las mismas características del primero.
- **Configuración en 115 kV – Esquema de doble barra (5 posiciones):**
 - Dos posiciones de línea para la nueva conexión Santiago 2 – Santiago, más una posición adicional para expansión futura.
 - Dos posiciones para los transformadores de potencia.
 - Una posición para el acople transversal.
- **Configuración en 115 kV – Esquema de doble barra (5 posiciones):**
 - Dos posiciones de línea para la nueva conexión Santiago 2 – Santiago, más una posición adicional para expansión futura.
 - Dos posiciones para los transformadores de potencia.
 - Una posición para el acople transversal.


18.2 Objetivo: Descongestionar y respaldar la actual subestación Santiago, incrementando así la confiabilidad y robustez del sistema eléctrico en toda la zona central del país.

18.3 Beneficios: Incrementar y robustecer el sistema eléctrico en toda la zona central del país.

18.4 Unifilar:

Esta instalación estará ubicada en el área de El Anón de Santiago, y se conectará a la red de transmisión de 230 kV, aprovechando su proximidad a la línea 230-5A (VEL-LLS), propiedad de ETESA.



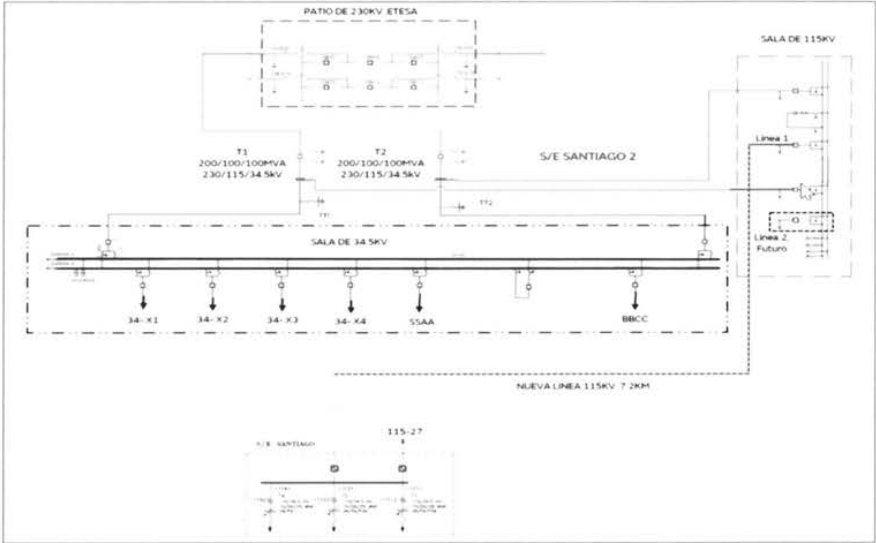

18.5 Entrada en operación: junio de 2028.

18.6 Monto del proyecto: B/. 32,895,070.00

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)





19. SE Coronado 115/34,5/13.8 kV


19.1 Alcance: Este proyecto comprende la construcción de una nueva subestación en el distrito de Chame, en el sector conocido como Coronado. Se propone instalar:

- 2 transformador de potencia de 50 MVA, 115/34.5/13.8kV
- 6 celdas encapsuladas en SF6 13.8KV, y 4 celdas en 34.5kV, para las salidas MT.
- Protección y Telecontrol.

19.2 Objetivo: Con los nuevos TP's de la S/E Coronado en 115kV, se aumentará la confiabilidad en el suministro eléctrico del área y permitirá el crecimiento de la carga para los próximos años.

19.3 Beneficios: Aumentar la confiabilidad en el suministro del área y permitir el crecimiento de la carga.

19.4 Unifilar

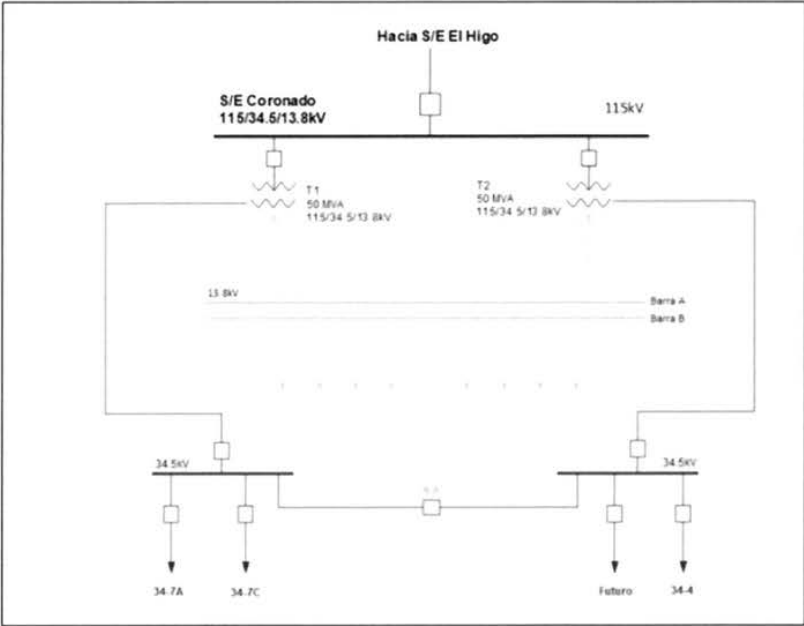

19.5 Entrada en operación: junio de 2030.

19.6 Monto del proyecto: B/.11,100,000.00





20. Soterrados

Alcance: Se realizará el cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea. Los proyectos incluyen la obra civil y la obra eléctrica.

Objetivo: Cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea.

Beneficios: Mejorar la topología de la red existente.

Entrada en operación: junio de 2029.

Monto total de los proyectos: B/. 17,834,250.00

20.1 Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)

Comprende las obras necesarias para pasar parte de la red eléctrica aérea existente a una red subterránea, desde la Federico Boyd, Calle 50, hasta la avenida Cincuentenario. Los tramos son los siguientes:

- Calle 50 desde Vía Brasil hasta Vía Cincuentenario.
- Tramo de la línea de 115 kV.
- Tramo comprendido desde la intersección con Federico Boyd hasta Soho Mall.

20.1.1 Unifilar:

Desde calle 64 Este hasta avenida Cincuentenario.





No se tiene el diagrama del tramo desde Federico Boyd hasta calle 64 (Soho Mall)

20.1.2 Entrada en operación: junio de 2029.

20.1.3 Monto del proyecto: B/. 12,799,773.00

20.2 Las Tablas (Tramo 1 y Tramo 2)

- **Tramo 1:** Comprende las obras necesarias para pasar la red eléctrica aérea existente desde calle Paseo Carlos López, comprendida entre calle Carlos Calzadilla hasta avenida Dr. Belisario Porras, incluye avenida Bolívar, comprendida entre avenida Dr. Belisario Porras hasta calle Agustín Cano Castillero y avenida Pablo Arosemena, comprendida entre calle Paseo Carlos López hasta calle Francisco Roca a una red subterránea.
- **Tramo 2:** Polígono entre Ave. Dr. Belisario Porras, Calle de Estudiante y Ave. Moises Espino.

20.2.1 Unifilar:



Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 30





20.2.2 Entrada en operación: junio de 2029.

20.2.3 Monto del proyecto: B/. 5,034,477

Anexo H de la Resolución AN No.21660-Elec de 21 de mayo de 2026
Ingreso Máximo Permitido - Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET)

ASEP 31





21. Soterrado Obarrio/Eléctrico Etapa I y II

20.1 Alcance: Se realizará el cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, específicamente de la obra eléctrica, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea. Las principales magnitudes de los trabajos a ejecutar son:

- 13.5 kilómetros de red subterránea trifásica con conductor 750 AL XLPE 15kV.
- 3.1 kilómetros de red subterránea trifásica con conductor 500 AL en 15kV.
- 1.6 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor 1/0 AL.
- 6.8 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor #2 AL.
- 2.8 kilómetros de red subterránea monofásica con conductor 500 AL.
- Construcción de 20 cámaras paso C-1B.
- Construcción de 2 cámaras de empalme C-1CP.
- Construcción de 1 cámara de empalme C-2CP.
- Construcción de pedestales para la ubicación de los postes de alumbrado público, e instalación de todo el alumbrado público del área.
- Construcción o intercepción de las acometidas subterráneas para el cambio de configuración de los clientes.
- Construcción de cámaras de paso.

21.2 Objetivo: Cambio de configuración Aéreo a Subterráneo, con la finalidad de realizar mejoras que consisten en cambio de topología de red aérea a red subterránea.

21.3 Beneficios: Mejorar la topología de la red existente.

21.4 Unifilar:





- 21.5 Entrada en operación: junio de 2027.
- 21.6 Monto del proyecto: B/.4,107,143.00

